


10E (284.05) 11E  
WA2+4 A1/11/J -282.89- KAZ+0 JE-09

# Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner M58n bis 11E/17E (HT2026)

Mast Nr. 10E - Mast Nr. 11E

- Tabuflächen: z.B. Wasser
- temporär in Anspruch genommene Flächen
- Nutzungsartengrenze
- baubedingter Abtrieb
- leitungsbedingter Abtrieb

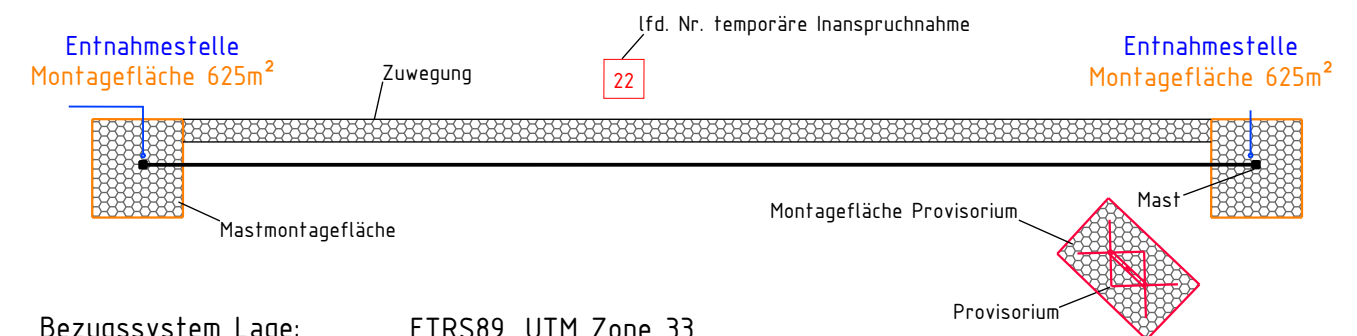

Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33  
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020  
© GeoBasis-DE/BB, 2020  
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015  
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Baufirma:				Trassierungsfirma: <div></div>				Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree							
Revision:				Trassierung:				Maßstab:  Lageplan: Maßstab 1:2000							
Aufg.				Aufg.		03.2020	Mundere								
Gez.				Gez.		05.2020	Märker								
Gepr.				Gepr.		05.2020	Groso								
Fortführungsoriginal								Benennung:  Topografischer Baulageplan							
				Bearb.											
				Gepr.											
					Datum		Name								
				<div></div>				Zeichnungsnummer: BP_HT2026_010E_011E				Blatt:3			
												Blätter: 8			
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.		Ers.f.:			Ers.d.:		

Landkreis Oder-Spree  
Gemeinde Spreenhagen  
Gemarkung Hartmannsdorf  
Flur 9