


Gehört zum Planfeststellungsbeschluss
des LBGR vom 12.11.2021
Az.: 27-2-1-238

Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner M58n bis 11E/17E (HT2026)

Mast Nr. 5E – Mast Nr. 10E

- Tabuflächen: z.B. Wasser
- temporär in Anspruch genommene Flächen
- Nutzungsartengrenze
- baubedingter Abtrieb
- leitungsbedingter Abtrieb

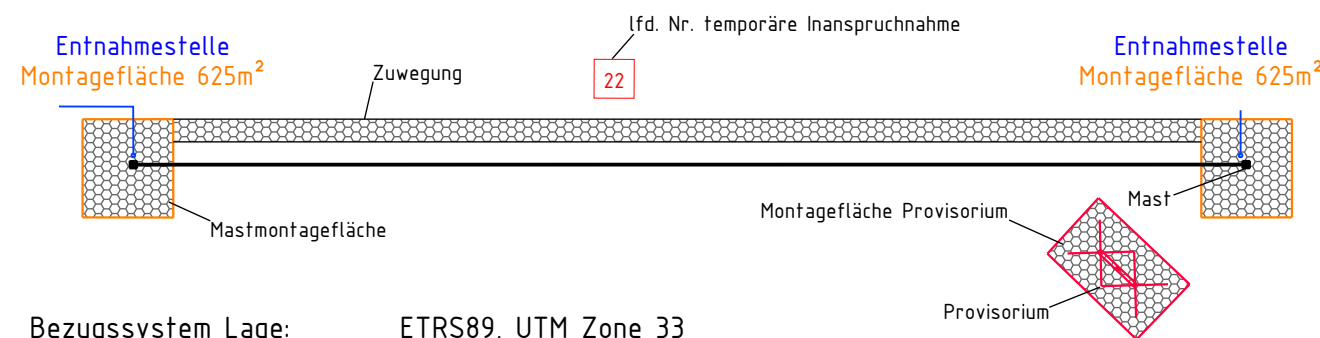

Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020
© GeoBasis-DE/BB, 2020
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Baufirma:	Trassierungsfirma: 	Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree
Revision: Aufg. Gez. Gepr.	Trassierung: Aufg. 03.2020 Gez. 05.2020 Gepr. 05.2020 Mundere Märker Groso	Maßstab: Lageplan: Maßstab 1:2000
Fortführungsoriginal	Bearb. Gepr. Datum Name	Benennung: Topografischer Baulageplan
Zust. Änderung Datum Name	Urspr. Erspr. Ers.d.:	Zeichnungsnummer: BP_HT2026_005E_010E Blatt:2b Blätter: 8

Landkreis Oder-Spree
Gemeinde Spreenhagen
Gemarkung Hartmannsdorf

Flur 9