

10E (284.05) 11E
WA2+4 A1/11/J -282.89- KAZ+0 JE-09



Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner M58n bis 11E/17E (HT2026)

Mast Nr. 10E - Mast Nr. 11E

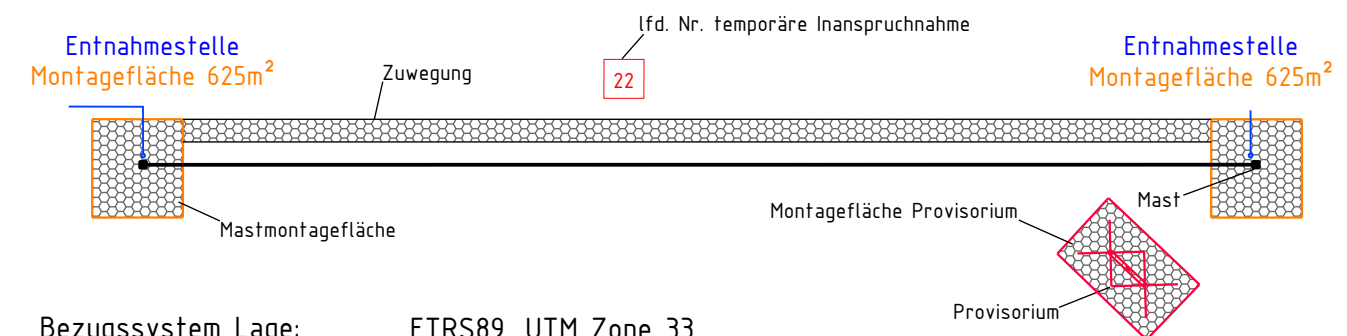
Tabuflächen: z.B. Wasser

baubedingter Abtrieb



temporär in Anspruch genommene Flächen

leitungsbedingter Abtrieb

Nutzungsartengrenze



Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020
© GeoBasis-DE/BB, 2020
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Baufirma:				Trassierungsfirma: 			Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree			
Revision:				Trassierung:			Maßstab:			
Aufg.				Aufg.	03.2020	Mundere	Lageplan: Maßstab 1:2000			
Gez.				Gez.	05.2020	Märker				
Gepr.				Gepr.	05.2020	Groso				
Fortführungsoriginal							Benennung: Topografischer Baulageplan			
				Bearb.						
				Gepr.						
					Datum	Name				
							Zeichnungsnummer:		Blatt:3	
							BP_HT2026_010E_011E		Blätter: 8	
Zust.	Änderung	Datum	Name				Urspr.		Ers.f.:	Ers.d.:

Landkreis Oder-Spree
Gemeinde Spreenhagen
Gemarkung Hartmannsdorf
Flur 9