

58n  
KAZ+2 JE-09

-404.07-

2En  
KAZ+0 JE-09



Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner  
M58n bis 11E/17E (HT2026)

110-kV-Kabel Mast 58n bis Mast 2En

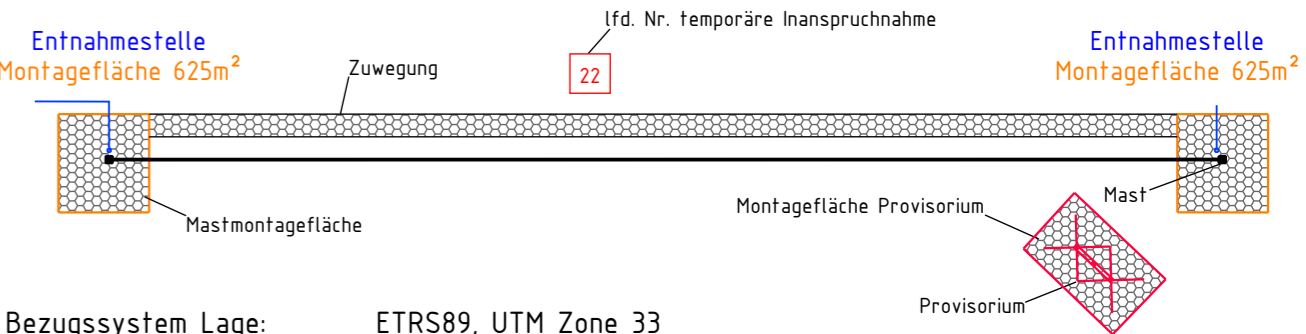
Station 0.000 km - Station 0.404 km

- Tabuflächen: z.B. Wasser



temporär in Anspruch genommene Flächen

Nutzungsartengrenze
- baubedingter Abtrieb

leitungsbedingter Abtrieb



Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33  
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020  
© GeoBasis-DE/BB, 2020  
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015  
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Baufirma:				Trassierungsfirma:				Auftraggeber:			
								E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree			
Revision:				Trassierung:				Maßstab:			
Aufg.				Aufg.		03.2020		Mundere		Lageplan: Maßstab 1:1000	
Gez.				Gez.		04.2020		Märker			
Gepr.				Gepr.		05.2020		Groso			
Fortführungsoriginal								Bearb.		Benennung:	
				Gepr.							
				Datum		Name					
								Zeichnungsnummer:		Blatt: 1b	
								BP_HT2026_0000_0000		Blätter:	
										8	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.		Ers.f.:	
										Ers.d.:	