

2En
KAZ+0 JE-09

-309.12-
(309.12)

3E
T1+2 A1/11/J

-264.97-

4E
T1+2 A1/11/J

-299.88-


5E
T1+0 A1/11/J



Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner M58n bis 11E/17E (HT2026)

Mast Nr. 2En - Mast Nr. 5E

- Tabuflächen: z.B. Wasser
- temporär in Anspruch genommene Flächen
- Nutzungsartengrenze
- baubedingter Abtrieb
- leitungsbedingter Abtrieb

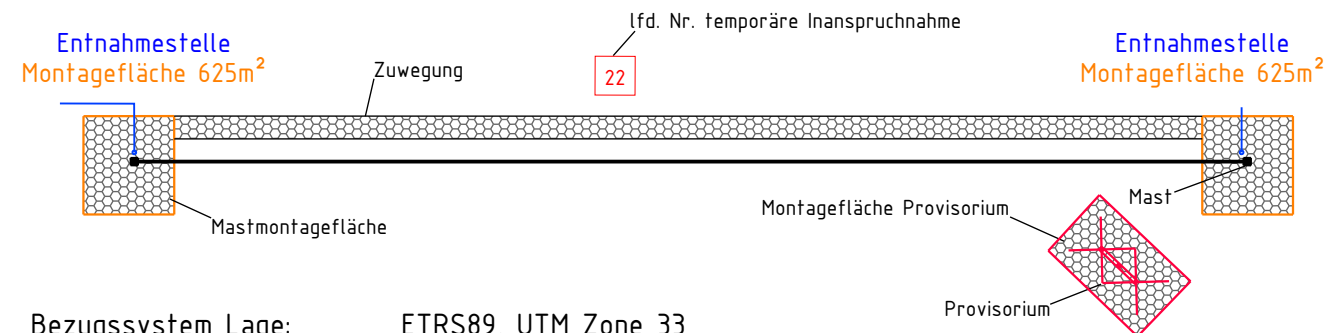

Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020
© GeoBasis-DE/BB, 2020
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Baufirma:		Trassierungsfirma: 		Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree	
Revision:		Trassierung:		Maßstab:	
Aufg.		Aufg.	03.2020	Lageplan: Maßstab 1:2000	
Gez.		Gez.	05.2020		
Gepr.		Gepr.	05.2020		
Fortführungsoriginal		Bearb.		Benennung:	
		Gepr.		Topografischer Baulageplan	
		Datum			
		Name			
				Zeichnungsnummer:	
				BP_HT2026_02En_005E	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers.f.:
					Ers.d.:

Landkreis Oder-Spree
Gemeinde Spreenhagen
Gemarkung Hartmannsdorf

Flur 1

Flur 8

Flur 1