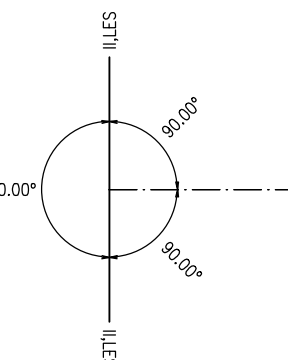
[illegible]

Mast 2En - Mast 10E

Berechneter Lastfall von 80° entspricht 40°C +40K(KRD
LES dgl. zu LS bei 10°C
*Abkürzungen, Ertochtg.: Ertochtigung; Abz.: Abzweig
**)CS 160 C19L-550/2460/1270

Baufirma			Trassierungsskizze			E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Forstenwalde/Spree		
Revision			Trassierung			Maßstab		
Aufg.			Aufg. 16.03.20			der Längen 1: 2000		
Gez.			Gez. 17.04.20			der Höhen 1: 200		
Gepr.			Gepr. 12.06.20			Wille		
Fortfahrungsoriginal						Benennung		
			Bearb.			Profilplan		
			Gepr.					
			Datum					
			Name					
			e.dis			Zeichnungsnummer		
						P_HT2026_02En_010E_PRO		
						Blatt		
						2A/8		
Änderung		Datum	Firma/Seach	Inhalt: Planung		Ausgabedatum: 07.10.20		Ausgabedatum: 10.12.10