

17E  
KAZ+0 JE-09

-228.02-  
(228.02)

18E (Bestand)  
T C

-300.00-


19E (Bestand)  
T+2 C

e.dis


## Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner M58n bis 11E/17E (HT2026)

Mast Nr. 17E - Mast Nr. 19E

- Tabuflächen: z.B. Wasser
- temporär in Anspruch genommene Flächen
- Nutzungsartengrenze
- baubedingter Abtrieb
- leitungsbedingter Abtrieb

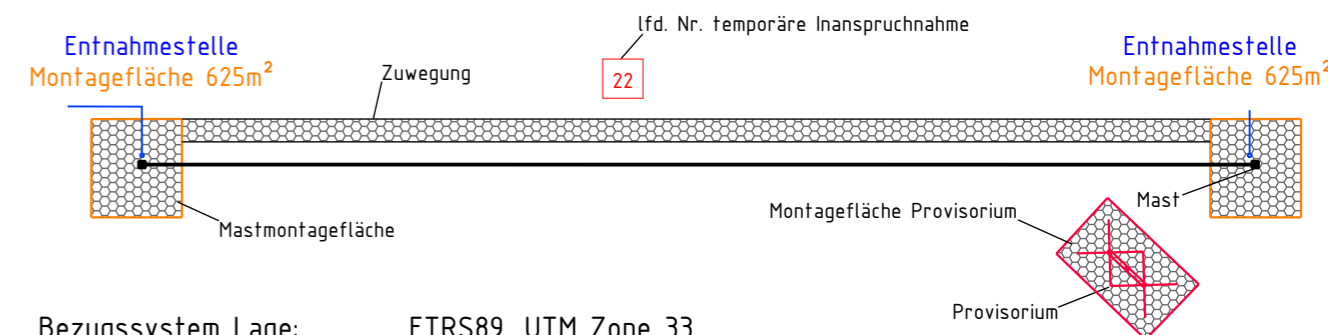

Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33  
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020  
© GeoBasis-DE/BB, 2020  
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015  
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Baufirma:				Trassierungsfirma:		Auftraggeber:							
						E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree							
Revision:				Trassierung:		Maßstab:							
Aufg.				Aufg. 03.2020		Mundere		Lageplan: Maßstab 1:2000					
Gez.				Gez. 05.2020		Märker							
Gepr.				Gepr. 05.2020		Groso							
Fortführungsoriginal				Bearb.				Benennung:					
				Gepr.				Topografischer Baulageplan					
						Datum				Name			
								Zeichnungsnummer:					
										Blatt:5			
										Blätter:			
								8					
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.		Ers.f.:		Ers.d.:	

Flur 5

Landkreis Oder-Spree  
Gemeinde Gosen-Neu Zittau  
Gemarkung Neu Zittau

Anschlussblatt 4