



Grabenschnitte

Regelquerschnitt
Schnitt 3.1.0

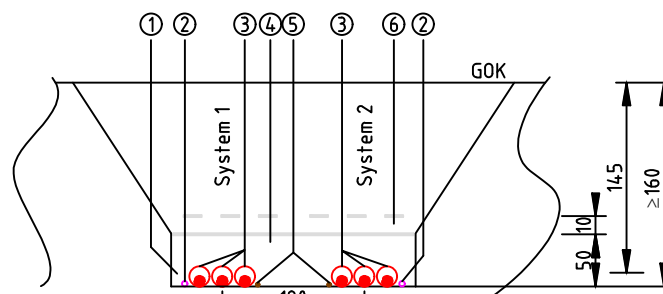


Legende
1 Steinfreier rückgefüllter Bodenaushub / +0,40 m
2 LWL (PE-HD 50x4,6)
3 Hochspannungskabel im PP-HM Schutzrohr
4 Kabelschutzabdeckung in Grabenbreite mit Gefüßer
5 Bodeneindecker (CuSn 95%)
6 Kabelwanneband

Schnitt 4.1.0

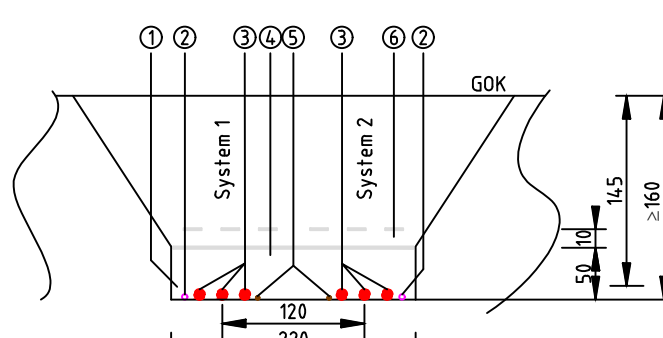

Legende
1 Steinfreier rückgefüllter Bodenaushub / +0,40 m
2 LWL (PE-HD 50x4,6)
3 Hochspannungskabel im PP-HM Schutzrohr
4 Kabelschutzabdeckung mit Kunststoff-Kabelabdeckplatten rot (s = 1 cm)
5 Bodeneindecker (CuSn 95%)
6 Kabelwanneband

Schnitt 6.1

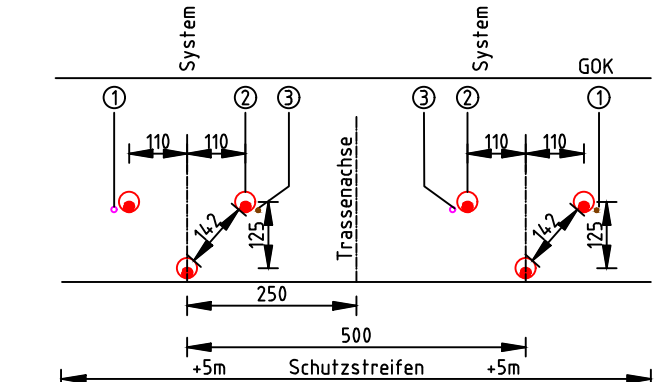

Legende
1 LWL (PE-HD 50x4,6)
2 Hochspannungskabel im PP-HM Schutzrohr
3 Bodeneindecker (CuSn 95%)


Koordinaten und Höhen

110kV Leitung
Abzweig Erkner (HT2026)

Koordinatenverzeichnis

Station	Rechtswert [m]	Hochwert [m]	Höhe [m]	Bemerkung
0.00	3419545.589	5799870.184	35.99	Leitungspunkt
2.37	3419545.096	5799872.510	35.25	Leitungspunkt
3.91	3419544.614	5799873.989	35.86	Leitungspunkt
4.76	3419544.196	5799874.702	35.86	Leitungspunkt
6.73	3419542.852	5799876.137	35.86	Leitungspunkt
8.71	3419541.114	5799877.061	35.94	Leitungspunkt
11.43	3419538.428	5799877.421	36.05	Leitungspunkt
12.66	3419537.197	5799877.485	36.05	Leitungspunkt
18.57	3419531.376	5799878.229	36.07	Leitungspunkt
20.84	3419528.554	5799878.549	36.07	Leitungspunkt
24.89	3419528.749	5799882.473	36.09	Leitungspunkt
34.69	3419519.985	5799889.552	34.93/35.25	Leitungspunkt
36.00	3419519.063	5799890.493	34.66/35.05	Leitungspunkt
37.30	3419518.163	5799891.433	34.40/34.87	Leitungspunkt
37.43	3419518.068	5799891.530	35.79	MS-Kabel (altigleitet) Kr. 1
46.56	3419511.751	5799898.121	32.89/33.78	Leitungspunkt
50.57	3419508.979	5799901.012	32.39/33.42	Leitungspunkt
58.51	3419503.470	5799907.786	31.71/32.98	Leitungspunkt
60.20	3419502.317	5799907.961	33.16	Grabenmitte Kr. 2
61.87	3419501.146	5799909.163	31.71/32.96	Leitungspunkt
70.43	3419495.221	5799915.364	32.16/33.21	Leitungspunkt
74.92	3419492.115	5799918.038	36.58	NS-Kabel Kr. 3
75.49	3419491.720	5799919.014	36.57	MS-Kabel Kr. 4
76.21	3419491.220	5799919.535	35.86	TK-Kabel Kr. 5
78.11	3419489.905	5799920.907	36.55	TK-Kabel Kr. 6
78.90	3419489.360	5799921.478	33.97/33.71	Leitungspunkt
81.12	3419485.836	5799925.154	37.43	Straßensche Kr. 7
83.69	3419485.533	5799925.151	36.31	Gastleitung Kr. 8
83.35	3419484.109	5799925.955	33.53/34.07	Leitungspunkt
86.36	3419482.028	5799928.930	34.38/34.67	Leitungspunkt
91.34	3419480.589	5799930.270	34.72/34.91	Leitungspunkt
97.31	3419476.167	5799934.312	35.34	Leitungspunkt
123.06	3419466.763	5799952.131	35.05	Leitungspunkt
144.87	3419441.283	5799968.345	34.96	Leitungspunkt
177.81	3419416.880	5799988.725	34.84	Leitungspunkt
184.90	3419404.287	5800000.319	34.76	Leitungspunkt
204.70	3419397.068	5800006.940	34.76	Leitungspunkt
244.68	3419367.626	5800033.983	34.55	Leitungspunkt
277.84	3419343.123	5800056.484	34.53	Leitungspunkt
300.07	3419328.803	5800071.542	34.55	Leitungspunkt
304.76	3419324.300	5800075.420	34.59	Leitungspunkt
310.59	3419322.409	5800080.913	34.63	Leitungspunkt
316.04	3419322.140	5800086.339	34.67	Leitungspunkt
318.54	3419322.746	5800089.785	34.63	Leitungspunkt
323.79	3419324.270	5800093.738	34.60	Leitungspunkt
332.01	3419329.310	5800100.188	34.55	Leitungspunkt
363.12	3419350.847	5800122.534	34.65	Leitungspunkt
374.45	3419358.830	5800130.674	34.60	Leitungspunkt
394.21	3419372.225	5800145.146	34.77	Leitungspunkt
395.00	3419372.470	5800145.889	34.78	Leitungspunkt
398.43	3419372.358	5800146.270	34.84	Leitungspunkt
402.84	3419370.115	5800152.812	34.79	Leitungspunkt


Übersichtsplan

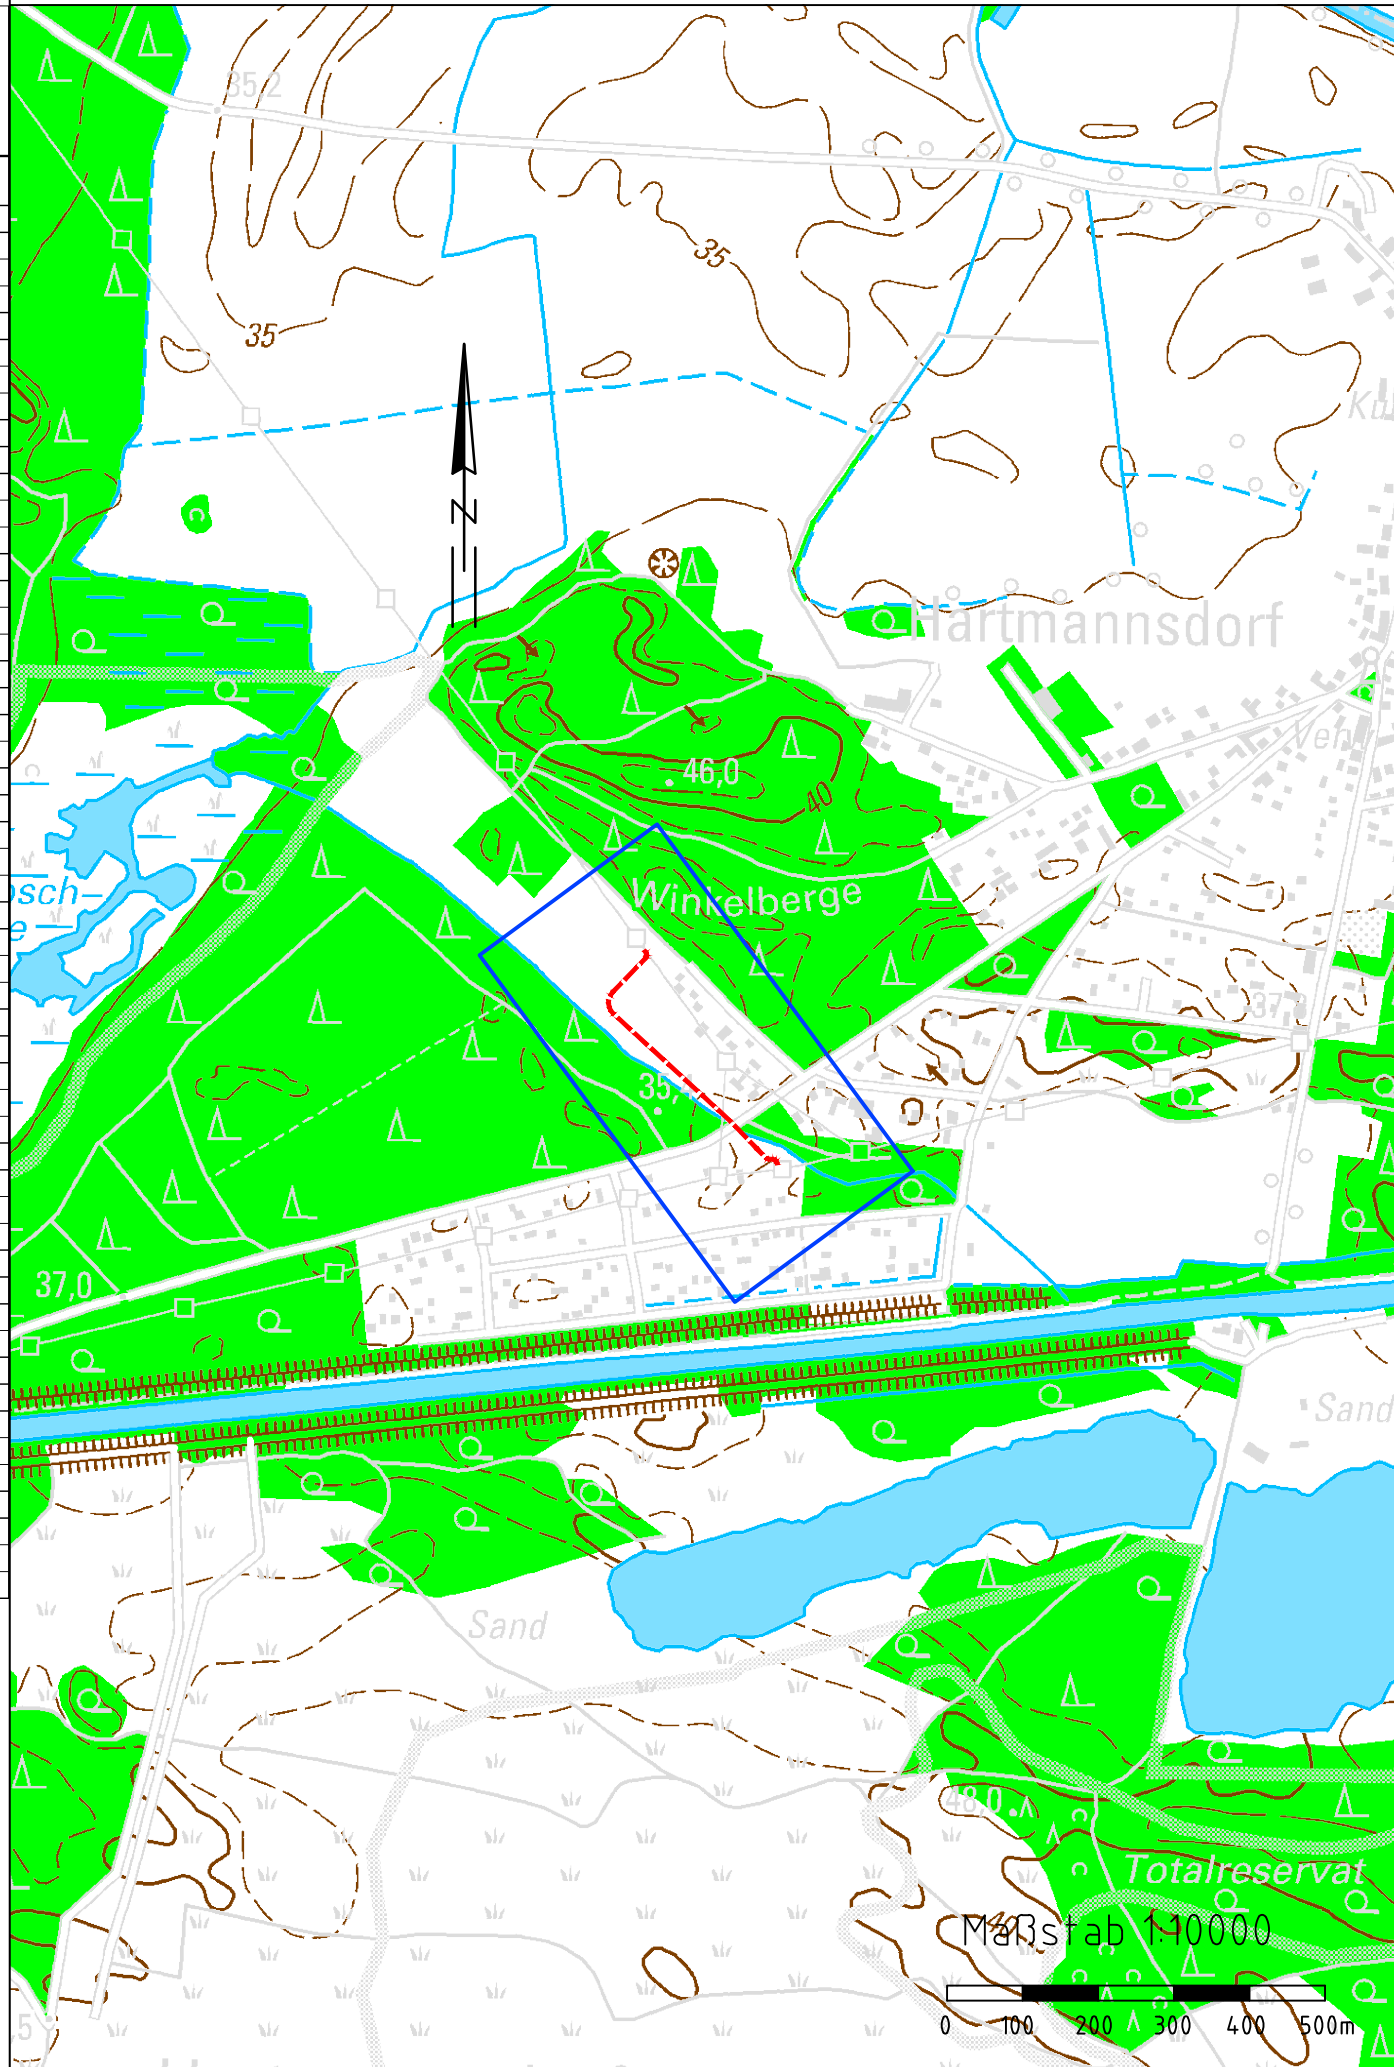

e.dis

Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner
M58n bis 11E/17E (HT2026)

110-kV-Kabel Mast 58n bis Mast 2En

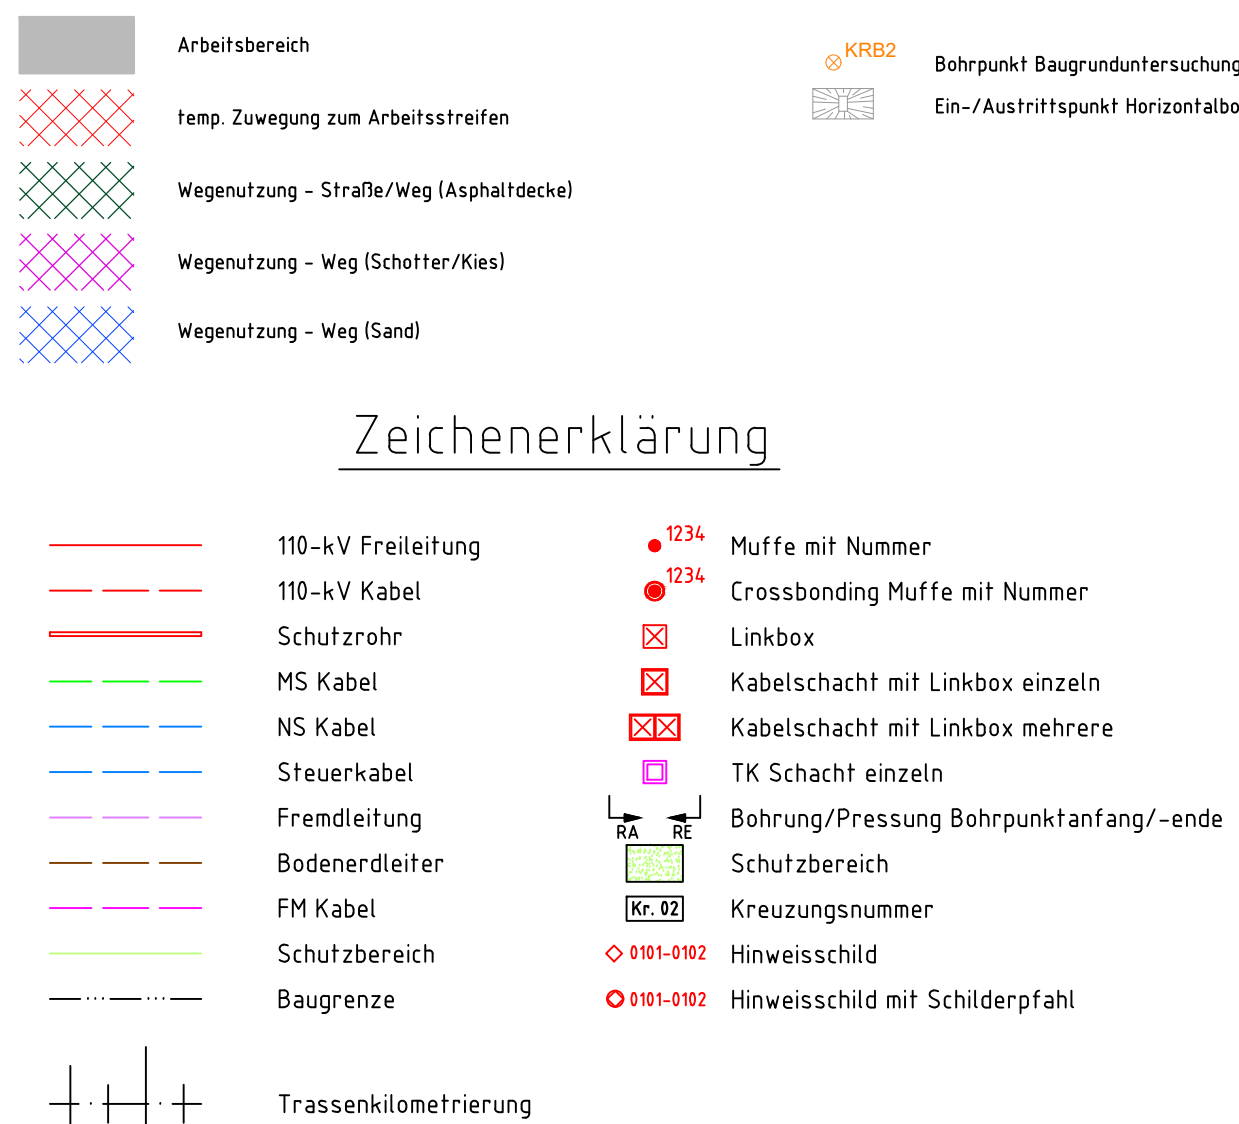

Baufirma:	Trassierungsfirma: SPiE	Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree
Revision:	Trassierung: Aufg. 26.03.2020 Gez. 21.04.2020 Gepr. xx.xx.2020	Maßstab: Lageplan: Maßstab 1:1000 Längsschnitt: Maßstab der Länge: 1:1000 Maßstab der Höhe: 1:200
Fortführungsoriginal	Bearb.: Gepr.: Datum Name	Benennung: Topographischer Lage- und Profilplan
Zust. Änderung	Datum Name Urspr.	Zeichnungsnummer: TLP_HT2026_0.000-0.404 Ers. f.: Ers. d.