




Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner
M58n bis 11E/17E (HT2026)

Mast Nr. 5E – Mast Nr. 10E

- Tabuflächen: z.B. Wasser
- temporär in Anspruch genommene Flächen
- Nutzungsartengrenze
- baubedingter Abtrieb
- leitungsbedingter Abtrieb

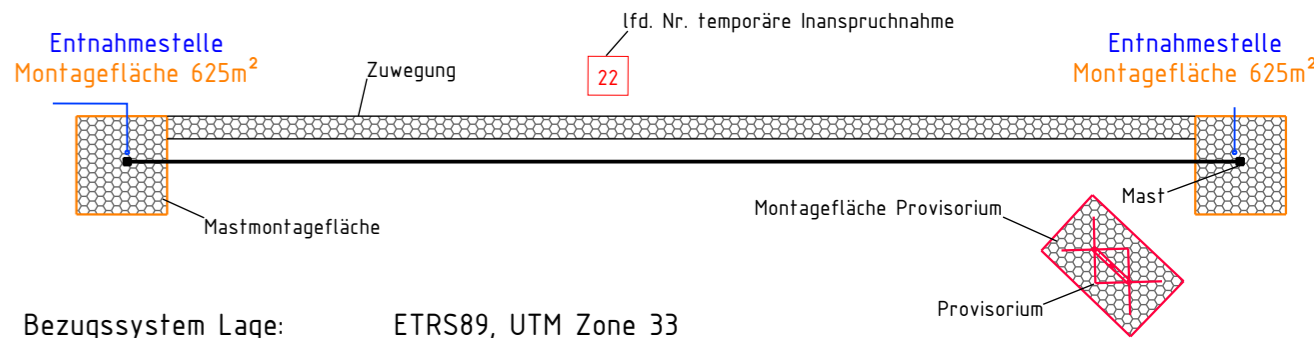

Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020
© GeoBasis-DE/BB, 2020
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Baufirma:				Trassierungsfirma: 		Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree				
Revision:				Trassierung:		Maßstab:				
Aufg.				Aufg.	03.2020	Mundere			Lageplan: Maßstab 1:2000	
Gez.				Gez.	05.2020	Märker				
Gepr.				Gepr.	05.2020	Groso				
Fortführungsoriginal				Bearb.				Benennung: Topografischer Baulageplan		
				Gepr.						
						Datum	Name			
						Zeichnungsnummer: BP_HT2026_005E_010E				Blatt: 2b
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers.f.:			Ers.d.:	Blätter: 8

Landkreis Oder-Spree
Gemeinde Spreenhagen
Gemarkung Hartmannsdorf

Flur 9