

57  
WE/WA+2 A21

-108.65-  
(111.58)



58n  
KAZ+2 JE-09

-207.05-  
(207.46)

59  
T19 TB

e.dis

Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner  
M58n bis 11E/17E (HT2026)  
110-kV-Freileitung HT2024  
Fürstenwalde-Wildau  
Mast Nr. 57 - Mast Nr. 59

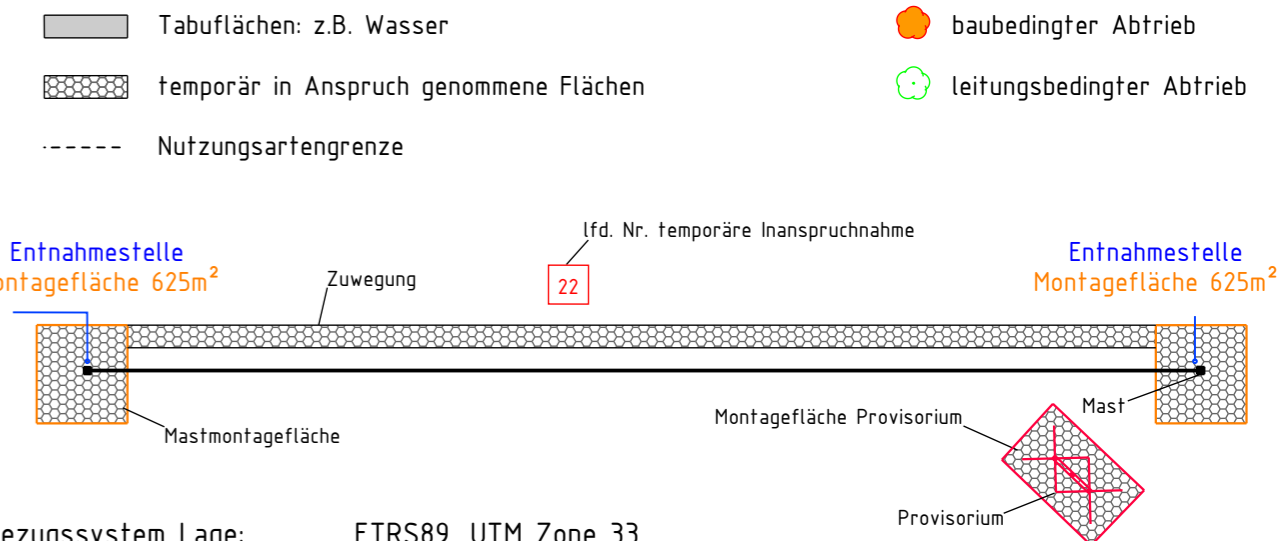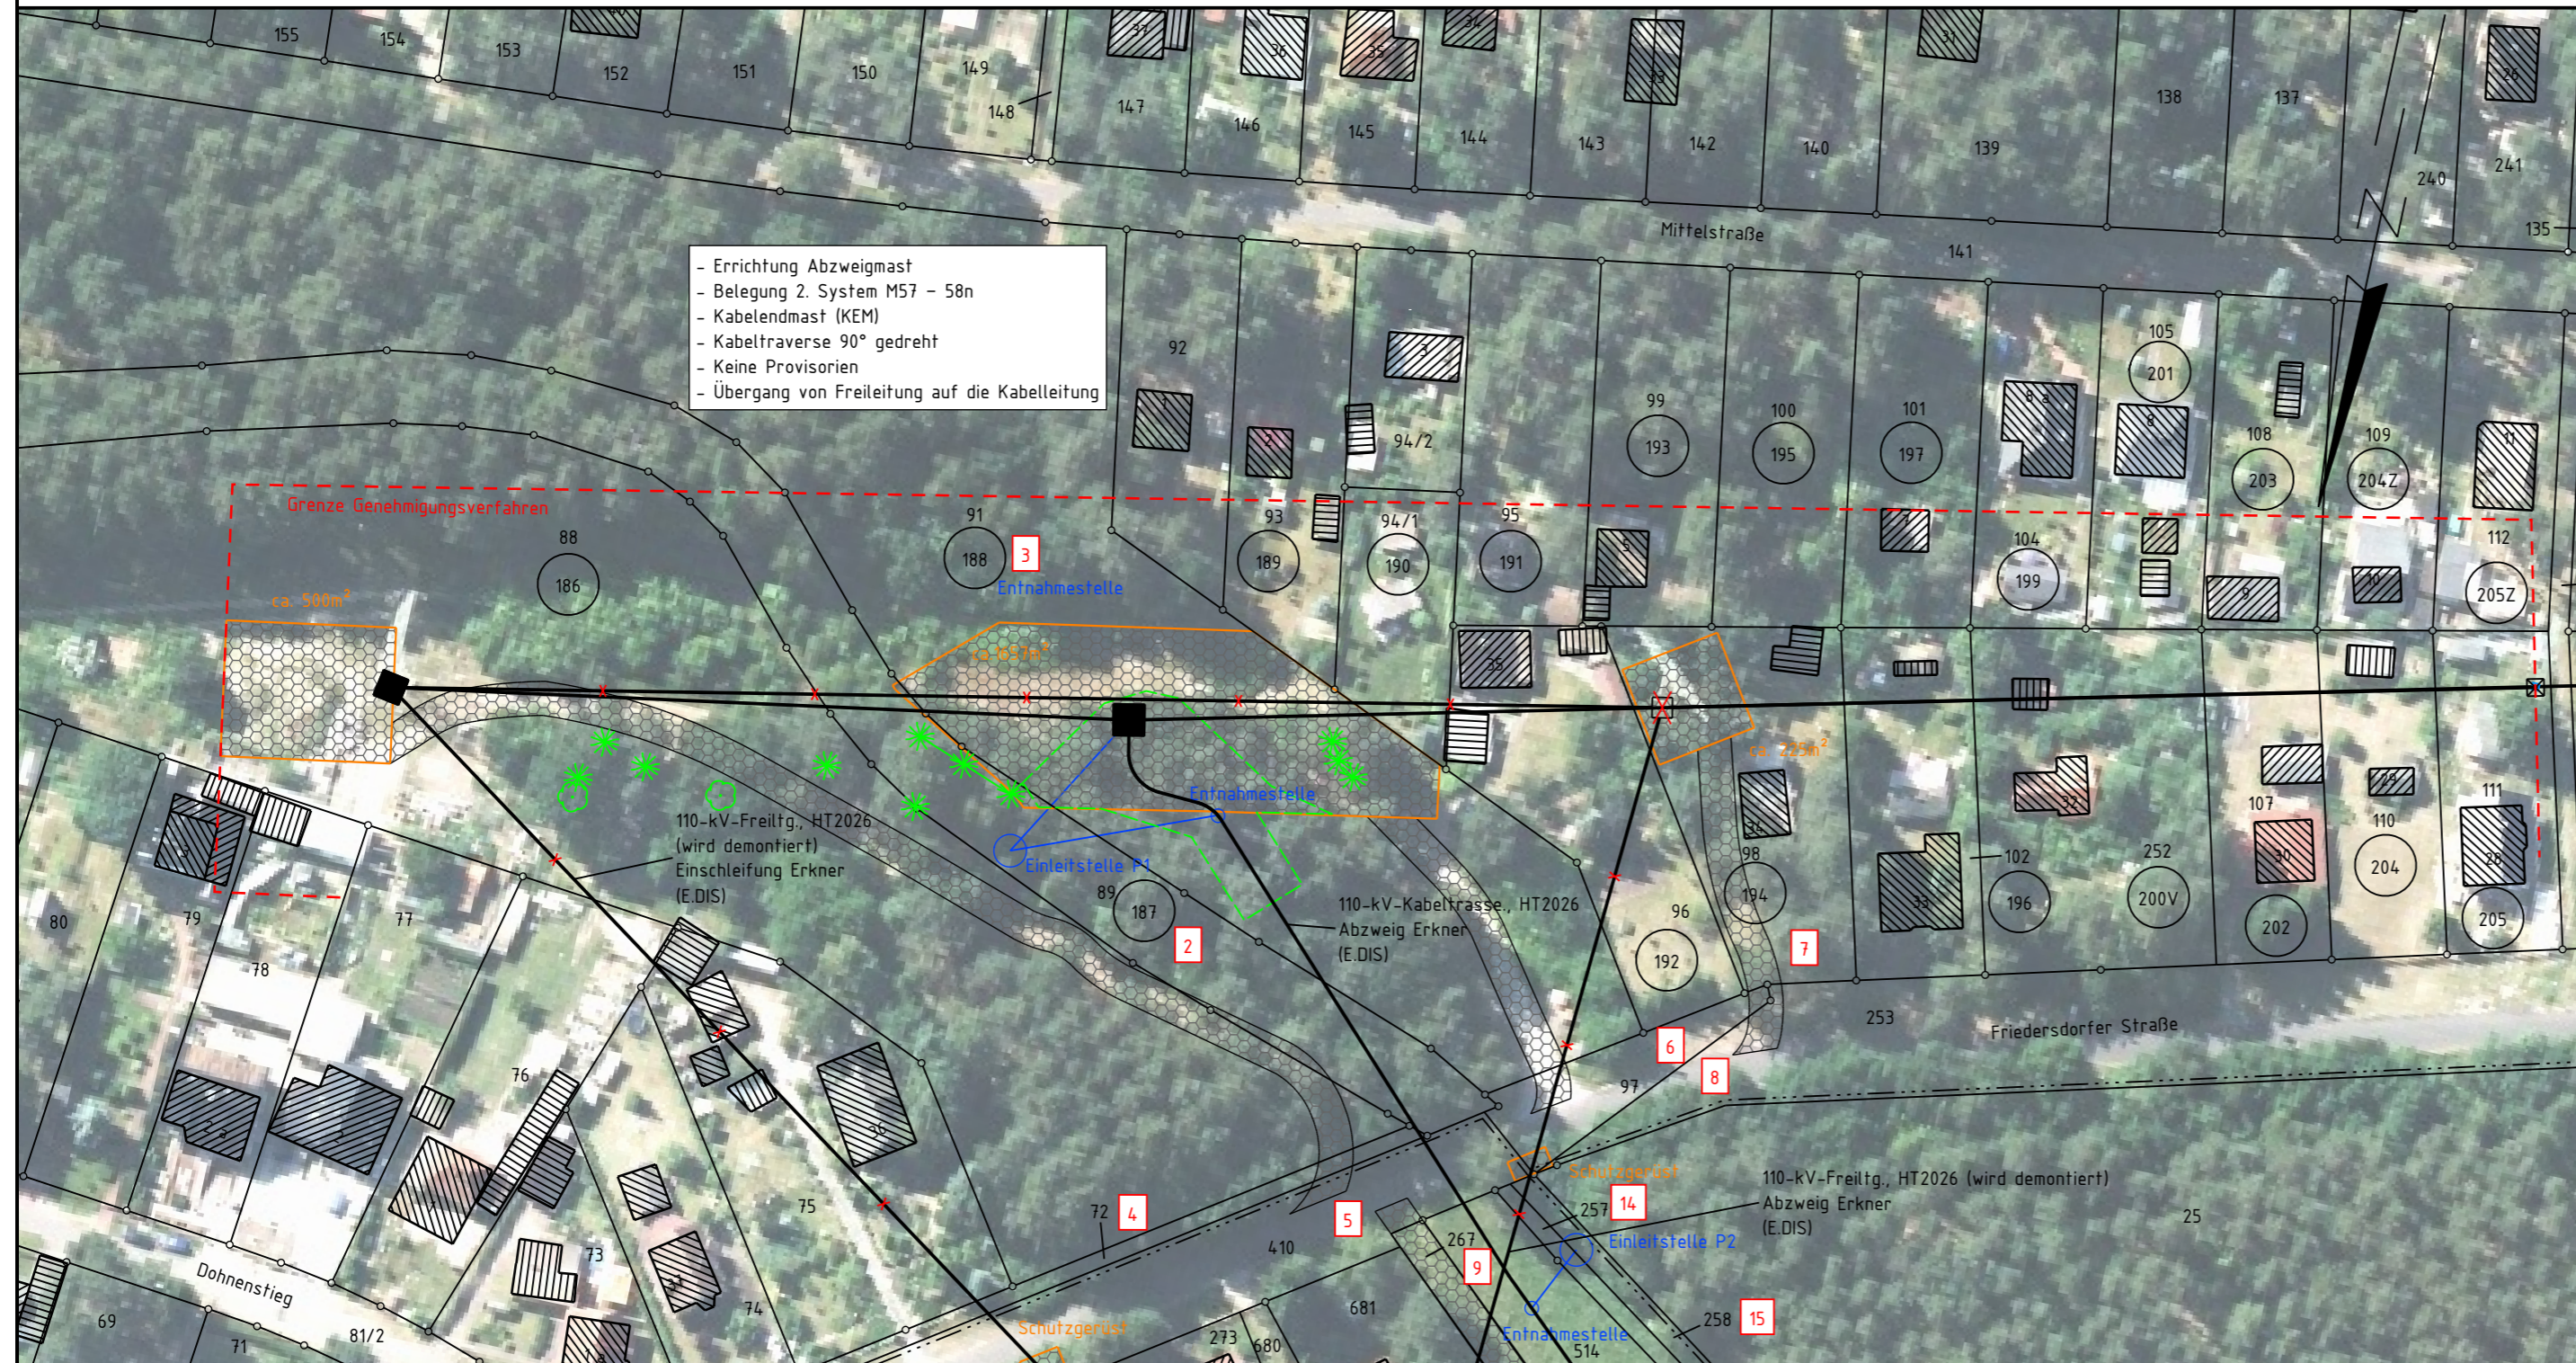



Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33  
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020  
© GeoBasis-DE/BB, 2020  
Grundlage Orthophotos: Stand 04.03.2015  
© GeoBasis-DE/BB, 2015

Flur 3

Landkreis Oder-Spree  
Gemeinde Spreenhagen  
Gemarkung Hartmannsdorf  
Flur 1

Flur 7

Baufirma:				Trassierungsfirma: 			Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree			
Revision:				Trassierung:			Maßstab:  Lageplan: Maßstab 1:1000			
Aufg.				Aufg.	03.2020	Mundere				
Gez.				Gez.	05.2020	Märker				
Gepr.				Gepr.	05.2020	Groso				
Fortführungsoriginal				Bearb.					Benennung:  Topografischer Baulageplan	
				Gepr.						
					Datum	Name				
							Zeichnungsnummer:		Blatt:1a	
							BP_HT2024_0057_0059		Blätter	
									8	
Zustf.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers.f.:		Ers.d.:	