

2En
KEM2+0 JE-09

-309.12-
(309.12)

3E
T1+2 A1/11/J

-264.97-

4E
T1+2 A1/11/J

-299.88-

5E
T1+0 A1/11/J



Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner M58n bis 11E/17E (HT2026)


Mast Nr. 2En - Mast Nr. 5E

Gemarkung: Hartmannsdorf
Gemarkung: Hartmannsdorf
Flur: 1
Flur: 8
Mast Nr. 2En - Mast Nr. 3E
Mast Nr. 4E - Mast Nr. 5E



- 37 Sortiennummer (intern) für Flurstück mit Rechtserwerb
- Tragmast
- Abspannmast
- Bestandsmast wird demontiert
- Plangenehmigungsgrenze
- Tragmast (Bestand)
- Abspannmast (Bestand)


Grenzen:

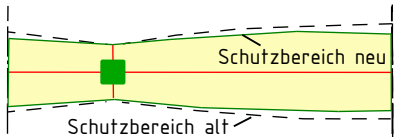- Land
- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- LSG / NSG
- WSG



Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020
© GeoBasis-DE/BB, 2020

Baufirma:				Trassierungsfirma:				Auftraggeber:			
								E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree			
Revision:				Trassierung:				Maßstab:			
Aufg.				Aufg.		03.2020		Mundere		Lageplan: Maßstab 1:2000	
Gez.				Gez.		05.2020		Märker			
Gepr.				Gepr.		05.2020		Groso			
Fortführungsoriginal				Bearb.						Benennung: Rechtserwerbsplan	
				Gepr.							
						Datum		Name			
								Zeichnungsnummer:			
								R_HT2026_02En_005E			
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.		Blatt:2a	
										Blätter:	
										8	
										Ers.d.:	
								Ers.f.:			

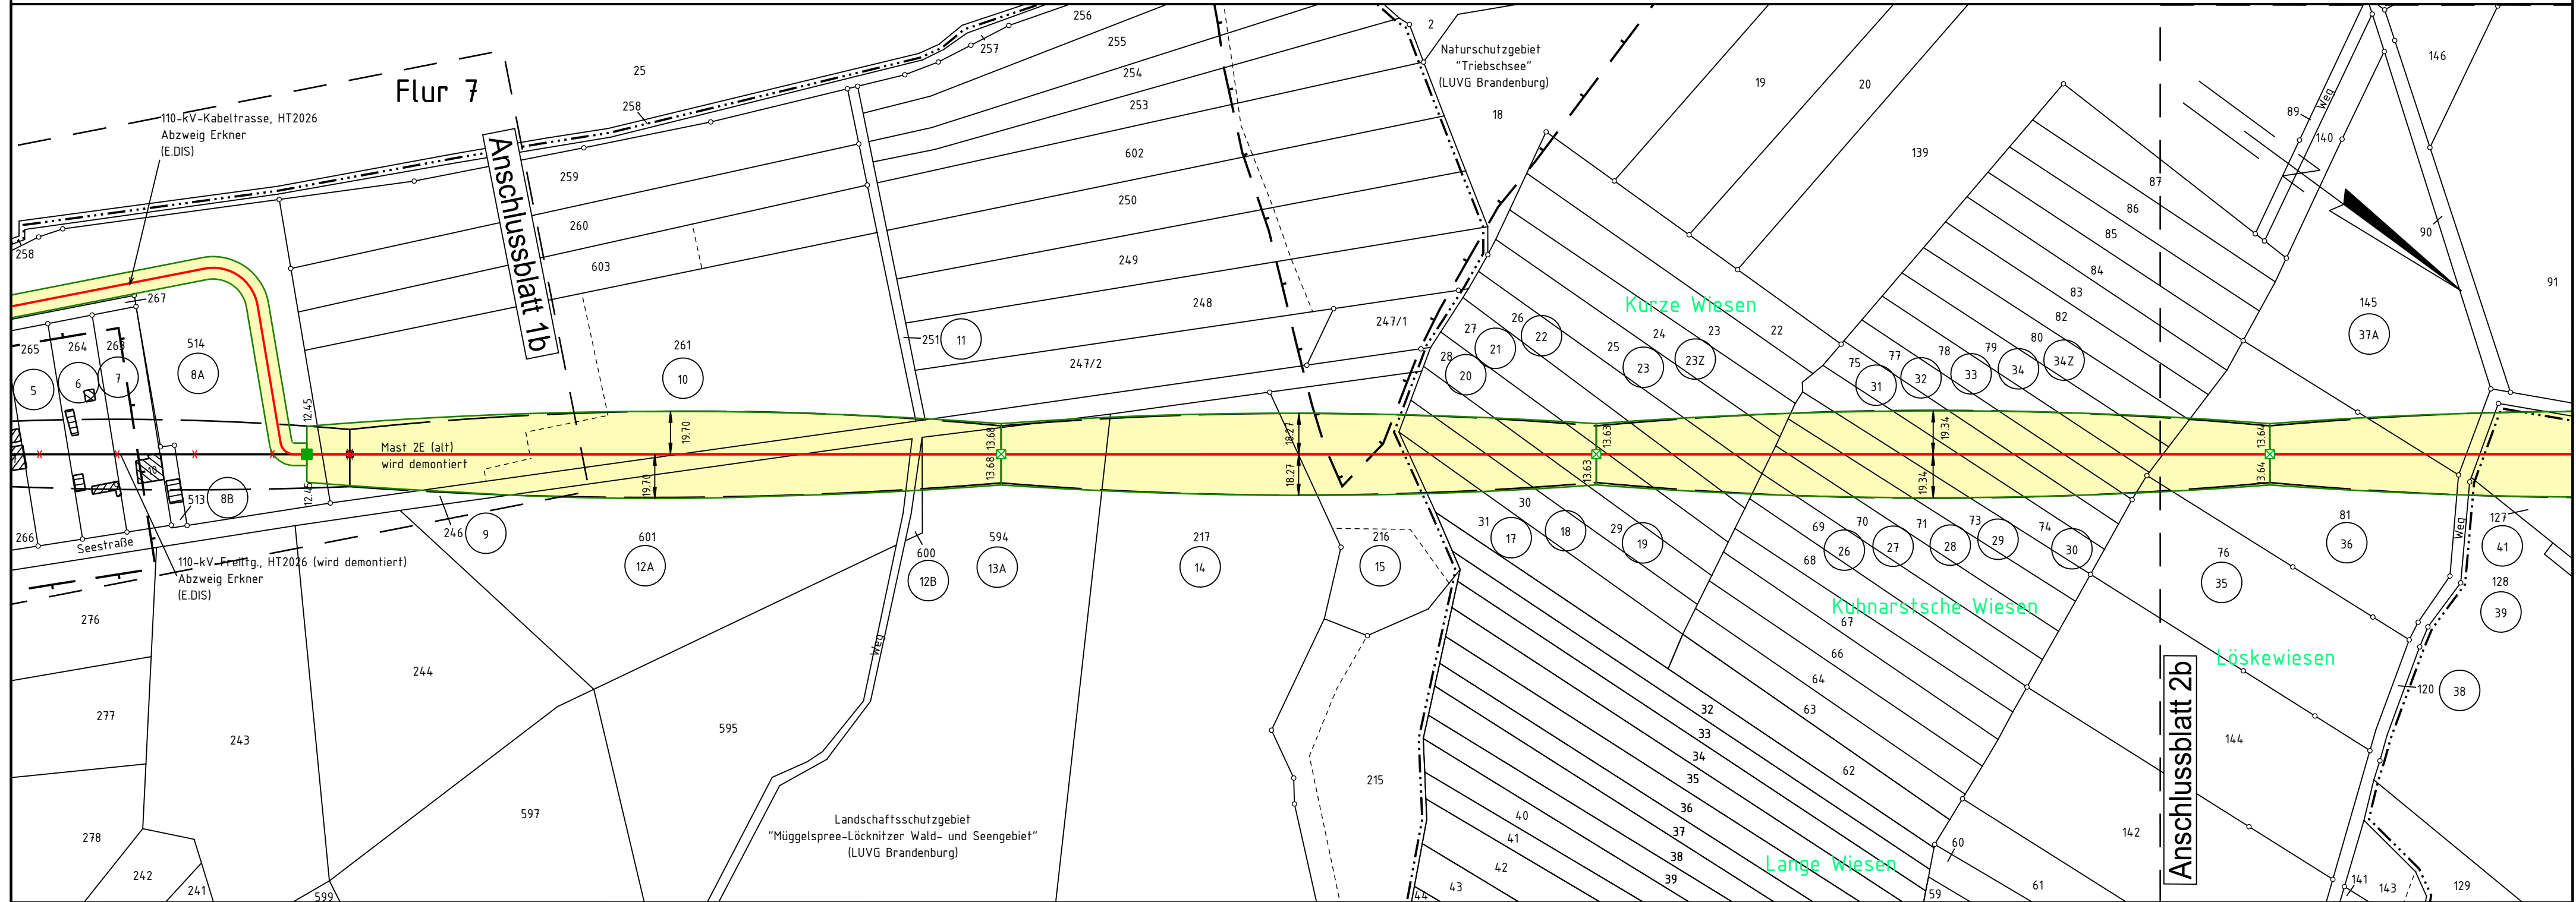

Landkreis Oder-Spree
Gemeinde Spreenhagen
Gemarkung Hartmannsdorf

Flur 1

Flur 8

Flur 1