


57
WE/WA+2 A21

58n
KEM2+2 JE-09

59
T19 TB

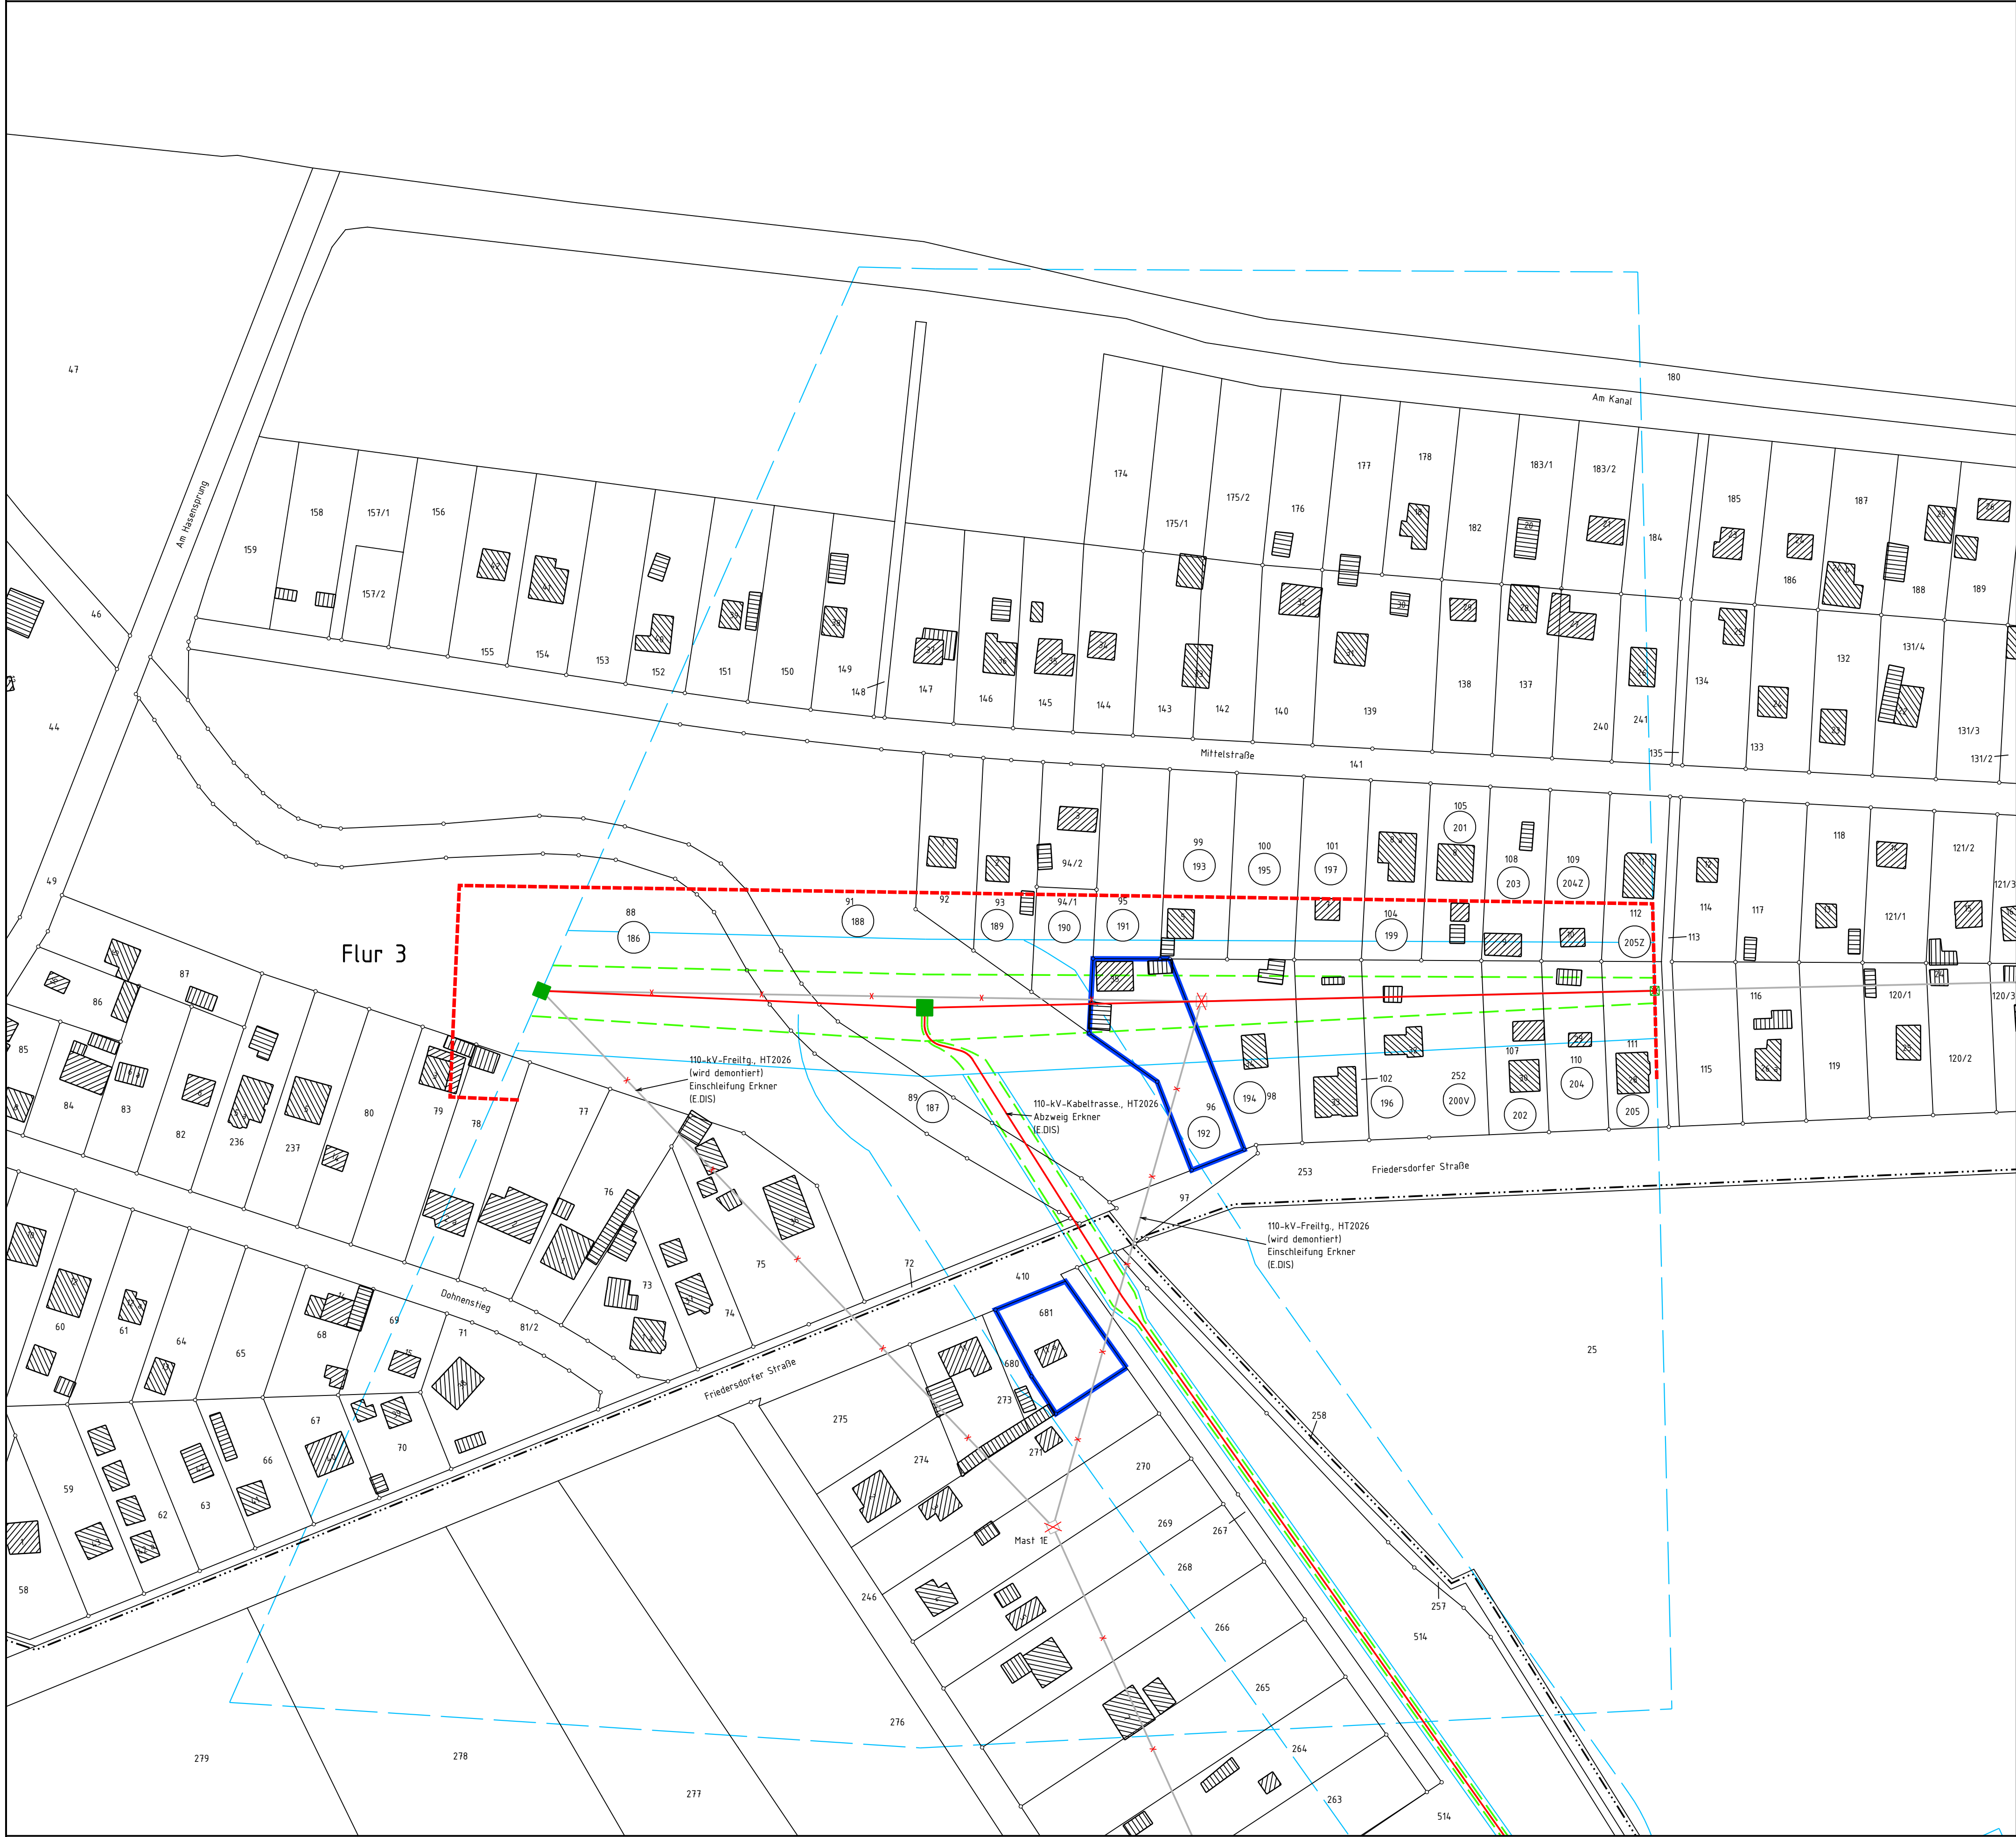

Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner
M58n bis 11E/17E (HT2026)
110-kV-Freileitung HT2024
Fürstenwalde-Wildau
Mast Nr. 57 – Mast Nr. 59

Gemarkung: Hartmannsdorf Flur: 3 Mast Nr. 57 – Mast Nr. 59

- Einwirkungsbereich im Bereich der wesentlichen Änderungen (200m)
- Bewertungsabstand im Bereich der wesentlichen Änderung (10m)
- ruhender äußerer Leiter im Bereich der wesentlichen Änderung
- Umfassung MMO (ggf. Zusammenfassung MMOs außerhalb Bewertungsabstand)

Errichtervorschrift: DIN EN 50341-1 / 11.2013
Mastkopf: A21, JE-09, TB
Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020
© GeoBasis-DE/BB, 2020

Baufirma:		Trassierungsfirma:		Auftraggeber:	
				E.DIS Netz GmbH	
				Langewahler Straße 60	
				15517 Fürstenwalde/Spree	
Revision:		Trassierung:		Maßstab:	
Aufg.		Aufg.	03.2020	Mundere	
Gez.		Gez.	05.2020	Märker	
Gepr.		Gepr.	05.2020	Dr. Krah	
Fortführungsoriginal		Bearb.		Benennung:	
		Gepr.		Lageplan	
		Datum		zur Vorprüfung 26.BImSchVVwV	
		Name		Zeichnungsnummer:	
SPIE Reko HT2026 M58 04.2020 Ma				Blatt: 1a	
Schutzkurven b.M57 20.04.15 Ba				Blätter:	
Zust. Änderung		Datum		Ers.f.:	
		Name		Ers.d.:	
		Urspr.			

Landkreis Oder-Spree
Gemeinde Spreehagen
Gemarkung Hartmannsdorf

Flur 1

Flur 7