


Mastspitze NHN: 133.82


Mastspitze NHN: 134.25

Mastspitze NHN: 136.50

Mastspitze NHN: 141.23

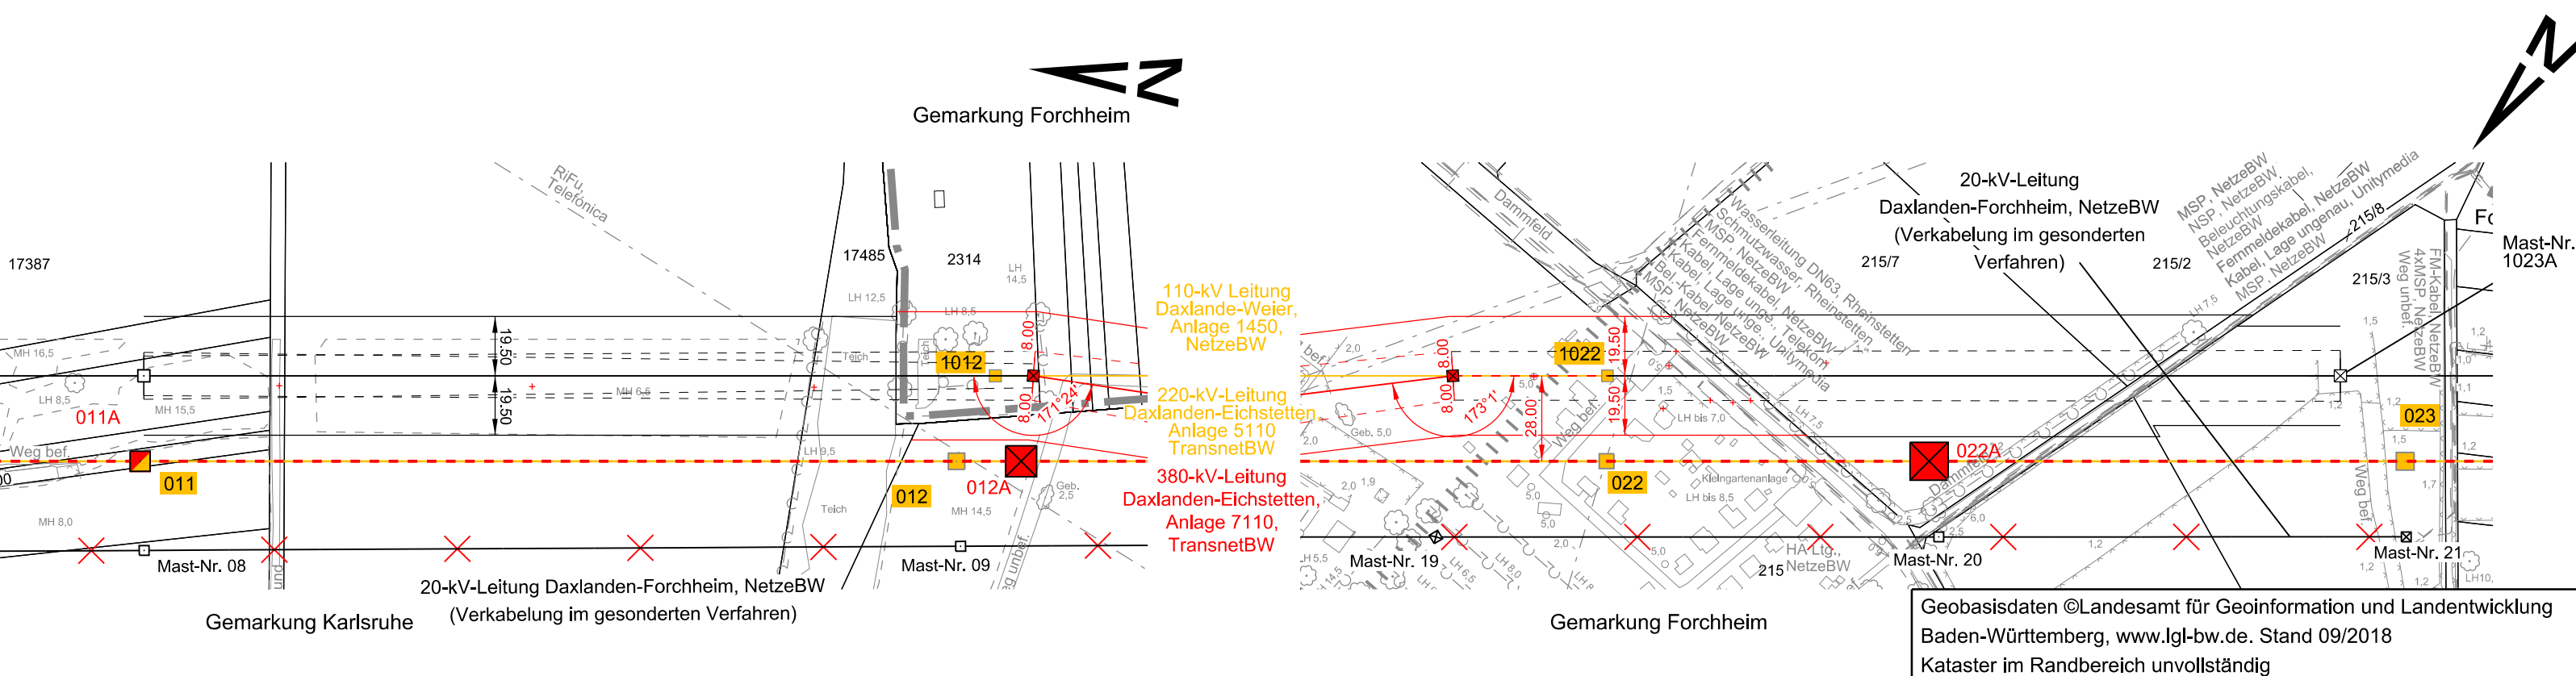

Gestänge: A1450a, A1450-1012A, A1450-1022A

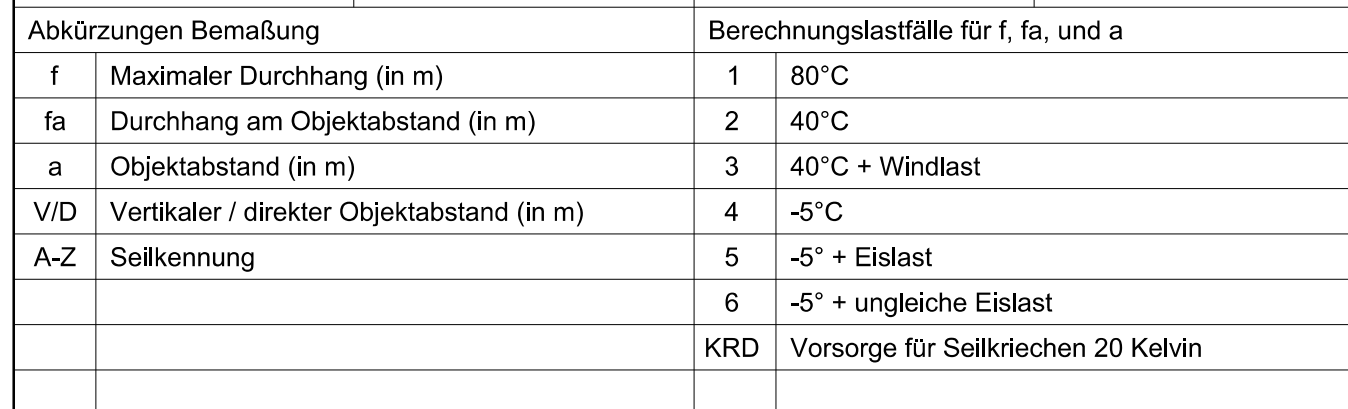

| | | | | | |
|--|-------|---|----------|---|--|
| Trassierungsfirma: eqos Energie | | EQOS Energie Deutschland GmbH Wolfentalstrasse 29 D-88400 Biberach | | Vermessung: 10.2014 Laserscan Büroarbeit: 12.2019 Matera Geprüft: 01.2020 Emmenlaue | |
| Norm- und Berechnungsmodellparameter: | | | | | |
| Norm: DIN VDE 0210/12.85 | | Fallbeschleunigung: 10.0 m/s² | | | |
| Eiszone: 1 | | seilt. Überhöhung: 8.50 m | | | |
| Windzone: 1 | | seilt. Überhöhung / Objekte links — — — — — seilt. Überhöhung / Objekte rechts — — — — — | | | |
| Index | Datum | Name | Änderung | | |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |

Blatt 01 von 04
Anlage 1450