

- Alle Längenangaben in Meter [m] wenn nicht anders angegeben.
- Alle Höhenangaben sind in Meter über Normalnull [m NN] und beziehen sich auf DHHN12, HST 130.
- Koordinaten beziehen sich auf das Gauss-Krüger-System in DHDN.

Technical floor plan of a transformer station (303TK) showing a transformer (103TK) and a control room (101TK). The plan includes dimensions, a north arrow, and labels for various components like the transformer, control room, and energy distribution rack.

Dimensions:


- Overall width: 18,10
- Overall height: 4,70
- Transformer area width: 10,00
- Control room area width: 6,00
- Transformer area depth: 9,20
- Control room area depth: 4,25
- Transformer area depth (excluding 100mm offset): 8,20
- Control room area depth (excluding 100mm offset): 3,25
- Transformer area depth (excluding 100mm offset and 1,25m offset): 7,95
- Control room area depth (excluding 100mm offset and 1,25m offset): 2,00
- Transformer area depth (excluding 100mm offset and 1,25m offset and 0,50m offset): 7,45
- Control room area depth (excluding 100mm offset and 1,25m offset and 0,50m offset): 1,50

Labels:

- 303TK
- 103TK
- 101TK
- Maschinen-Trafo
- Transformator
- flammschützender Abdeckrost
- Gefälle 2 %
- druckfeste Trennwand
- Energieableitungsstollen/Fluchtstollen
- Leitungskanal

Notes:

- 100mm offset from the wall
- 1,25m offset from the wall
- 0,50m offset from the wall

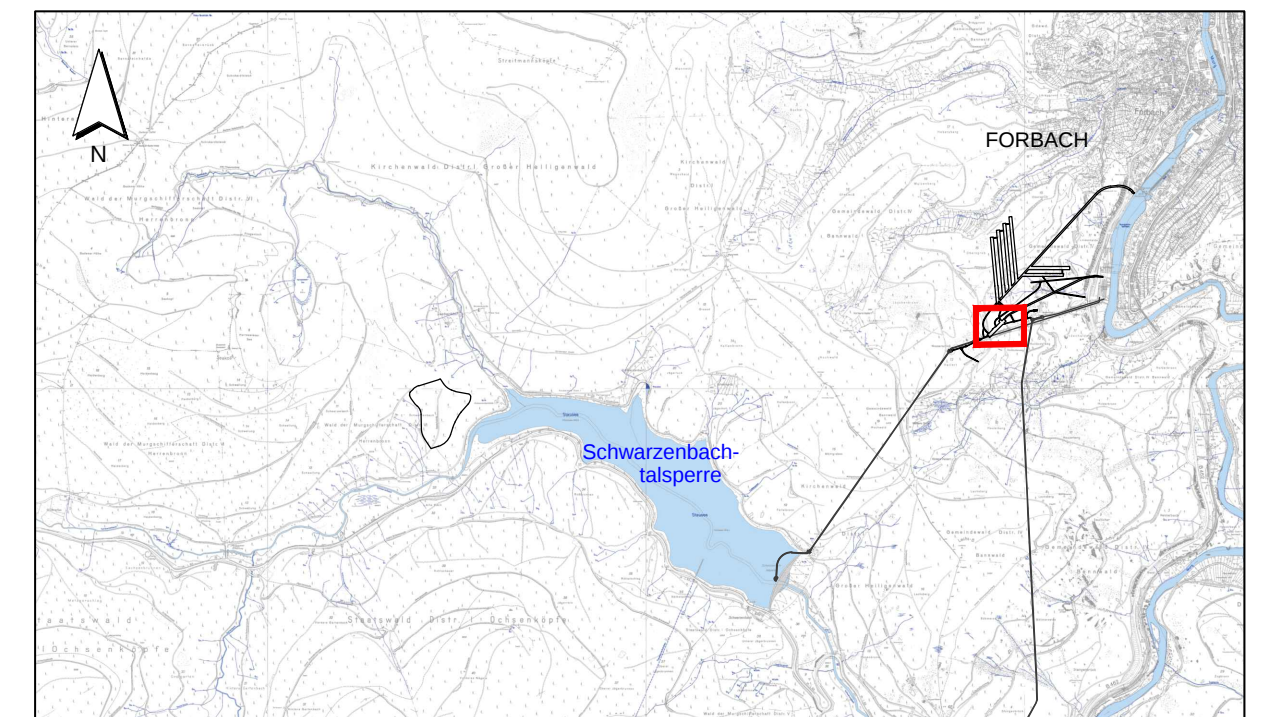

  **EnBW**
Energie Baden-Württemberg AG

Unterschrift

 Ingenieurarbeitsgemeinschaft
PSW Forbach

Unterschrift

EnBW - Zeichnung-Nr.	W.S32.10.0G0.CLG0108.B
----------------------	------------------------

Projekt: PSW FORBACH - NEUE UNTERSTUFE PLANFESTSTELLUNG

Benennung:

Grundriss und Schnitte
Kraftwerkskaverne
Kavernenteil Transformatoren
Querschnitt H-H

Format:
A2

Blätter:

Blatt:

Diese Zeichnung und sämtliche Beilagen sind dem Empfänger nur zum vorgesehenen Zweck anvertraut.
Gemäß DIN ISO 16016 werden EnBW alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Eigentums an diesen Unterlagen.