


Ebene 1 (+3,75 m)



- feuerbeständige Wand (F90)
- notwendige Treppe / Treppenraum
- Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweglänge, max. 35 m
- Löschwasserrückhalte-Abschnitt

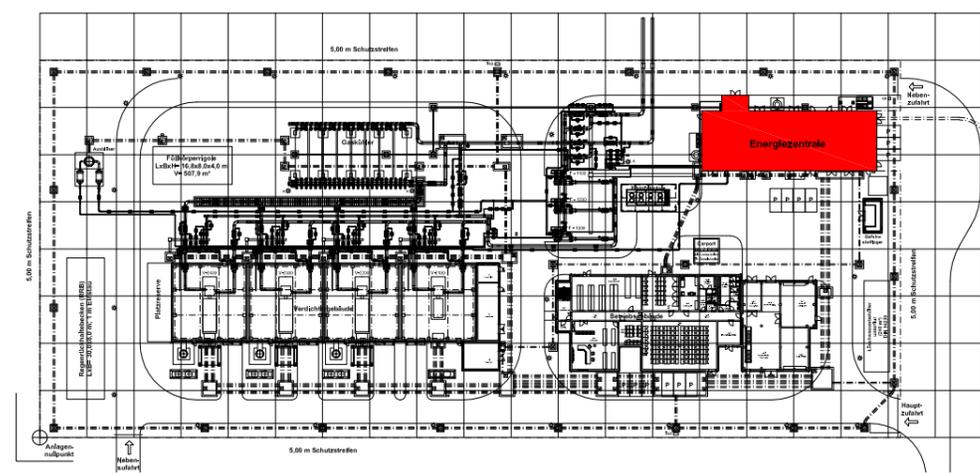

Vertikale oder horizontale Schottung der Installationsschächte gemäß Ausführungsplanung.

Standorte Feuerlöscher gemäß Ausführungsplanung

Lage Fluchwegpiktogramme gemäß TGA-Planung

PROJEKT	VDS NOS - Neubau der Verdichterstation Nordschwarzwald, Flurstück 3819, Gemarkung Mörsch, 76287 Rheinstetten
EBENE	Energiezentrale Ebene 1 1:200
BAUHERR	terraneis bw Am Wallgraben 135 . 70565 Stuttgart
GRUNDLAGE	Uniper Technologies GmbH Datum: 12.08.2020 Index: 8
STATUS	Datum: 14.08.2020 gez. C.H. / geänd. - 7652 B4
ERSTELLER	BSCON Brandschutzconsult GmbH . Bredeneyer Straße 2b . 45133 Essen Telefon +49.201.439555-0 . Telefax +49.201.439555-66 brandschutz@bscon.info . www.bscon.info



Die Brandschutzpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Bei Abweichungen zwischen der textlichen und der grafischen Darstellung ist die textliche Darstellung maßgeblich.