

Ingenieurbüro Christofori und Partner * Gewerbestraße 9 * 91560 Heilsbronn * Telefon 09872-957110

Blatt: Blatt007

93,00 m+NN



Schachtnummer	----
Haltungsbezeichnung	----
Straße	----
Schachtabstand	m
Gesamtlänge	m
Nennweite	mm
Sohlgefälle	0/00
Q, teil	l/s
Q, voll	l/s
v, voll	m/s
v, teil	m/s
Gelände- / Deckelhöhe	m + NN
Kanaltiefe	m
Sohlhöhe	m + NN

Profil: Profil001

Hebeanlage
Schacht DN1000 - bauseitig
Pumpe: (1,54kW + 1,14 kW)
 $h_{\text{geo}} \geq 3,82 \text{ m}$
 $Q_{\text{RW}} = 9,34 \text{ l/s}$

Hebeanlage
Schacht DN1000 - bauseitig
Pumpe: (1,54kW + 1,14 kW)
 $h_{\text{geo}} \geq 3,82 \text{ m}$
 $Q_{\text{RW}} = 9,34 \text{ l/s}$


Druckleitung
DN 80

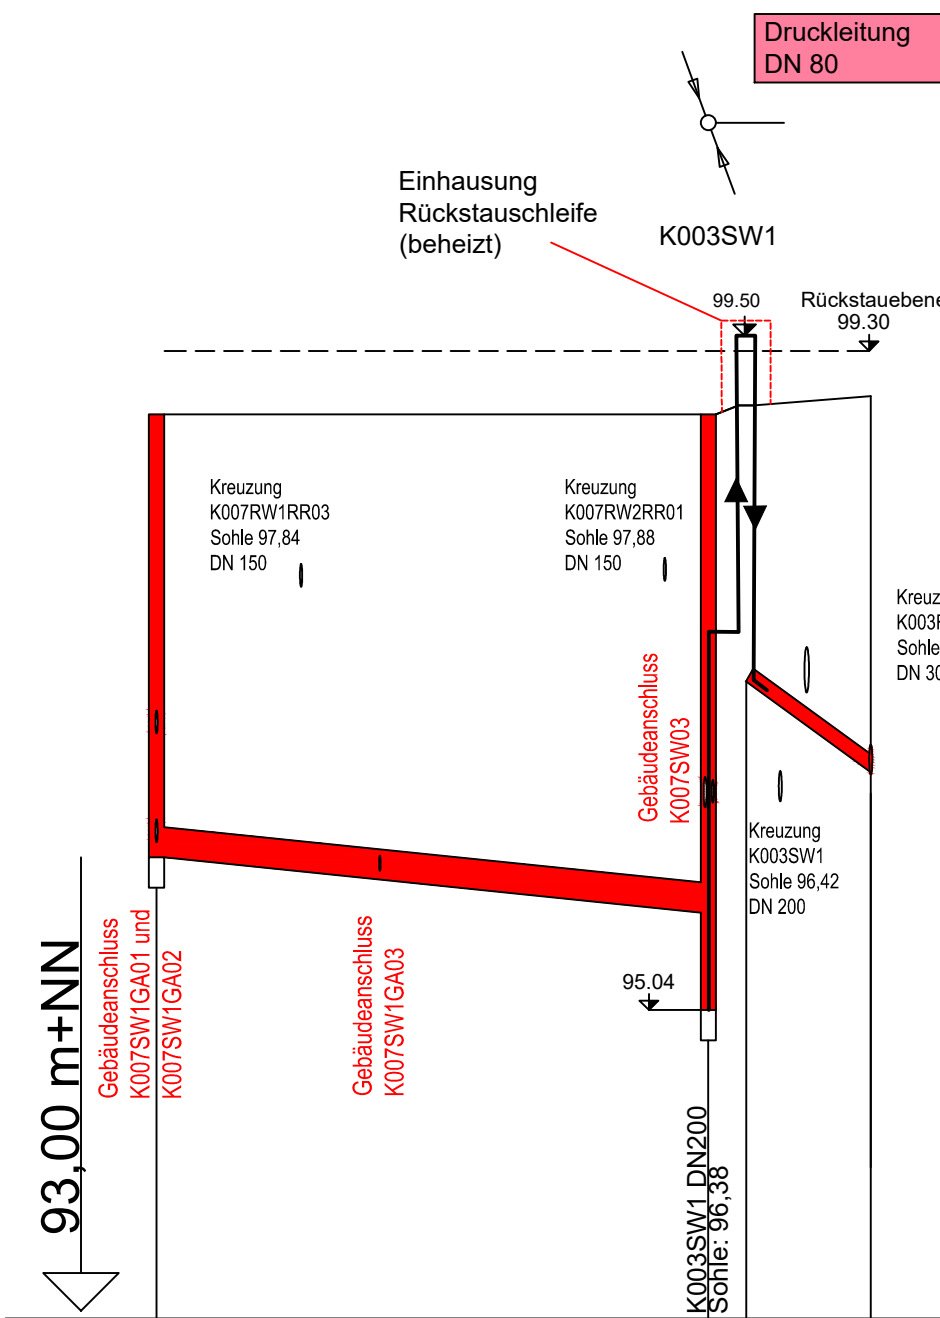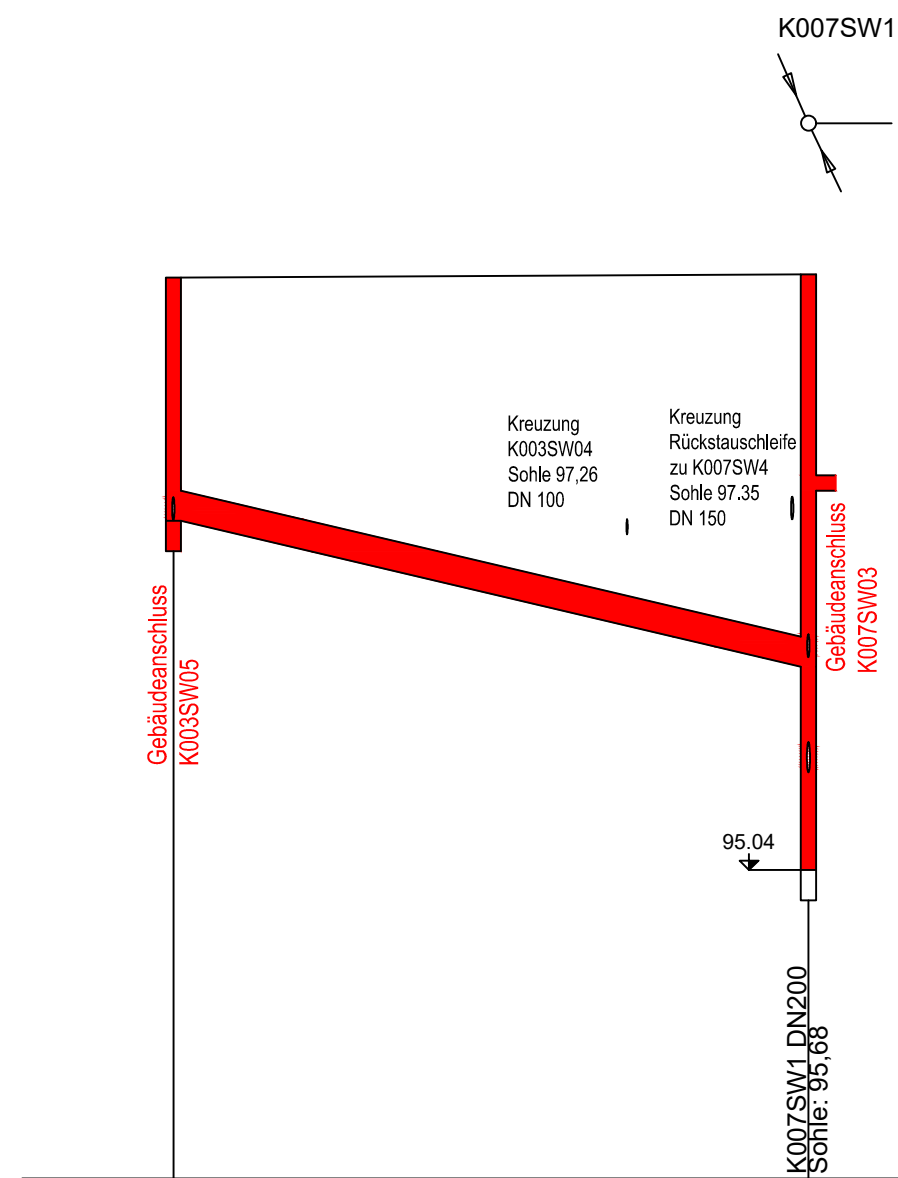

	K007SW1	K007SW2 PW K007SW3 Schiefe	K003SW2AP03
	K007SW1	K007SW3 Schiefe	
	Kanäle zur Rebenstr.		
	36,50	8,25	
	36,50	8,25	
	200 PP	150 PP	
	10,00	60,00	
	5,08	9,34	
	33,31	38,03	
	1,06	2,15	
	0,78	1,79	
96.05	98.98	98.98	99.10
2.63		99.04	
96.68	3.30	1.88	2.43
97.52	1.13		
97.17	1.88		

Profil: Profil002

93,00 m+NN

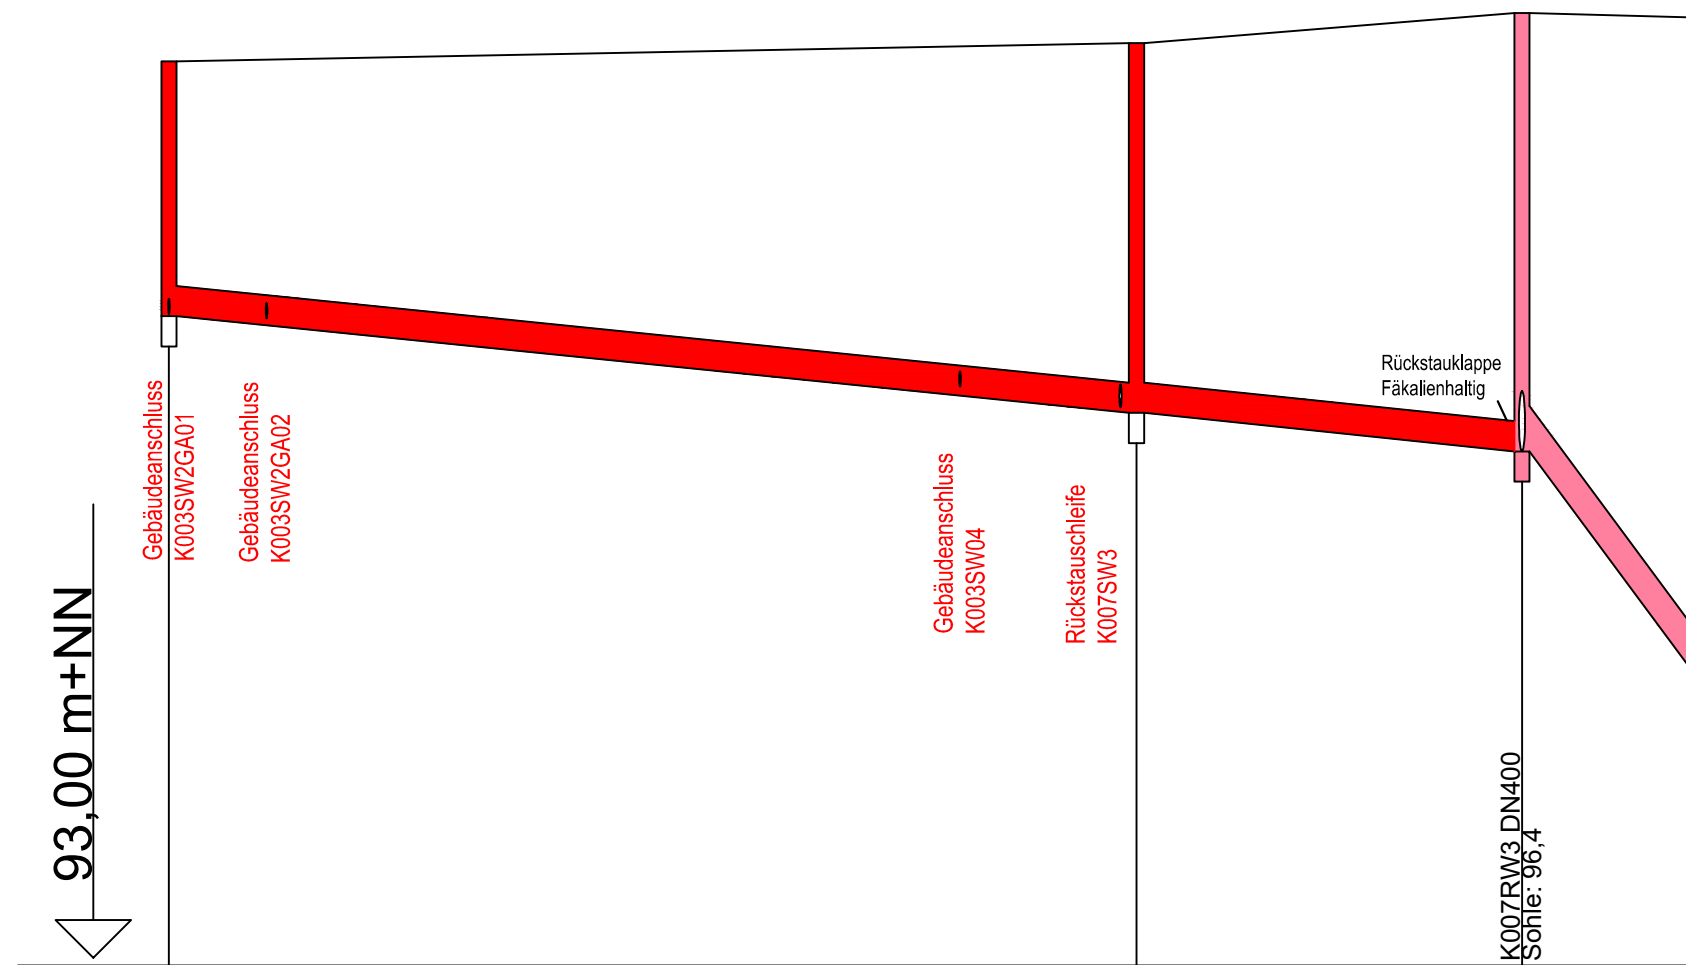

K003SW2		K007SW4		K007MW2		65860238.1	
	K003SW2		K007SW4		K007MW2		
	Kanäle zur Rebenstr.						
	64,00		25,50		11,50		
		89,50			11,50		
		200 PP			300 PP		
		10,00			122,00		
		12,99			160,45		
		33,31			343,32		
		1,06			4,86		
		1,00			4,78		
98.98		99.10		99.30		99.27	
1.69		2.44		2.90		4.27 ~4.97	
97.29		96.65		96.40		95.00 ~94.30	

Profil: Profil003

Hinweis: Dieser Plan ist Grundlage für die wasserrechtliche Erlaubnis.

Dieser Plan ist kein Ausführungsplan für die ausführenden Firmen



Alle geplanten Gelände- und Deckelhöhen sind mit der Außenanlagenplanung abzustimmen.

Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung.


Eine Kollisionsprüfung ist im Zuge der weiteren Planung / Bauausführung durchzuführen





Achtung:
Pläne nur gültig für Entwässerungsantrag!
Keine Ausführungsplanung!!!
Alle geplanten Gelände- und Deckelhöhen sind mit
der Außenanlagenplanung abzustimmen!

Zeichenerklärung:

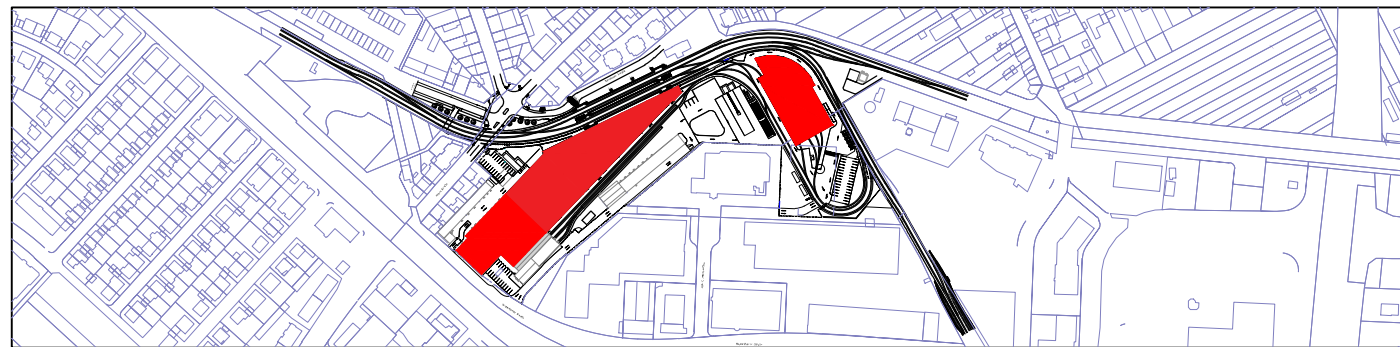-  geplanter Mischwasserkanal zur Rebenstraße
 geplanter Schmutzwasserkanal zur Rebenstraße
 Geländelinie
 geplante Gebäudeanschlüsse Schmutzwasser K003SW04
 Anschluss in der Rohrachse / Rohrsohle

Nr.	Art der Änderung bzw. Ergänzung



 <p>MV Mannheimer Verkehr GmbH</p>	<p>68165 Mannheim Möhlstraße 27 0621/465-0</p>	<p>Anlage: 13.3.7</p> <p>Blätter: Blatt:</p>												
	<p>68165 Mannheim Möhlstraße 27 0621/465-0</p>	<p>Plan-Nr.:</p>												
<p>Mannheim, den 01.09.2023 gez. ppa. F. Dommach gez. i.V. T. Weisenstein...</p>														
<p>Bearbeitet im Auftrag der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH</p>  <p>Erich-Berger GmbH Ergelstraße und Planer Nürnberg 90433 Nürnberg Am Planer 33 Tel.: 0911 / 92634-0 http://www.erich-berger.de</p>	<p>Fachplanung: INGENIEURBÜRO  CHRISTOFORI UND PARTNER Vermessung • Planung • Bauleitung</p> <p>01.09.2023 (Datum)</p>	<p>Proj.-Nr. ---</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb.</td> <td>30.08.2023</td> <td>Schneider</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>31.08.2023</td> <td>Heinisch</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>01.09.2023</td> <td>Christofori</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	bearb.	30.08.2023	Schneider	gez.	31.08.2023	Heinisch	gepr.	01.09.2023	Christofori
	Datum	Name												
bearb.	30.08.2023	Schneider												
gez.	31.08.2023	Heinisch												
gepr.	01.09.2023	Christofori												
<p>Nürnberg, den 01.09.2023 gez. i.A. K.-G. Lutz.</p>														
<p>Umbau und Kapazitätserweiterung Käferal Bahnhof und Betriebshof Antrag auf Planfeststellung gem. § 18 AEG</p>	<p>Maßstab : 1 : 500 / 50</p>													
<p>Schmutz- / Mischwasserkanal: Schacht Nr. K007SW1 bis Schacht Nr.65850238.1</p>														
<p>Größe : 975,5 x 400 mm</p>														