




Sofern Bestandsleitungen anderer Versorgungsträger in diesem Plan aufgeführt sind, übernimmt der Planverfasser keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn von sämtlichen Versorgungsträgern einweisen zu lassen und ggf. Suchschachtungen vorzunehmen.

Planungsgrundlagen:			
Koordinatensystem	: ETRS89 UTM32	Stand	: 02/2021
Höhenbezug	: Normalhöhenull (NN)		
Liegenschaftskataster	: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung		
Vermessung	: GeoVogt Ingenieure GmbH	vom	: 11.09.2020
Grundwasserstand	:		
Leitungsbestand	:		
Kanalisation	: nicht vorhanden	vom	
Wasserversorgung	: Stadtwerke Karlsruhe	vom	: 04.02.2021
Gas	: Pledoc	vom	: 16.02.2021
Telekommunikation	: Telekom / Vodafone	vom	: 04.02.2021
Energie	: Netze-BW / Stadtwerke Karlsruhe	vom	: 04.02.2021

Für Fremdpläne wird keine Gewähr übernommen!

Übersicht M 1:25.000

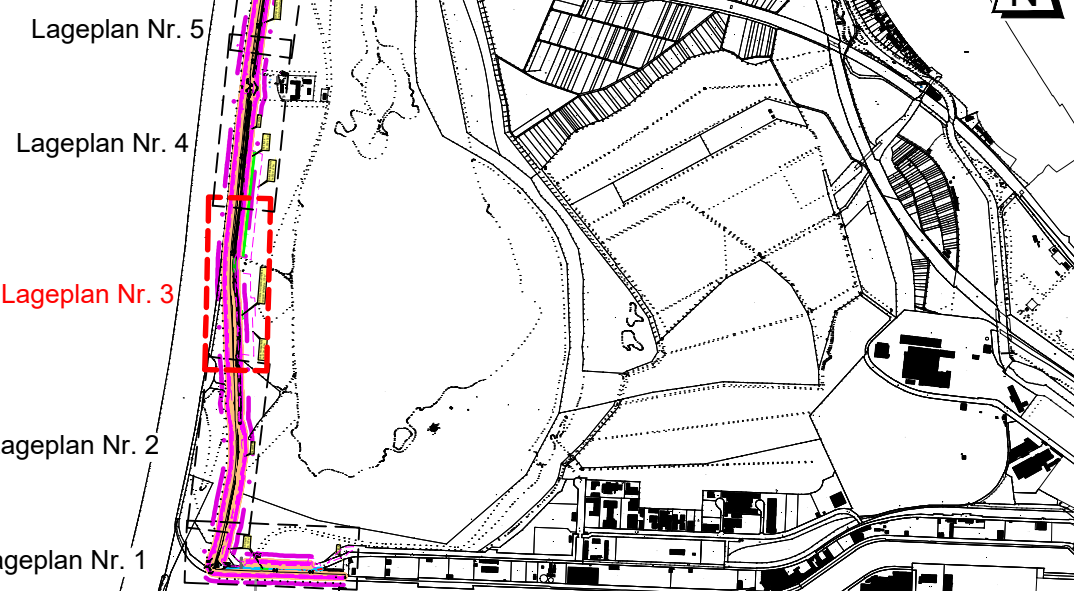

4.					
3.					
2.					
1.					
ÄNDERUNG	DATUM	NAMEN	ZEICHNUNGSNR.		

**Regierungspräsidium Karlsruhe**
Abteilung 5, Referat 53.1

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

AUFTRAGSGEBER

Dammertüchtigung Rheinhochwasserdamm (RHWD) XXV "Knielinger See"

PROJEKT

Lageplan Nr. 3

PLANINHALT		GEZ.	ENTW.	GEPR.	1 : 500	Höhenstatus 170 DHN 2016	Genehmigungsplanung
NAME	dlg	mgr	mgr	mgr			
DATUM	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	Maßstab		
Regierungspräsidium Karlsruhe, den 29.11.2024 Abteilung 5, Ref. 53.1							PLANINGSSTAND
FREIGEGERBEN							AG-Dokumenten Nr.
ALLE RECHTE DIESER ZEICHNUNG UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT GEMÄSS DIN 34							
OBJEKTPLANER:							GEOTECHNIK: IBO Beratende Ingenieure PartG mbB Ingenieurbüro für Bodenmechanik, Grundbau, Geo- und Umwelttechnik Chrusstraße 3 76275 Ettlingen
Freiburg Heilbronn Karlsruhe Stuttgart Villingen-Schwenningen							
Dat:	DWB04/P010127.dwg					2.7	DWB04/P0101
Plangröße:	0,57 m2					Anlage	Zeichnungsnummer

ZEICHENERKLÄRUNG:

Planung:

Weg (Asphalt)

Weg (Schotter)

Dammböschung

Grünflächen (Bankett,...)

Auffüllung K/rit

Rand

Achse

Rand

Stationierung

Spundwandachse

Pappelfreie Zone

Wurzelsperre

Baumfreie Zone

Dammstreifen

Versorgungsleitungen

Abwasserdruckleitung

Versorgungswasserleitung

best. Wasserleitung entfällt

neue Kabeltrasse

Bestand:

Straßen / Wegränder

Geländehöhe

Baum

Zaun

Waldrand mit Bewuchs

Gewässer

Dammböschung

VW 100 GGG

Schutzrohr

Strom Hochspannung (60 - 110kV)

Strom Hochspannung - Freileitung

Strom Mittelspannung (3 - 30kV)

Strom Mittelspannung - Freileitung

Strom Niederspannung außer Betrieb

Strom Niederspannung bis (- 1kV)

Strom Niederspannung - Freileitung

Strom Niederspannung außer Betrieb

Beleuchtungskabel

LWL

Femmeldekabel

Breitband

GAS-Leitung

GAS-Hochdruck-Leitung

