

Gasleitung DN 500
von TS 060 bis TS 080

Maßstab der Längen 1 : 1000
der Höhen 1 : 500

Die Höhenlage der geplanten Leitung kann sich auf Grund von Auflagen, sowie der Höhenlage von Fremdleitungen im Rahmen der Bauausführung ändern.

Bei Fremdleitungen mit unbekannter Tiefenlage wurden in Anlehnung an DIN 1998 folgende Überdeckungen angenommen:

E- und F-Kabel:	1,0 m
Gasleitungen:	1,0 m
Wasserleitungen:	1,2 m
Abwasserleitungen:	Messung erforderlich!

Kreuzungsliste

Nr. 012	Beschreibung Fernmeldekabel Bundesautobahn BAB A8	017	Brunnenleitungen Bubesheim 100 PVC
013	Bundesautobahn BAB A8 genaue Lage und Verlegetiefe unbekannt	018	Steuerkabel und Stromzuführung genaue Lage und Verlegetiefe unbekannt
014	Bundesautobahn BAB A8		Bubesheimer Bach
015	Graben LWL-Kabel Bundesautobahn BAB A8		
	genaue Lage und Verlegetiefe unbekannt		
016	Weg (unbefestigt)		

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Ulm, 10.04.2018

i.V.  i.V. 

Firma
Ing. und Planungsbüro Lange
Technische Planung

					Datum	Name
				Bearb.	19.03.2018	S. Roloff
				Gepr.	20.03.2018	G. Wisniew
				Zustand		-

				
A	Überdeckung von 1,20m auf 1,50m	14.11.2018	SR	
Zust.	Änderung	Datum	Name	

Blatt: 4 von 12

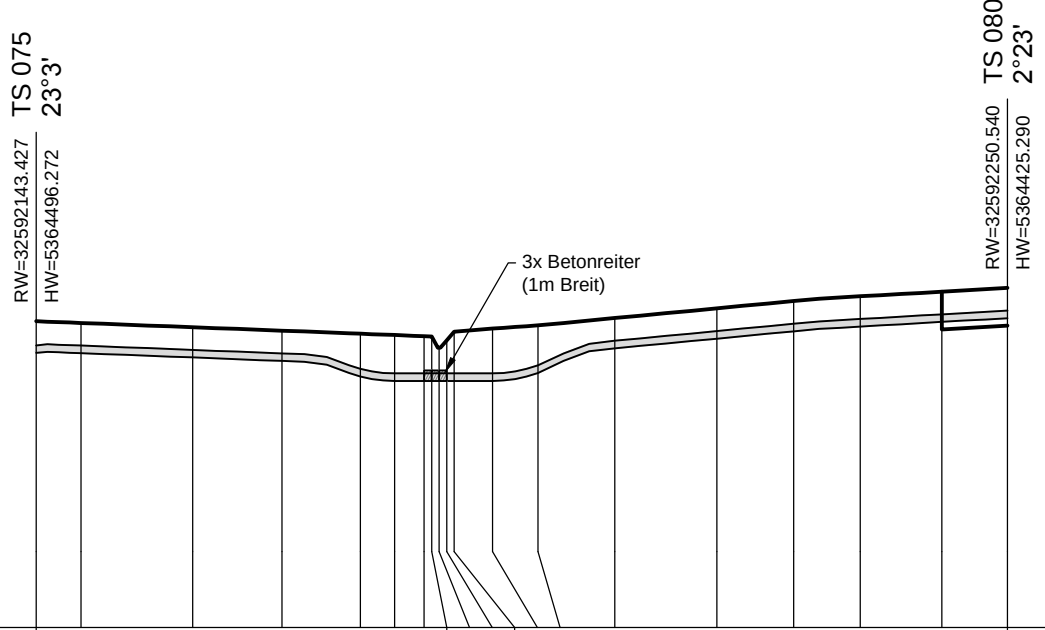
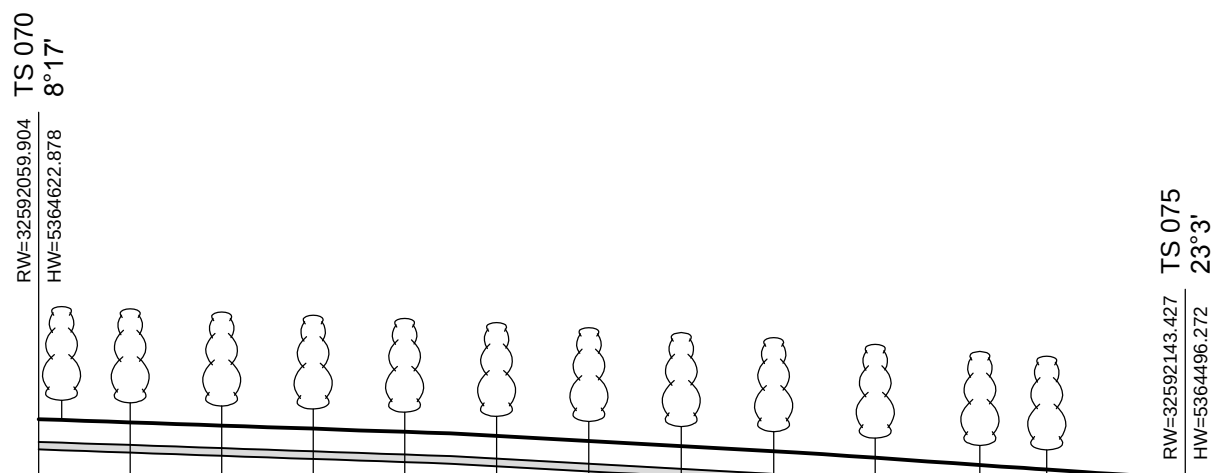
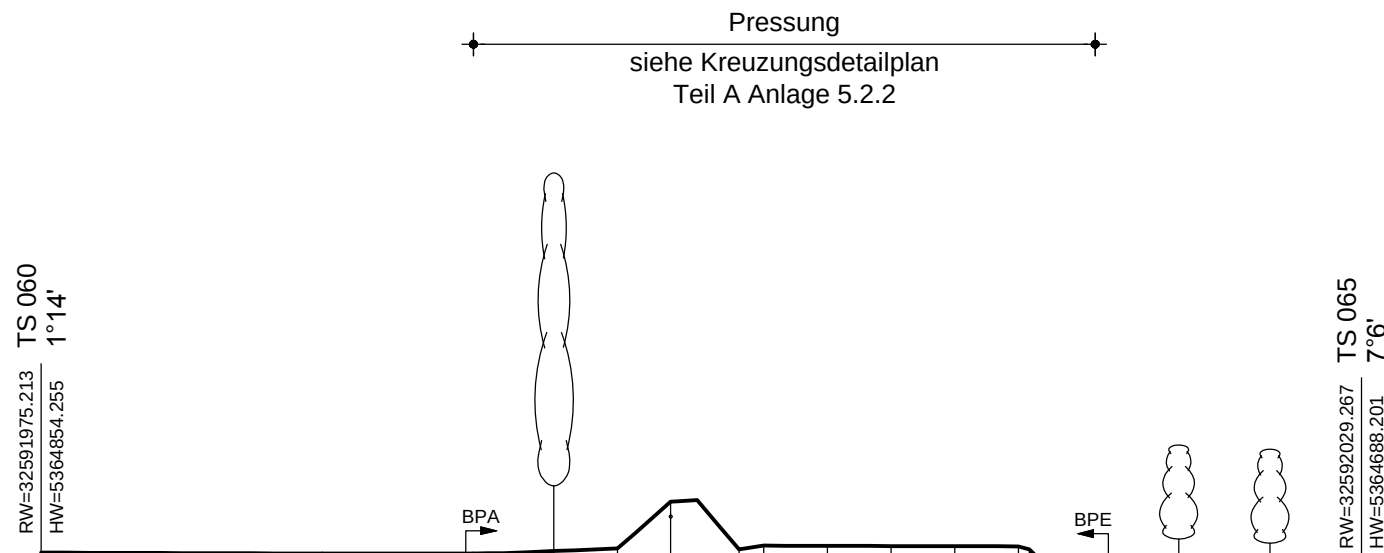
Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit
vom
bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

[illegible]

450m NN							
Nutzungsart		Acker					
Geländehöhe	474,77	474,68	474,59	474,49	474,38	474,26	474,15
Bauweise		offene Bauweise					
Überdeckung Gasleitung (O.K. Rohr)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
kreuzende Objekte							
Verlegte/ Fremdleitung (Objektachse)							
Kreuzungs.-Nr.							
Station Trassenachse	0,00	11,85	23,70	35,63	47,80	59,98	72,15

[illegible][illegible]