


Aidenbachstr. 30	f [Hz]													
	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
L _v EG	35,1	32,5	30,5	33,1	36,7	46,2	43,3	53,3	59,5	58,0	57,8	60,7	56,8	48,5
L _v OG	34,8	34,3	32,9	37,9	42,5	55,6	47,1	51,8	67,0	62,2	55,4	50,7	42,5	31,0

Erschütterungseinwirkungen				
			T	N
KB _{Fmax} EG	0,10	KB _{FTr} EG	0,045	0,035
KB _{Fmax} OG	0,14	KB _{FTr} OG	0,061	0,047
Anhaltswerte				
			T	N
Nutzung	M	A _u	0,3	0,225
		A _o	5	0,6
		A _r	0,15	0,105

sekundärer Luftschall [dB(A)]			
		T	N
	L _{sek} EG	19,5	17,3
	L _{sek} OG	15,5	13,3
Grenzwerte [dB(A)]			
		T	N
		40	30

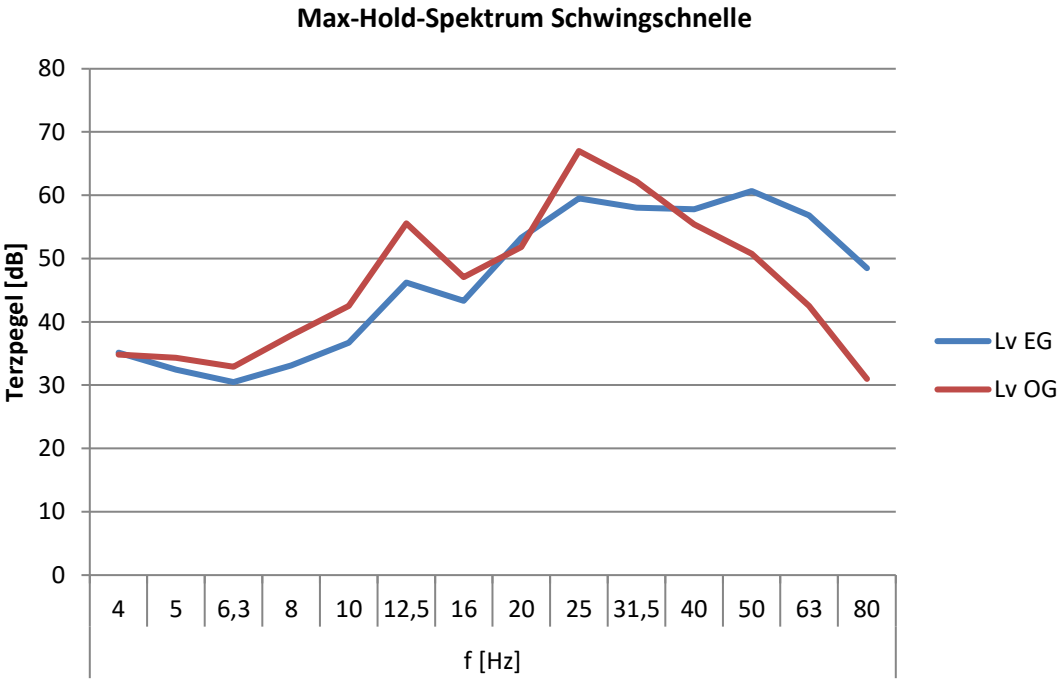


Legende:

 Anhaltswert/Grenzwert überschritten

Boschetsrieder Str. 129	f [Hz]													
	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
L _v EG	29,3	26,1	25,8	28,3	32,4	38,4	40,0	43,7	51,2	58,5	44,6	50,8	48,7	41,5
L _v OG	27,7	25,4	25,0	27,0	31,5	38,8	46,8	58,1	53,4	55,0	44,8	52,1	55,0	47,7

Erschütterungseinwirkungen				
			T	N
KB _{Fmax} EG	0,05	KB _{FTr} EG	0,023	0,018
KB _{Fmax} OG	0,07	KB _{FTr} OG	0,029	0,023
Anhaltswerte				
			T	N
Nutzung	GE	A _u	0,45	0,3
		A _o	6	0,6
		A _r	0,225	0,15

sekundärer Luftschall [dB(A)]			
		T	N
	L _{sek} EG	14,7	12,5
	L _{sek} OG	17,3	15,1
Grenzwerte [dB(A)]			
		T	N
		40	30

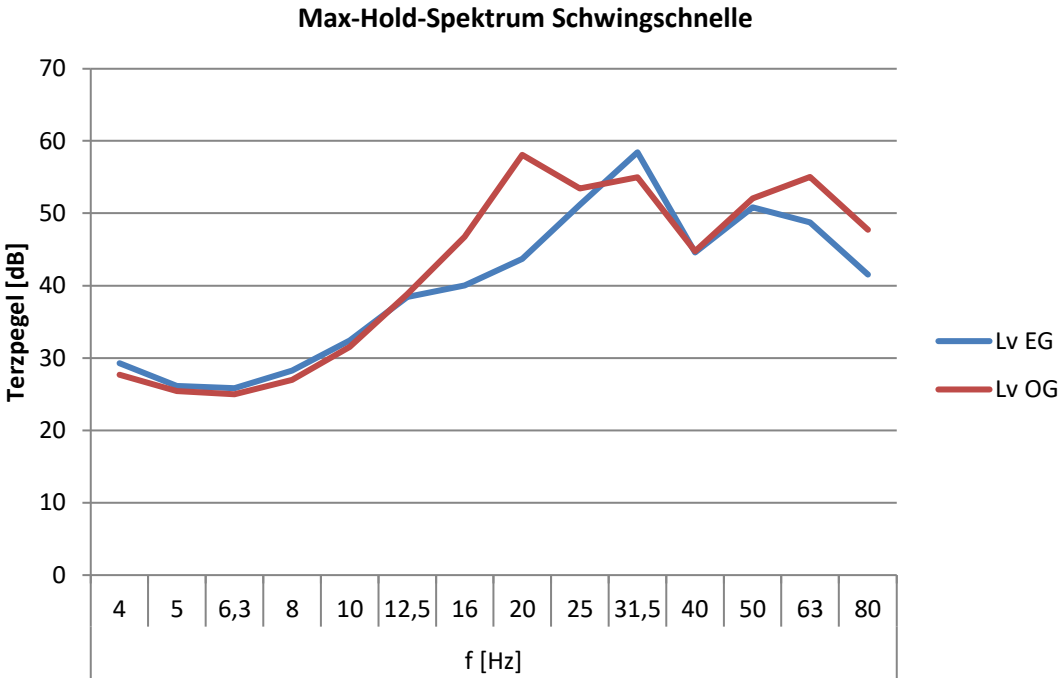


Legende:

 Anhaltswert/Grenzwert überschritten

Fürstenrieder Str. 307	f [Hz]													
	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
L _v EG	32,0	29,0	28,0	29,8	33,5	38,3	38,9	39,2	49,7	53,3	34,6	36,8	36,1	38,6
L _v OG	36,3	31,2	30,7	32,2	36,9	44,4	52,1	51,8	61,7	57,5	40,0	42,8	41,7	34,9

Erschütterungseinwirkungen				
			T	N
KB _{Fmax} EG	0,03	KB _{FTr} EG	0,013	0,010
KB _{Fmax} OG	0,08	KB _{FTr} OG	0,034	0,026
Anhaltswerte				
			T	N
Nutzung	W	A _u	0,225	0,15
		A _o	3	0,6
		A _r	0,105	0,075

sekundärer Luftschall [dB(A)]			
		T	N
	L _{sek} EG	10,2	8,0
	L _{sek} OG	12,3	10,1
Grenzwerte [dB(A)]			
		T	N
		40	30

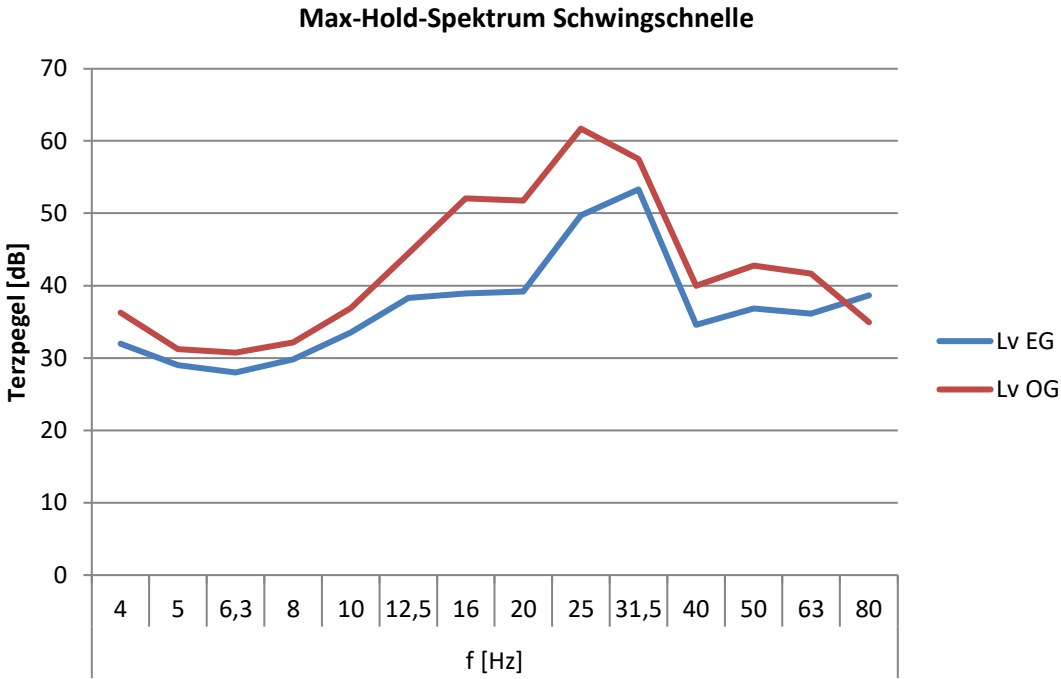


Legende:

Anhaltswert/Grenzwert überschritten

Höglwörther Str. 391	f [Hz]													
	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
L _v EG	28,9	27,7	27,7	29,9	34,9	37,6	33,9	33,7	34,5	35,1	29,0	31,9	36,2	31,0
L _v OG	27,0	27,4	28,8	32,2	37,1	42,0	44,5	47,7	42,6	43,8	30,6	34,4	41,4	27,5

Erschütterungseinwirkungen				
			T	N
KB _{Fmax} EG	0,01	KB _{FTr} EG	0,004	0,003
KB _{Fmax} OG	0,02	KB _{FTr} OG	0,009	0,007
Anhaltswerte				
			T	N
Nutzung	W	A _u	0,225	0,15
		A _o	3	0,6
		A _r	0,105	0,075

sekundärer Luftschall [dB(A)]			
		T	N
	L _{sek} EG	6,4	4,2
	L _{sek} OG	8,4	6,2
Grenzwerte [dB(A)]			
		T	N
		40	30

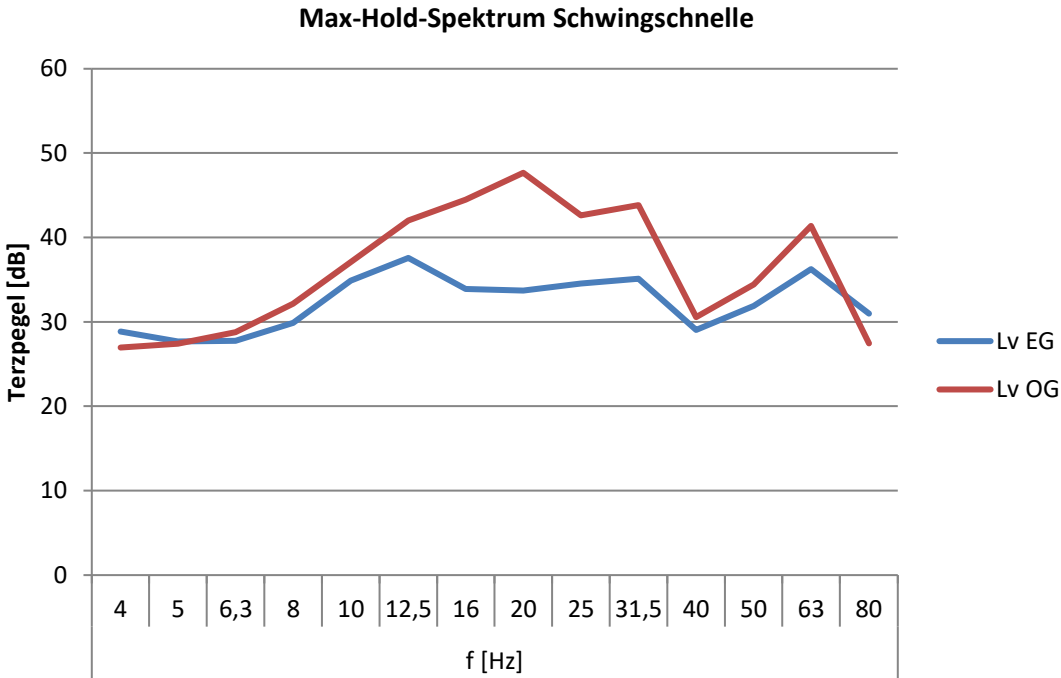


Legende:

Anhaltswert/Grenzwert überschritten

BP 2139 (Betondecke)	f [Hz]													
	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
L _v EG	29,8	26,8	26,3	28,6	32,7	38,5	40,3	44,0	52,0	59,0	46,4	52,6	50,2	42,7
L _v OG	28,3	26,0	25,7	27,3	31,2	37,3	42,1	50,5	60,5	59,8	47,8	53,8	58,0	50,0

Erschütterungseinwirkungen				
			T	N
KB _{Fmax} EG	0,06	KB _{FTr} EG	0,026	0,020
KB _{Fmax} OG	0,09	KB _{FTr} OG	0,040	0,031
Anhaltswerte				
			T	N
Nutzung	M	A _u	0,3	0,225
		A _o	5	0,6
		A _r	0,15	0,105

sekundärer Luftschall [dB(A)]			
		T	N
	L _{sek} EG	15,5	13,3
	L _{sek} OG	19,0	16,8
Grenzwerte [dB(A)]			
		T	N
		40	30

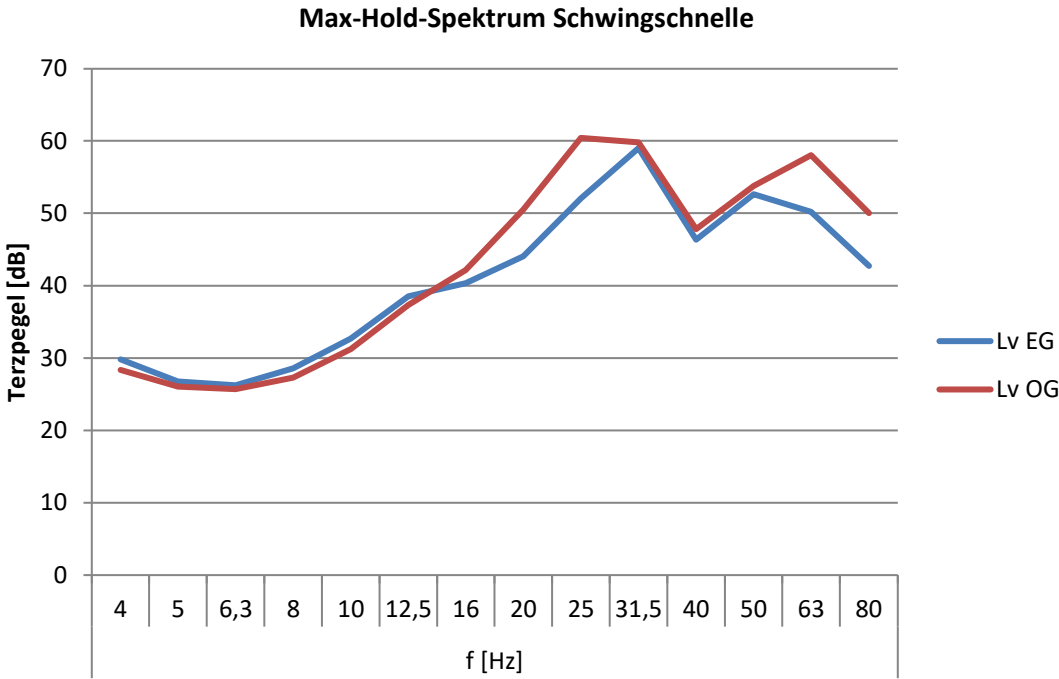


Legende:

 Anhaltswert/Grenzwert überschritten

BP 2139 (Holzdecke)	f [Hz]													
	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
L _v EG	29,8	26,8	26,3	28,6	32,7	38,5	40,3	44,0	52,0	59,0	46,4	52,6	50,2	42,7
L _v OG	30,6	29,2	29,8	32,5	38,3	47,8	57,1	53,8	52,7	55,7	45,9	51,7	55,1	48,0

Erschütterungseinwirkungen				
			T	N
KB _{Fmax} EG	0,06	KB _{FTr} EG	0,026	0,020
KB _{Fmax} OG	0,07	KB _{FTr} OG	0,030	0,024
Anhaltswerte				
			T	N
Nutzung	M	A _u	0,3	0,225
		A _o	5	0,6
		A _r	0,15	0,105

sekundärer Luftschall [dB(A)]			
		T	N
	L _{sek} EG	15,9	13,7
	L _{sek} OG	17,4	15,2
Grenzwerte [dB(A)]			
		T	N
		40	30

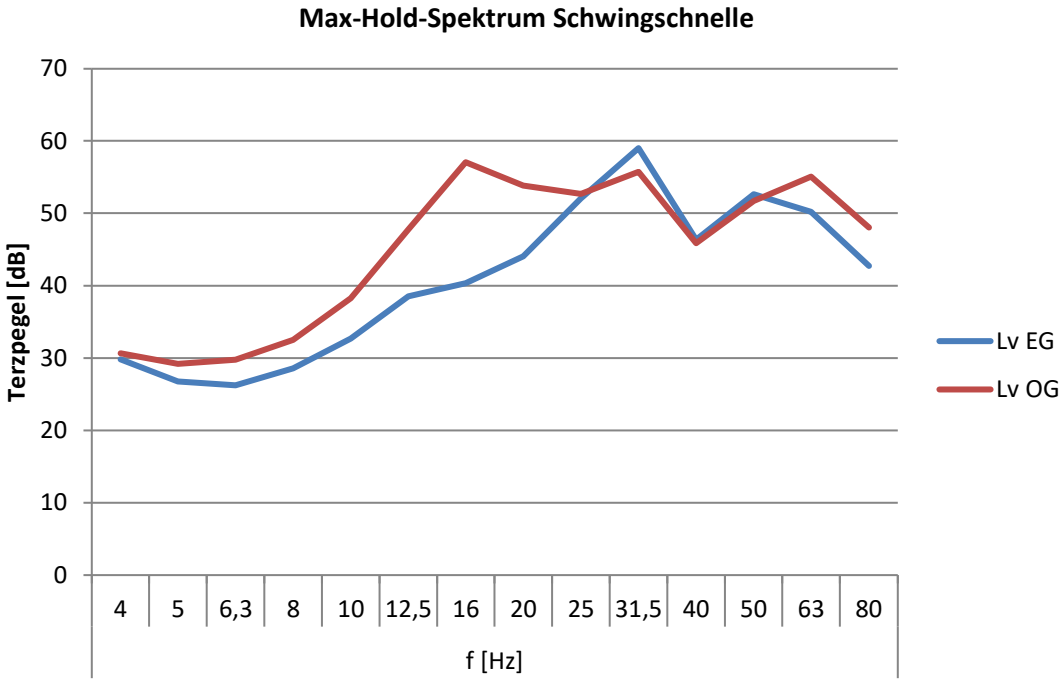

Legende:

Anhaltswert/Grenzwert überschritten