



Mast 1B
Winkelendmast
Senkrecht zur Leitungsachse
mit Plattenfundament
Plattenstärke ab 1,0m u. EOK = 1,0
geplant

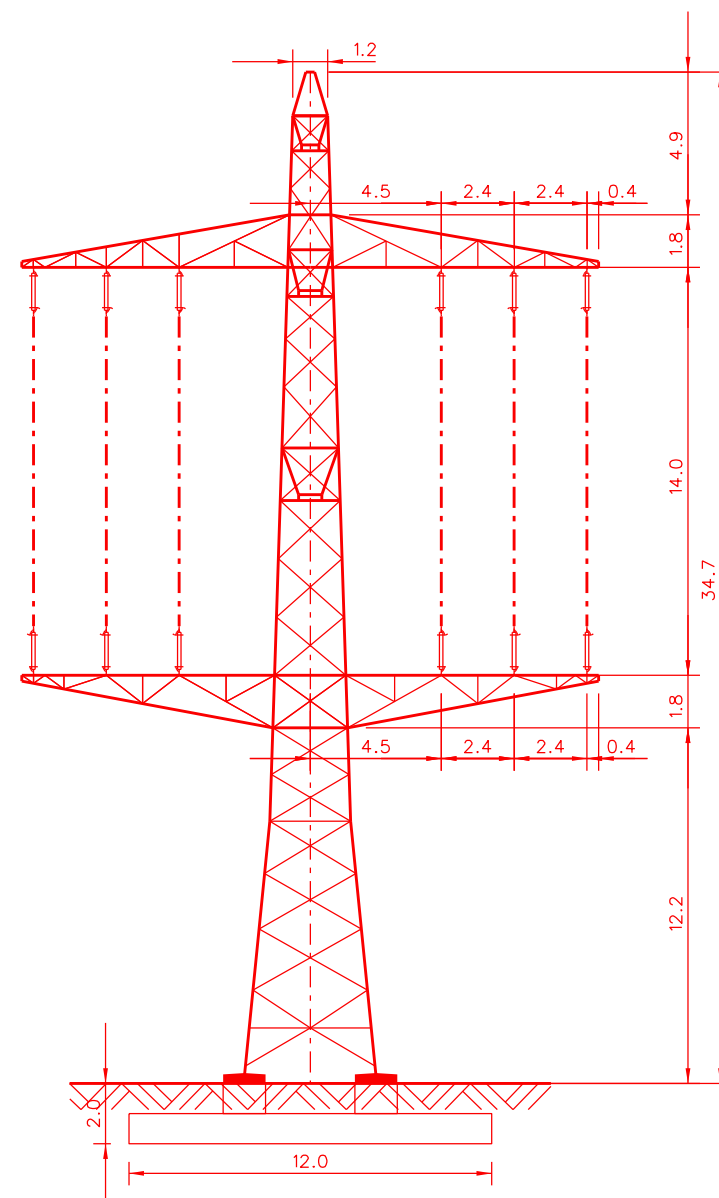

Mast 1B
Winkelendmast
Parallel zur Leitungsachse
mit Plattenfundament
Plattenstärke ab 1,0m u. EOK = 1,0
geplant

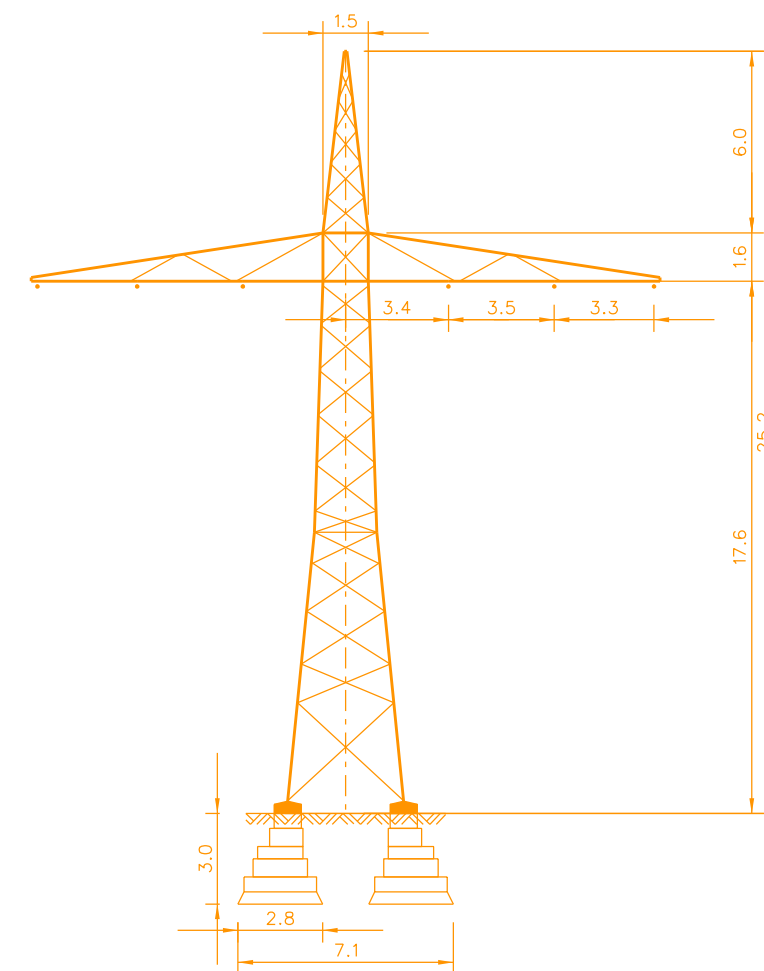

Mast 1
Winkelendmast (WEsp. 17,60)
mit Stufenfundament
Mast wird abgebaut



GA Hochspannung
Leitungsbau

gezeichnet	21.10.2014	Breitwieser
geprüft	21.10.2014	Hirschberg
geändert		

Gemarkung: Stalldorf
Gemeinde: Riedenheim
Landkreis: Würzburg

Maßstab	Gestänge	Typ	Mast
1 : 250	AA90 - A0106	WE 20,00	1B

Mastbildvergleich Anlage 6.8.2

Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der
110-kV-Leitung Stalldorf-Königshofen, LA 0106