0348/108
WA 1/2 20,40
AD 14 2LK

0348/109
T 22,70
AD 14 2LK

0348/110
T 34,65
AD 14 2LK

0348/111
T 28,65
AD 14 2LK
(T44otto Sell A4T)

0348/112
T 25,40
AD 14 2LK
(T44otto Sell A4T)

0348/113
T 28,65
AD 14 2LK

0348/114
T 28,65
AD 14 2LK

0348/115
WA 1/2 27,00
AD 14 2LK

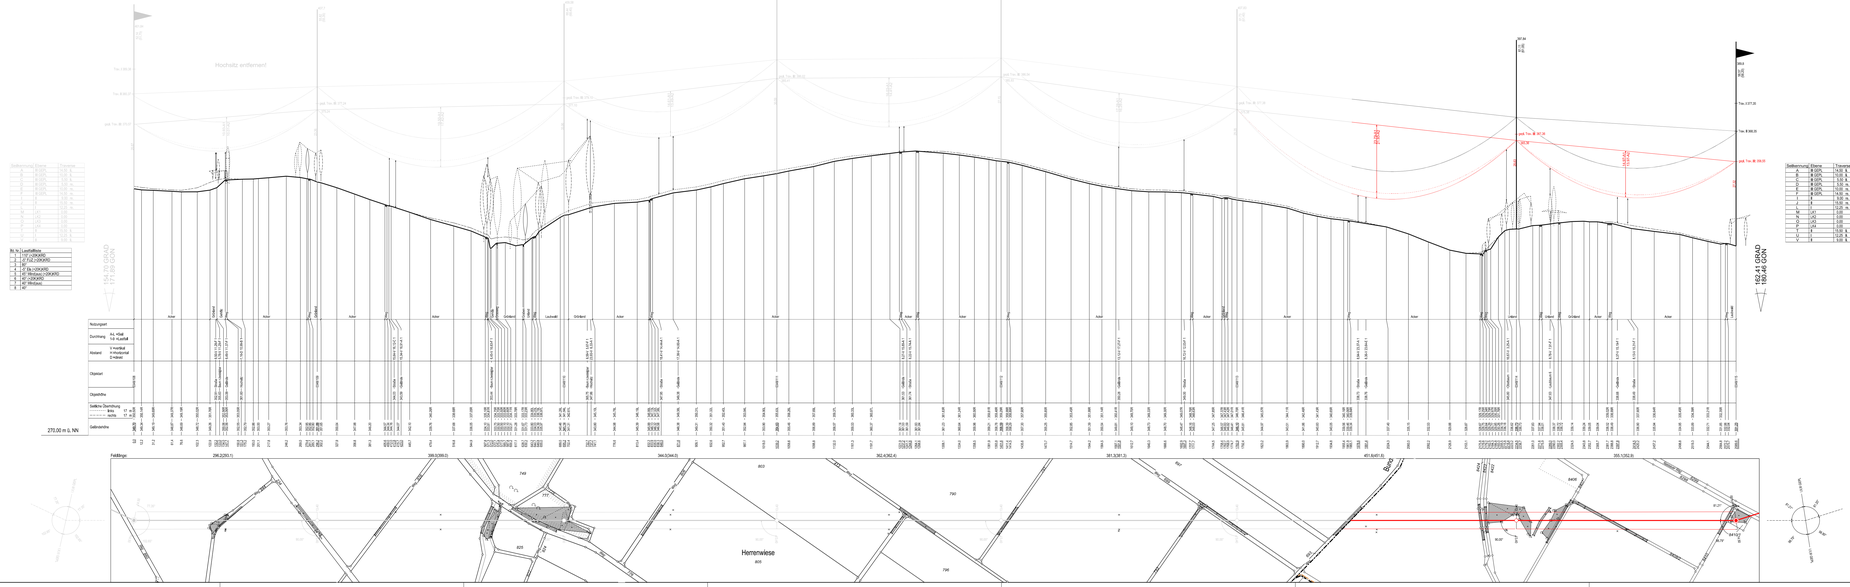
Hochsitz entfernt
Herrenwiese
Feldgrenze
270,00 m ü. NN
Bl. Nr. | Leerfeldbox
1 | 110 kV/KW/D
2 | 110 / 220kV/D
3 | 220 kV/D
4 | 110 / 220kV/D
5 | 380 kV/Mast / 220kV/D
6 | 380 kV/Mast
7 | 380 kV/Mast
8 | 380
Seilbefestigung Klasse Traversen
A 0,00% 1x DT, A
B 0,00% 1x DT, A
C 0,00% 1x DT, A
D 0,00% 1x DT, A
E 0,00% 1x DT, IN
F 0,00% 1x DT, IN
K 0,00% 1x DT, IN
L 0,00% 1x DT, IN
M 0,00% 1x DT, A
N 0,00% 1x DT, A
O 0,00% 1x DT, A
P 0,00% 1x DT, A
T 0,00% 1x DT, A
U 0,00% 1x DT, A
V 0,00% 1x DT, A
W 0,00% 1x DT, A
Nutzungsart
Durchhang
Abstand
Objekt
Objektlinie
Seilbefestigung
Spannfeldlänge
Seilwinkel
Leitungsabstand
Seilwinkel
Spannfeldlänge
Seilbefestigung
Objektlinie
Objekt
Abstand
Durchhang
Nutzungsart
Seilwinkelmin
Seilwinkelmax
Seilwinkelmin
Seilwinkelmax
Seilwinkelmin
Seilwinkelmax