


Schrankenzaun, Höhe 0,80m entlang der Trasse, soweit Schwenken über Zaun hinweg nötig; sonst Bauzaun sowie Holzzaun (Einzelbaumschutz/Sumpfbegbüsch) innerhalb der Freileitungstrasse

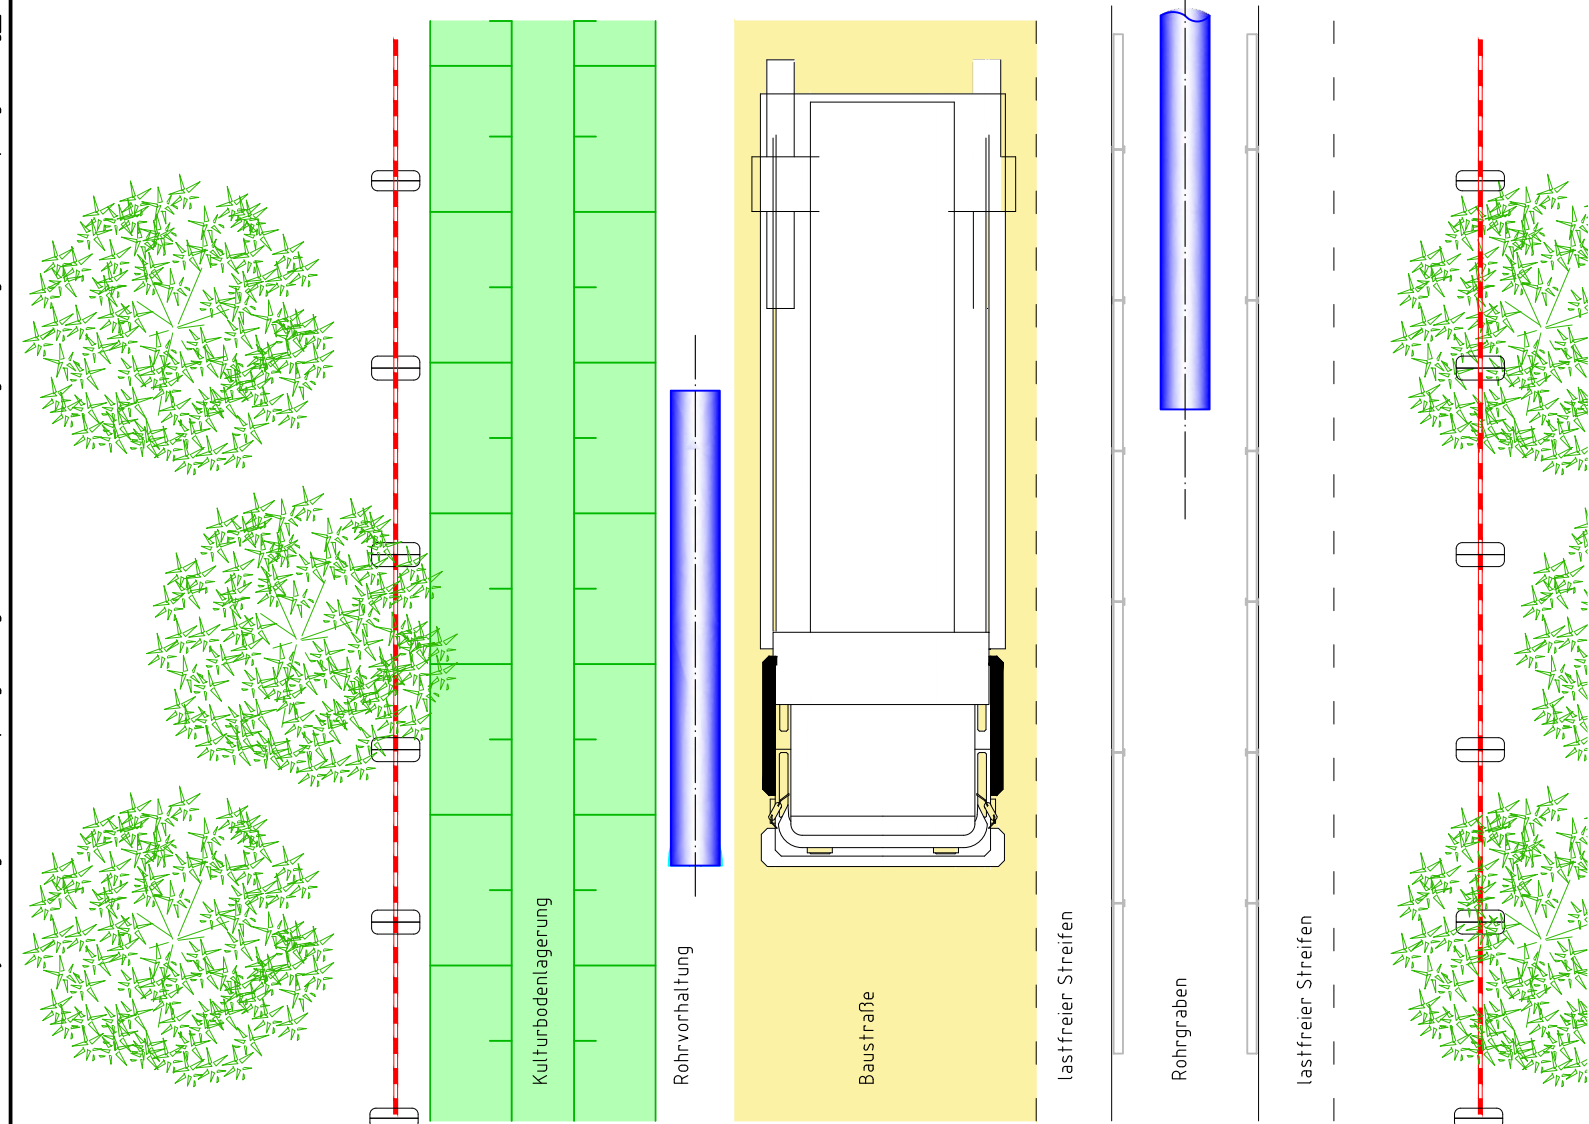

**Planungsgrundlagen:**

- K & S Vermessung 06/2018
- Geobasisdaten: Bayrische Vermessungsverwaltung

| Index | Bemerkung | geänd. am: | Name | gepr. am: | Name |
|-------|-----------|------------|------|-----------|------|
| a     |           |            |      |           |      |
| b     |           |            |      |           |      |
| c     |           |            |      |           |      |
| d     |           |            |      |           |      |

**Vorhaben:**

Ersatzerneuerung der Fernleitung Ursprung

**Bezeichnung:**

Unterlage 03

**Vorhabensträger:**

**N-ERGIE** N-ERGIE Aktiengesellschaft  
Am Plärrer 43 90429 Nürnberg

**Lagebezug:**

ETRS89 (UTM 32)

**Höhenbezug:**

DHHN16

**Planinhalt:**

Regelquerschnitt 11  
Rohrgraben mit Verbau  
nördlich der HS-Schneise  
Stat VIII 2+560 - 2+950

|       |            |               |
|-------|------------|---------------|
| entw. | 08.03.2024 | Berthold      |
| gez.  | 08.03.2024 | Hamann/Wagner |
| gepr. | 08.03.2024 | Zönnchen      |

**Versasser:**

**IWB** Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH  
Turnerweg 6, 01728 Bannewitz  
Tel. 035206/397300

08.03.2024 Datum

Geschäftsführer IWB

Unterschrift Verfasser

08.03.2024 Datum

i.V. Dr. M. Bergold i.V. Thomas Ries

Unterschrift Vorhabensträger