



# Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Breckenheim - Bierstadt, Bl. 3063

Neubau des 110-kV-Trassenabschnitts Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

von Mast Nr. 3012/1031 - 3063/0007

## Lageplan 1:5000

Blattschnittübersicht

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde .....

Gemeinde

Siegel

### Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

Planfeststellungsbehörde

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde .....

Gemeinde

Siegel

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes

haben ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde .....

Gemeinde

Siegel

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Stand der Schutzanweisungen: 10/2021


Stand: 17.12.2021 13:18:23  
Erstellt: 15.11.2021 09:03:04

Planverfasser:  
EQOS Energie  
Luxembourg S.à r.l.  
18, Duchscherstrooss  
6868 Wecker  
Luxembourg

Antragsteller:  
Syna GmbH  
Ludwigshafener Str. 4  
65929 Frankfurt am Main

Unterschrift .....

Unterschrift .....

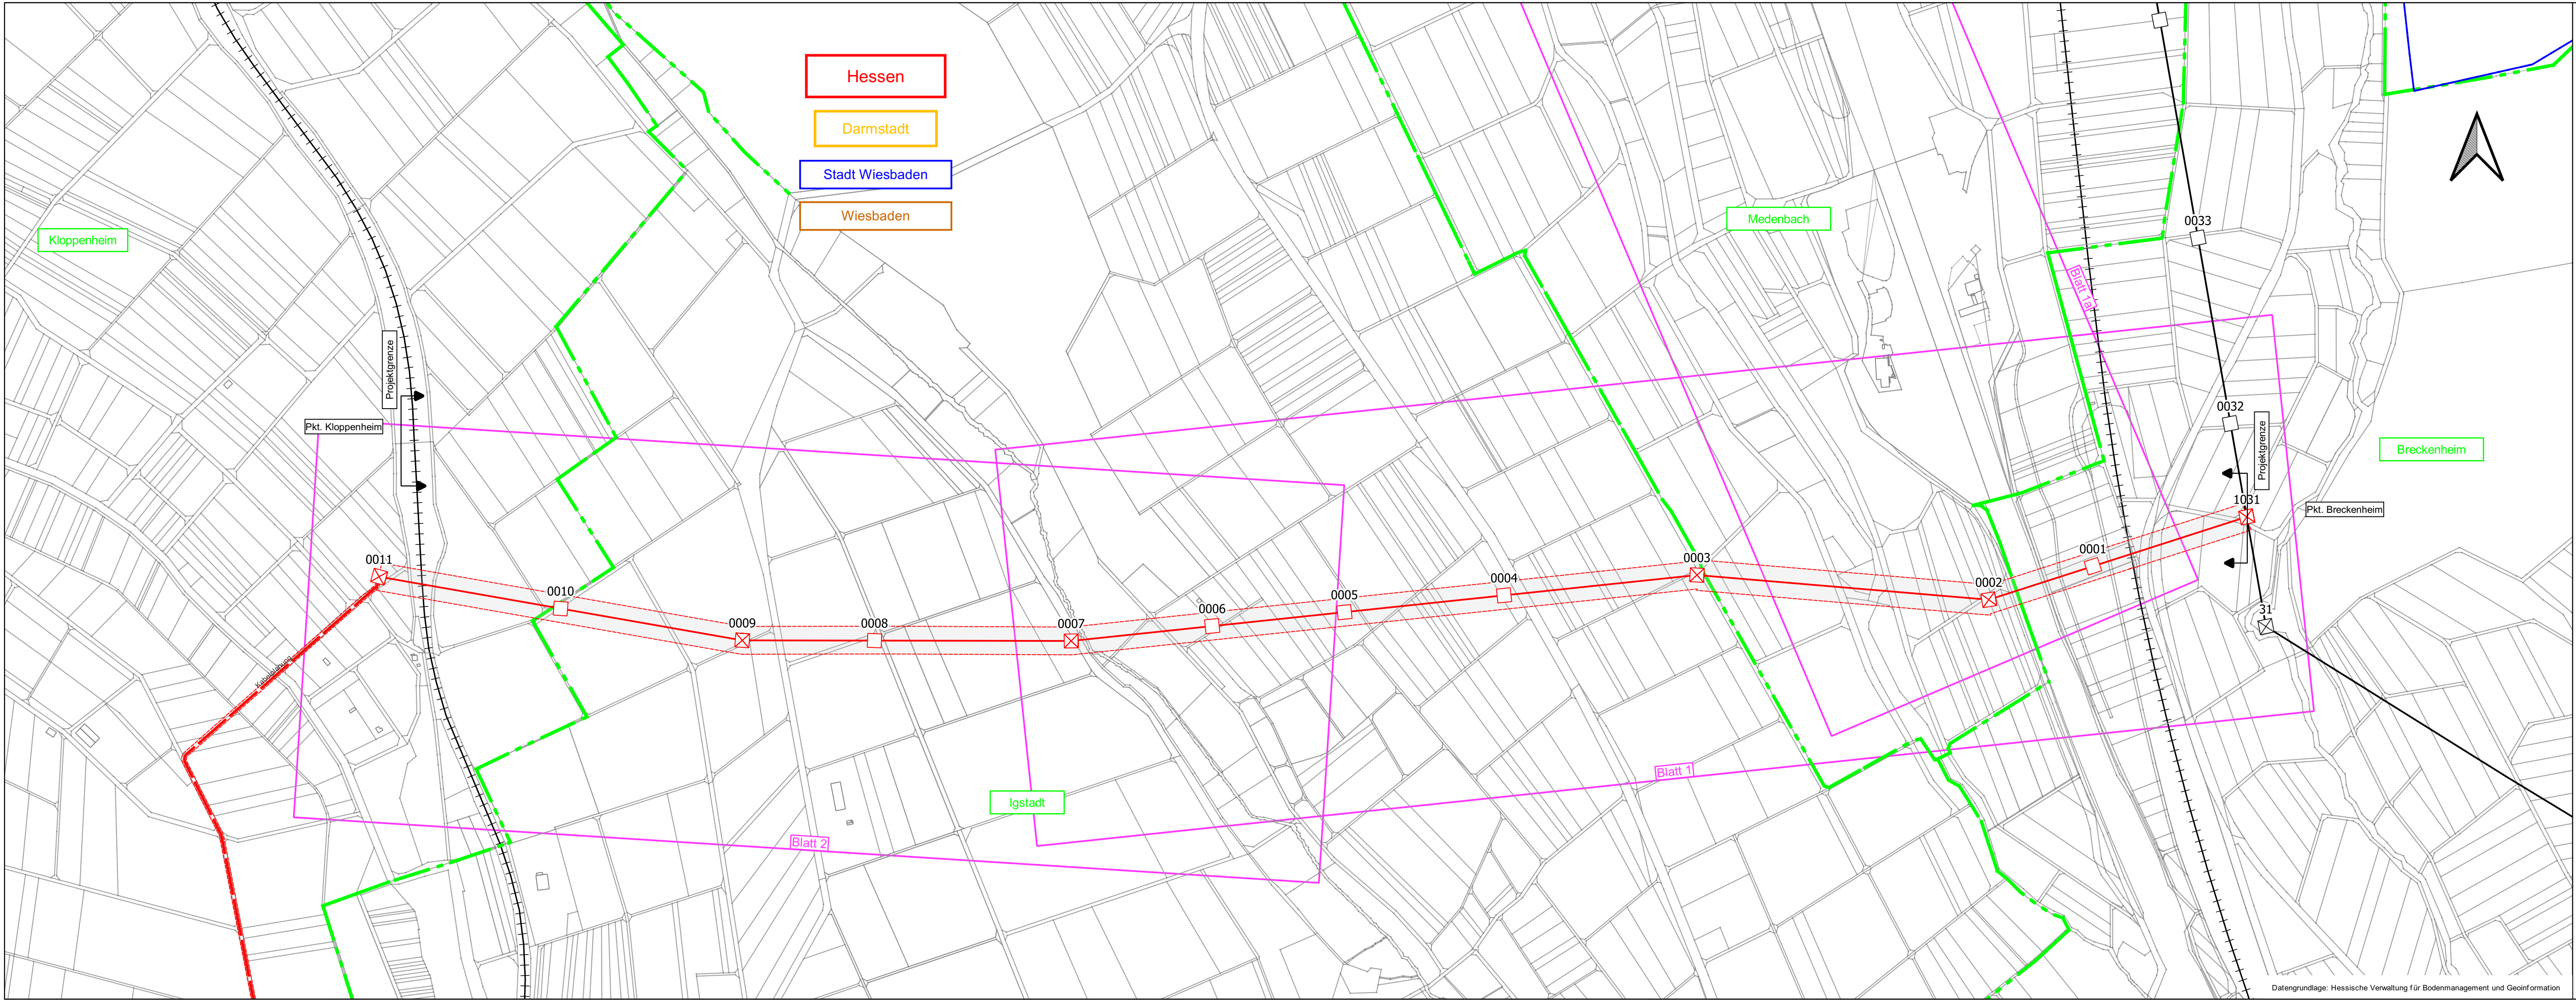

### Legende

- Landesgrenze
- Reg.- Bez. Grenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Umspannanlage (Bestand)
- Hochspannungsfreileitung (Bestand)
- Hochspannungsfreileitung (Bestand) wird demontiert
- Trag-/Abspannmast (Bestand)
- Trag-/Abspannmast (Bestand) wird demontiert
- Schutzstreifen (Bestand)
- Umspannanlage geplant
- Hochspannungsfreileitung (Planung)
- Hochspannungsfreileitung (Planung) in bestehender Achse
- Trag-/Abspannmast (Planung)
- Trag-/Abspannmast (Planung) an bestehendem Standort
- Schutzstreifen (Planung)
- Hochspannungskabel (Planung)
- Provisorium
- Blattrahmen





# Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Breckenheim - Bierstadt, Bl. 3063

Neubau des 110-kV-Trassenabschnitts Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

von Mast Nr. 3012/1031 - 3063/0007

## Lageplan 1:5000

Blattschnittübersicht

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde .....

Gemeinde

Siegel

### Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

Planfeststellungsbehörde

vom ..... 20.....

Siegel

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes

haben ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde .....


Gemeinde

Siegel

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Stand der Schutzanweisungen: 10/2021

Stand: 17.12.2021 13:18:25  
Erstellt: 15.11.2021 09:03:04



Planverfasser:  
EQOS Energie  
Luxembourg S.à r.l.  
18, Duchscherstrooss  
6868 Wecker  
Luxembourg

Antragsteller:  
Syna GmbH  
Ludwigshafener Str. 4  
65929 Frankfurt am Main



Unterschrift .....

Unterschrift .....

### Legende

- Landesgrenze
- Reg.- Bez. Grenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Umspannanlage (Bestand)
- Hochspannungsfreileitung (Bestand)
- Hochspannungsfreileitung (Bestand) wird demontiert
- Trag-/Abspannmast (Bestand)
- Trag-/Abspannmast (Bestand) wird demontiert
- Schutzstreifen (Bestand)
- Umspannanlage geplant
- Hochspannungsfreileitung (Planung)
- Hochspannungsfreileitung (Planung) in bestehender Achse
- Trag-/Abspannmast (Planung)
- Trag-/Abspannmast (Planung) an bestehendem Standort
- Schutzstreifen (Planung)
- Hochspannungskabel (Planung)
- Provisorium
- Blattrahmen

