Längsschnitt 1:250 / 1:250

Die Höhenlage der Fremdleitungen ist im Rahmen der Bauausführung zu ermitteln, genaue Angaben liegen nicht vor.

Die Höhenlage der geplanten Leitung kann sich auf Grund von Auflagen, sowie der Höhenlage von Fremdleitungen im Rahmen der Bauausführung ändern!

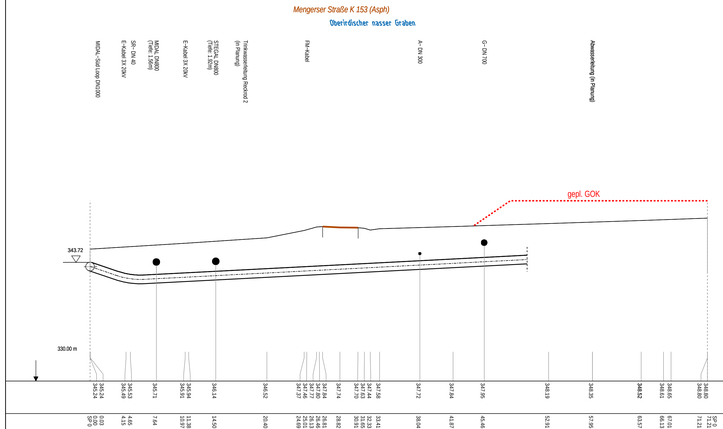

mind. 1,0 m	mind. 1,50 m	mind. 1,0 m	mind. 1,0 m	

Geländehöhe ü. NHN	(m)
Stationierung der horizont. Rohrachse	
Überdeckung	(m)
Rohr, Wanddicke	
Einbauten, Schutzmaßnahmen	

Längen

Länge aus 2D-Koordinaten 71.21 m
Länge aus 3D-Koordinaten 71.21 m

Zeichenerklärung (Längsprofil)

- Hauptleitung
- Armatur mit T-Stücken
- KKS-Fahne
- querende Kabel / Leitungen
- LWL-Kabel mit Kabelmuffe, Einzelgrube
- Kreuzende Freileitung (Durchfahrtshöhe)
- Sonderbauwerk
- MicroTunnel
- Mantelrohrpressung
- Produktenrohrpressung
- HDD
- Düker
- Direct Pipe
- Schilderpfahl ohne, mit Flughaube
- Schilderpfahl mit KKS
- Dükertafel

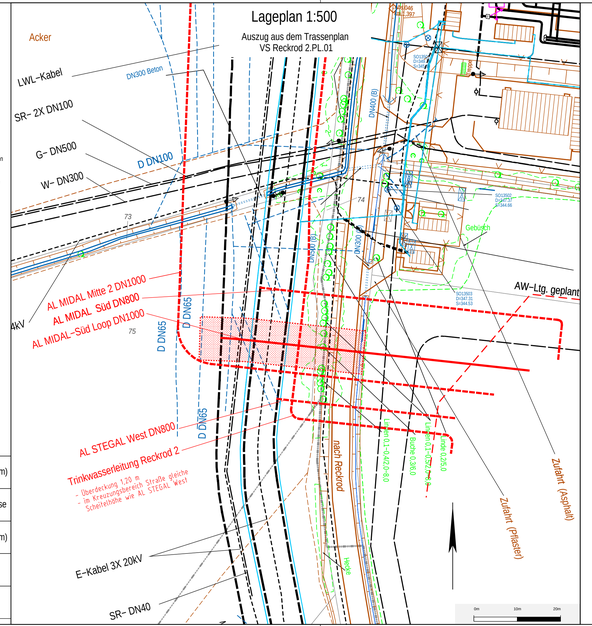
Lageplan 1:500
Auszug aus dem Trassenplan
VS Reckrod 2.PL.01
Acker
LWL-Kabel
DN300 Beton
SR~ 2X DN100
G~ DN500
W~ DN300
D DN100
D DN65
AL MIDAL Mitte 2 DN1000
AL MIDAL Süd DN800
AL MIDAL~Süd Loop DN1000
AL STEGAL West DN800
Trinkwasserleitung Reckrod 2
~ Überdeckung 1,20 m
~ im Kreuzungsbereich Straße gleiche Sicherheitshöhe wie AL STEGAL West
E~Kabel 3X 20kV
SR~ DN40
AW~Ltg. geplant
Gebäude
Zufahrt (Asphalt)
Zufahrt (Pflaster)
nach Reckrod
Hecke
Graben
Bestand 0,38 kV
Bestand 0,38 kV
Bestand 0,38 kV
LWL 01-142/2-8-0
Kreuzung 225,0
Kreuzung 225,0
Kreuzung 225,