Anlage 8.2.4b
ersetzt Anlage 8.2.4a

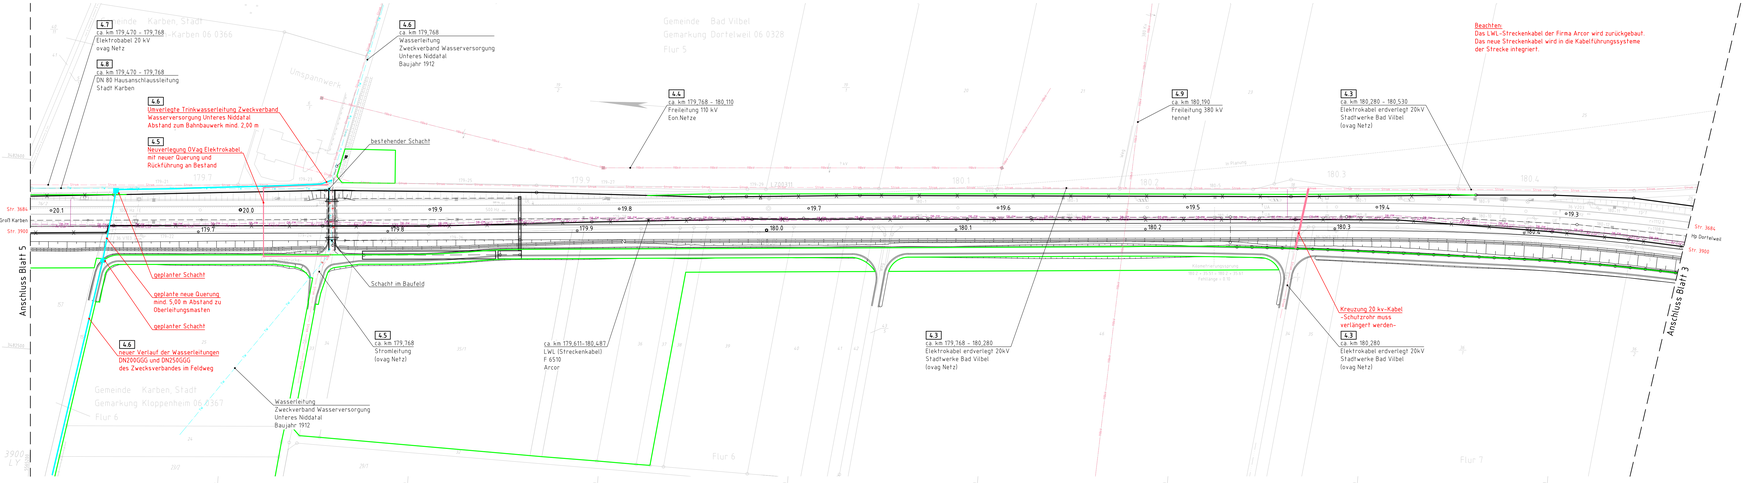
L 7
ca. km 179.470 – 179.768
Elektrokabel 20 kV
ovag Netz
L 8
ca. km 179.470 – 179.768
DN 80 Hausanschlussleitung
Stadt Karben
L 6
Unverlegte Trinkwasserleitung Zweckverband
Wasserversorgung Unteres Niddatal
Abstand zum Bahnbauwerk mind. 2,00 m
L 5
Neuverlegung DVag Elektrokabel
mit neuer Querung und
Rückführung an Bestand
L 6
ca. km 179.768
Wasserleitung
Zweckverband Wasserversorgung
Unteres Nidddatal
Baujahr 1912
L 4
ca. km 179.768 – 180.110
Freileitung 110 kV
Eon Netze
L 9
ca. km 180.190
Freileitung 380 kV
tennet
L 3
ca. km 180.280 – 180.530
Elektrokabel endverlegt 20kV
Stadtwerke Bad Vilbel
(ovag Netz)
bestehender Schacht
Schacht im Baufeld
geplanter Schacht
geplante neue Querung
mind. 5,00 m Abstand zu
Oberleitungsmasten
geplanter Schacht
L 6
neuer Verlauf der Wasserleitungen
DN200GGG und DN250GGG
des Zweckverbandes im Feldweg
L 5
ca. km 179.768
Stromleitung
(ovag Netz)
Wasserleitung
Zweckverband Wasserversorgung
Unteres Nidddatal
Baujahr 1912
ca. km 179.611–180.687
LWL (Streckenkabel)
F 6510
Arcor
L 3
ca. km 179.768 – 180.280
Elektrokabel endverlegt 20kV
Stadtwerke Bad Vilbel
(ovag Netz)
Kreuzung 20 kv-Kabel
–Schutzrohr muss
verlängert werden–
L 3
ca. km 180.280
Elektrokabel endverlegt 20kV
Stadtwerke Bad Vilbel
(ovag Netz)
Anschluss Blatt 5
Anschluss Blatt 3
Str. 3684
Groß Karben
Str. 3900
Str. 3684
Dortelweil
Str. 3900
Gemeinde Karben, Stadt
Gemarkung Karben 06 0366
Gemeinde Bad Vilbel
Gemarkung Dortelweil 06 0328
Gemeinde Karben, Stadt
Gemarkung Kloppenheim 06 0367
Flur 5
Flur 6
Flur 7
Umspannwerk
Kläranlage I + II
Kläranlage I + II
Kläranlage I + II