


Regelquerschnitt

km 8,7+60

M 1:100

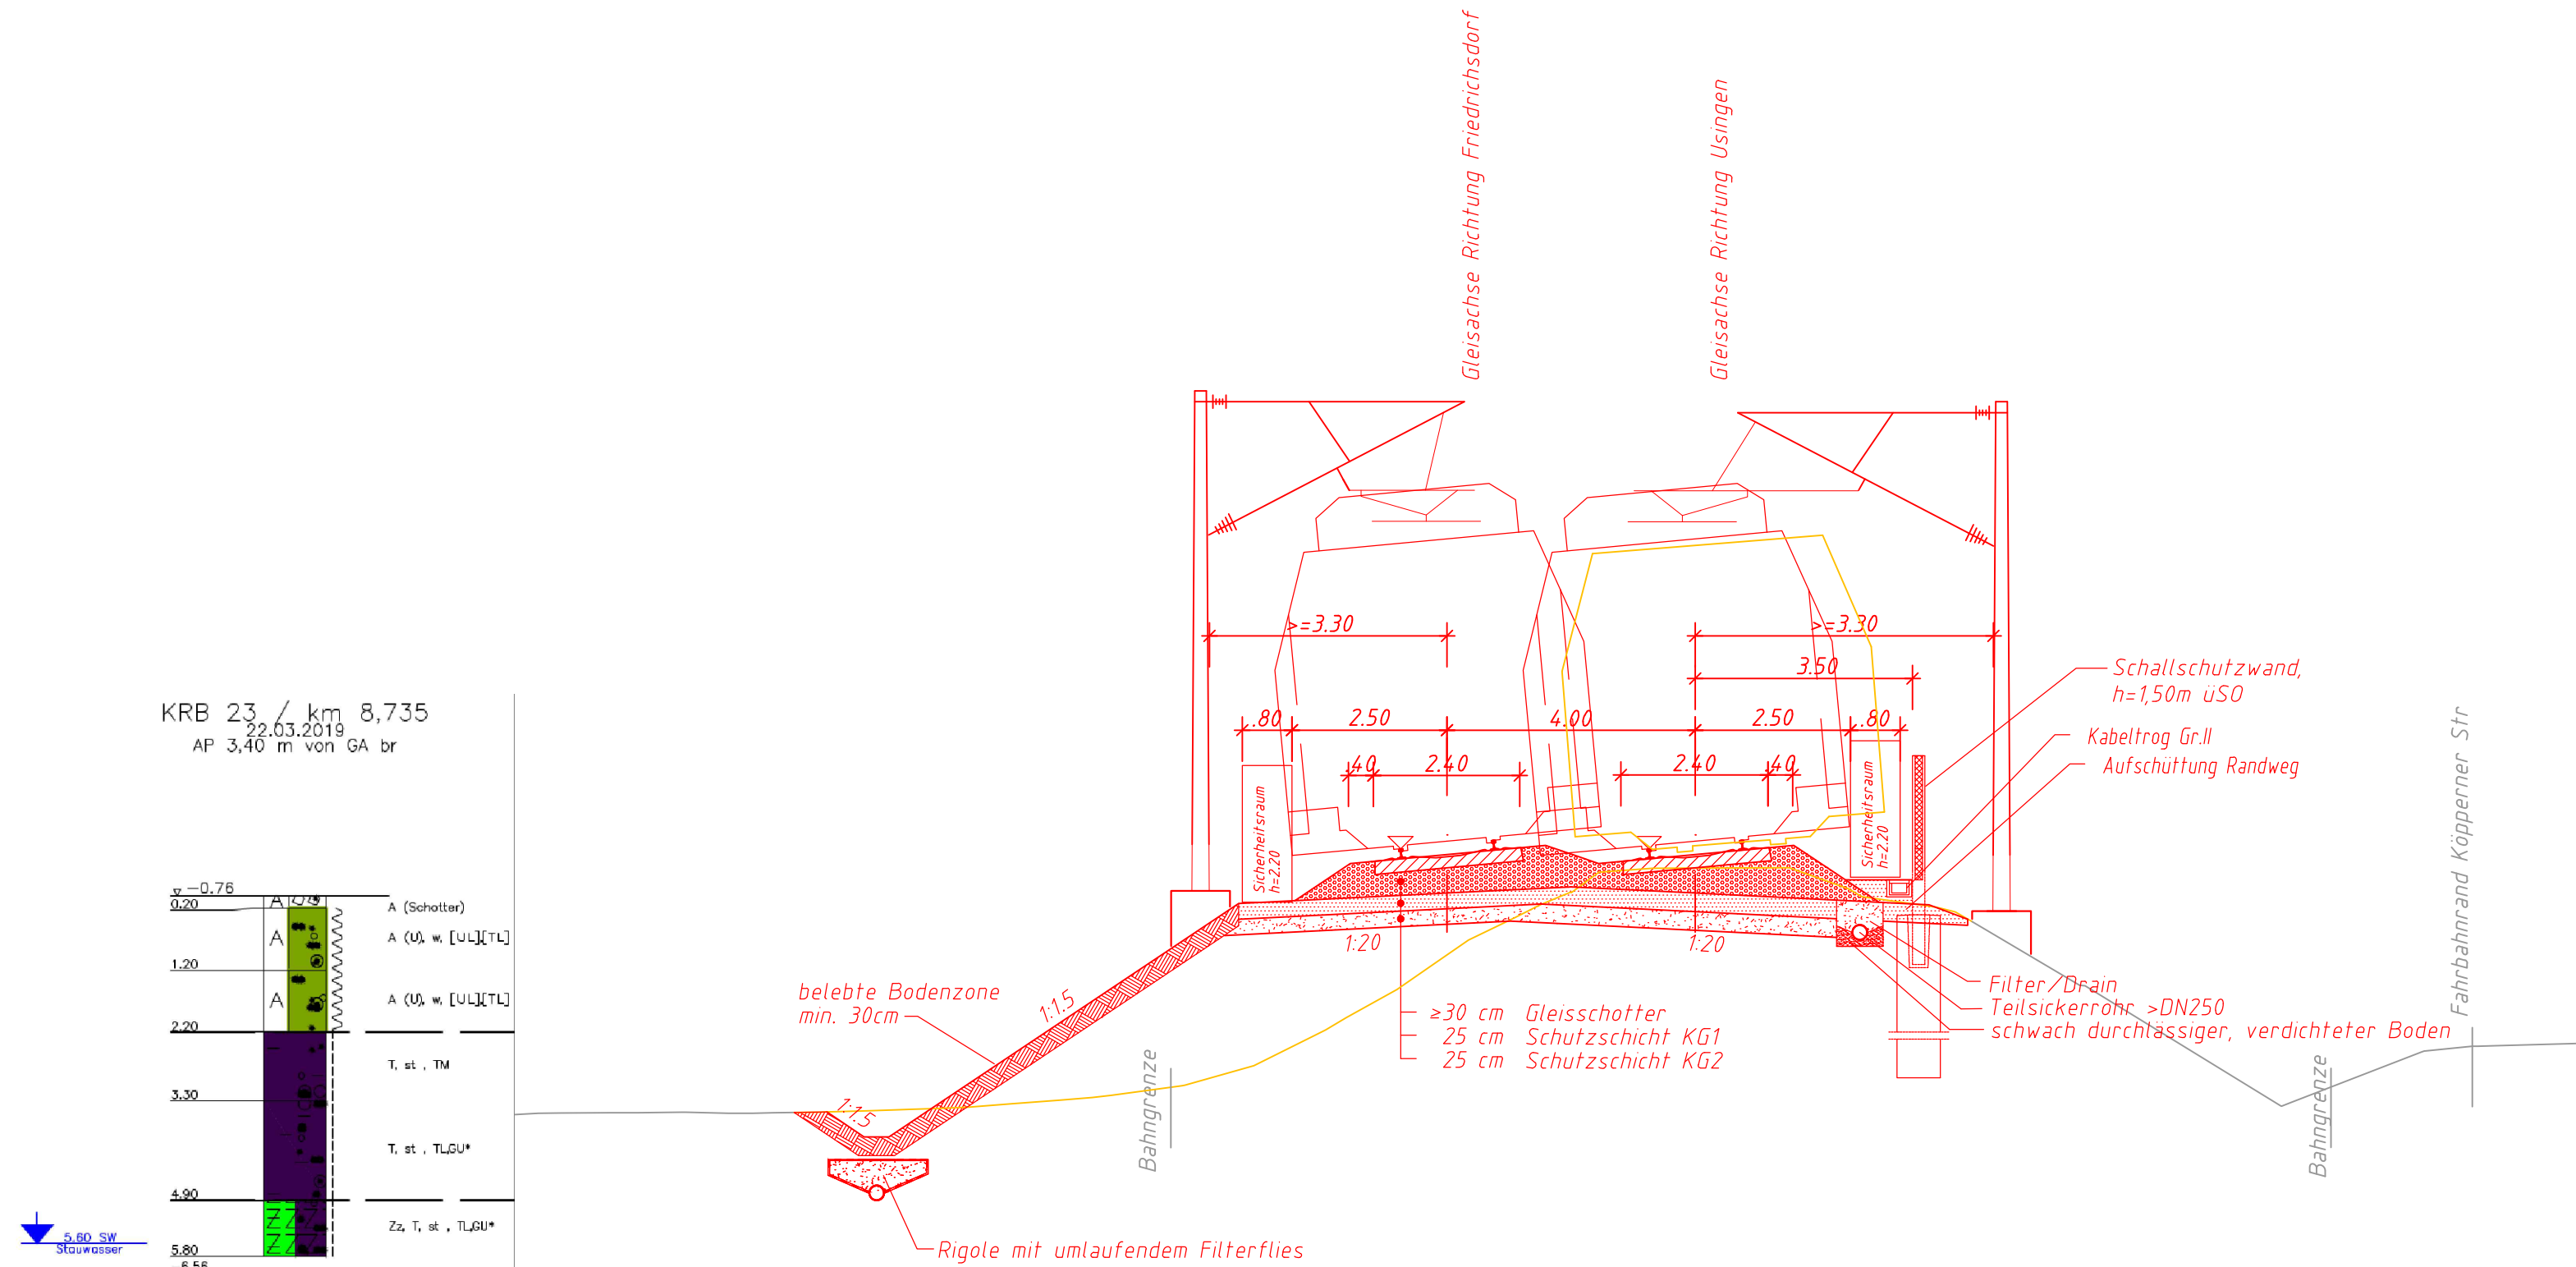

Legende

Bestand

Planung (zur Planfeststellung beantragt)

Planung (nachrichtlich)

Rückbau (zur Planfeststellung beantragt)

Hinweise

- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.
- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung detailliert.
- Entwässerungsanlage schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.
- Kabeltrög und Kabelführung schematisch dargestellt, werden in der Ausführungsplanung detailliert.
- Gründungen schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung detailliert.
- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung entspricht dem Lichtraumprofil GC der DB.
- Darstellung der OLA-Maste lediglich schematisch; Standortfestlegungen im Zuge Ausführungsplanung

Zum Erhalt der Lesbarkeit wird die technische Planung nicht im
Blaudruck dargestellt. Der Plan aus den Antragsunterlagen wird
beigefügt.

Verkehrsverband Hochtaunus

Ludwig-Erhard-Anlage 1-5

61352 Bad Homburg v. d. Höhe



Projekt :

Elektrifizierung Taunusbahn von Friedrichsdorf - Usingen

F				
E				
D				
C				
B				
A	1. Planänderungsverfahren	02/2022	Baade	gez. i.A. Baade
Index		Datum	Name	Unterschrift

Planinhalt: Zweigleisiger Streckenausbau
Regelquerschnitt km 8,7+60

Planungsphase :	Genehmigungsplanung	Plan-Nr.:	Unterlage 11.1.4	Index:	A
------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------	---

Planart:	Querschnitt	Maßstab:	1:100	Strecke:	9374	Km:	8,7+60
-----------------	-------------	-----------------	-------	-----------------	------	------------	--------

Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn			Bearbeitung	Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift
PG ELEKTRIFIZIERUNG TAUNUSBAHN			bearbeitet :	Baade	04.11.2020	
Wolfgang Keck	04.11.2020	gez. Keck	gezeichnet :	Baade	04.11.2020	
Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	geprüft :	Seitz	04.11.2020	gez. i.A. Seitz

Bauherr / Projektleiter	
--------------------------------	--



Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn

Plan gleichgestellt mit der Freigabe Nr.
Bauvorlagenberechtigter / Ebl, vom

Frank Denfeld	05.11.2020	gez. Denfeld			
Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)	Datum	Stempel/Unterschrift

Bauvorlagenberechtigter (Oberleitung / LST):

Prüfvermerk bautechn. / Gutachter:

Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)	Datum	Stempel/Unterschrift
--------------------------------	-------	--------------	--------------------------------	-------	----------------------

Fachtechnische Planprüfung (Oberleitung, LST, 50 Hz):

Genehmigungsbehörde: RP Darmstadt / LEA

Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift
---------------------	-------	--------------

Eisenbahnbetriebsleiter (Ebl):

Fachtechnische Freigabe der Ausführungsunterlagen



Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift
---------------------	-------	--------------	---------------------	-------	--------------

Auftragnehmer : Die Übereinstimmung mit der Ausführung bestätigt:

Name (Druckschrift)	Datum	Stempel/Unterschrift	Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift
--------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------	-------	--------------