


Detail 3: Einleitung Schleichenbach

Längsprofil

M 1:500 / 100

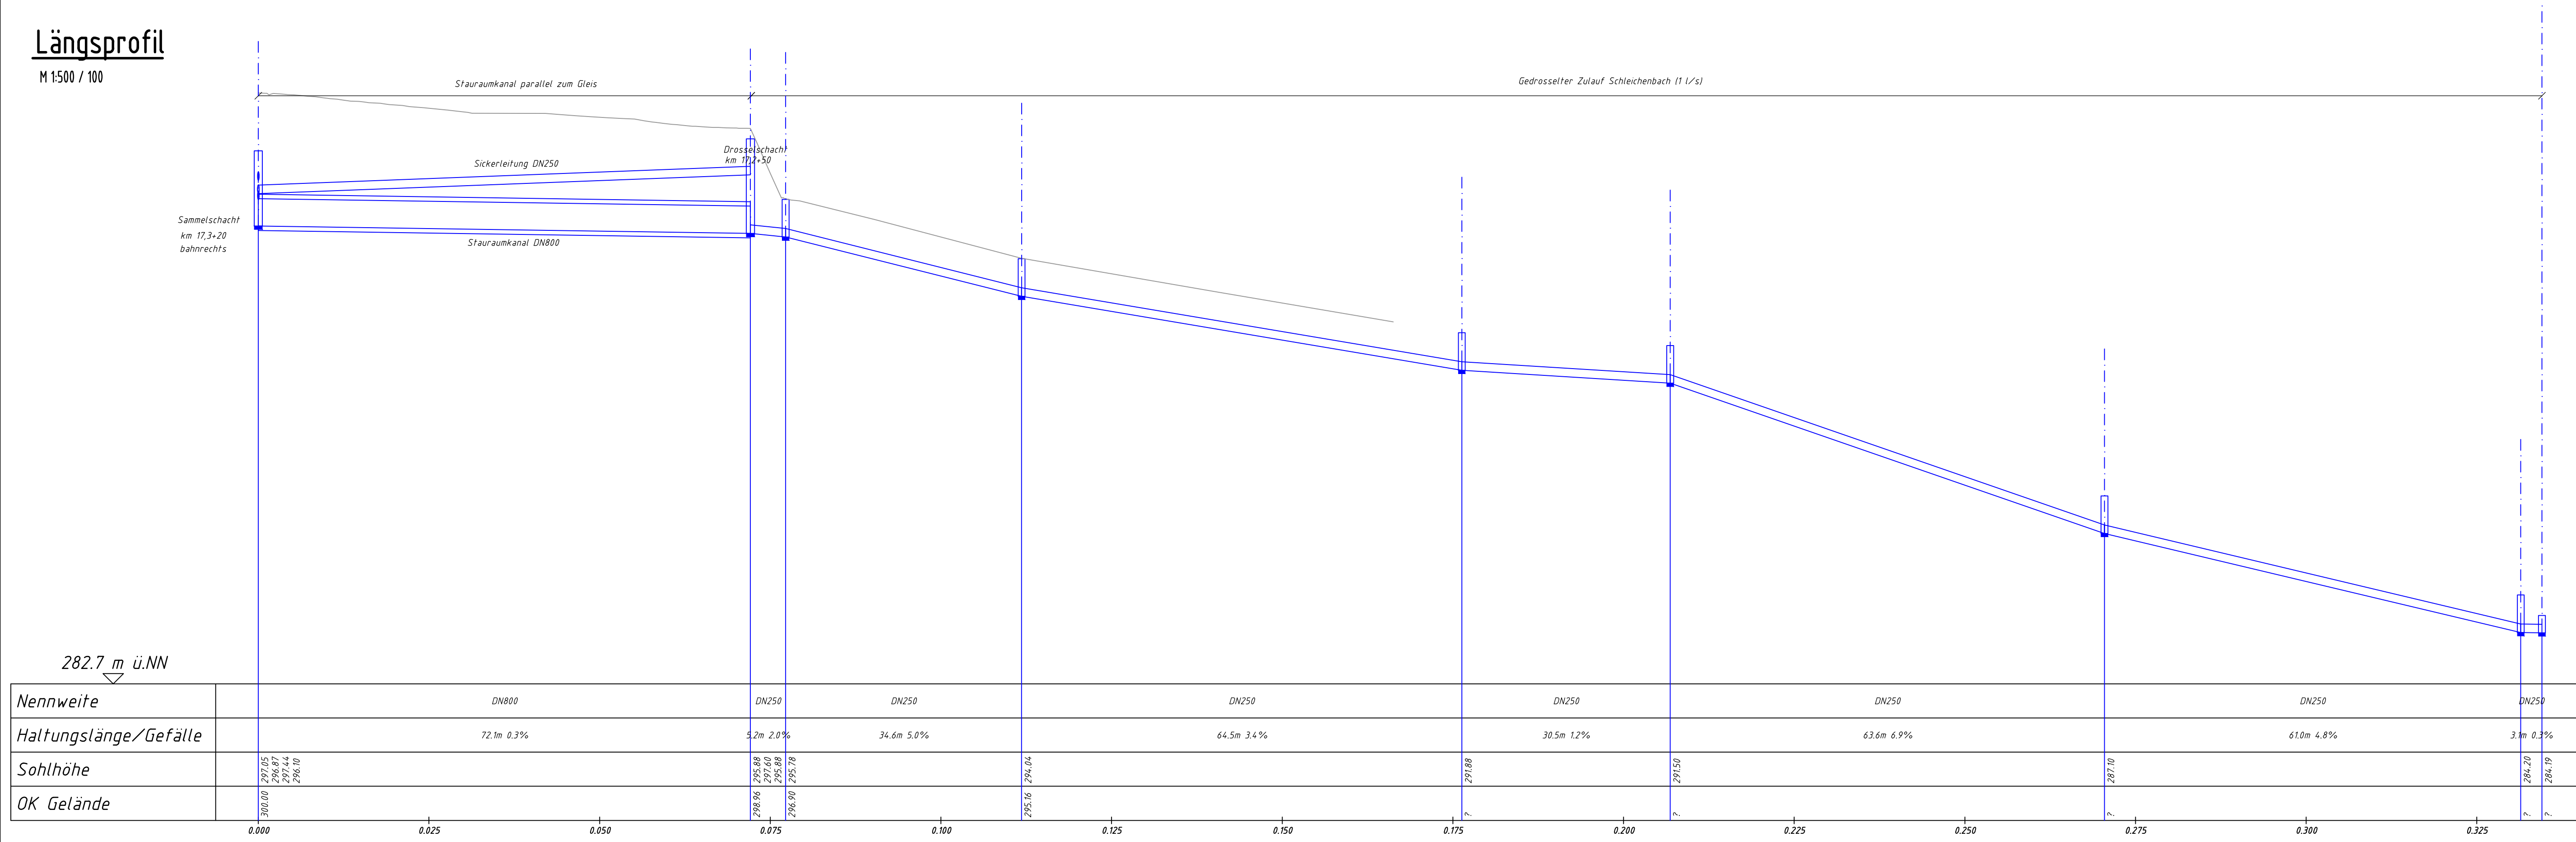

Nennweite	DN800	DN250	DN250	DN250	DN250	DN250	DN250	DN250	DN250
Haltungslänge/Gefälle	72.1m 0.3%	5.2m 2.0%	34.6m 5.0%	64.5m 3.4%	30.5m 1.2%	63.6m 6.9%	61.0m 4.8%	3.1m 0.2%	
Sohlhöhe	282.65 282.65 282.65 282.65	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68
OK Gelände	282.65 282.65 282.65 282.65	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68	282.68 282.68 282.68 282.68


Legende

Gemarkungsgrenze	---
Flurgrenze	---
Flurstücksgrenze	---
Flurstücksnummer	40/32
VHT-Grundstücksgrenze	---
Bestand	---
Planfeststellungsgrenze	---
Planung (zur Planfeststellung beantragt)	---
Rückbau (zur Planfeststellung beantragt)	---
Entwässerungsmulde	---
Planung Tiefenentwässerung Sickerrohr / Schacht / Sammelleitung	---
Bestand Tiefenentwässerung Sickerrohr / Schacht / Sammelleitung	---
Böschung	---
Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)	---

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019
- Topografie Stand 07/2019
- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 09/2019
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

999 Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis

Zum Erhalt der Lesbarkeit wird die technische Planung nicht im Blaudruck dargestellt. Der Plan aus den Antragsunterlagen wird beigelegt.
Die Änderungen beziehen sich auf den Planfeststellungsbereich zwischen Bahn-km 17.2 bis 17.4.

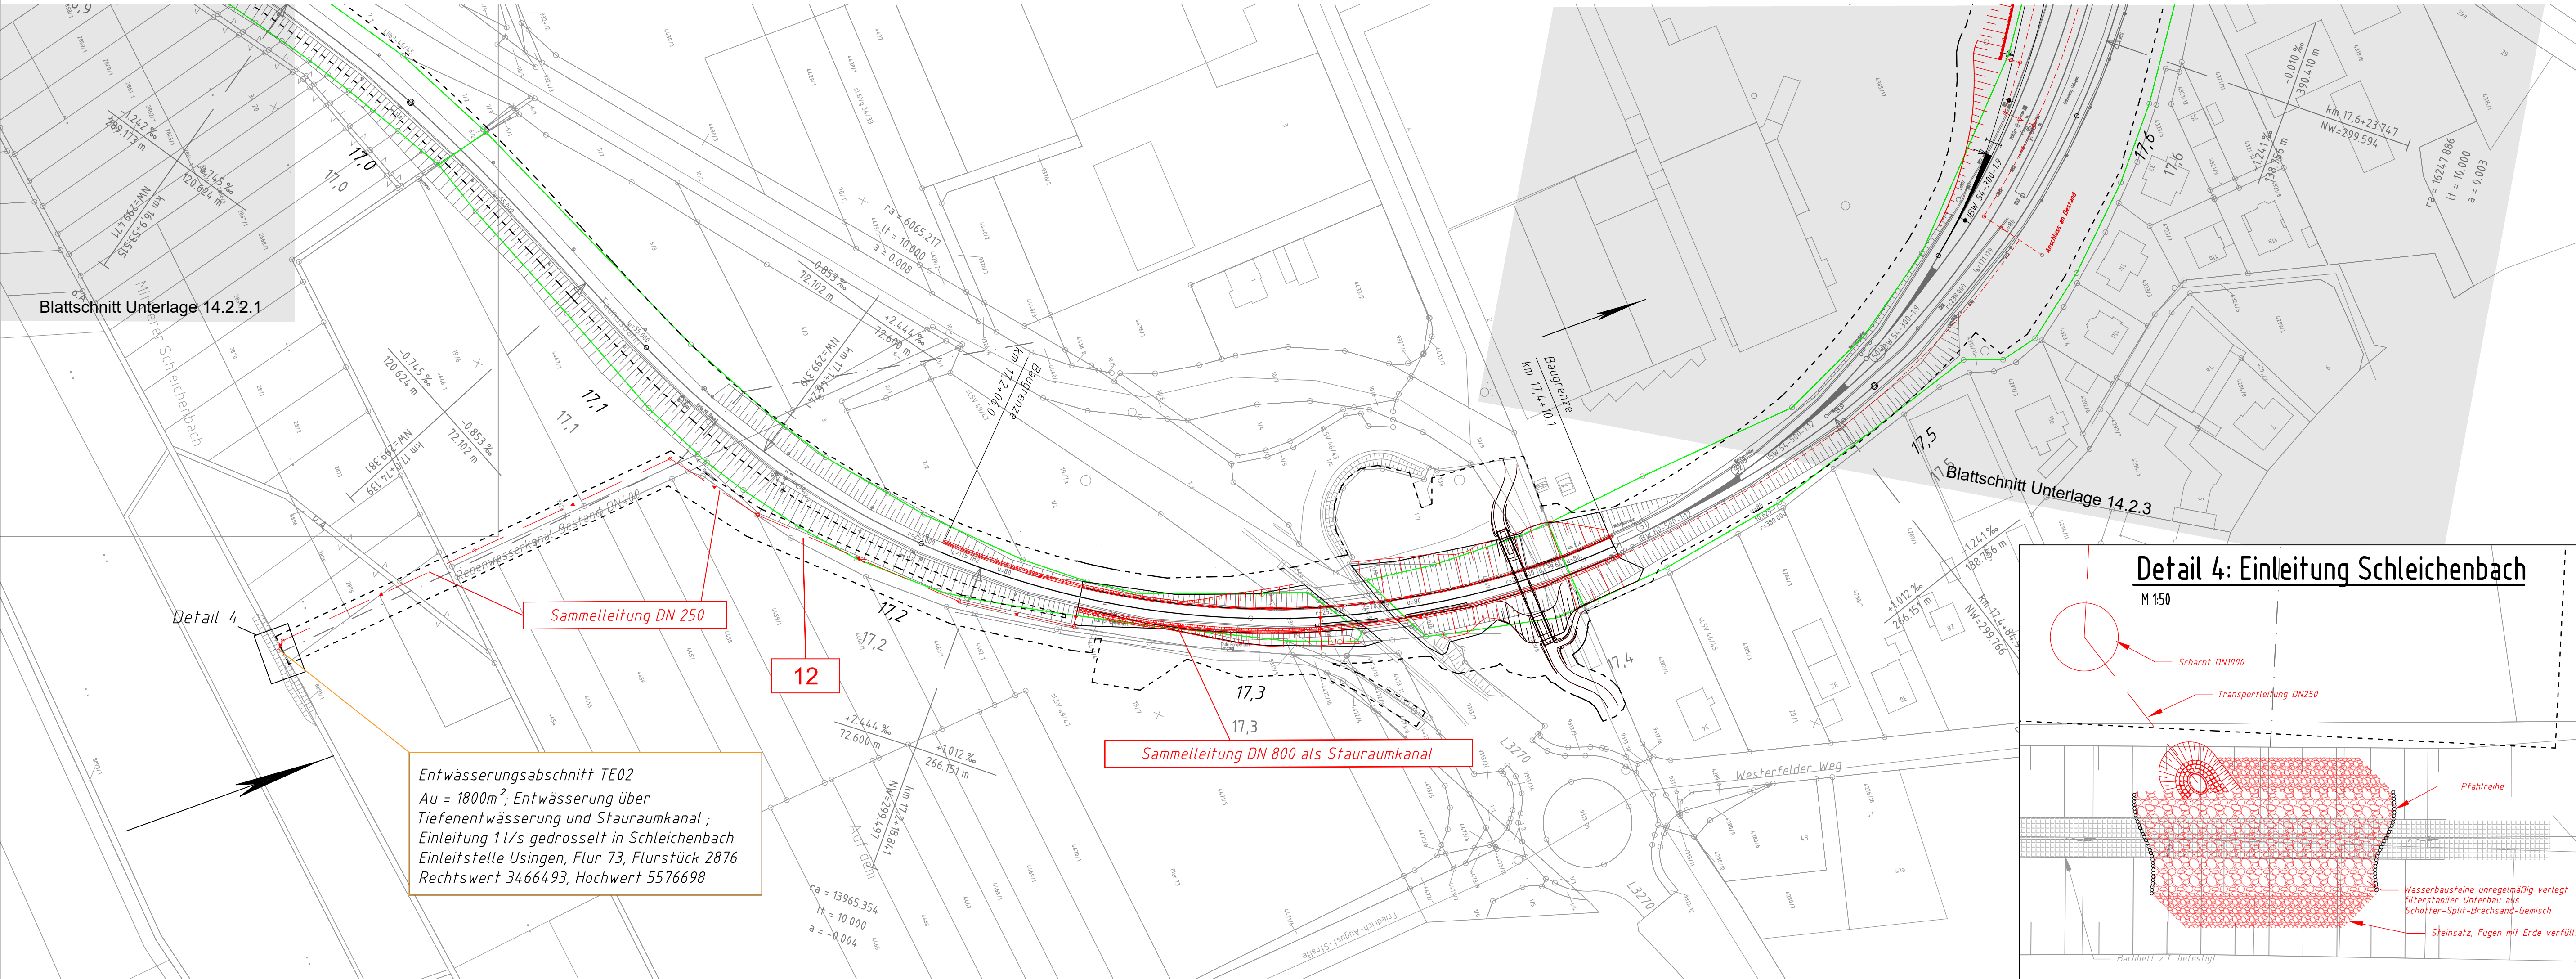

Verkehrsverband Hochtaunus
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe



Projekt : Elektrifizierung Taunusbahn von Friedrichsdorf - Usingen			
F			
E			
D			
C			
B			
A	1. Planänderungsverfahren	02/2022	Baade
Index		Datum	Name

Planinhalt: Gradientenabsenkung SÜ L3270, km 17,1+26 - 17,4+10 Lageplan Entwässerung			
Planungsphase :	Genehmigungsplanung	Plan-Nr.:	Unterlage 14.2.2.2
Planart:	Lageplan	Maßstab:	1:1000
Strecke:	9374	Km:	17,1+26 - 17,4+10
Index:	A		
Planersteller:	PG Elektrifizierung Taunusbahn	Bearbeitung:	Name (Druckschrift)
Wolfgang Keck	04.11.2020	gezeichnet:	Baade
Name (Druckschrift)	Datum	geprüft:	Seltz
Bauherr / Projektleiter:	PG Elektrifizierung Taunusbahn	Planersteller:	PG Elektrifizierung Taunusbahn
Frank Denfeld	05.11.2020	gezeichnet:	Denfeld
Name (Druckschrift)	Datum	geprüft:	Seltz
Bauvorlagenberechtigte (Oberleitung / LST):		Prüfvermerk bautechn. / Gutachter:	
Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)
Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)
Fachtechnische Planprüfung (Oberleitung, LST, 50 Hz):		Genehmigungsbehörde:	RP Darmstadt / LEA
Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)
Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)
Auftragnehmer:	Die Übereinstimmung mit der Ausführung bestätigt:		
Name (Druckschrift)	Datum	Stempel/Unterschrift	Name (Druckschrift)