

Legende


Wasser

Grundwasser

Gefährdung des Grundwassers durch den Verlust von Infiltrationsfläche

Da die Grundwassererגיעbarkeit im gesamten Untersuchungsraum als gering bewertet wird, ist bei keiner Variante von einer Gefährdung des Grundwassers durch den Verlust von Infiltrationsfläche auszugehen.

Gefährdung des Grundwassers durch Schadstoffeintrag

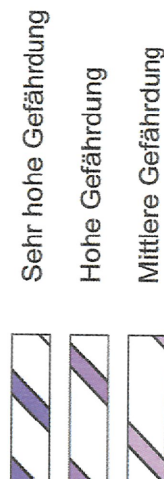

Gefährdung von Grundwasserleitern durch Anschnitt




**Oberflächengewässer
einschließlich Auen**


Retentionsfunktion

Im Untersuchungsraum gibt es keine fachplanerisch ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete, so dass allen unregelmäßigen Flächen im Untersuchungsraum eine "mittleren Bedeutung" zur Fähigkeit der Wasserrückhaltung zugeordnet wird.

Gefährdung von Fließgewässern durch Schadstoffeintrag

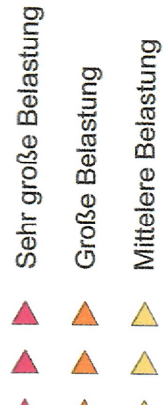

**Verlust, Funktionsverlust durch
Verwitterung und/oder Verbau**



Trassenverlauf im Auenbereich



Karte 13 - S03-B Schutzgut Wasser	 HERRCHEN & SCHMITT SCHITZENSTRASSE 4 65188 URSERBAZEN		bearbeitet:	SM	01.02.2012
			gezeichnet:	SM/OR	01.02.2012
			geprüft:	<i>Altner</i>	




**Magistrat der Stadt
Ober-Ramstadt**

Umweltverträglichkeitsstudie

Ortsumgehung
Ramstadt, Stadtteil Hahn
im Zuge der B 426

Maßstab: 1:5.000 (Im Original: DIN A2)

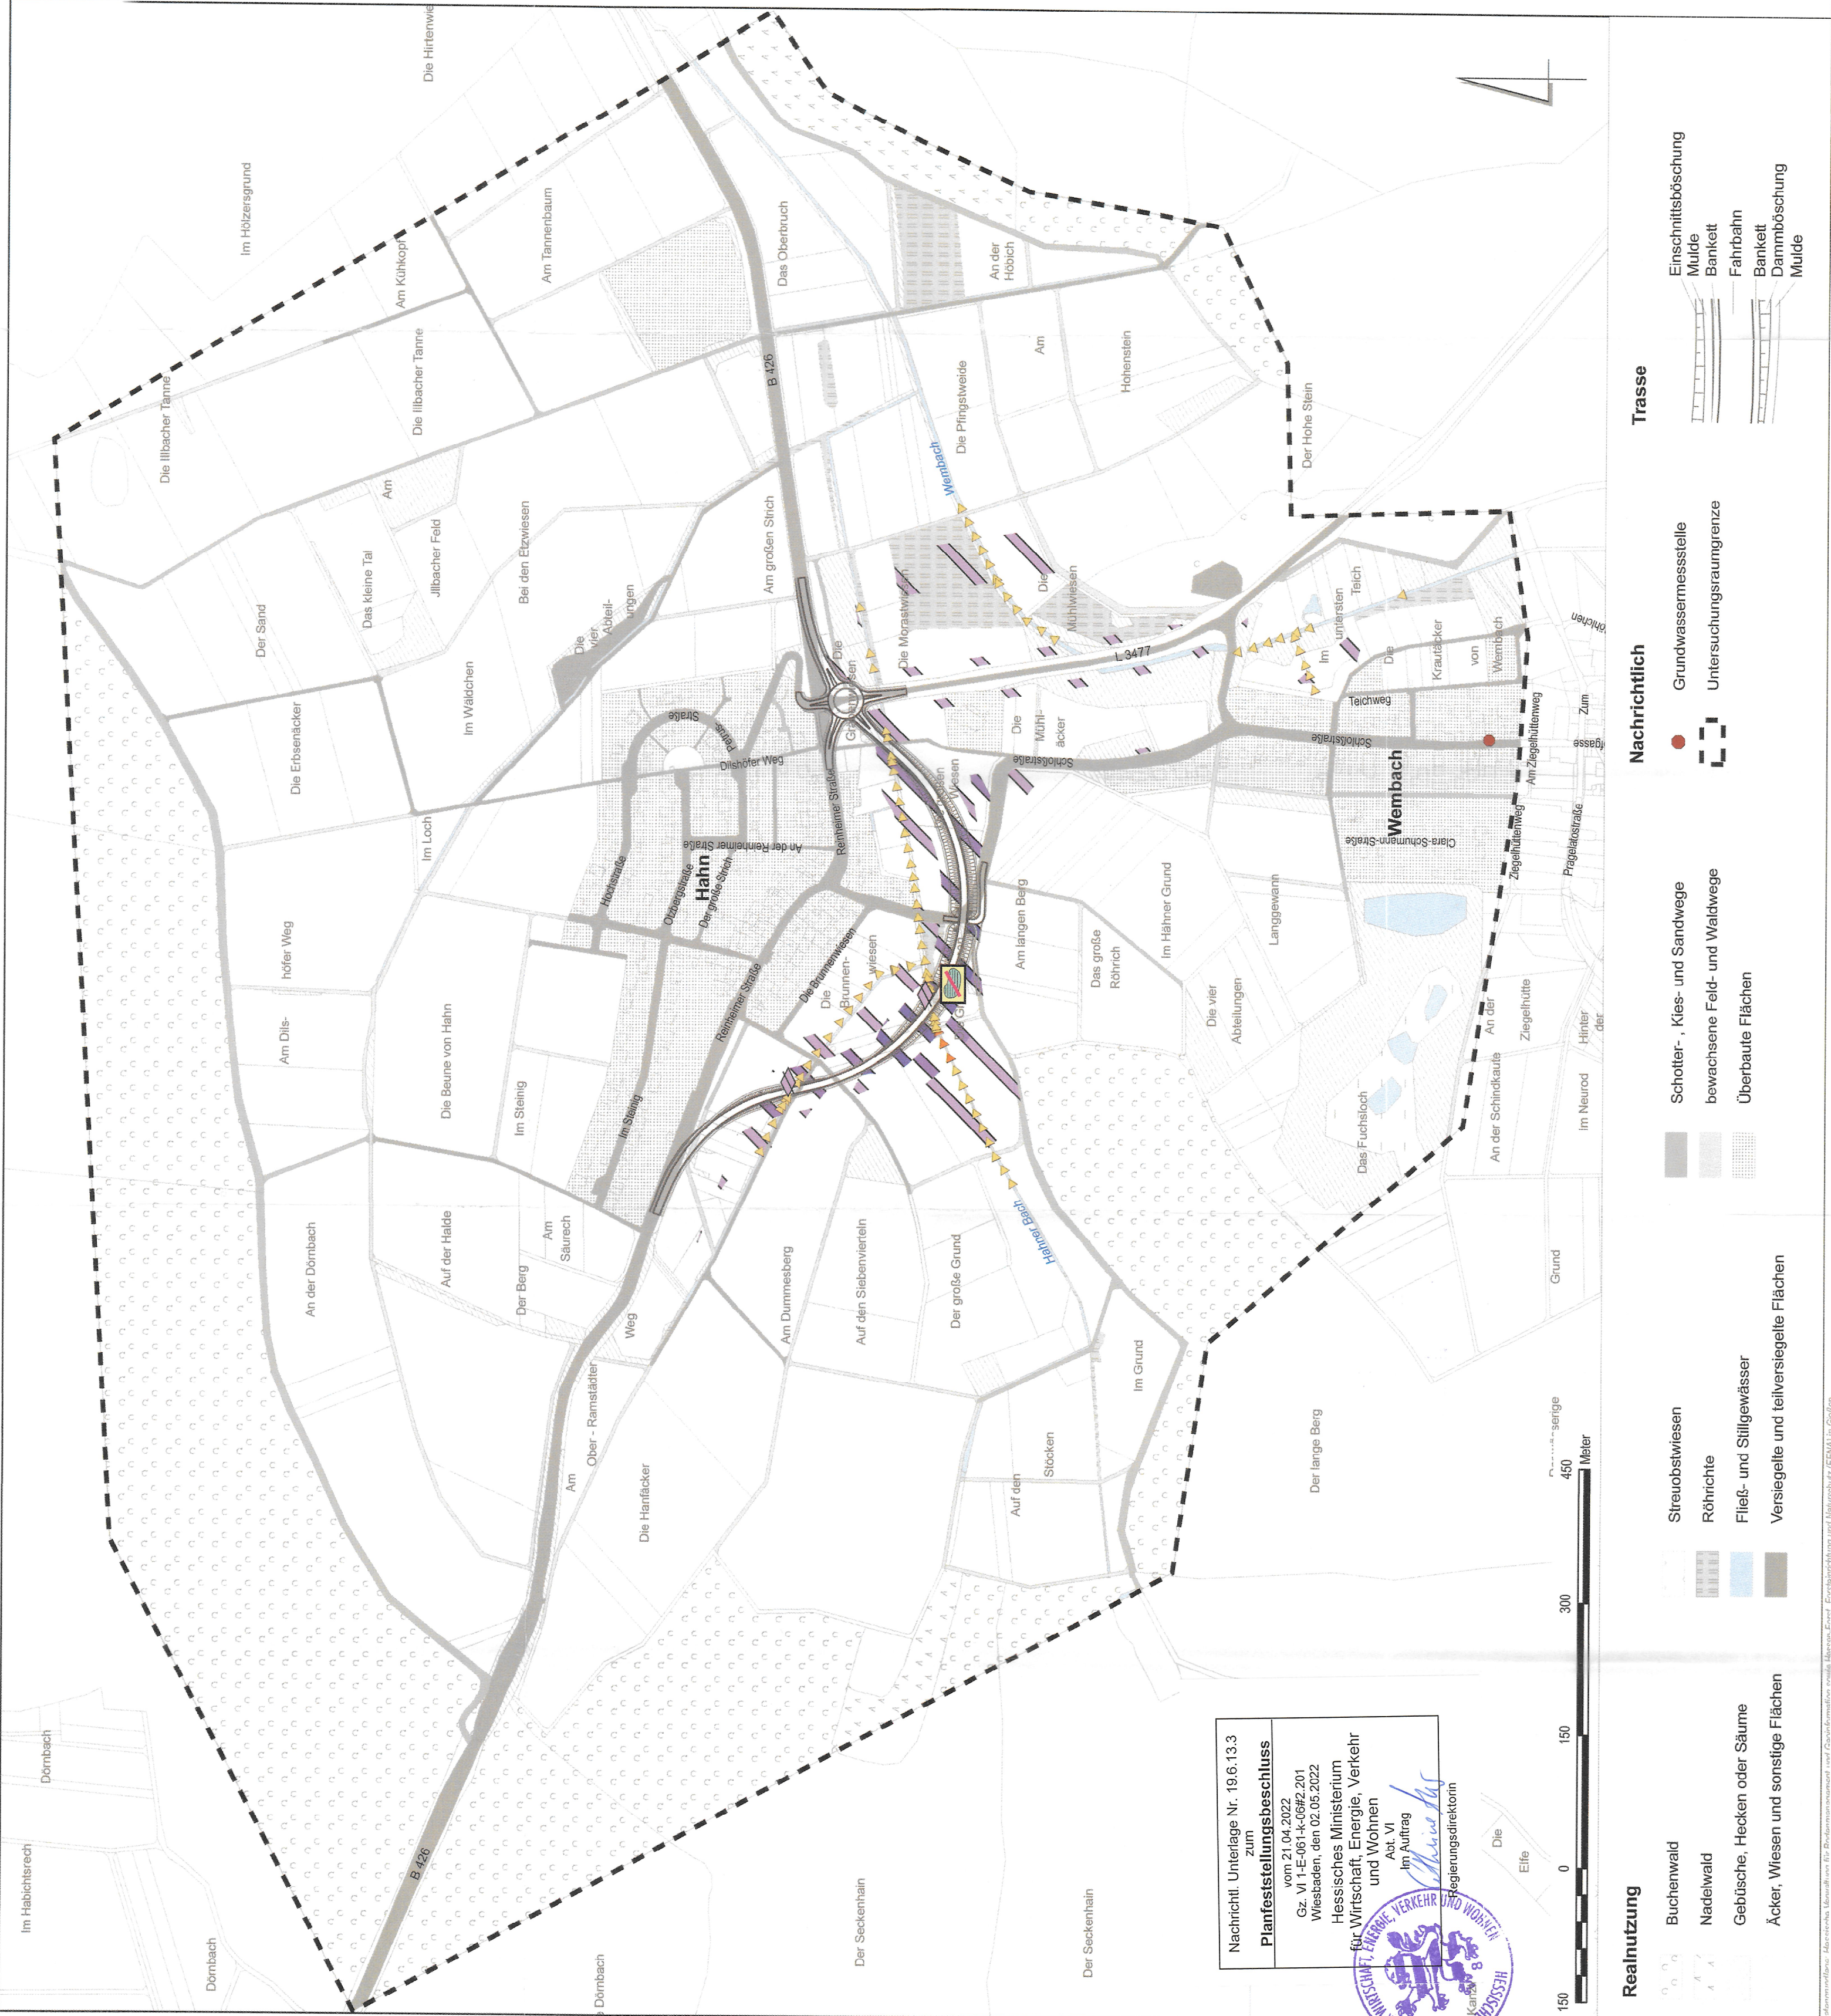

dominante: Maccheria Venetiana für Performancekunst und Geninformaion und Maccheria della Maccheria (CEMA) in CEMA