




10
WA160-25.00
/DA

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°	7.93*	8.06*
40°	6.80	6.93
-5° FUZ	-	-
*dargestellte Seilkurve		

11
WA160-25.00
DA/

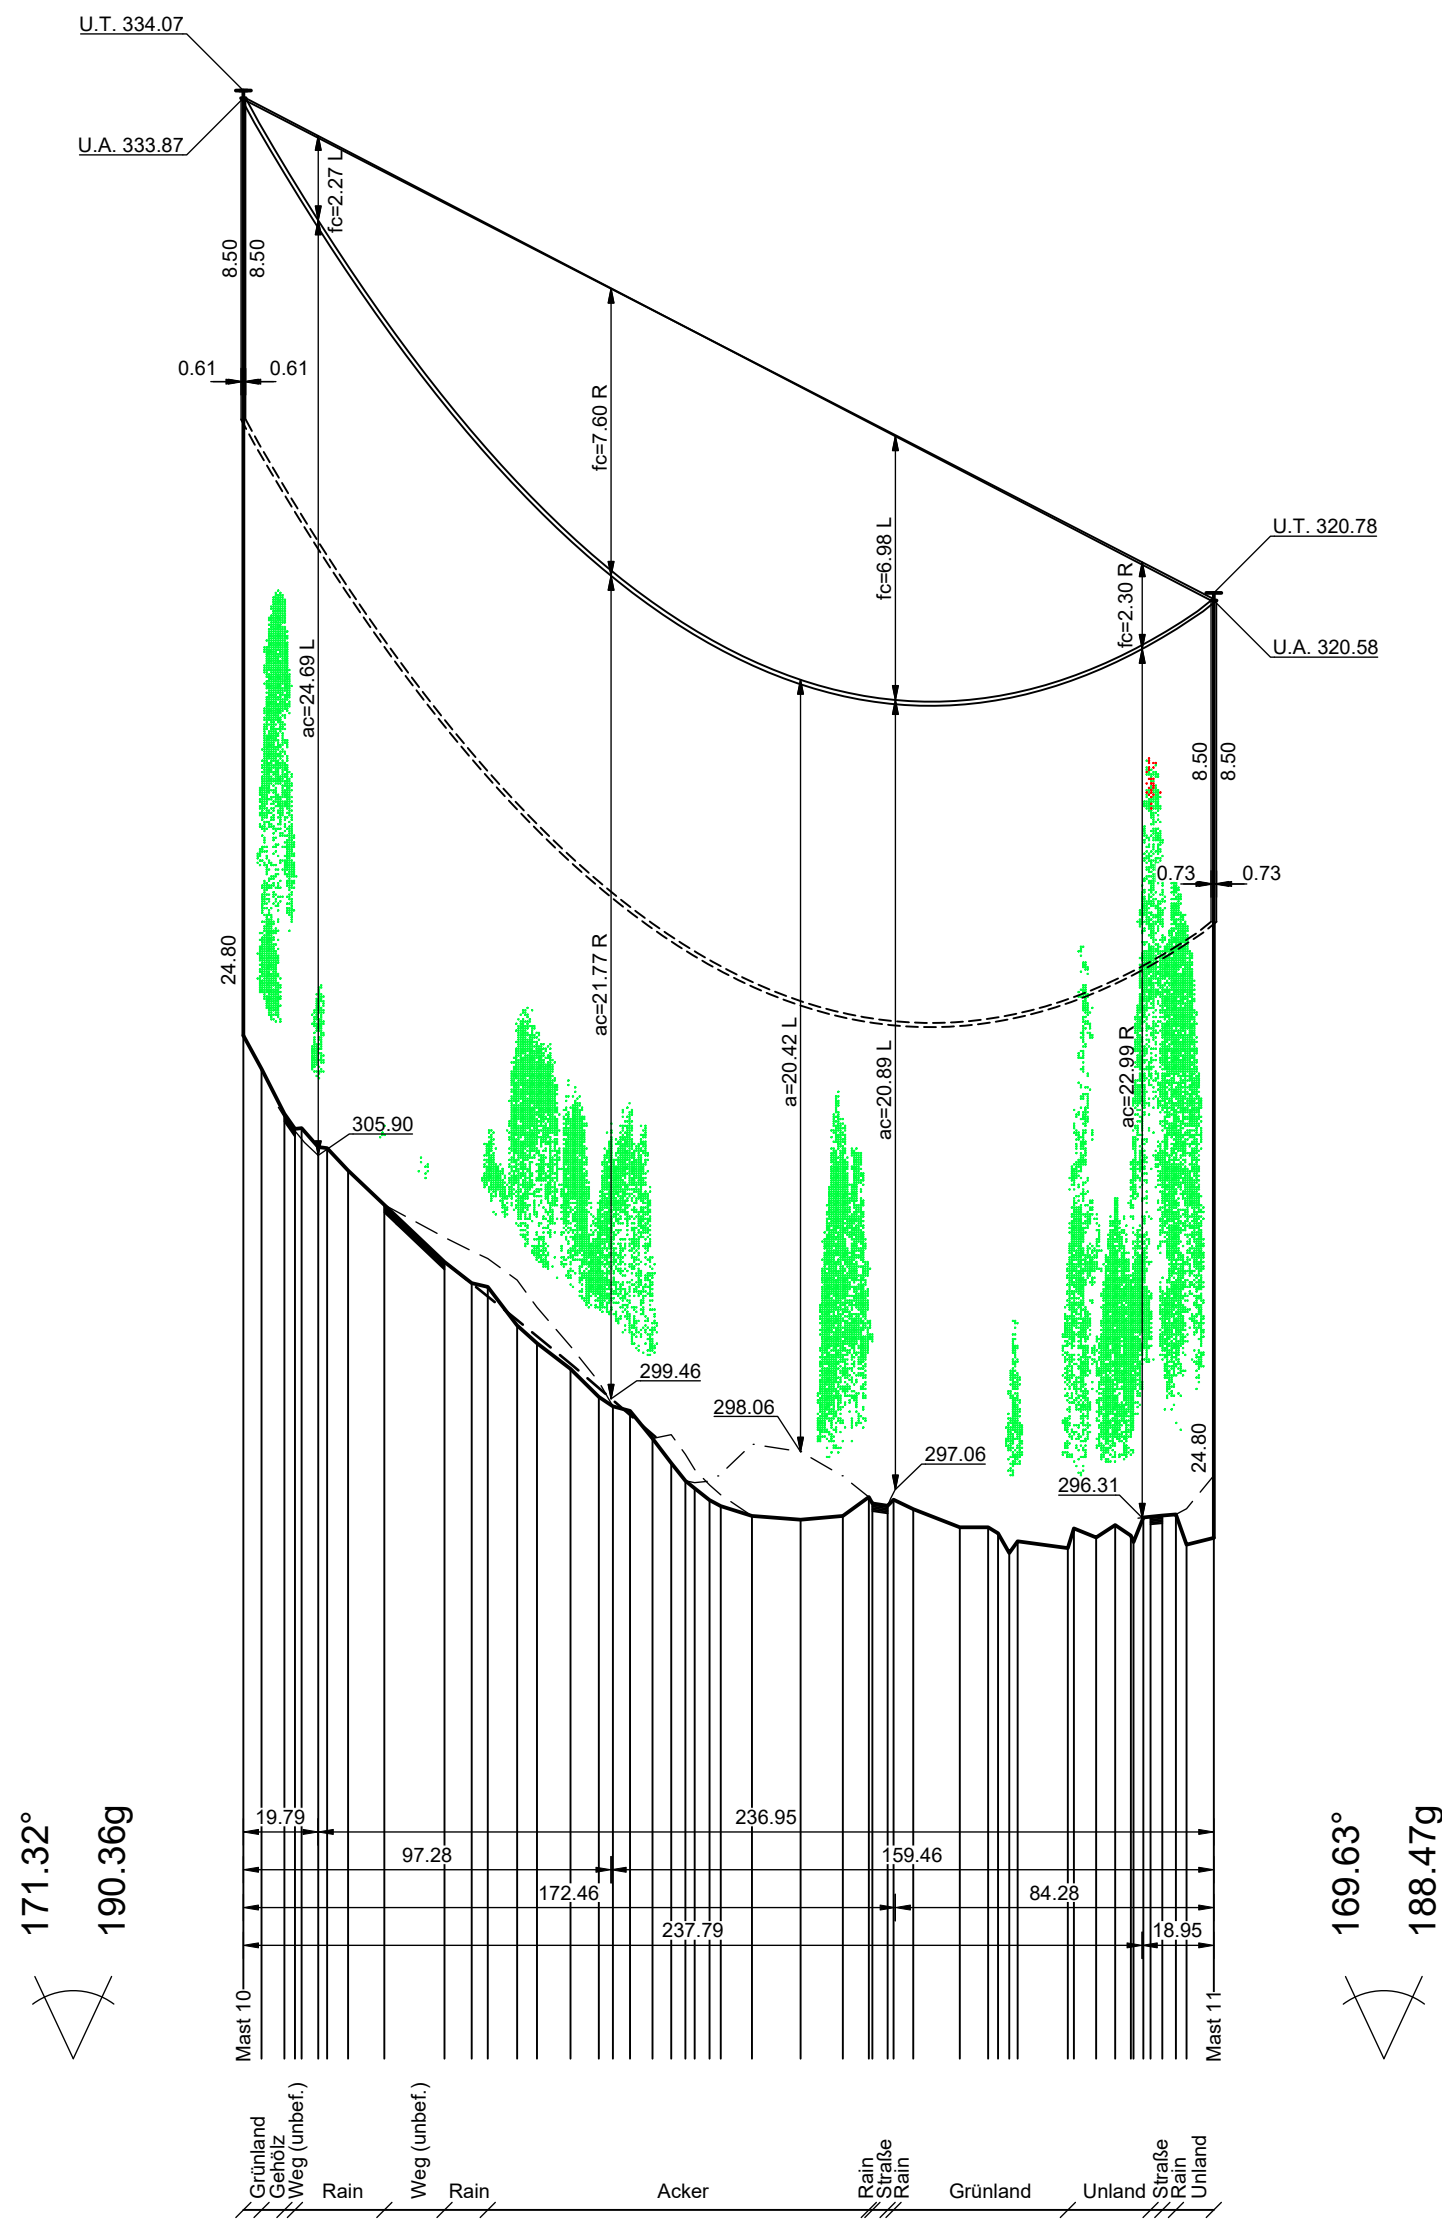

309.07	308.19	307.00	306.62	306.12	305.50	304.59	303.08	303.73R	302.52	303.37R	302.42	303.17R	301.40	302.60R	300.53	301.88R	300.25	300.86R	299.51	299.91R	299.21	298.71	298.51R	297.29	297.99R	297.09	297.59R	296.62	296.92R	296.36	296.06L	147.4	296.36	296.06L	297.41L	156.6	296.36	296.06L	165.5	296.86	166.4	296.89	172.0	296.79	172.0	296.54	172.0	296.54	197.0	296.06	199.7	295.90	204.8	295.69	218.1	295.51	225.6	295.73	230.7	296.12	233.1	296.64	233.1	296.32	240.0	296.34	246.7	296.40	256.60	295.55R	257.43R	258.5
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	-------	--------	---------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	---------	---------	-------

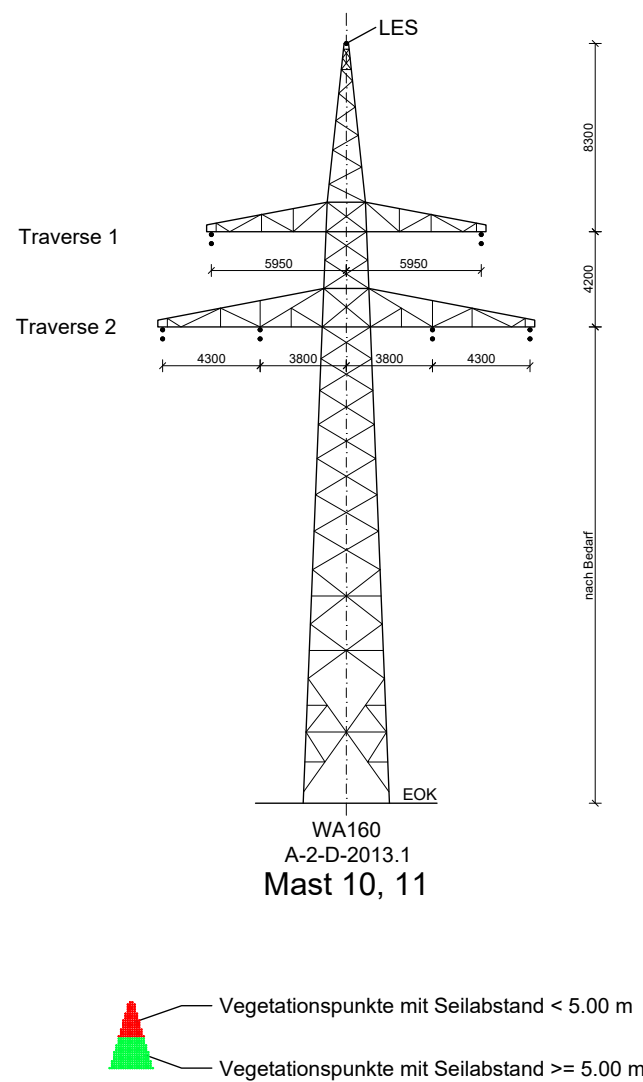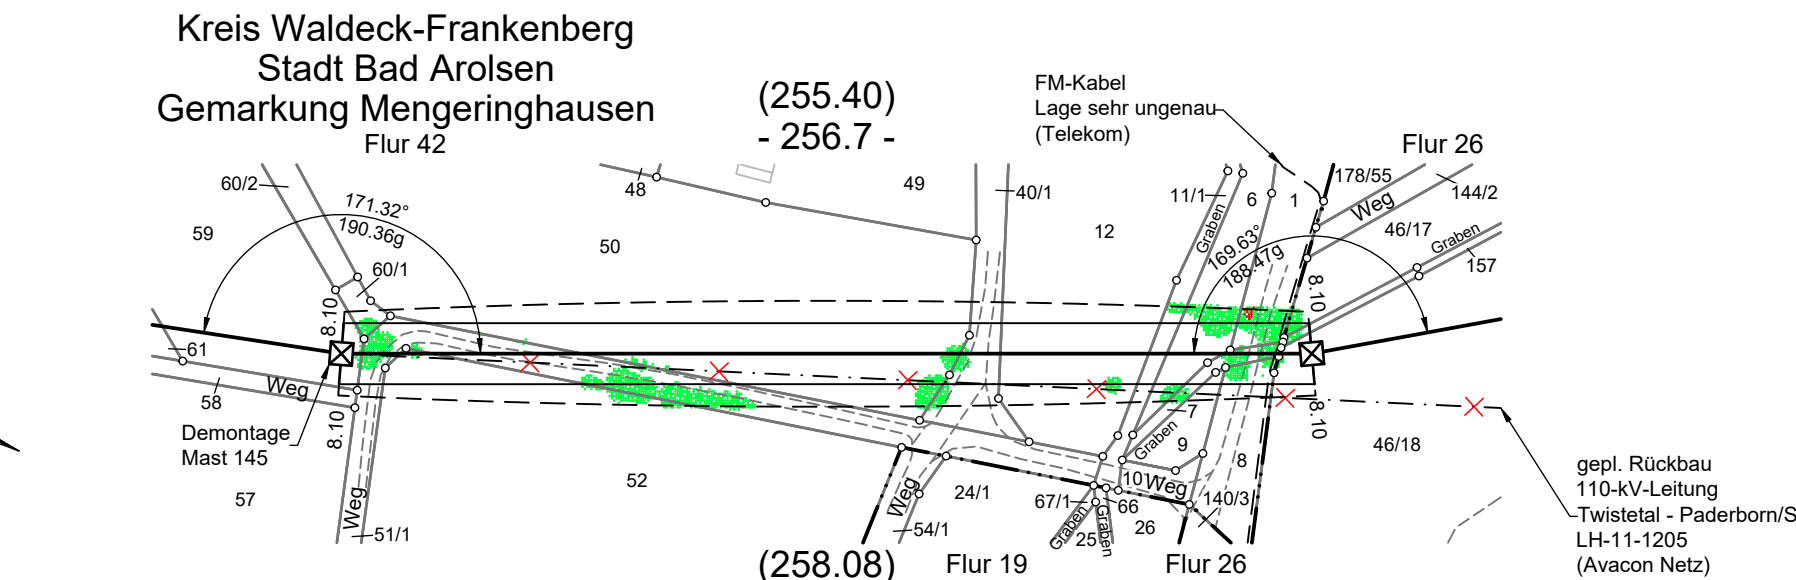

avacon

Abschnitt A
Anlage 4

Längenprofil 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S LH-11-1205

Mast Nr. 10 - Mast Nr. 11

Errichtungsvorschrift	: EN 50341-2-4:09.2019, Wind 1 / Eis 2
Gestänge	: A-2-D-2013.1
Beseilung	: 2x3x2 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm²
Leiterseil	: 1x1 265-AL3/25-A20SA SIGMA MZ=44.5 N/mm²
Erdseil	: 1x1 265-AL3/25-A20SA SIGMA MZ=44.5 N/mm²
Luftkabel/ sonstige Belegung	: DA=3.60m
Ketten	: 10m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen

Quellvermerk: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation © 2017-2021

Planfeststellungsunterlage

Index	Datum	Gezeichnet	Änderung
Zugehörigkeit		Verweis	Maßstab 1:2000/200
Technische Referenz		Erstellt durch K2 Engineering GmbH Sitner / Flemme	Genehmigt von Avacon Netz GmbH U. Herrmann
		Erstelldatum 23.12.2021	Status Gültig
		Objektname 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S	Zählteil 07 Blatt 58
		Klassifikation Längenprofil	
ID	Titel LH-11-1205, Mast Nr. 10 - Mast Nr. 11		