


Speicherdatum: 20.07.2022 - Plotdatum: 20.07.2022

11-5-0\_ENB\_TWIS-PADS\_RLP-KOMP\_01\_LH-11-1205.dwg

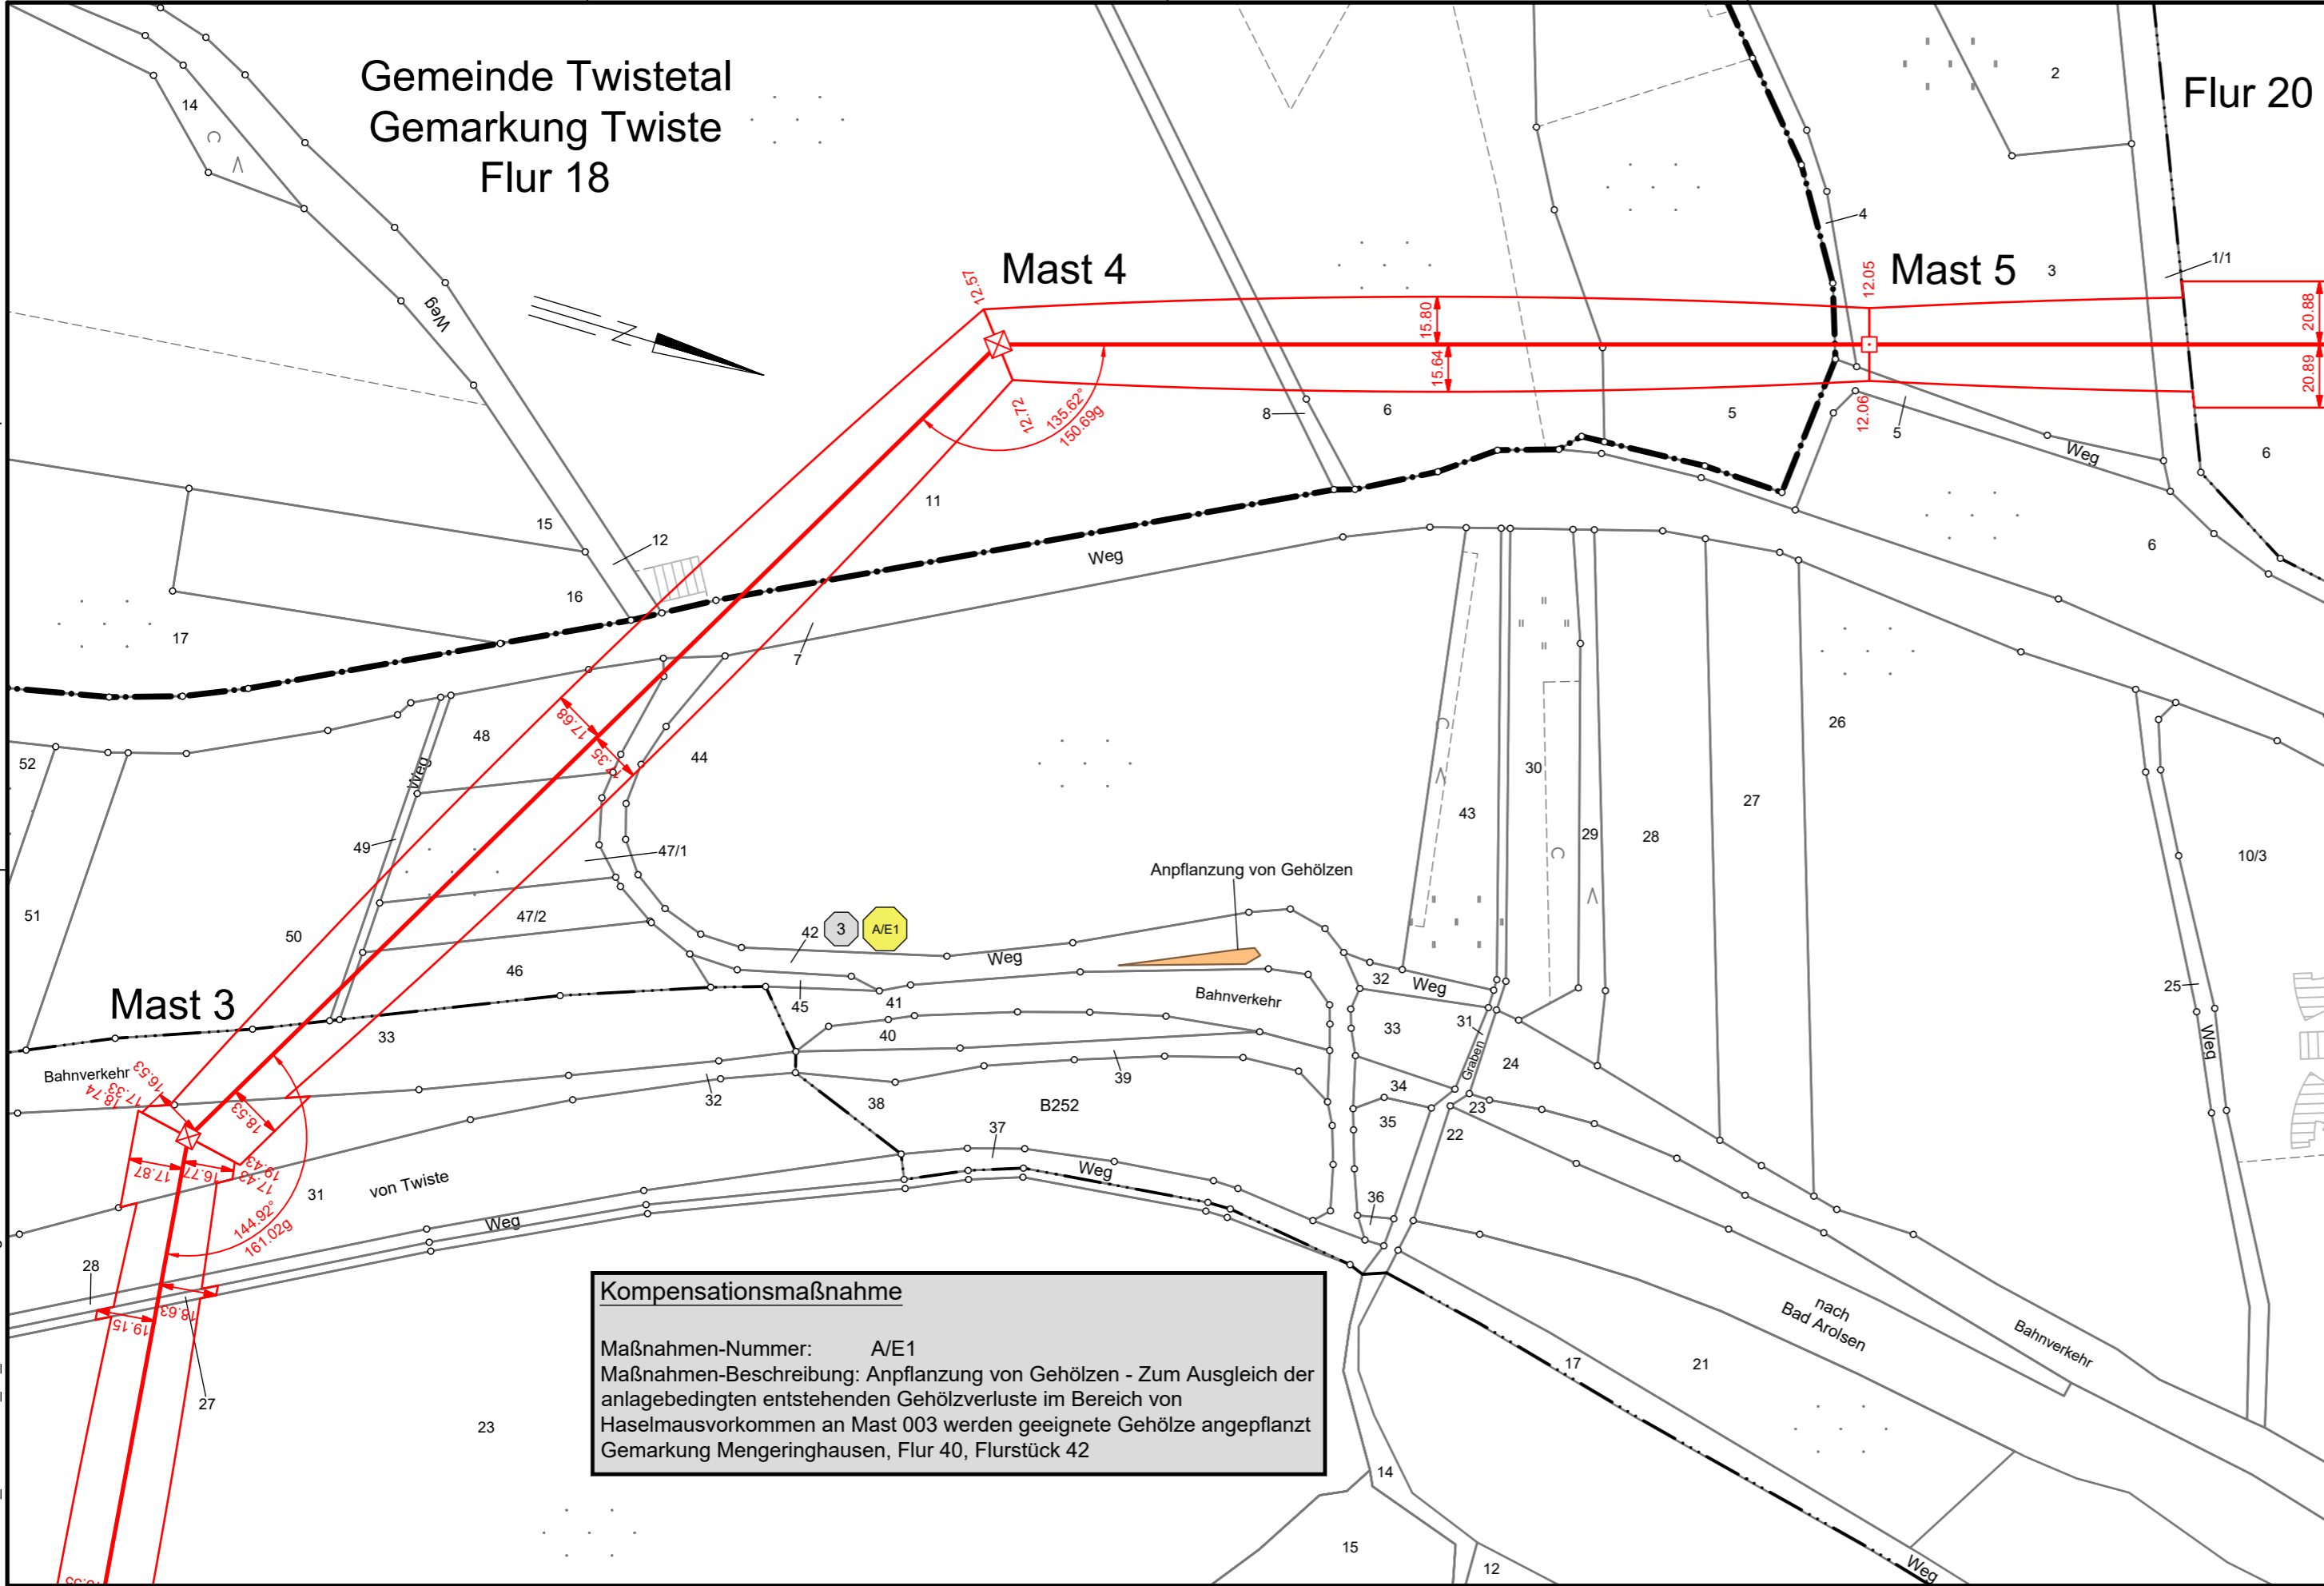

**Kompensationsmaßnahme**

Maßnahmen-Nummer: A/E1  
Maßnahmen-Beschreibung: Anpflanzung von Gehölzen - Zum Ausgleich der anlagebedingten entstehenden Gehölzverluste im Bereich von Haselmausvorkommen an Mast 003 werden geeignete Gehölze angepflanzt  
Gemarkung Mengerlinghausen, Flur 40, Flurstück 42

Kreis Waldeck-Frankenberg Flur 38 Stadt Bad Arolsen Flur 40  
Gemarkung Mengerlinghausen

avacon

Abschnitt A  
Anlage 11.5

# Rechtserwerbsplan Kompensationsmaßnahmen

## 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S LH-11-1205

### Kompensationsmaßnahme A/E1

#### Legende:

- Tragmast (Bestand)
- Abspannmast (Bestand)
- Abspannmast (Neubau)
- Tragmast (Neubau)
- Mast (Rückbau)
- Trassenachse
- Rückbau Hoch- und Mittelsp.-Ltg.

- Eigentümer  
Schlüsselnummer  
37 Flurstücksnummer
- Maßnahmen-Nummer  
A/E1
- Maßnahmen-Fläche

#### Grenzen:

- Land
- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück

Quellvermerk:  
Land NRW - Hochsauerlandkreis (2022) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 ([www.govdata.de/dl-de/by-2-0](http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0))

Planfeststellungsunterlage					
Index	Datum	Gezeichnet	Änderung		
Zugehörigkeit			Verweis	Maßstab 1:2000	Format 594x297
Technische Referenz		Erstellt durch K2 Engineering GmbH Sitner / Flemme	Genehmigt von Avacon Netz GmbH U. Herrmann	Erstelldatum 07.07.2022	Status Gültig
		Zahlteil 1 Blatt 1			
		Objektname 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S			
		Klassifikation Rechtserwerbsplan Kompensationsmaßnahmen			
ID		Titel LH-11-1205, Maßnahmen-Nummer A/E1			