



Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Pkt. Zeilsheim Süd - FWHöchst Süd, Bl. 4238

Zubeseilung der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung

Marxheim - Kriftel, Bl. 4128

Änderung von 110-kV-Hochspannungsfreileitung

Pkt. Okriftel - Pkt. Sindlingen, Bl. 2445

Änderung von 220-kV-Höchstspannungsfreileitung

Koepchenwerk - Kelsterbach, Bl. 2319

Änderung von 110-kV-Hochspannungsfreileitung

Hoechst - Marxheim, Bl. 3017

Neubau der 110-kV-Hochspannungskabel

Hoechst - Marxheim, Bl. 3017 (Amprion)

Neubau der 110-kV-Hochspannungskabel

Hoechst - Marxheim, Bl. 3017 (Syna)

Übersichtsplan

1 : 5000

- nachrichtlich -

Zur Plananfertigung verwendete DGK 5: 100622412-1

Stand der Schutzausweisungen: 01/2016


Ausgabe:	30.08.2019	-/-
Erstellt:	11.05.2017	Junghanns
Inhalt:	Planung	



Legende

-  Landesgrenze
-  Reg.- Bez. Grenze
-  Kreisgrenze
-  Gemeindegrenze
-  Umspannanlage (Bestand)
-  Tragmast (vorhanden) mit Leitungsachse
-  Abspannmast (vorhanden) mit Leitungsachse
-  Tragmast (geplant) mit Leitungsachse
-  Abspannmast (geplant) mit Leitungsachse
-  Gepl. Tragmast am Altstandort und gepl. Leitung in vorh. Achse
-  Gepl. Abspannmast am Altstandort und gepl. Leitung in vorh. Achse
-  Abzubauenender Tragmast und anzubauende Leitung
-  Abzubauenender Abspannmast und anzubauende Leitung
-  Zubeseilung

 Rettungspunkt

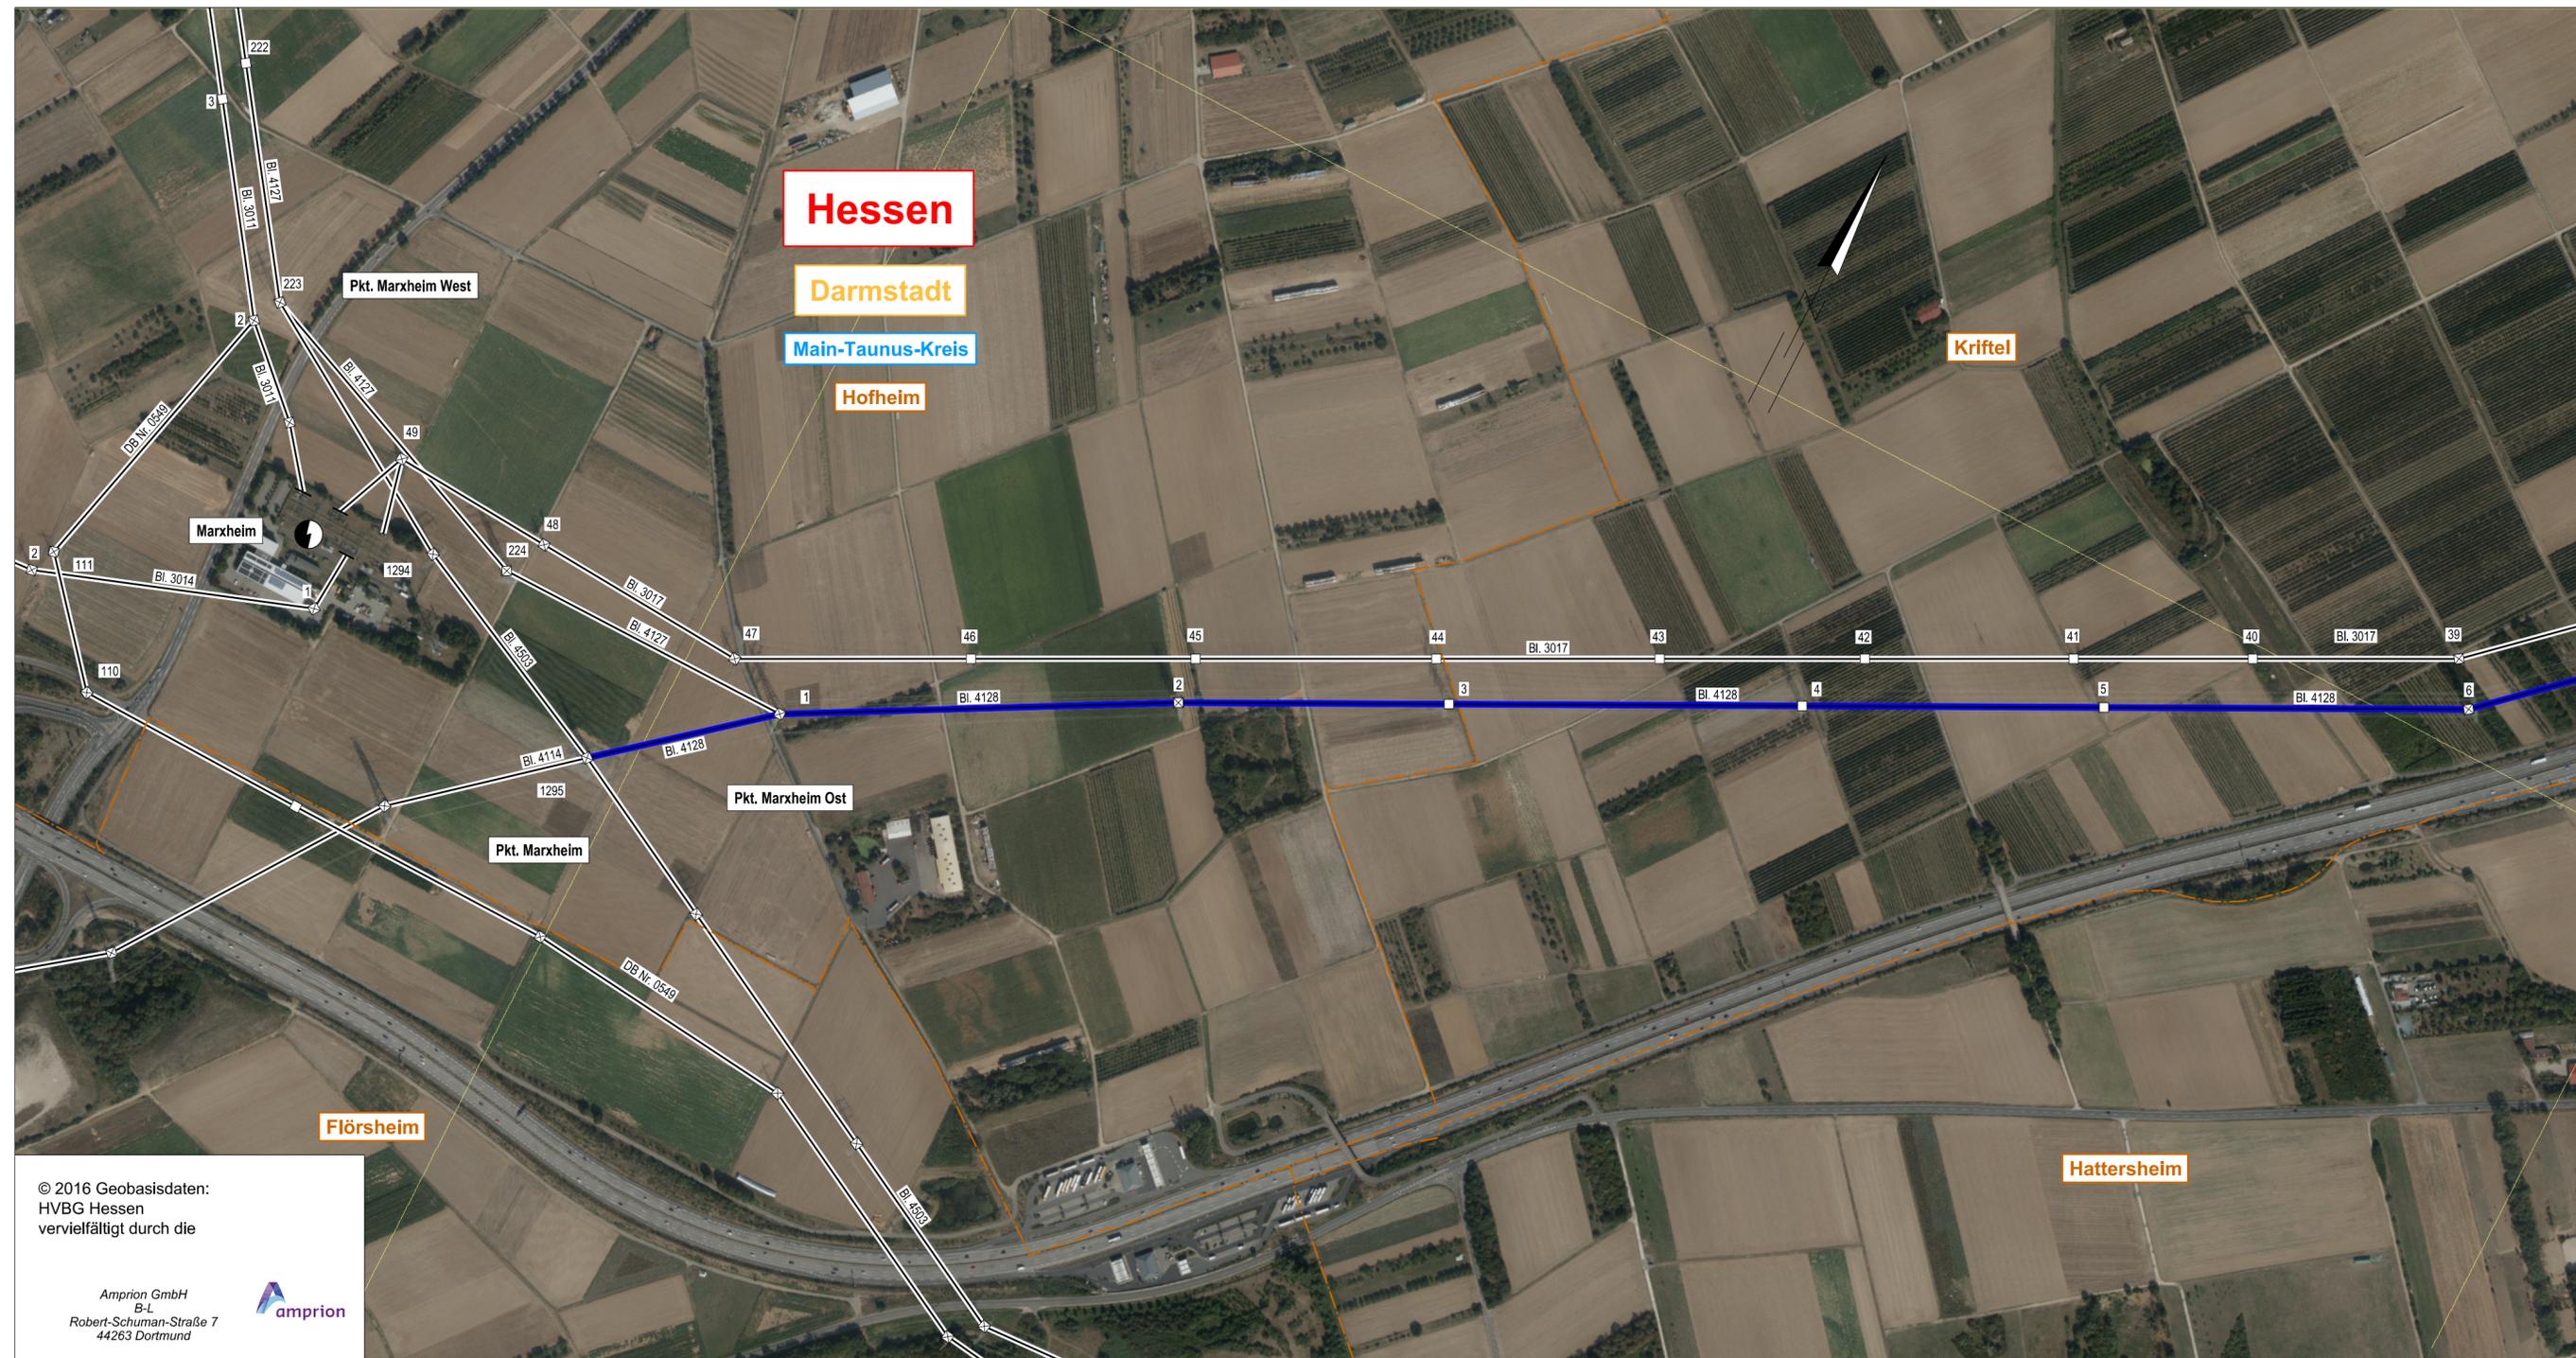

© 2016 Geobasisdaten:
 HVBG Hessen
 vervielfältigt durch die

Amprion GmbH
 B-L
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund

