

Legende

- Mast
- Leitungsverlauf
- Untersuchungsgebiet
- Biotop (nachrichtlich)
- Gemarkungsgrenzen
- Flurgrenzen
- Flurstücksgrenzen

Technische Ausführung

- Abholzflächen
- Arbeitsflächen
- Seilzugsflächen
- Schutzgerüstflächen
- Kranstellflächen
- Provisorienflächen
- Bodenmietenflächen
- Zuwegungen (dauerhaft)
- sonstige temporär genutzte Flächen
- Schotterung zur bauzeitlichen Befestigung
- Temporäre Verrohrung

Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft

- geschützte Biotop (§ 30 BNatSchG und § 13 HABGNatSchG)

Wasserschutzgebiete


- Schutzzone I
- Schutzzone II
- Schutzzone III

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Unterlage 14.4)

- 001_V** Baufeldabgrenzung (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 1)
- 002_V** Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 2)
- 004_V** Allgemeine Vermeidungsmaßnahme Wasser (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 4)
- 005_V** Allgemeine Maßnahmen zum Bodenschutz (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 5)
- 006_V** Vergrämrungsrückschnitt für Haselmaus (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 6)
- 007_V** Einrichten einer Umweltbaubegleitung (UBB) (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 7)
- 008_V** Wiederbewaldung durch natürliche Sukzession (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 8)
- 008a_V** Wiederherstellung von Grünlandbiotopen (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 8a)
- 009_V** Höhlenbaumkontrolle (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 9)
- 011_V** Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 11)
- 012_V** Vergrämrungsrückschnitt Vögel und Schmetterlinge (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 12)

Unterlagen zum
Planfeststellungsverfahren
ANLAGE 14.3
MAßNAHMENPLAN

Vorhaben Nr. 43
380/110-kV-Freileitung Borken-Mecklar
Umbeseilung zwischen Mast 062 und Mast 080N sowie
Erhöhung der Übertragungsleistung
von 2.750 A auf 4.000 A

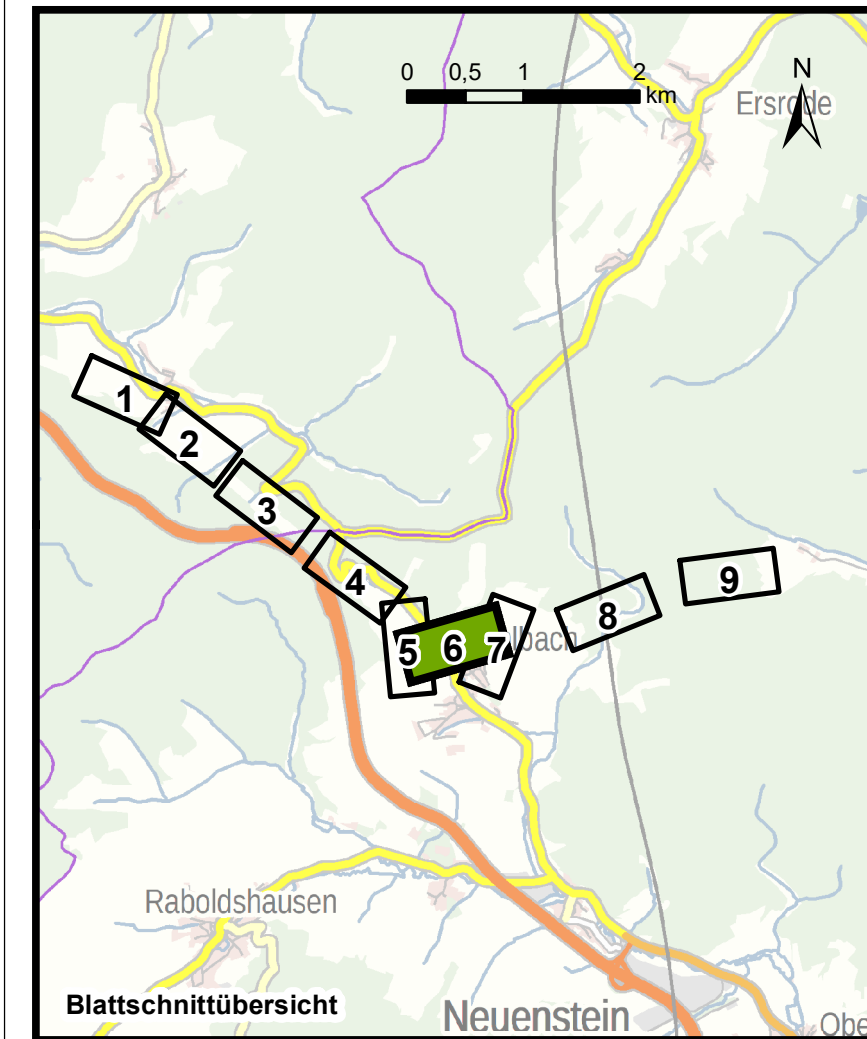

Vorhabensträger:
TenneT TSO GmbH
Netzausbau Onshore
Bernecker Straße 70
D-95448 Bayreuth



Ersteller:

Dr. Kübler GmbH | Institut für Umweltplanung
Fritz-Henkel-Str. 22
56579 Rengsdorf
Tel.: +49 2634 1414



Blatt-Nr.: 6

Maßstab: 1:1.500

Blattgröße: 970 mm x 297 mm

Bearbeitet:	24.11.2022
Gezeichnet:	28.01.2022
Geprüft:	25.11.2022
Prüfvermerk:	25.11.2022

Aufgestellt
Bayreuth
TenneT TSO GmbH

i.V.

i.V.

Änderungen

Nr.	Datum	Zeichen
1		

Nr.	Datum	Zeichen
2		

Nr.	Datum	Zeichen
3		