

Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112)
im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.) Pfungstadt Süd und dem Pkt. Brügeläcker

Anlage 10.1.11

Blatt 1

Datum: 21.01.2021

Nachweis über die Einhaltung der elektrischen und magnetischen Felder einer Niederfrequenzanlage (50 Hz)

gem. § 3 der Sechszwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Betreiber:	Westnetz GmbH
Art der Anlage:	Freileitung
Anlass:	Neubau
Typ der Freileitung:	Verteilnetzleitung
Leistungsname:	Pkt. Pfungstadt Süd - Heppenheim
Abschnitt:	Pkt. Auerbach – Pkt. Bensheim
Leistungsnummer:	Bl. 1398
Spannfeld:	zwischen Mast Nr. 43 und Mast Nr. 44

Sonstige zu berücksichtigende Anlagen:

Niederfrequenz (16,7 Hz, 50 Hz): ja ☐ nein ☒
Hochfrequenz (9 kHz – 10 MHz): ja ☐ nein ☒

Maßgeblicher Immissionsort (maximale Feldstärken im Spannfeld):	Gebäude-/Freifläche Wohnen Gemarkung: Bensheim, Flur: 19, Flurstück: 472/24
---	--

Bestandteile des Nachweises:

- Datenblatt zu Freileitung Mastbilder, Phasenordnung, Beseilung
- Lageplan mit Legende
- Berechnungsergebnisse

Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112)
im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.) Pfungstadt Süd und dem Pkt. Brügeläcker


Datum: 21.01.2021

Datenblatt


Masttyp: Mast Nr. 43: A73

Mast Nr. 44: A73

Mast Nr. 43:

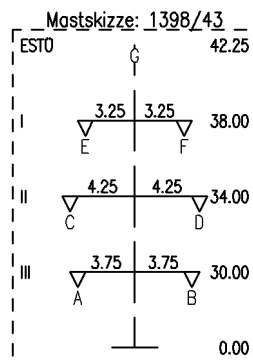

Mast Nr. 44:

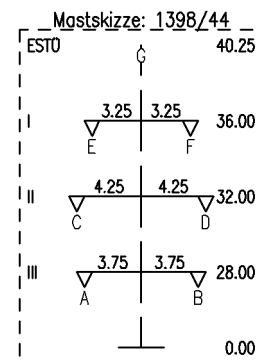

Höchste betriebliche Anlagenauslastung:

Aufgelegte Spannungssysteme – Nennspannung:

System 1: 110 kV

System 2: 110 kV

Aufgelegte Spannungssysteme – maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 1360 A

System 2: 1360 A

Thermisch maximal zulässiger Dauerstrom

Beseilung

System 1 (links, 110 kV):

3x2 Al/St 265/35

System 2 (rechts, 110 kV):

3x2 Al/St 265/35

SLH: Ay/Acs 241/40

Phasenordnung ($u = 0^\circ$; $v = 120^\circ$; $w = 240^\circ$):

In dieser Anzeige werden die maximalen Feldstärkewerte unter Berücksichtigung aller möglichen Phasenlagen angegeben.


Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112)
im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.) Pfungstadt Süd und dem Pkt. Brügeläcker

Anlage 10.1.11

Blatt 3

Datum: 21.01.2021

Maßgebliche Immissionsorte – Lageplanausschnitt:

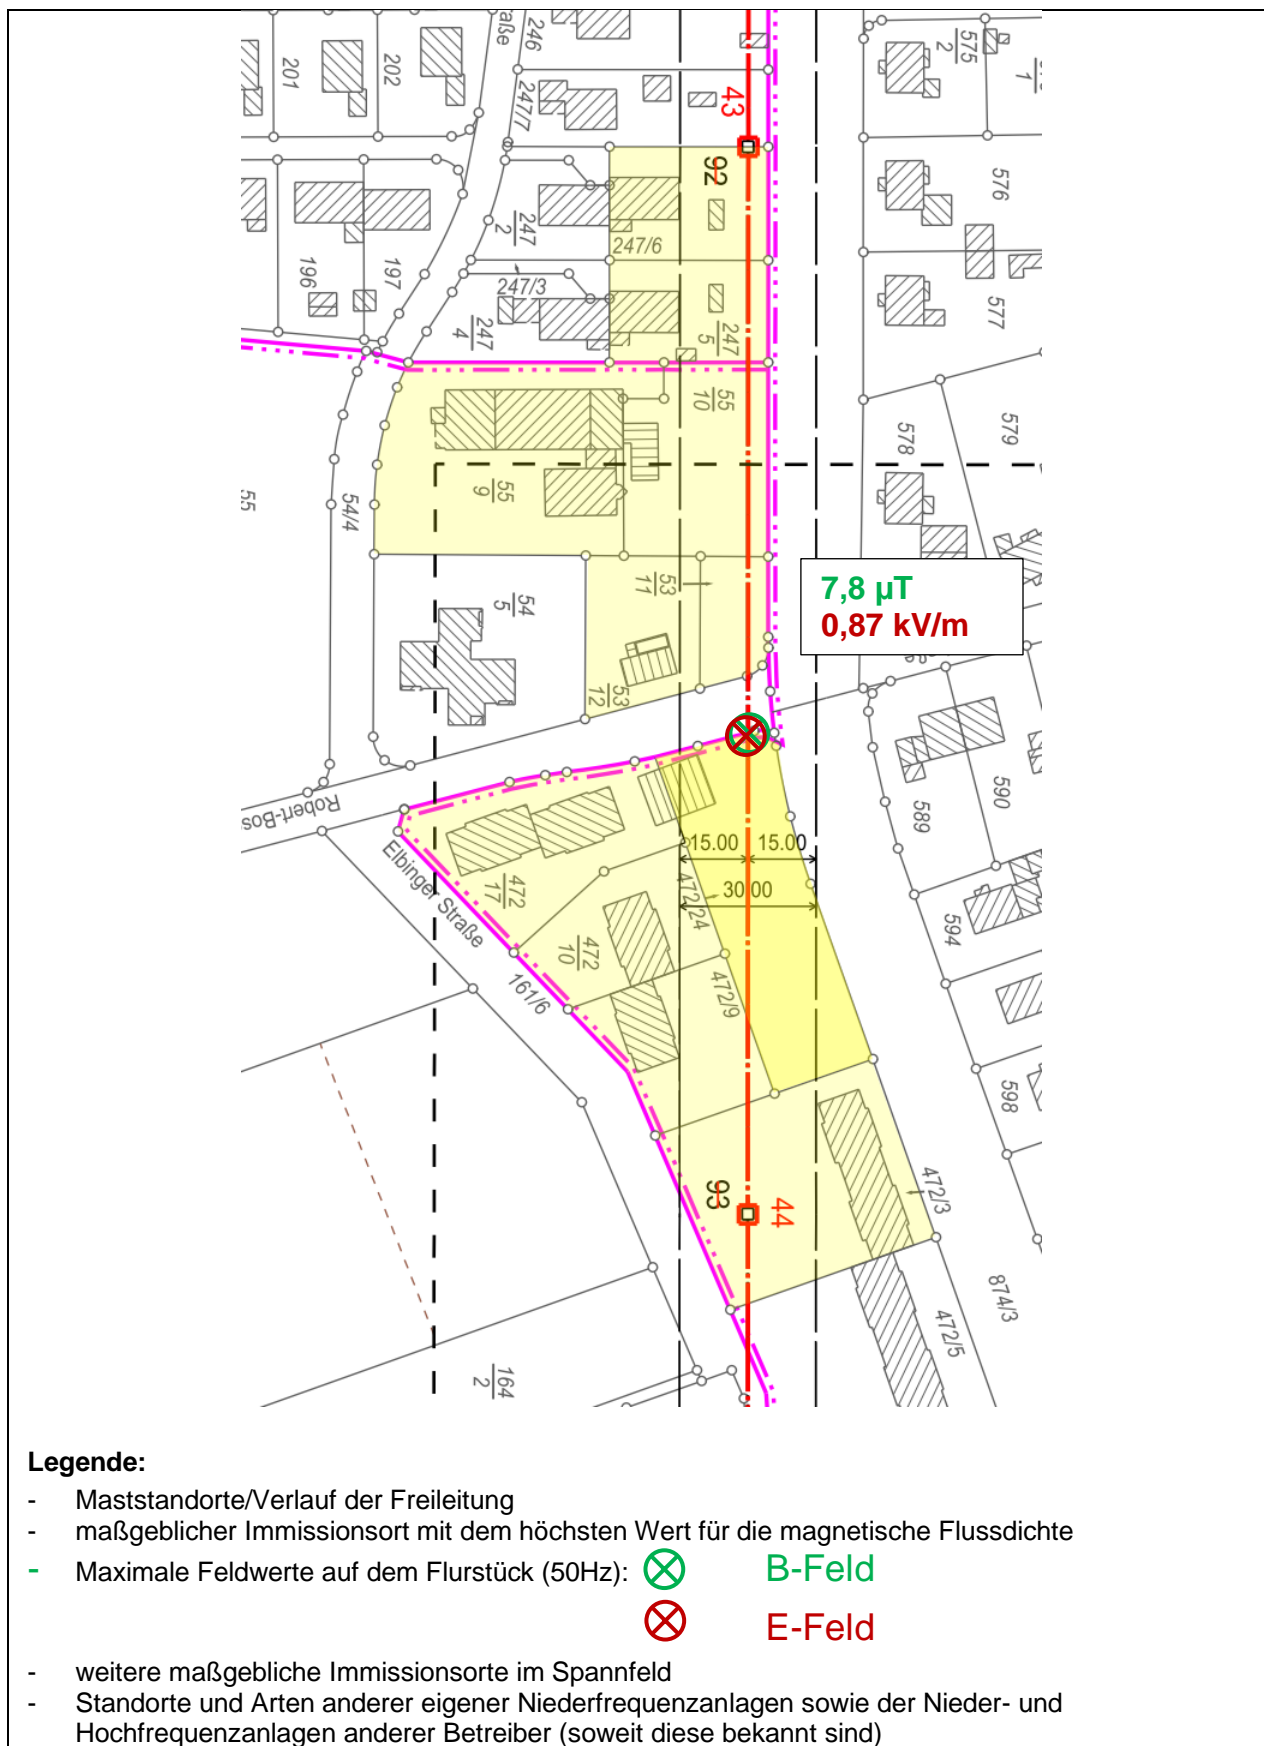

Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112)
im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.) Pfungstadt Süd und dem Pkt. Brügeläcker

Anlage 10.1.11

Blatt 4

Datum: 21.01.2021

Ergebnisse der Feldberechnungen:

Maßgeblicher Immissionsort, mit dem höchsten Wert für die auf magnetische Flussdichte (Gemarkung: Bensheim, Flur: 19, Flurstück: 472/24):	
Abstand zum Flurstück:	
Abstand vom Mast Nr. 43 in Richtung Mast Nr. 44:	128 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	0 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	18,0 m, links
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
magnetische Flussdichte:	7,8 µT

Maßgeblicher Immissionsort, bezogen auf elektrische Feldstärke (Gemarkung: Bensheim, Flur: 19, Flurstück: 472/24):	
Abstand zum Flurstück:	
Abstand vom Mast Nr. 43 in Richtung Mast Nr. 44:	128 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	0 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	18,0 m, links
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
elektrische Feldstärke:	0,87 kV/m

⇒ Uneingeschränkte Einhaltung der Grenzwerte nach § 3, Anhang 1a, 26. BImSchV	
Grenzwerte nach 26. BImSchV:	
Magnetische Flussdichte:	100 µT
Elektrische Feldstärke:	5 kV/m

Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112)
im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.) Pfungstadt Süd und dem Pkt. Brügeläcker

Anlage 10.1.11

Blatt 5

Datum: 21.01.2021

Überblick über alle maßgeblichen Immissionsorte im Spannungsfeld:			
Maßgeblicher Immissionsort	Nutzung	Magnetische Flussdichte	Elektrische Feldstärke
Gemarkung Bensheim, Flur 25, Flurstück 247/6	Gebäude-/Freifläche Wohnen	4,9 μ T	0,57 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 25, Flurstück 247/5	Gebäude-/Freifläche Wohnen	6,0 μ T	0,68 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 20, Flurstücke 55/9, 55/10	Gebäude-/Freifläche Wohnen	7,6 μ T	0,84 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 20, Flurstücke 53/11, 53/12	Gebäude-/Freifläche Wohnen	7,8 μ T	0,87 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 19, Flurstück 472/24	Gebäude-/Freifläche Wohnen	7,8 μ T	0,87 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 19, Flurstück 472/17	Gebäude-/Freifläche Wohnen	5,6 μ T	0,39 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 19, Flurstück 472/10	Gebäude-/Freifläche Wohnen	6,5 μ T	0,67 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 19, Flurstück 472/9	Gebäude-/Freifläche Wohnen	6,5 μ T	0,72 kV/m
Gemarkung Bensheim, Flur 19, Flurstück 472/3	Gebäude-/Freifläche Wohnen	5,4 μ T	0,62 kV/m

Anmerkungen zur Berechnung der magnetischen und elektrischen Felder:

Berechnungsgröße:	ungestörtes magnetisches und elektrisches Wechselfeld bei Nennspannung unter max. Last entsprechend DIN VDE 0848 und 26. BImSchV, Frequenz 50 Hz
Berechnungsgrundlage:	Freileitungsgeometrie, Abstände und Bodenprofile aus FM Profil
Berechnungsmethode:	Berechnung 1,0 m über Grund unter Berücksichtigung des vereinfachten Bodenprofils
Programme:	FM Profil (SAG) WinField Release 2017 (FGEU mbH)