

Ersatzneubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Pkt.Pfungstadt Süd - Heppenheim

110-kV-Hochspannungsfreileitung
Grundwasserhaltung, Bl.1398
Abschnitt: Pkt.Bickenbach - Pkt.Auerbach

Lageplan 1:2000

von Mast Nr. 20 bis Mast Nr. 25

Gemarkung	: ALSBACH	ZWINGENBERG
Gemeinde	: Alsbach-Hähnlein	Zwingenberg
Kreis	: Darmstadt-Dieburg	Bergstraße
Reg.-Präs.	: Darmstadt	Darmstadt
Land	: Hessen	Hessen
Katasteramt	: Stadt Darmstadt	Bergstraße
Grundbuchamt	: Darmstadt	Bensheim

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit
in der Gemeinde vom 20 ...
bis 20 ...

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss

Planfeststellungsbehörde




Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit
in der Gemeinde vom 20 ...
bis 20 ...

Gemeinde



Stand: 06.01.2021 10:11:15
Erstellt: 28.10.2020 13:00:00
Inhalt: Planung

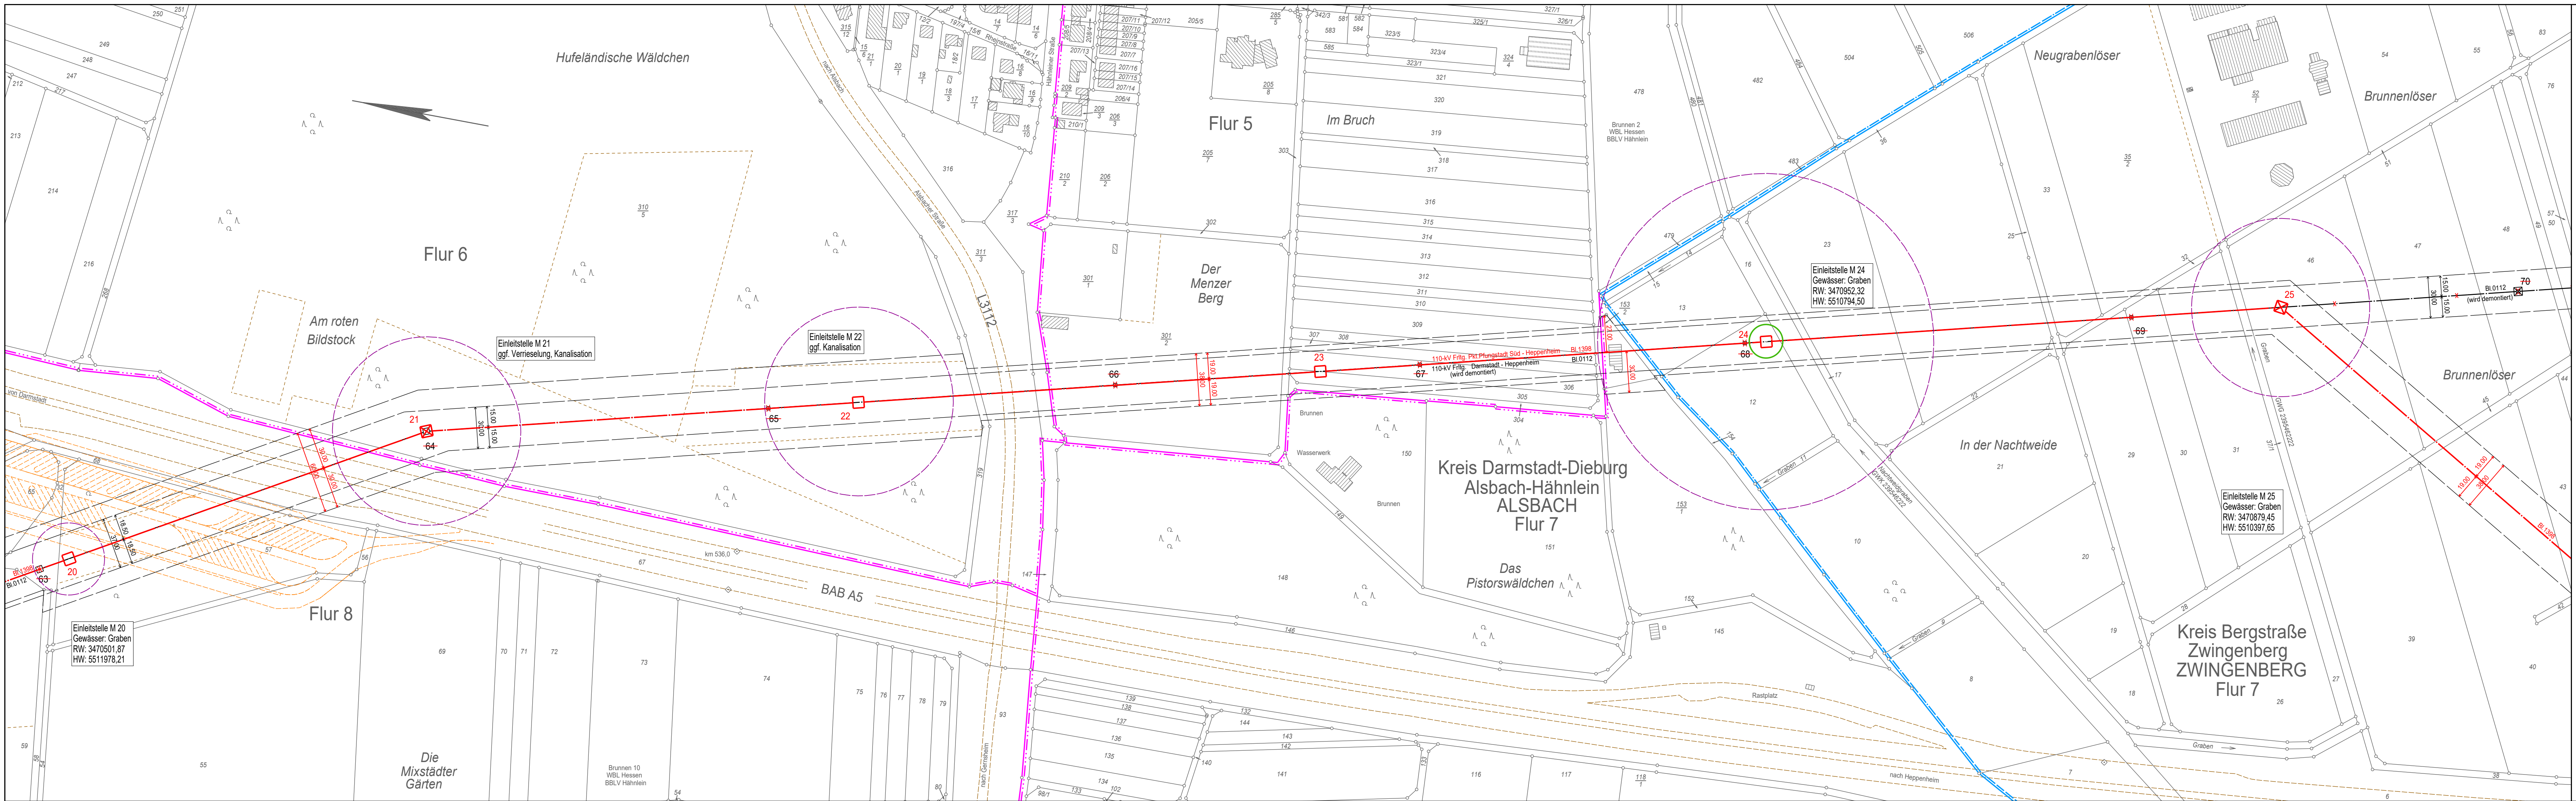

Legende

- Staatsgrenze
- Landesgrenze
- Reg.-Bez. Grenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Hochspannungsfreileitung (Bestand)
- Hochspannungsfreileitung (Planung)
- Hochspannungsfreileitung (Bestand) wird demontiert
- Trag-/ Abspannmast (Bestand)
- Trag-/ Abspannmast (Planung)
- Trag-/ Abspannmast (Bestand) wird demontiert
- Hochspannungskabel geplant
- Planungen/ Flächenausweisungen nachrichtlich übernommen
- Topografie nachrichtlich übernommen
- Schutzstreifenrand
- Schutzstreifen (innerhalb der im Plankopf grün dargestellten Gemarkung)
- provisorischer Mast
- Rand der für das Provisorium benötigten Fläche
- Achse Provisorium
- prognostizierte Auswirkungsreichweite im Zuge einer bauseitigen Grundwasserhaltung
- tatsächlicher Wirkungsbereich des Absenkttrichters oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungsbreite