


## Schemazeichnungen des geplanten Masten

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

### 110-kV-Abspannmast, Mastgrundtyp A63 (WAM3 +0,0)

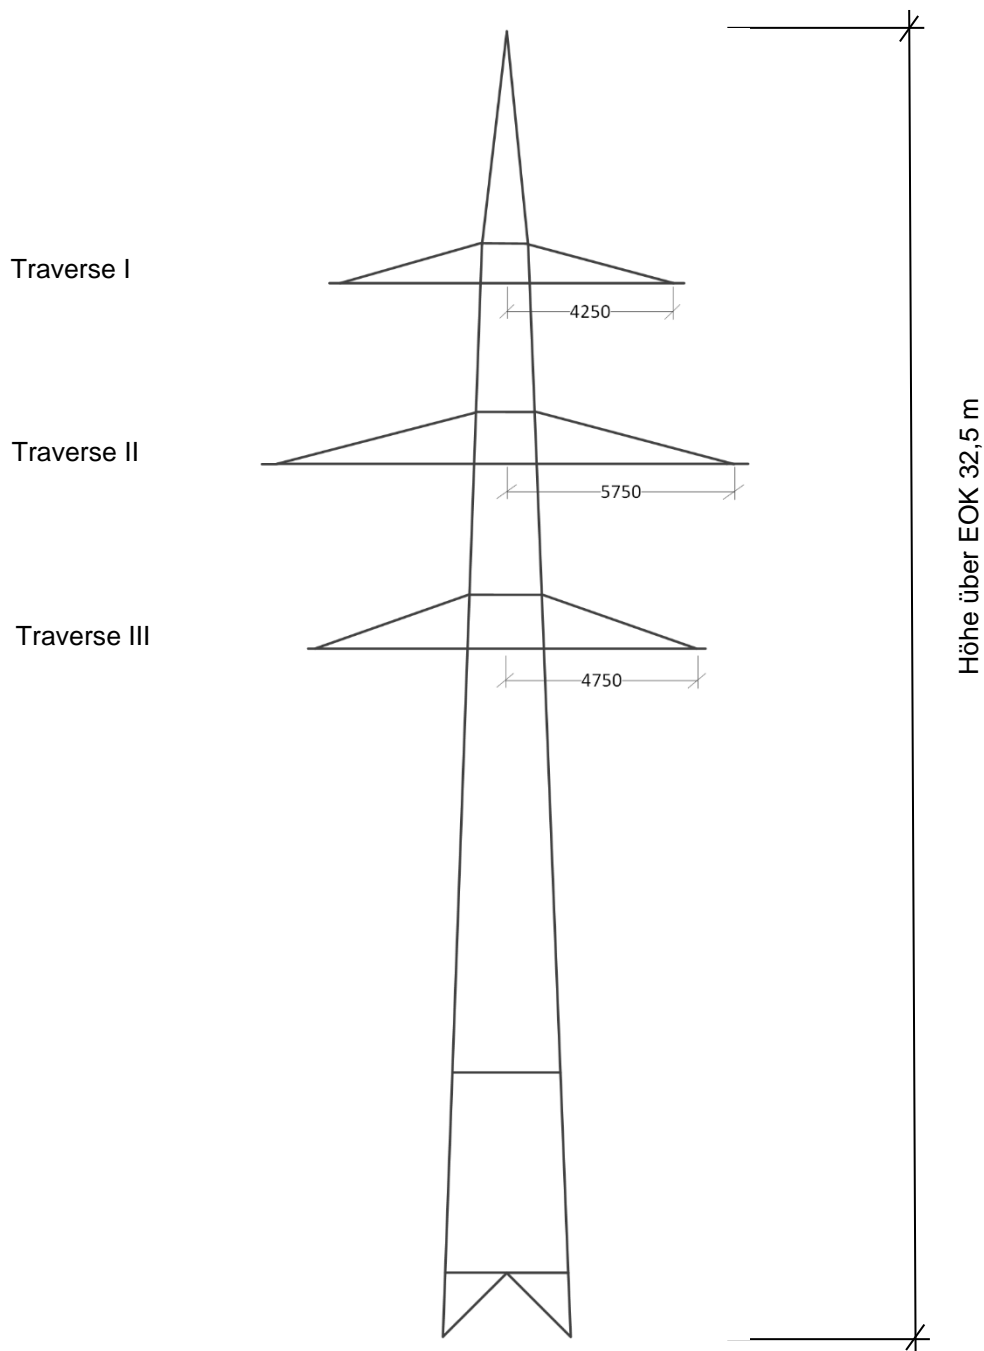

Winkelgruppe		Traverse I	Traverse II	Traverse III
WA1	180° - 160°	4,25	5,75	4,75
WA2WE	180° - 140°	4,50	6,00	5,00
WA2WES3	180° - 140°	4,50	6,00	5,00