Legende siehe Extrablatt

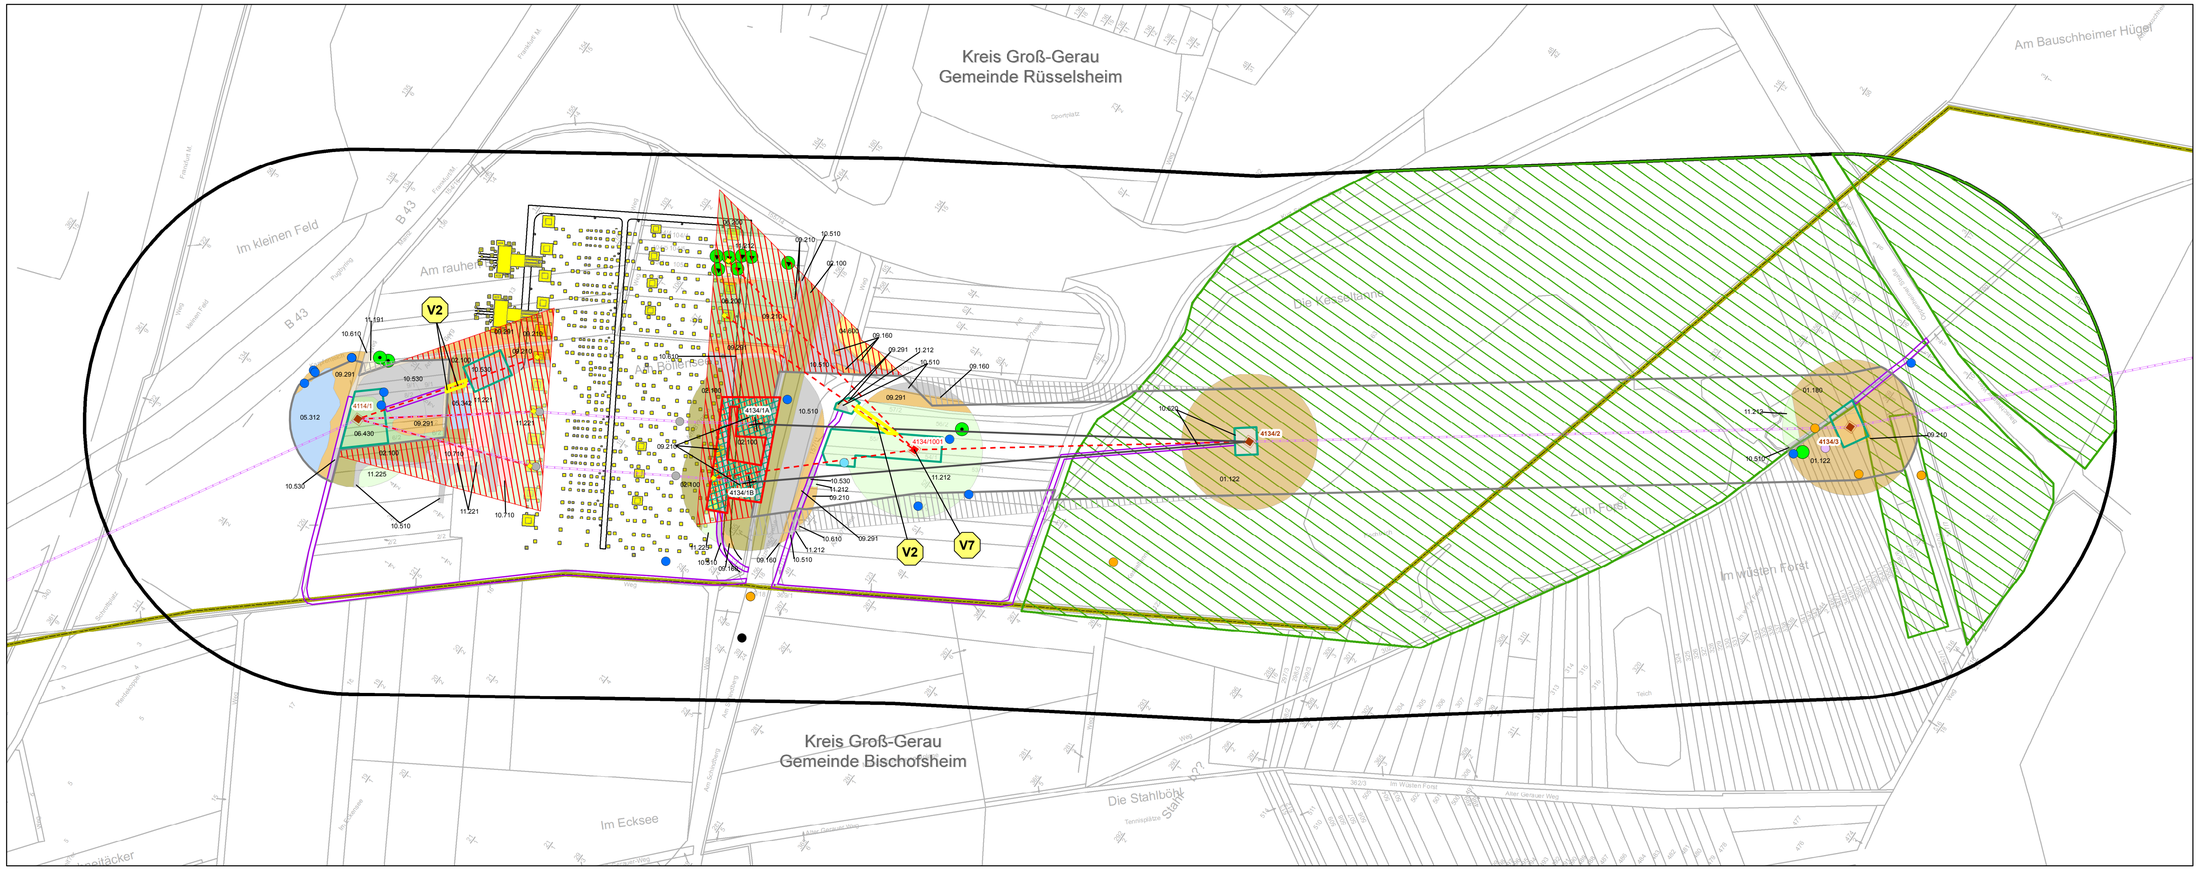



0 25 50 100 150 Meter

Amprion GmbH

Rheinlanddamm 24
44139 Dortmund

Leitungseinführungen in die Umspannanlage Bischofsheim mit
- Änderung der 380-kV Höchstspannungsfreileitung Bischofsheim – Pkt. Griesheim, Bl. 4134
- Änderung der 380-kV Höchstspannungsfreileitung Bischofsheim – Marxheim, Bl. 4114

Umweltstudie

Karte 1: Bestands- und Maßnahmenplan

Gezeichnet:	B.Sc. Geographie Jann-Thorben Petri
Maßstab:	1 : 2.250
Kartengrundage:	DOP
Stand:	Oktober 2017

TNL Umweltplanung

Raiffeisenstraße 7
35410 Hungen

Tel.: 0 64 02 - 51 96 21 - 0
Fax: 0 64 02 - 51 96 21 - 30
e-mail: mail@tnl-umwelt.de
homepage: www.tnl-umwelt.de