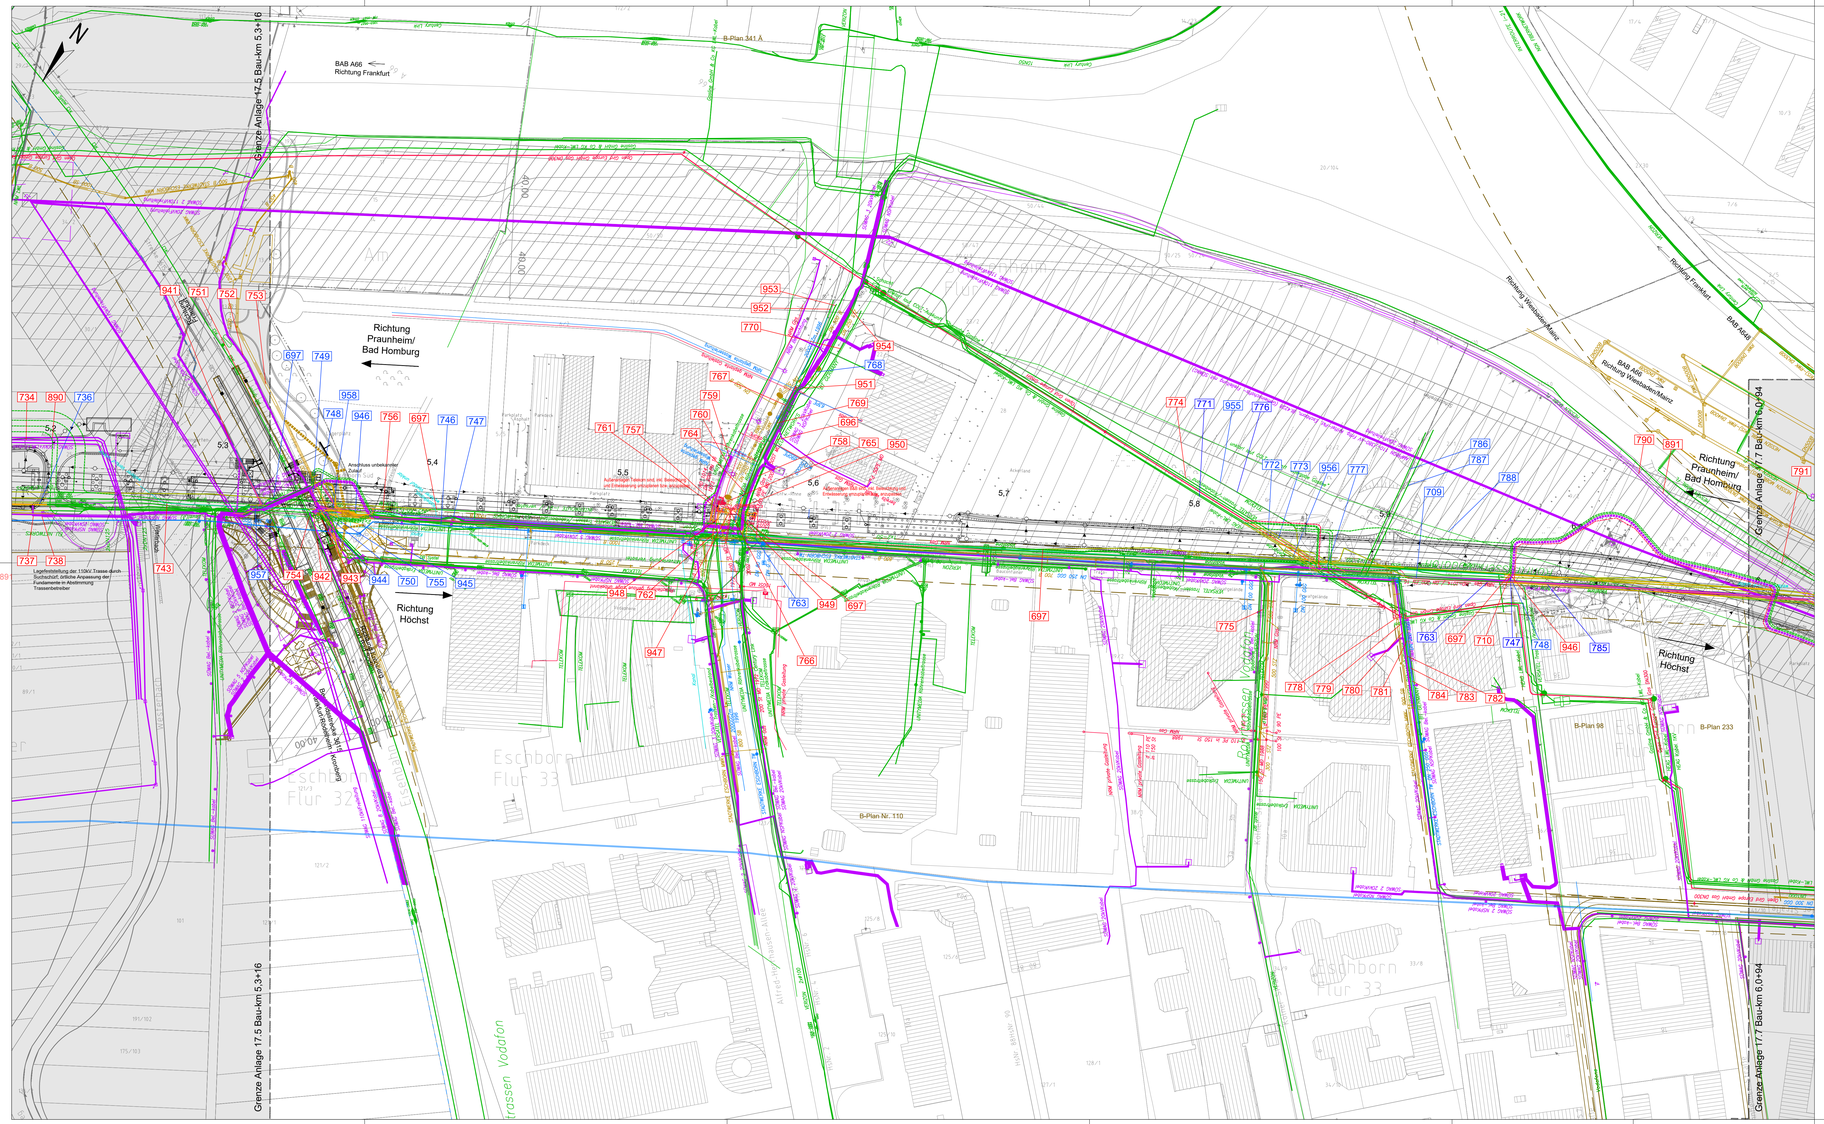

Legende

Bestand (nachrichtlich) | Umlegung

- Schmutzwasserkanal (SWK) / Regenwasserkanal (RWK) / Mischwasserkanal (MWK) — SWK, RWK, MWK
- Trinkwasserversorgung (TW) — < DN300 TW, ≥ DN300
- Gasversorgung (Gas) / Gasversorgung Hochdruck (Gas HD) — < DN300 Gas, ≥ DN300
- Fernmeldeleitung (FL) — FL
- Lichtwellenleiter (LWL) — LWL
- Leitungen Deutsche Bahn (DB) — DB
- Elektrizitätsversorgung (KW) / Hochspannungsleitung (KV) — KW, KV
- Straßenbeleuchtung (Bel) — Bel
- städtische Fernmelde- und Steuerleitungen / Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) / Fernmeldeleitungen (FT) / Verkehrssignalanlagen (VSA) — IKT,FT VSA
- Fernheizung (FH) — FH
- private Leitungen (PRV) — < DN300 PRV, ≥ DN300
- Schutzrohr
- Rückbau / Stilllegung

- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstückgrenze
- Flurstücksnummer — 40/32
- Bestand
- Planung (nachrichtlich)
- tangierende Planung (nachrichtlich)
- Rückbau
- Wasserschutzgebiete (WSG) (nachrichtlich) — Zone III
- Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)
- Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)
- Grenze Bebauungsplan (nachrichtlich)
- Grenze Vorbehaltsgebiet (nachrichtlich)
- Grenze Vorrangfläche (nachrichtlich)
- Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)
- Schutzstreifen um Freileitungen inkl. Maststandorten (nachrichtlich) — 25
- Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)

Hinweis:
- Grundlage dieses Planes sind die Stellungnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen. Alle in diesem Plan dargestellten Leitungen wurden aus den übergebenen Plänen grafisch übertragen. Bereits die Grundlagen verweisen auf mögliche Ungenauigkeiten. Der eingetragene Leitungsbestand dient nur zu Übersichtszwecken.
- Eine Gewähr für Vollständigkeit ist nicht gegeben.
- Die Aufgrabegenehmigung ist vor Beginn der Erdarbeiten beim Rechtsträger/Grundstückseigentümer einzuholen. Der exakte Verlauf aller Kabel und Leitungen ist örtlich einzumessen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld bzw. für weitere planerische Überlegungen Suchschritte zur genaueren Umgebungserkundung auszuführen.
- Bauwerke und Verbau sind nachrichtlich dargestellt.
- Bauwerke nicht mehr benötigte Trassen sind nach Möglichkeit auszubauen.
- Die Trassenführung ist mit dem Leitungsschutz in Abstimmung mit dem jeweiligen Trassenbetreiber vorzusehen.
- Die Umlegungskonzepte berücksichtigen bestehende Trassen gemäß Planauskunft. Die gemäß Planauskunft geplanten Trassen finden in den Umlegungskonzepten keine Berücksichtigung. Die diesbezüglichen Planvorhaltungen der Trassenbetreiber sind durch die Trassenbetreiber unter Berücksichtigung der Regionaltangente West entsprechend anzupassen.
- Es sind die Endzustände der jeweiligen Leitungstrassenumlegung dargestellt.

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019
- Topografie Stand 09 / 2013 bis 2019
- IVU Pläne Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 01/2020
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

999	Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12)
~~999~~	entfallende Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12)
999	Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12)

1. Änderung

Regionaltangente West / PfA Nord

Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)



1 Wilhelm-Leuchtner-Straße
2 Neu-Isenburg Zentrum
3 Am Trieb
4 Bahnsteigwesen

Geprüft gemäß BOStrab
Frankfurt/M, den 30.10.2020 gez. Jürgen Baum

					Lagesystem:	DB_REF
					Höhensystem:	DB_REF (DHHN92)
					Datum	Name
a	1. Änderung im Vorfahren	23.10.2020	TM	bearb.	23.10.2020	WR
0	Antragsfassung	19.12.2017	TM	gez.	23.10.2020	XY
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name	gepr.	23.10.2020	TM

Genehmigungsplanung

Vorhabenträger
RTW Regionaltangente West
RTW Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt
Frankfurt/M, den 30.10.2020 gez. Horst Amann

Planverfasser
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | SWECO | DB Netz AG
PGRTW
Planungsgemeinschaft RTW
Geschäftsführung
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt
Frankfurt/M, den 30.10.2020 gez. i.A. Thorsten Meyer

Maßstab 1:1000
Format 1189x594 mm

Lageplan Leitungstrassen
Eschborn West

Bau-km 5,3+16 - 6,0+94

Anlage 17.6a
Blatt 060
Ausgabe vom 30.10.2020

Planaufsteller		Phase		Gewerk		Planart		PSP-Code		lfd. Nr.		Index		Format
SPI	-	4	-	SW	-	LL	-	01_02_00_050	-	006	-	a	-	pdf

Datei:\2564_Regionaltangente West\7 Pläne\6_A 17\05_Ausführungsplanung\17.1_Lageplan_GP_N-W\17.6a\2564_17.6a_LP Trasse Eschborn West