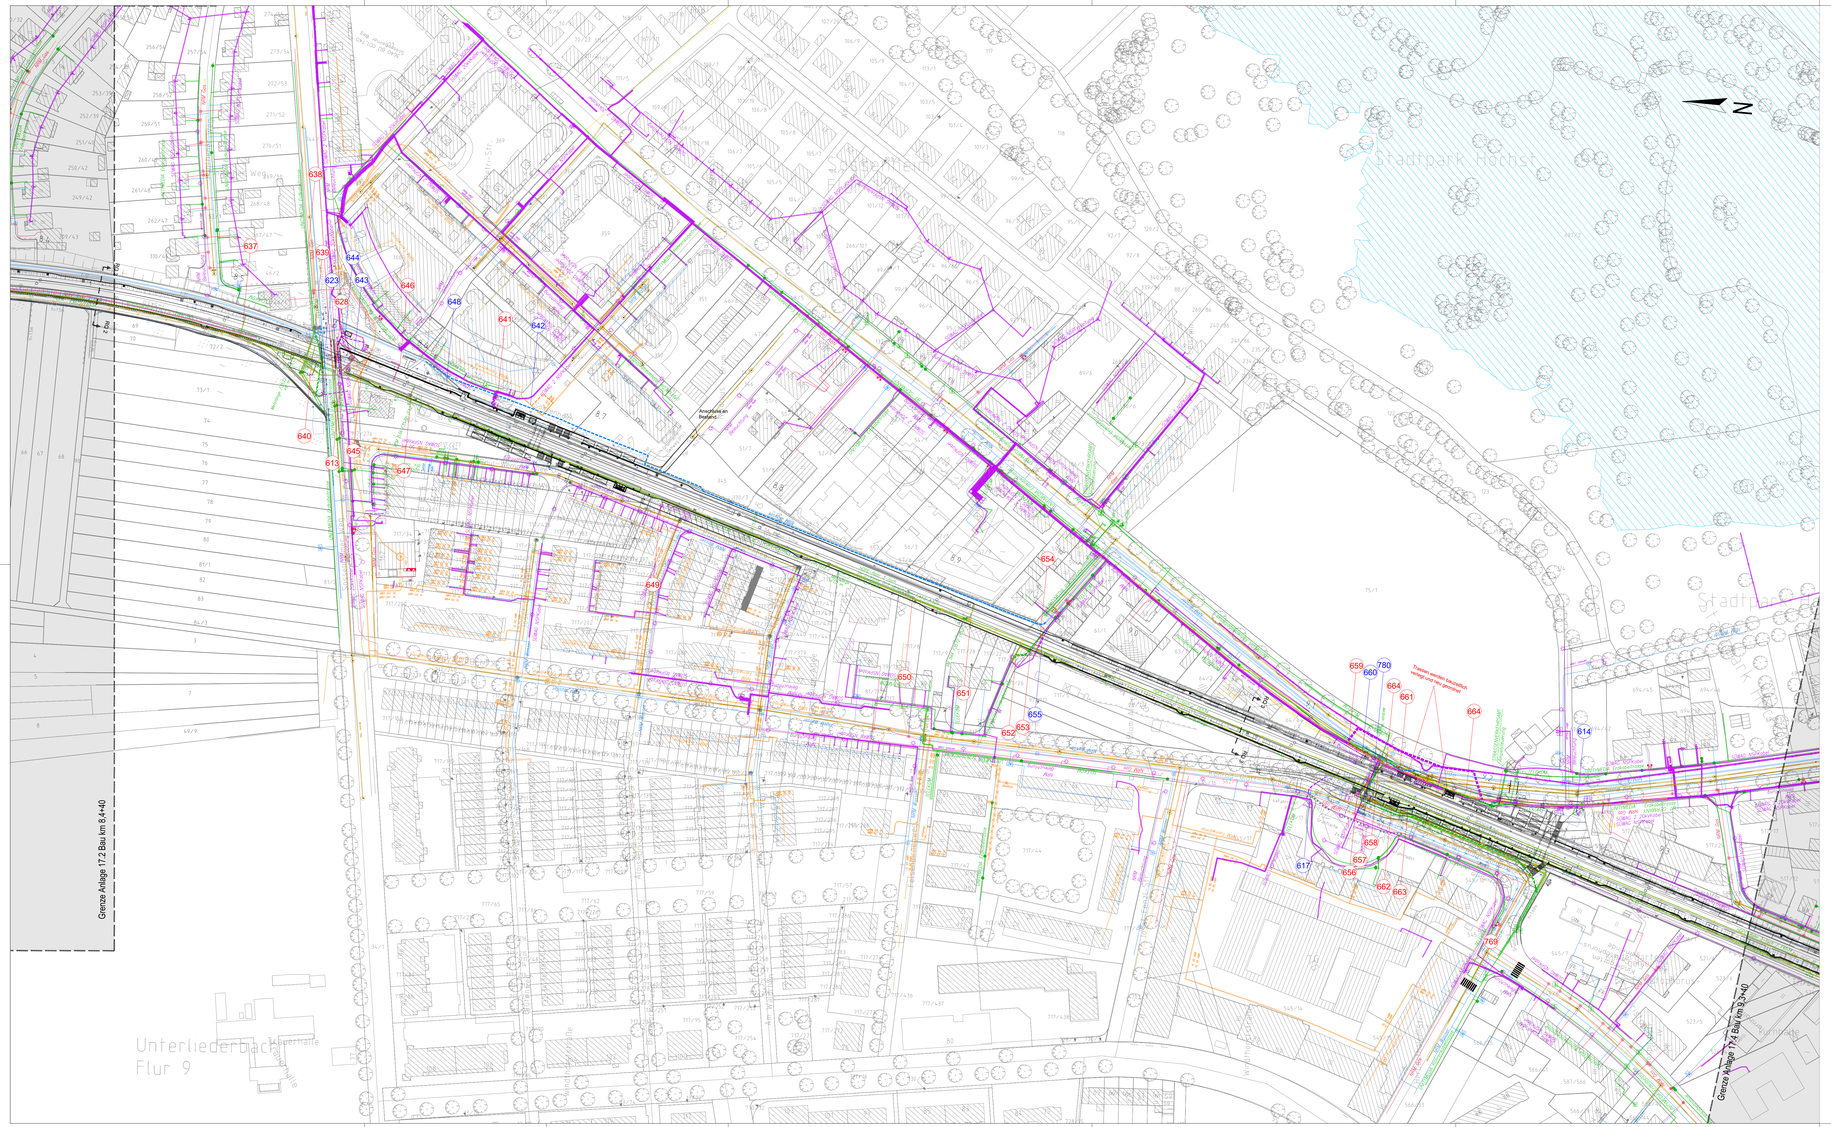

Legende

Bestand (nachrichtlich) | Umlegung

Schmutzwasserkanal (SWK)
Regenwasserkanal (RWK)
Mischwasserkanal (MWK)
SWK RWK MWK

Trinkwasserversorgung (TW)
< DN300 TW ≥ DN300

Gasversorgung (Gas)
Gasversorgung Hochdruck (Gas HD)
< DN300 Gas ≥ DN300

Fernmeldeleitung (FL)
FL

Lichtwellenleiter (LWL)
LWL

Leitungen Deutsche Bahn (DB)
DB

Elektrizitätsversorgung (KW)
Hochspannungsleitung (KV)
KW, KV

Straßenbeleuchtung (Bel)
Bel

städtische Fernmelde- und Steuerleitungen
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen (LFT)
Verkehrsregelanlagen (VSA)
IKT,FT
VSA

Fernheizung (FH)
FH

private Leitungen (PRV)
< DN300 PRV ≥ DN300

Schutzrohr

Rückbau

Stilllegung

Neuplanung Entwässerung RTW

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer
40/32

Bestand

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)

Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)

Grenze Bebauungsplan (nachrichtlich)

Grenze Vorbehaltsgebiet (nachrichtlich)

Grenze Vorrangfläche (nachrichtlich)

Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)

Schutzstreifen um Freileitungen inkl. Maststandorten (nachrichtlich)

Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)

OLA / LST Standort (nachrichtlich)

Baum (Darstellung nur nachrichtlich)

Beleuchtung (Darstellung nur nachrichtlich)

999 Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12)

999 entfallende Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12)

999 hinzugekommene Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12)

Hinweis:
- Grundlage dieses Planes sind die Stellungnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen. Alle in diesem Plan dargestellten Leitungen wurden aus den übergebenen Plänen grafisch übertragen. Bereits die Grundlagen verweisen auf mögliche Ungenauigkeiten. Der eingetragene Leitungsbestand dient nur zu Übersichtszwecken.
- Eine Gewähr für Vollständigkeit ist nicht gegeben.
- Die Aufgrabegenehmigung ist vor Beginn der Erdarbeiten beim Rechtsträger/Grundstückseigentümer einzuholen. Der exakte Verlauf aller Kabel und Leitungen ist örtlich einzumessen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld bzw. für weitere planerische Überlegungen Suchschächte zur genauen Umgebungserkundung auszuführen.
- Die Lage der Leitungen kann sich kurzfristig ändern.
- Dauerhaft nicht mehr benötigte Trassen sind nach Möglichkeit auszubauen.
- Bei Trassenmindestüberdeckung unter 1,5 m ist ein Trassenschutz in Abstimmung mit dem jeweiligen Trassenbetreiber vorzusehen.
- Die Umlegungskonzepte berücksichtigen bestehende Trassen gemäß Planauskunft. Die gemäß Planauskunft geplanten Trassen finden in den Umlegungskonzepten keine Berücksichtigung. Die diesbezüglichen Planvorhaltungen der Trassenbetreiber sind durch die Trassenbetreiber unter Berücksichtigung der Regionaltangente West entsprechend anzupassen.
- Es sind die Endzustände der jeweiligen Leitungstrassenumlegung dargestellt.
- Lage und Tiefenlage der Hausanschlüsse werden über den jeweiligen Medienanbieter geplant und abgestimmt
- Eine Abstimmung mit den jeweils zuständigen Planern der erforderlichen Trassenumlegungen erfolgen, sobald dieser bekannt ist.
- der erforderliche Rückbau von Oberflächen inkl. Böschungen, Bäumen etc ist der Anlage 9 zu entnehmen

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019
- Topografie Stand 09 / 2013 bis 2019
- TVL Pläne Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsmassenauskunft Stand 01/2020
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

Regionaltangente West / PfA Mitte

1. Änderung

Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)



Geprüft gemäß BOStrab
Frankfurt/M, den 18.01.2023 gez. Christian Wallner

nachrichtlich

				Lagesystem:	DB_REF 92 (EPSG: 5683)
				Höhensystem:	DB_REF (DHHN92)
				Datum	Name
a	1. Änderung im Verfahren	15.11.2022	TM	bearb.	15.11.2022 BKu
0	Antragsfassung	15.10.2021	TM	gez.	15.11.2022 AKG / MK
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name	gegr.	15.11.2022 TM

Genehmigungsplanung

Vorhabenträger

RTW REGIONALTANGENTE WEST
RTW Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt

Frankfurt/M, den 18.01.2023 gez. Horst Amann

Planverfasser

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | SWECO | DB Netz AG

PG RTW
Planungsgemeinschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt

Frankfurt/M, den 18.01.2023 gez. i.A. Thorsten Meyer

Maßstab 1:1000

Format 1160x594 mm

Lageplan Leitungstrassen
Höchst Stadtpark

Bau-km 8,4+40 - 9,3+40

Anlage 17.3a

Blatt 30

Ausgabe vom 15.11.2022

Planurheber	Phase	Gewerk	Planart	PSP-Code	Rl Nr	Index	Format
SPI	4	SM	LL	02_02_000	003	A	pdf