

**Legende**

Bestand (nachrichtlich)

- Schmutzwasserkanal (SWK)
- Regenwasserkanal (RWK)
- Mischwasserkanal (MWK)
- Trinkwasserversorgung (TW)
- Gasversorgung (Gas)
- Gasversorgung Hochdruck (Gas HD)
- Fernwärmeleitung (FLL)
- Lichtwellenleiter (LWL)
- Leitungen Deutsche Bahn (DB)
- Elektrizitätsversorgung (KV)
- Hochspannungsleitung (KV)
- Strassenbeleuchtung (Bel)
- Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
- Brandmelder (F1)
- Verkehrssignalsystem (VSA)
- Fernheizung (FH)
- private Leitungen (PRV)
- Schutzrohr
- Rückbau
- Stiftlegung
- Neuplanung Entwässerung RTW
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Flurstücknummer
- Bestand
- Planung (nachrichtlich)
- langierende Planung (nachrichtlich)
- Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)
- Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)
- Grenze Bebauungsplan (nachrichtlich)
- Grenze Vorbehaltsgelände (nachrichtlich)
- Grenze Voranfrage (nachrichtlich)
- Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)
- Schutzstreifen um Freileitungen inkl. Maststandorten (nachrichtlich)
- Schutzstreifen um Freileitungen inkl. neuer Maststandorten (nachrichtlich)
- Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)
- OLA / LST Standort (nachrichtlich)
- Baum (Darstellung nur nachrichtlich)
- Beleuchtung (Darstellung nur nachrichtlich)

Umlegung

- SWK
- RWK
- MWK
- TW
- Gas
- FLL
- LWL
- DB
- KV
- KV
- Bel
- IKT
- FT
- VSA
- FH
- PRV

999 Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis (siehe Anlage 12)

999 entfallende Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12a)

999 hinzugekommene Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12a)

999 hinzugekommene Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index b (siehe Anlage 12b)

999 entfallende Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index b (siehe Anlage 12b)

**Hinweis:**

Grundlage dieses Planes sind die Stellungnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen. Alle in diesem Plan dargestellten Leitungen wurden aus den übergebenen Plänen grafisch übertragen. Bereits die Grundlagen verweisen auf mögliche Ungenauigkeiten. Der entgangene Leitungsbestand dient nur zu Übersichtszwecken.

Eine Gewähr für Vollständigkeit ist nicht gegeben.

Die Auftragserteilung ist vor Beginn der Erdarbeiten beim Rechtsinhaber/Grundstückseigentümer einzuholen. Der exakte Verlauf aller Kabel und Leitungen ist orts anzufragen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld bzw. für weitere planerische Überlegungen Suchschürfe zur genaueren Umgebungserkundung auszuführen.

Bauwerke und Verlauf sind nachrichtlich dargestellt.

Dauerhaft nicht mehr benötigte Trassen sind nach Möglichkeit auszubauen.

Bei Trassenüberdeckung unter 1,5 m ist ein Trassenschutz in Abstimmung mit dem jeweiligen Trassenbetreiber vorzuziehen. Die Umgrünungsarbeiten berücksichtigen bestehende Trassen gemäß Planzuschnitt. Die gemäß Planzuschnitt geplanten Trassen finden in den Umgrünungsplänen keine Berücksichtigung. Die diesbezüglichen Planvorhaben der Trassenbetreiber sind durch die Trassenbetreiber unter Berücksichtigung der Regionaltangente West entsprechend anzupassen.

Es sind die Endzustände der jeweiligen Leitungstrassenanordnung darzustellen.

Lage und Tiefenlage der Hausanschlüsse werden über den jeweiligen Medienanbieter geplant und abgestimmt.


Eine Abstimmung mit den jeweils zuständigen Plänen der erforderlichen Trassenumlegungen erfolgen, sobald dieser bekannt ist, der erforderliche Rückbau von Oberflächen inkl. Bepflanzungen, Bäumen etc. ist der Anlage 5 zu entnehmen.

**Plangrundlagen:**

- Antikthes Legenschaftskatasterinformationssystem Stand 06 / 2022
- Topografie Stand 07 / 2013 bis 2019
- VL Plane Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsaufnahme Stand 01 / 2020
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

## Regionaltangente West / PfA Mitte

### 2. Änderung

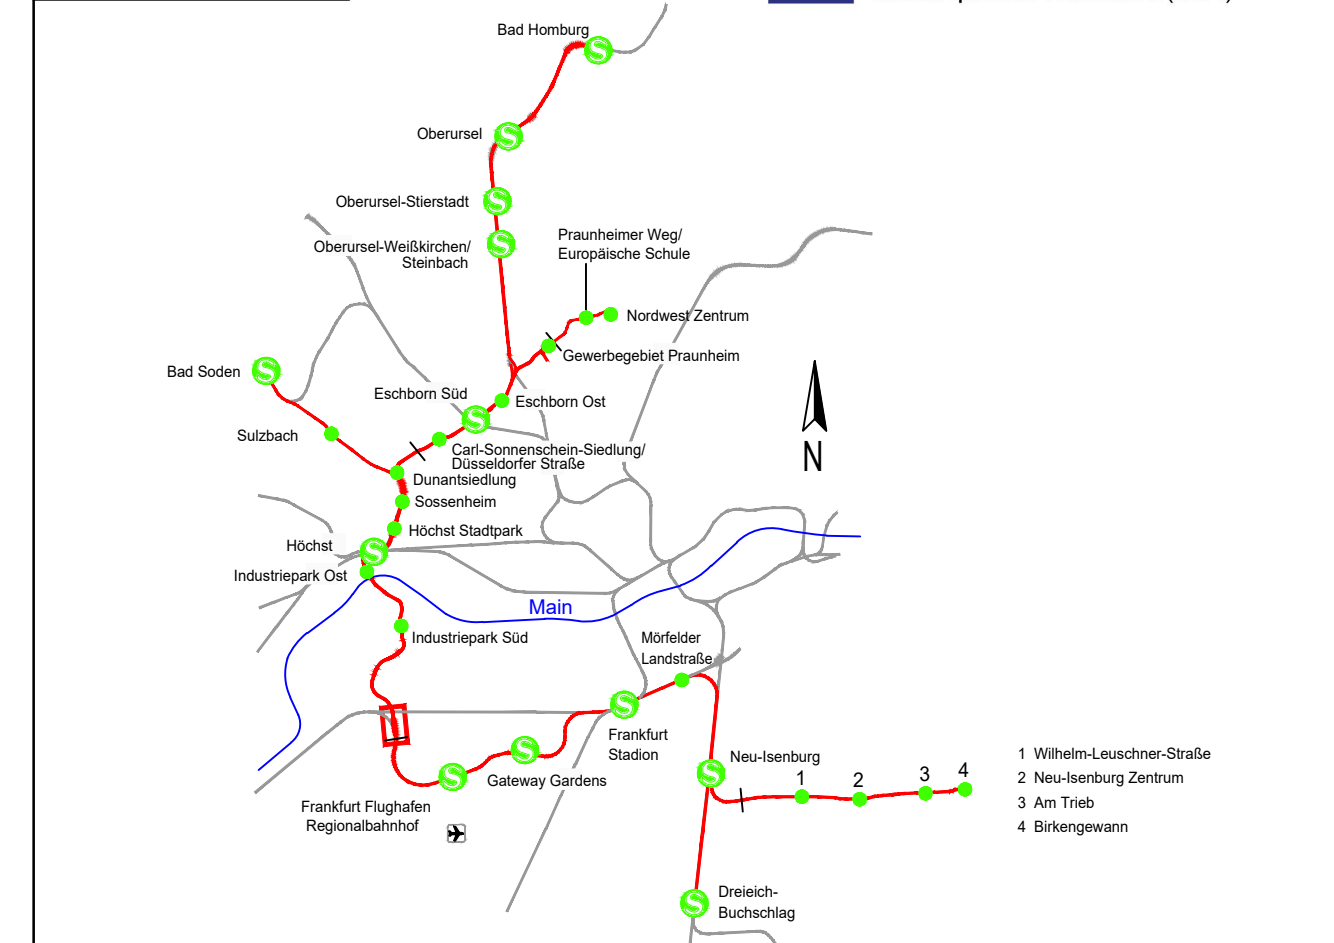

nachrichtlich		Geprüft gemäß BOS/Strab		gepr. Jürgen Baum	
Vorhabenbezeichnung		Lageplan Leitungsstrassen		Anlage 17.11b	
Maßstab		1:1000		Blatt 110	
Formal		1345/594 mm		Ausgabe vom 22.02.2024	
Planautor		Phase		Rt. Nr.	
SWK		4		01	
RWK		4		01	
MWK		4		01	
TW		4		01	
Gas		4		01	
Gas HD		4		01	
FLL		4		01	
LWL		4		01	
DB		4		01	
KV		4		01	
Bel		4		01	
IKT		4		01	
F1		4		01	
VSA		4		01	
FH		4		01	
PRV		4		01	