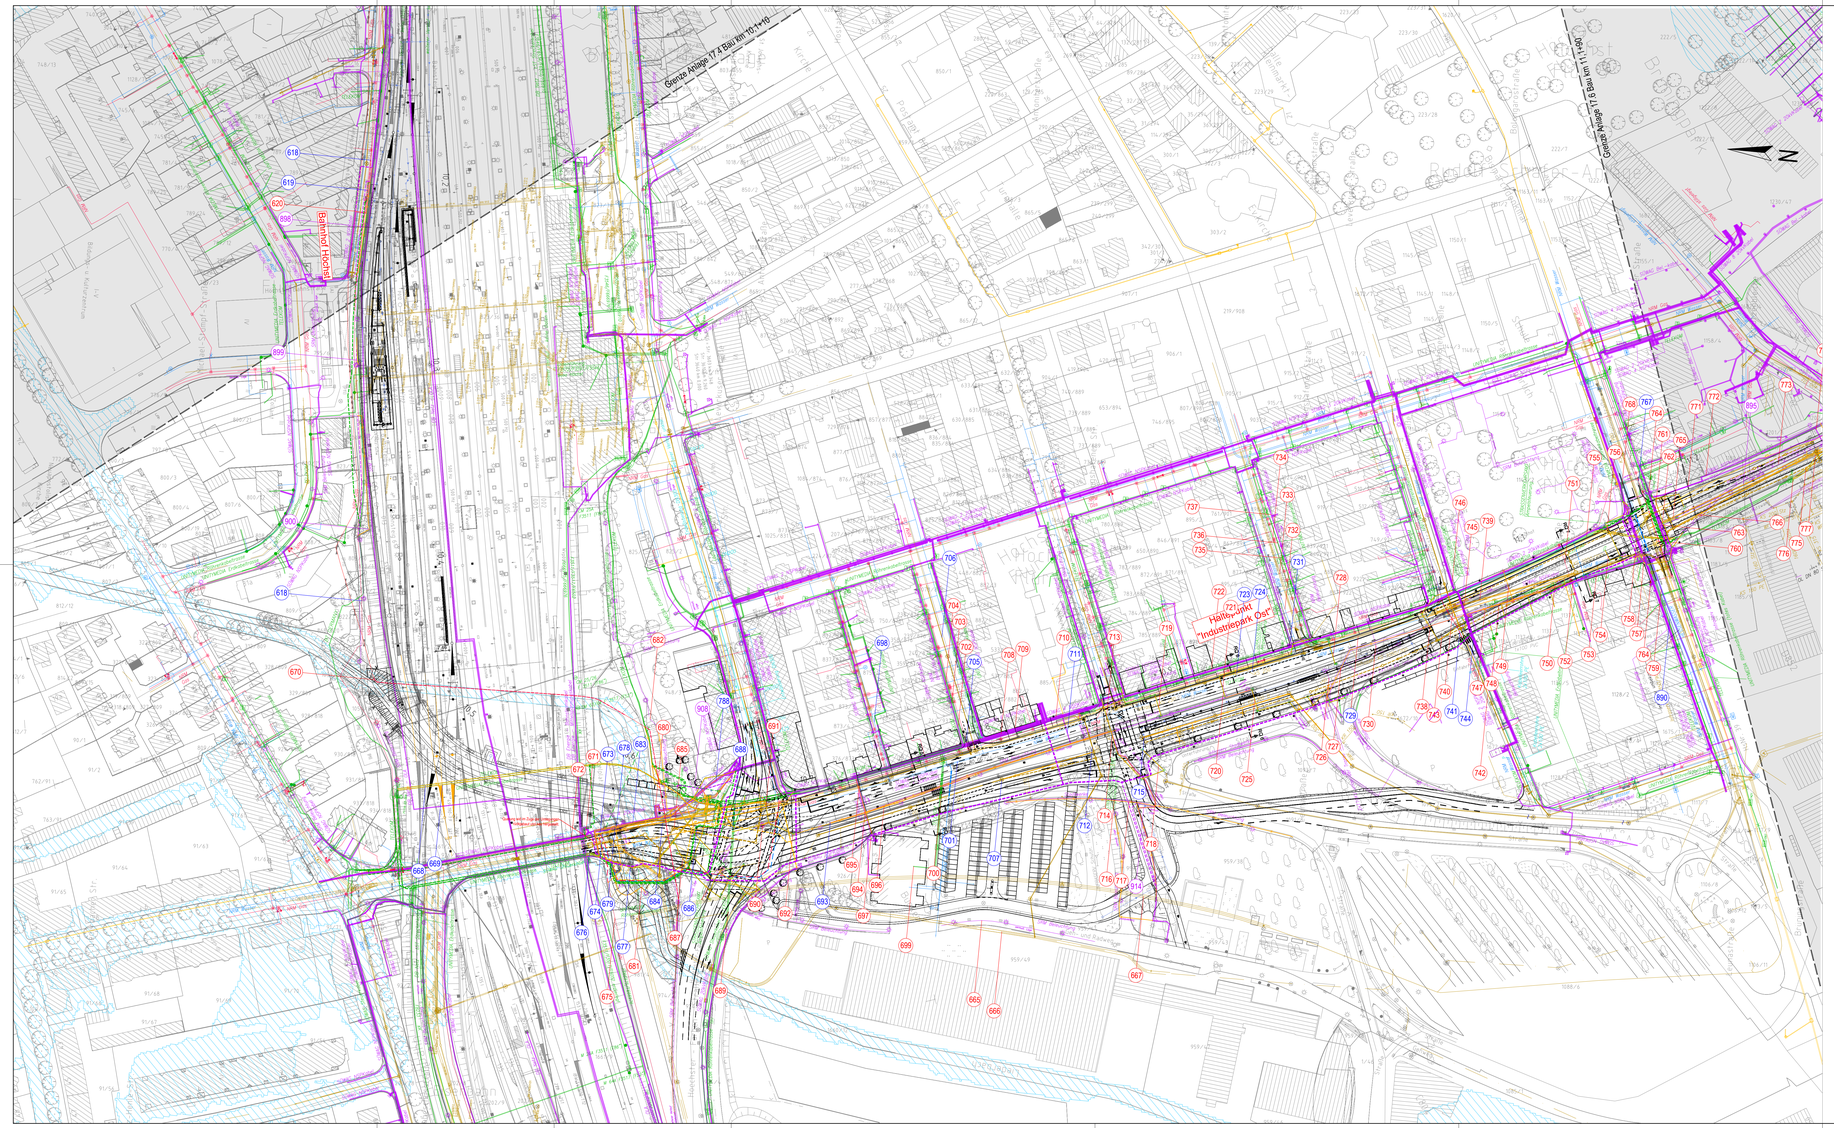

Legende

	Bestand (nachrichtlich)	Umlegung
Schmutzwasserkanal (SWK) Regenwasserkanal (RWK) Mischwasserkanal (MWK)	SWK RWK MWK	SWK RWK MWK neues Profil
Trinkwasserversorgung (TW)	< DN300 TW ≥ DN300	< DN300 TW ≥ DN300
Gasversorgung (Gas) Gasversorgung Hochdruck (Gas HD)	< DN300 Gas ≥ DN300	< DN300 Gas ≥ DN300
Fernmeldeleitung (FL)	FL	FL
Lichtwellenleiter (LWL)	LWL	LWL
Leitungen Deutsche Bahn (DB)	DB	DB
Elektrizitätsversorgung (KW) Hochspannungsleitung (KV)	KW, KV	KW, KV
Straßenbeleuchtung (Bel)	Bel	Bel
städtische Fernmelde- und Steuerleitungen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) Technische Fernmeldeanlagen (TFT) Verkehrssignalanlagen (VSA)	IKT,TFT, VSA	IKT,TFT, VSA
Fernheizung (FH)	FH	FH
private Leitungen (PRV)	< DN300 PRV ≥ DN300	< DN300 PRV ≥ DN300
Schutzrohr		
Rückbau		
Stilllegung		

Neuplanung Entwässerung RTW	
Gemarkungsgrenze	
Flurgrenze	
Flurstücksgrenze	
Flurstücksnummer	40/32
Bestand	
Planung (nachrichtlich)	
langdrende Planung (nachrichtlich)	
Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)	
Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)	
Grenze Bebauungsplan (nachrichtlich)	
Grenze Vorbehaltsgebiet (nachrichtlich)	
Grenze Vorrangfläche (nachrichtlich)	
Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)	
Schutzstreifen um Freileitungen inkl. Maststandorten (nachrichtlich)	
Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)	
OLA / LST Standort (nachrichtlich)	
Baum (Darstellung nur nachrichtlich)	
Beleuchtung (Darstellung nur nachrichtlich)	

999	Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis (siehe Anlage 12)
999	hinzugekommene Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index b (siehe Anlage 12b)
999	entfallende Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12a)
999	entfallende Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index b (siehe Anlage 12b)
999	hinzugekommene Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis Index a (siehe Anlage 12a)

Hinweis:
- Grundlage dieses Planes sind die Stellungnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen. Alle in diesem Plan dargestellten Leitungen wurden aus den übergebenen Plänen grafisch übertragen. Bereits die Grundlagen verweisen auf mögliche Ungenauigkeiten. Der eingetragene Leitungsbestand dient nur zu Übersichtszwecken.
- Eine Gewähr für Vollständigkeit ist nicht gegeben.
- Die Aufgrabegenehmigung ist vor Beginn der Erdarbeiten beim Rechtsträger/Grundstückseigentümer einzuholen. Der exakte Verlauf aller Kabel und Leitungen ist örtlich einzumessen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld bzw. für weitere planerische Überlegungen Suchschächte zur genauen Umgebungserkundung auszuführen.
- Bestandsleitungen sind während der Bauzeit zu sichern.
- Dauerhaft nicht mehr benötigte Trassen sind nach Möglichkeit auszubauen.
- Bei Trassenmindestdeckung unter 1,5 m ist ein Trassenschutz in Abstimmung mit dem jeweiligen Trassenbetreiber vorzusehen.
- Die Umlegungskonzepte berücksichtigen bestehende Trassen gemäß Planauskunft. Die gemäß Planauskunft geplanten Trassen finden in den Umlegungskonzepten keine Berücksichtigung. Die diesbezüglichen Planvorhaltungen der Trassenbetreiber sind durch die Trassenbetreiber unter Berücksichtigung der Regionaltangente West entsprechend anzupassen.
- Es sind die Endzustände der jeweiligen Leitungstrassenumlegung dargestellt.
- Lage und Tiefenlage der Hausanschlüsse werden über den jeweiligen Medienanbieter geplant und abgestimmt
- Eine Abstimmung mit den jeweils zuständigen Planern der erforderlichen Trassenumlegungen erfolgen, sobald dieser bekannt ist.
- der erforderliche Rückbau von Oberflächen inkl. Böschungen, Bäumen etc ist der Anlage 3 zu entnehmen

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 09 / 2022
- Topografie Stand 09 / 2013 bis 2019
- TVL Pläne Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsplan Bauaushub® Stand 01 / 2020
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

Regionaltangente West / PfA Mitte

2. Änderung

Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Geprüft gemäß BOStrab
Frankfurt/M, den 07.03.2024 gez. Jürgen Baum

nachrichtlich

					Lagesystem:	DB_REF 92 (EPSG: 5683)
					Höhensystem:	DB_REF (DHHN92)
a	2. Änderung im Verfahren	12.02.2024	TM		Datum	Name
a	1. Änderung im Verfahren	13.01.2023	TM	bearb.	12.02.2024	Shi
0	Antragsfassung	15.10.2021	TM	gez.	12.02.2024	AKG / MK
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name	gepr.	12.02.2024	TM

Genehmigungsplanung

Vorhabenträger

RTW REGIONALTANGENTE WEST
RTW Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt

Frankfurt/M, den 14.02.2024 gez. Horst Amann

Planverfasser

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
SWECO
DB Netz AG
PG RTW
Planungsgesellschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt

Frankfurt/M, den 14.02.2024 gez. i.A. Thorsten Meyer

Maßstab 1:1000
Format 1160x594 mm

Lageplan Leitungstrassen
Höchst Leunastraße Nord

Bau-km 10,0+10 - 11,1+90

Anlage 17.5b
Blatt 50
Ausgabe vom 12.02.2024

Planaufteller		Phase		Gewerk		Planart		PSP-Code		Rl Nr		Index		Format
SPI		4		SM		LL		02_02_002_000		005		B		pdf