



Hydrogeologisches Gutachten zum HW-Rückhaltebecken Niederscheld der Stadt Dillenburg
Tiefbrunnen Niederscheld: Graphische Darstellungen der
Summenparameter-Konzentrationen


AOX, Adsorbierbare org. geb. Halogene (Cl, Br, J)

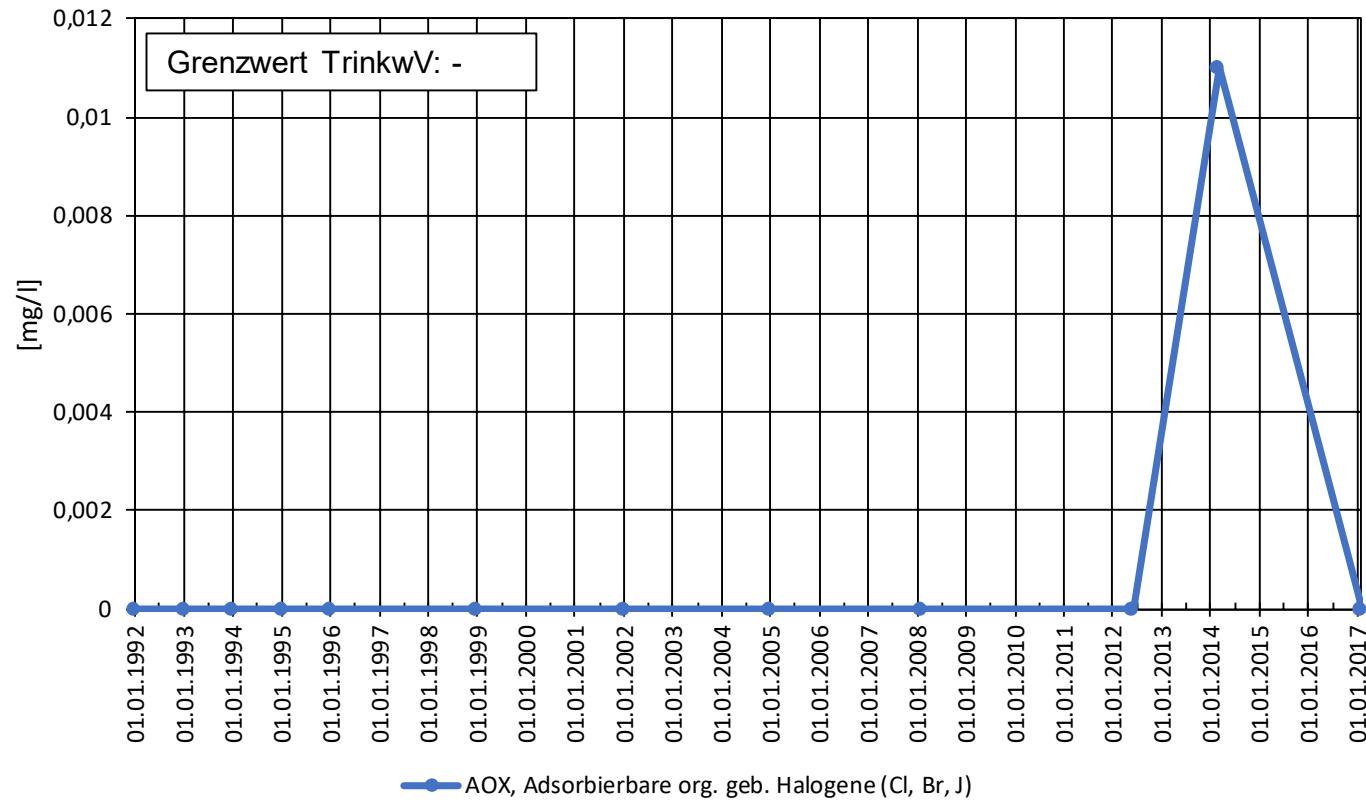

POX, Flüchtige org. geb. Halogene (Cl, Br, J)

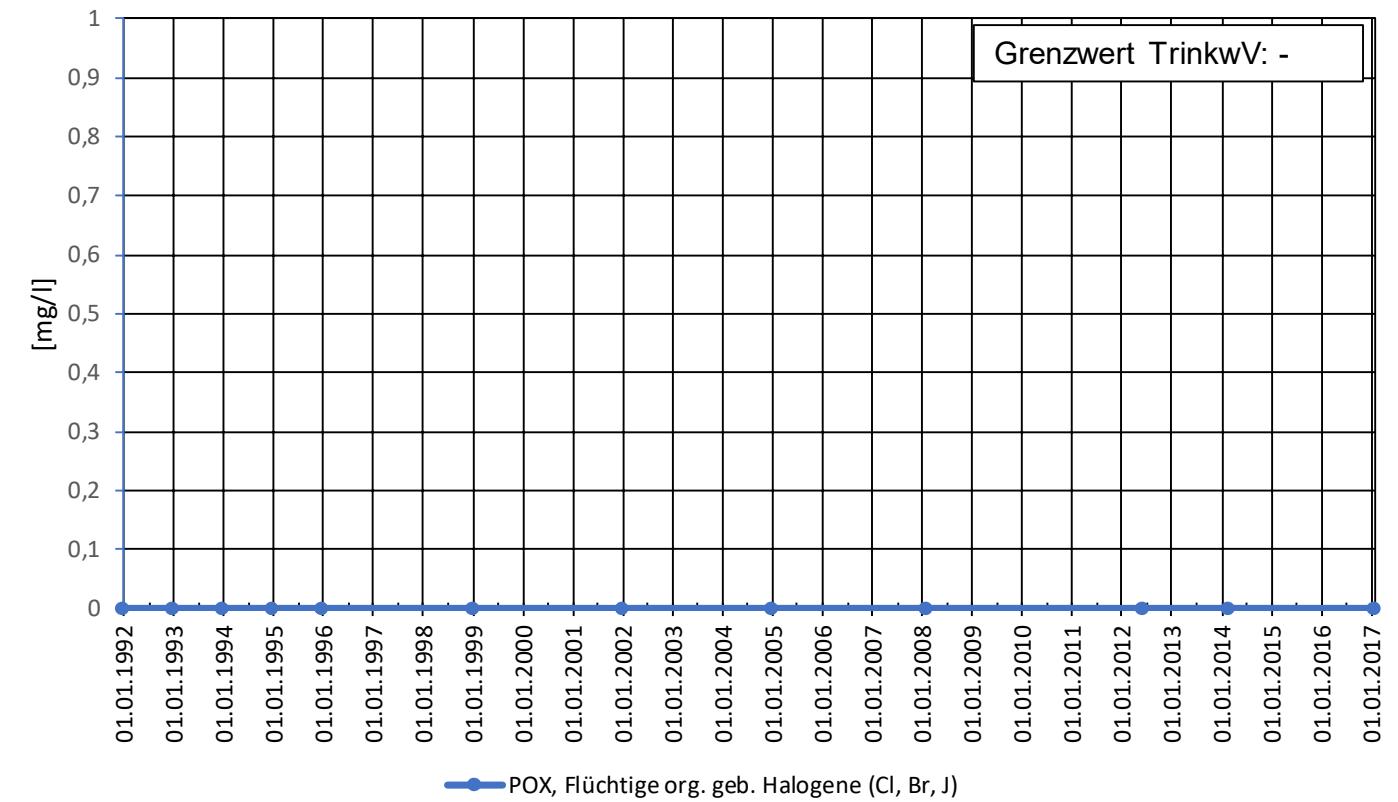

DOC, gelöster org. geb. Kohlenstoff

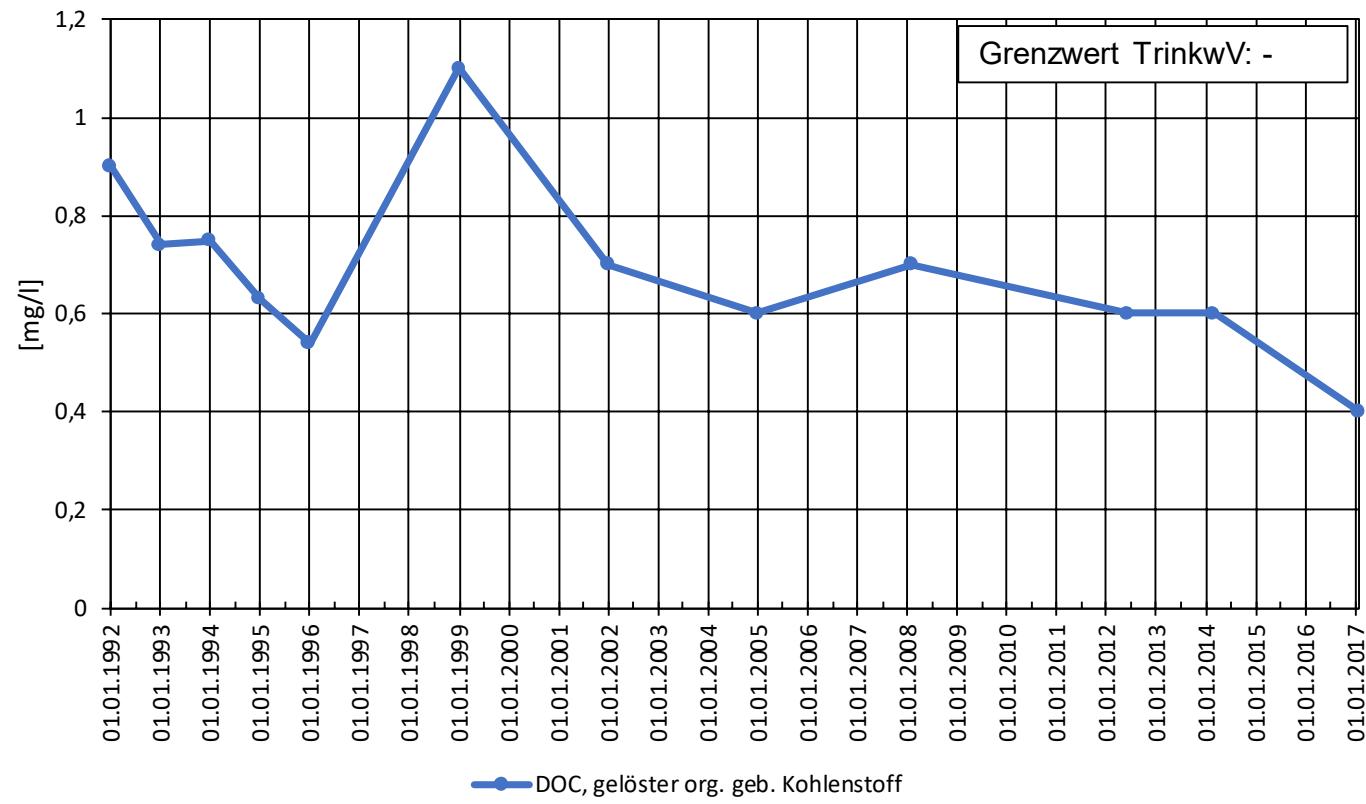

KW-Index C10-C40

