


A 1, 8-streifige Erweiterung zwischen AD Süderelbe und AS HH-Harburg  
 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

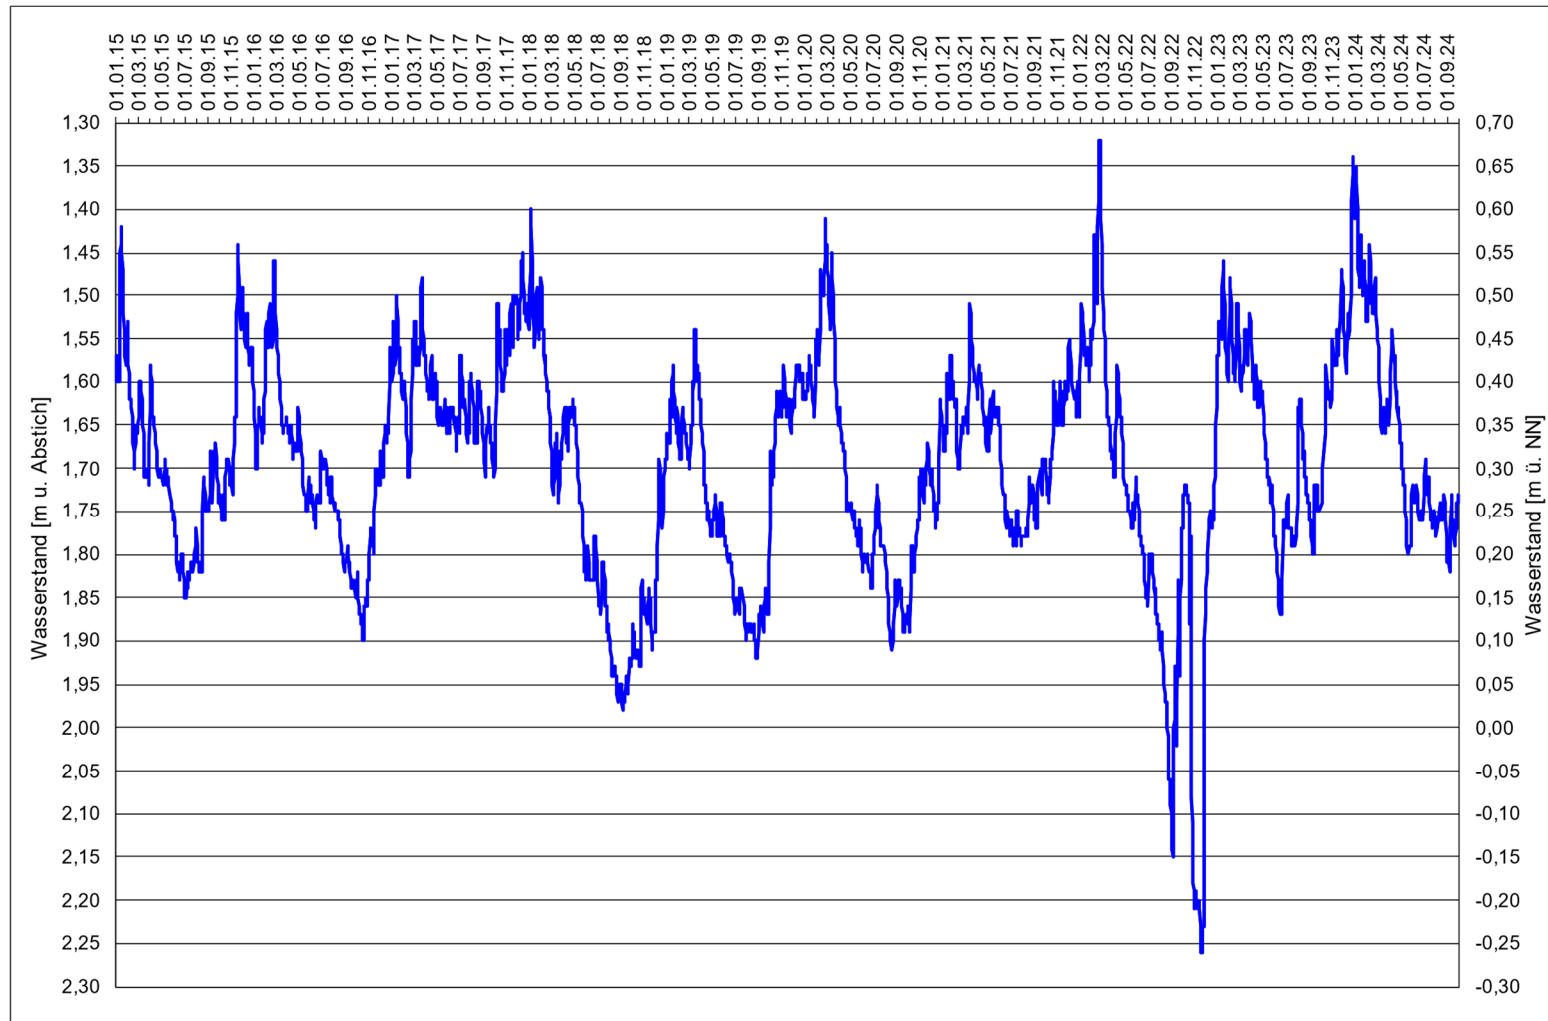

Abstich: 2,00 m ü. NN bzw. 0,99 m ü. GOK

Anlage 2.1.1:  
 Gemessene Grundwasserstände [m u. ~~Abstich~~GOK bzw. m ü. NN] (Tagesmittelwerte) an der Grundwassermessstelle 1214, 01.01.2015 – 29.09.2024  
 (Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 25.11.2021, 30.09.2024)