Leitungstrassenplanung Nord
Abschnitt 12.2

M 1:500

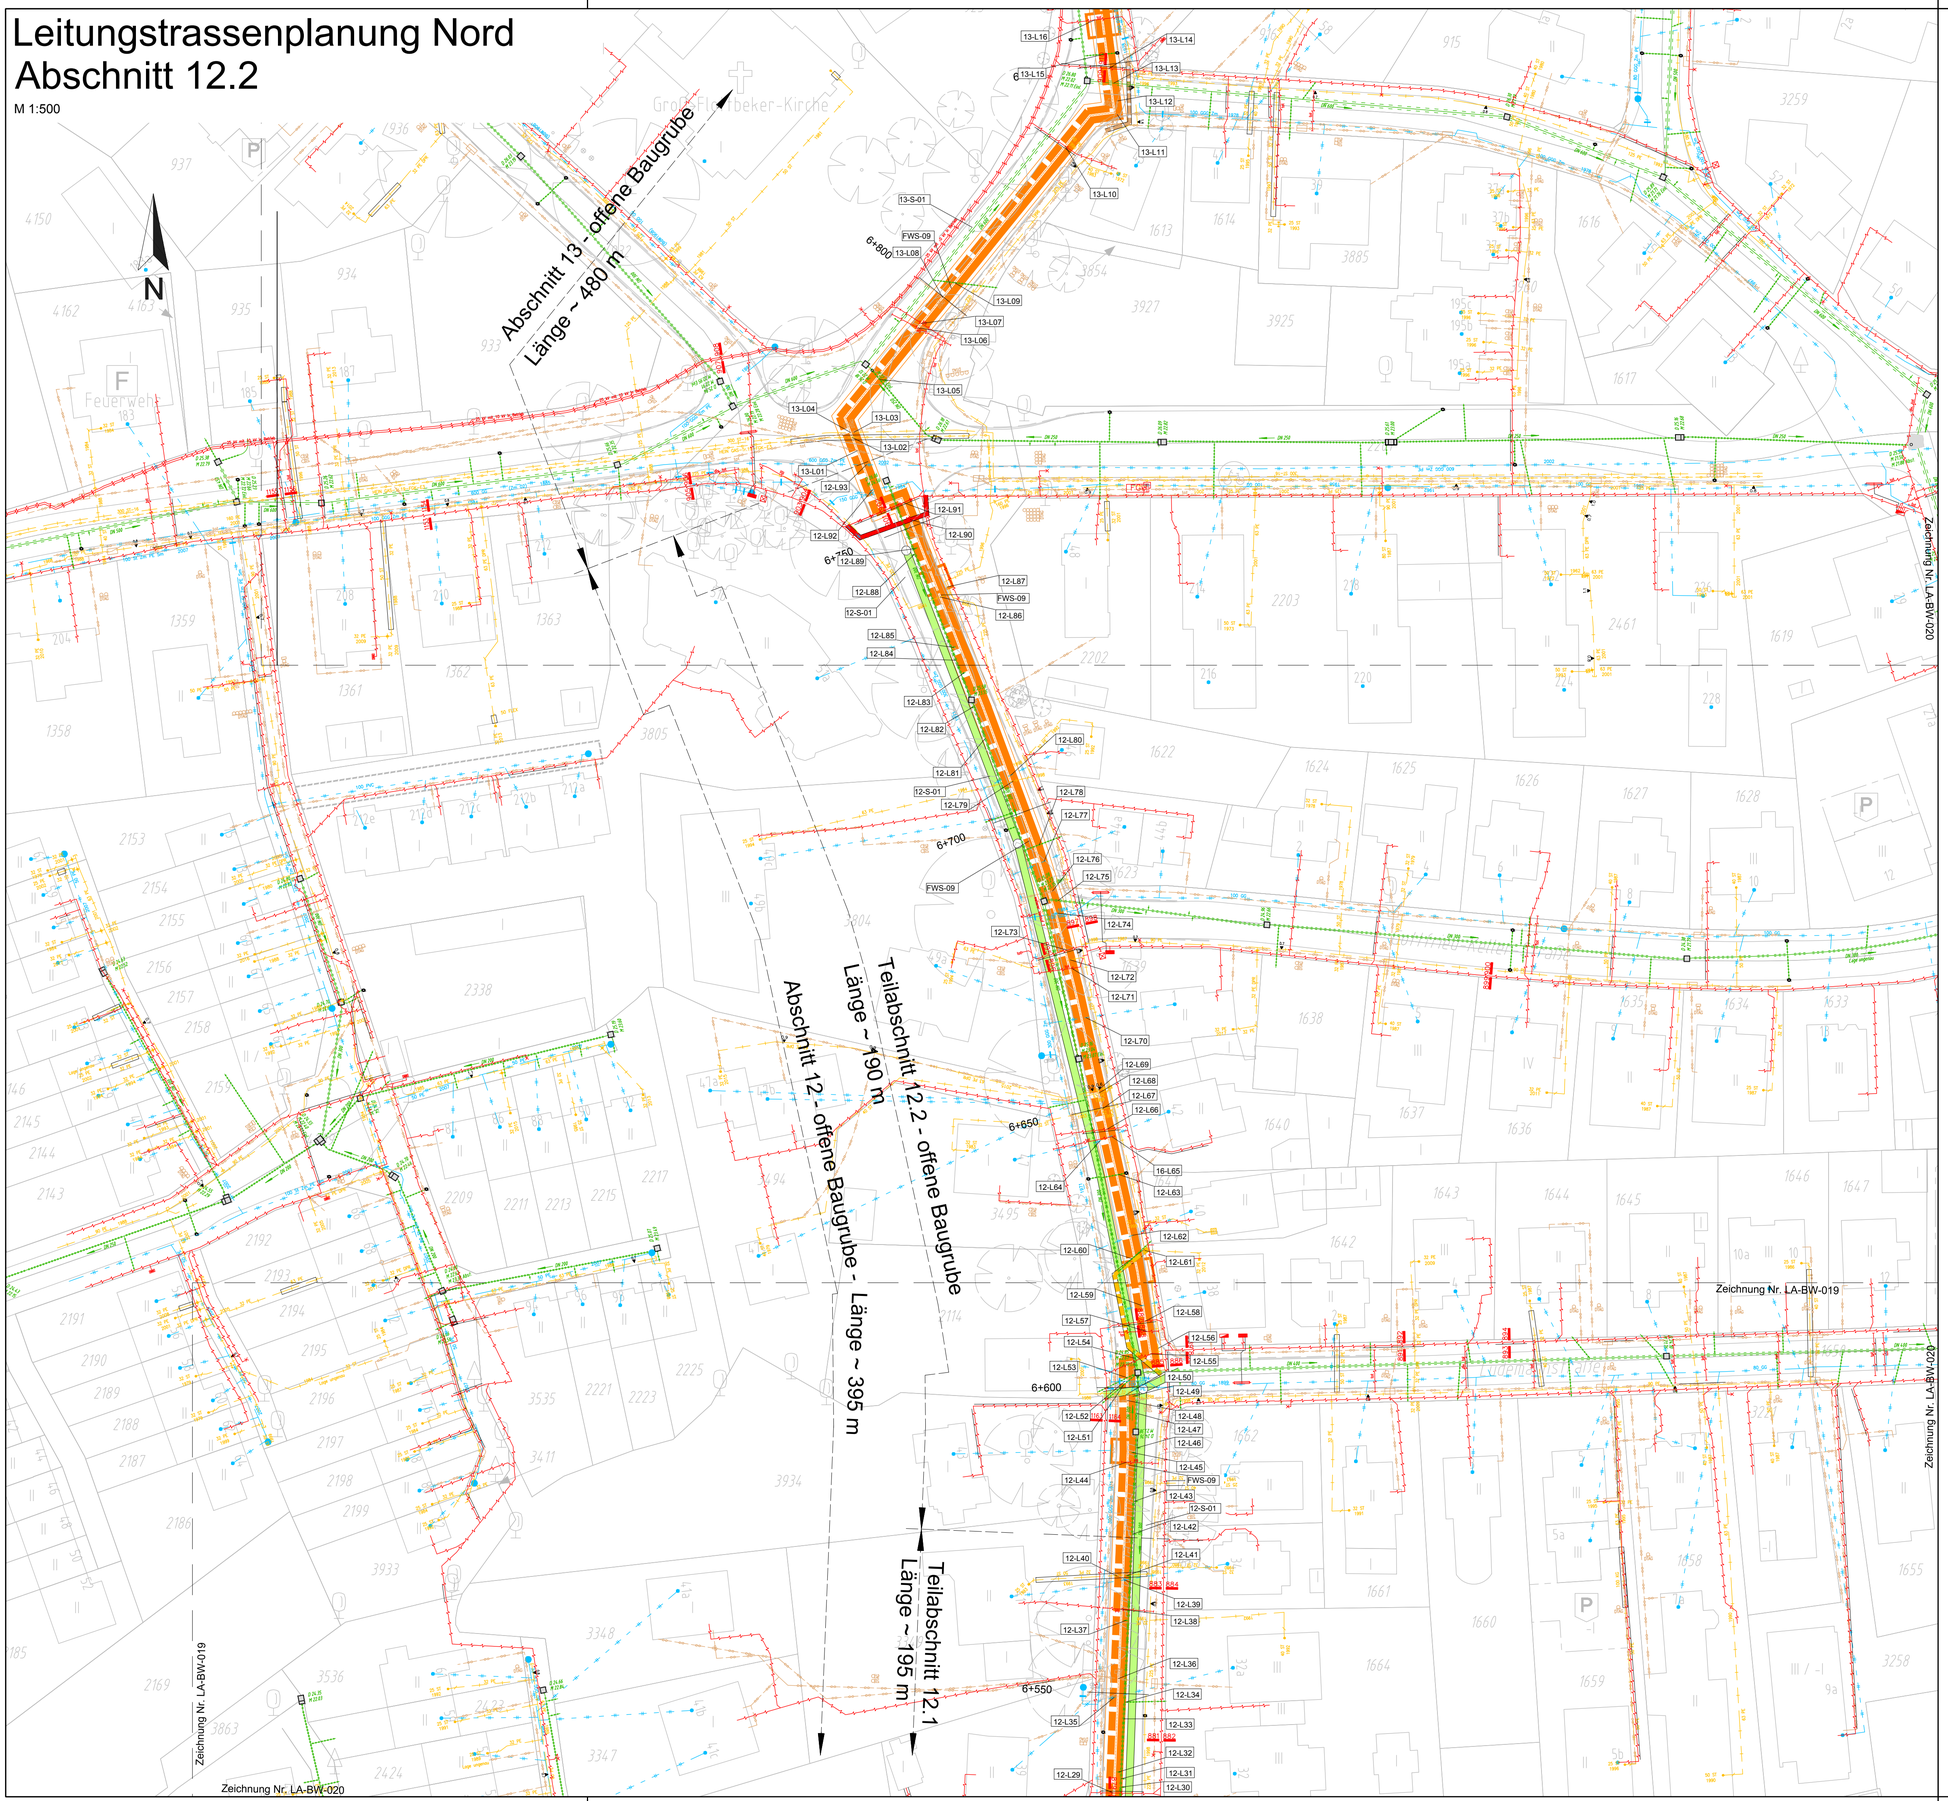

594mm x 841mm

Legende Leitungen

vorhanden unterirdisch	geplant	aufzuheben	
	Stromnetz HH		Stromnetz Hamburg (ehem. Vattenfall Europe Hamburg)
	GNH		Gasnetz Hamburg (ehem. Hamburg Netz GmbH)
	GNH		Gasnetz Hamburg Steuerkabel
	HWW		Hamburger Wasserwerke
	DTAG		Deutsche Telekom AG / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
	RI-Sel		Regen-,Schmutz- und Mischwassersiele
	1 2		Schnitt durch Stromnetz Hamburg-Leitungen
			geplante Fernwärmetrasse

Die Leitungen sind nach Angaben der angeschriebenen Versorgungsträger eingetragen. Sollten diese Angaben falsch sein bzw. den Gegebenheiten nicht entsprechen, so haben die Leitungsgesellschaften auch die daraus resultierenden Folgekosten zu tragen!
Dieser Plot wird bei Änderung nicht eingezogen. Schächte sind in den jeweiligen Trassen zu realisieren.
Die genaue Lage und Überdeckung der vorhandenen Leitungen sind vor Ort durch Aufgrabungen festzustellen.
Sind Stromnetz Hamburg-Leitungsschnitte nicht dargestellt, können diese den Originalunterlagen entnommen werden.
Die Leitungen der Colt-Telecom liegen teilweise in den ehemaligen Gasrohren von HamburgNetz.

Hinweise
Die Leitungstrassenplanung ersetzt nicht die Objektplanung der jeweiligen Leitungsträger.
Durch den Leitungsträger ist zwingend zu prüfen, ob es Höhenkonflikte z. B. mit querenden Leitungen gibt, oder ob sich mögliche Konflikte aus dem geplanten Bauablauf ergeben.
Die Höhenstaffelung gemäß DIN 1998 und die einzuhaltende Mindestüberdeckung ist zu beachten.
Weiterhin hat der Leitungsträger die vorhandenen und geplanten Deckenhöhen der Straßenplanung zu berücksichtigen.

Schnitte durch bestehende Stromnetz HH - Trassen:

879 – 880 Trassentiefe 1.3	881 – 882 Trassentiefe 0.6, 0.8, 1.0	883 – 884 Trassentiefe 0.6, 0.8, 1.0	885 – 886 unvollst. Trassentiefe 1.2	887 – 888 Trassentiefe 1.2	889 – 890 Trassentiefe ?	891 – 892 Trassentiefe 0.6
893 – 894 Trassentiefe 0.6	895 – 896 Trassentiefe ?	897 – 898 unvollst. Trassentiefe ?	899 – 900 Trassentiefe 0.6	901 – 902 Trassentiefe 1.3	903 – 904 Trassentiefe 0.6, 1.0	905 – 906 Trassentiefe 0.6, 1.0
907 – 908 Trassentiefe 1.3, 1.5	909 – 910 Trassentiefe 1.1 – 1.3	1153 – 1154 Trassentiefe 0.6, 1.0	1155 – 1156 Trassentiefe 1.0	1163 – 1164 Trassentiefe 0.7		

25 kV mit 10 kV in Betrieb

Übersicht

N

Index	Änderung	Datum	Gezeich.	Geprüft
A	Anpassung der Fernwärmeleitungstrasse	28.02.2020	SBo	

Fachplanung:

ARGUS
STADT UND VERKEHR · PARTNERSCHAFT mbB
Adressbüro/Postadr. 59 Telefon: +49 (40) 389 789-0
20459 Hamburg Telefax: +49 (40) 389 789-199
www.argus-hh.de E-Mail: kontakt@argus-hh.de

	Datum	Name
Bearbei.	28.02.2020	TA
Gezeich.	28.02.2020	SBo
Geprüft		

Bearbeitung:

WTM ENGINEERS
WTM ENGINEERS GMBH
Beratende Ingenieure im Bauwesen
Johannisbollwerk 6-8 20459 Hamburg
Tel. 040. 350 09 - 0 info@wtm-hh.de

	Datum	Name
Bearbei.		
Gezeich.		
Geprüft		

Planverfasser: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dr. Ulrich Jäppelt

Wärme Hamburg

Antragsteller: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dirk Lassen-Petersen gez. Wiebke Blume

	Datum	Name
Geprüft Tiefbau		
Geprüft Rohrbau		

Ident.Nummer:

Maßstab: 1:500

FWS-West
Planfeststellung

Darstellung:

Bauwerks- und Leitungstrassenplan
Abschnitt 12.2

Zeichnungsnummer: LA-BW-020

Auftragsnummer:

Ersatz für: