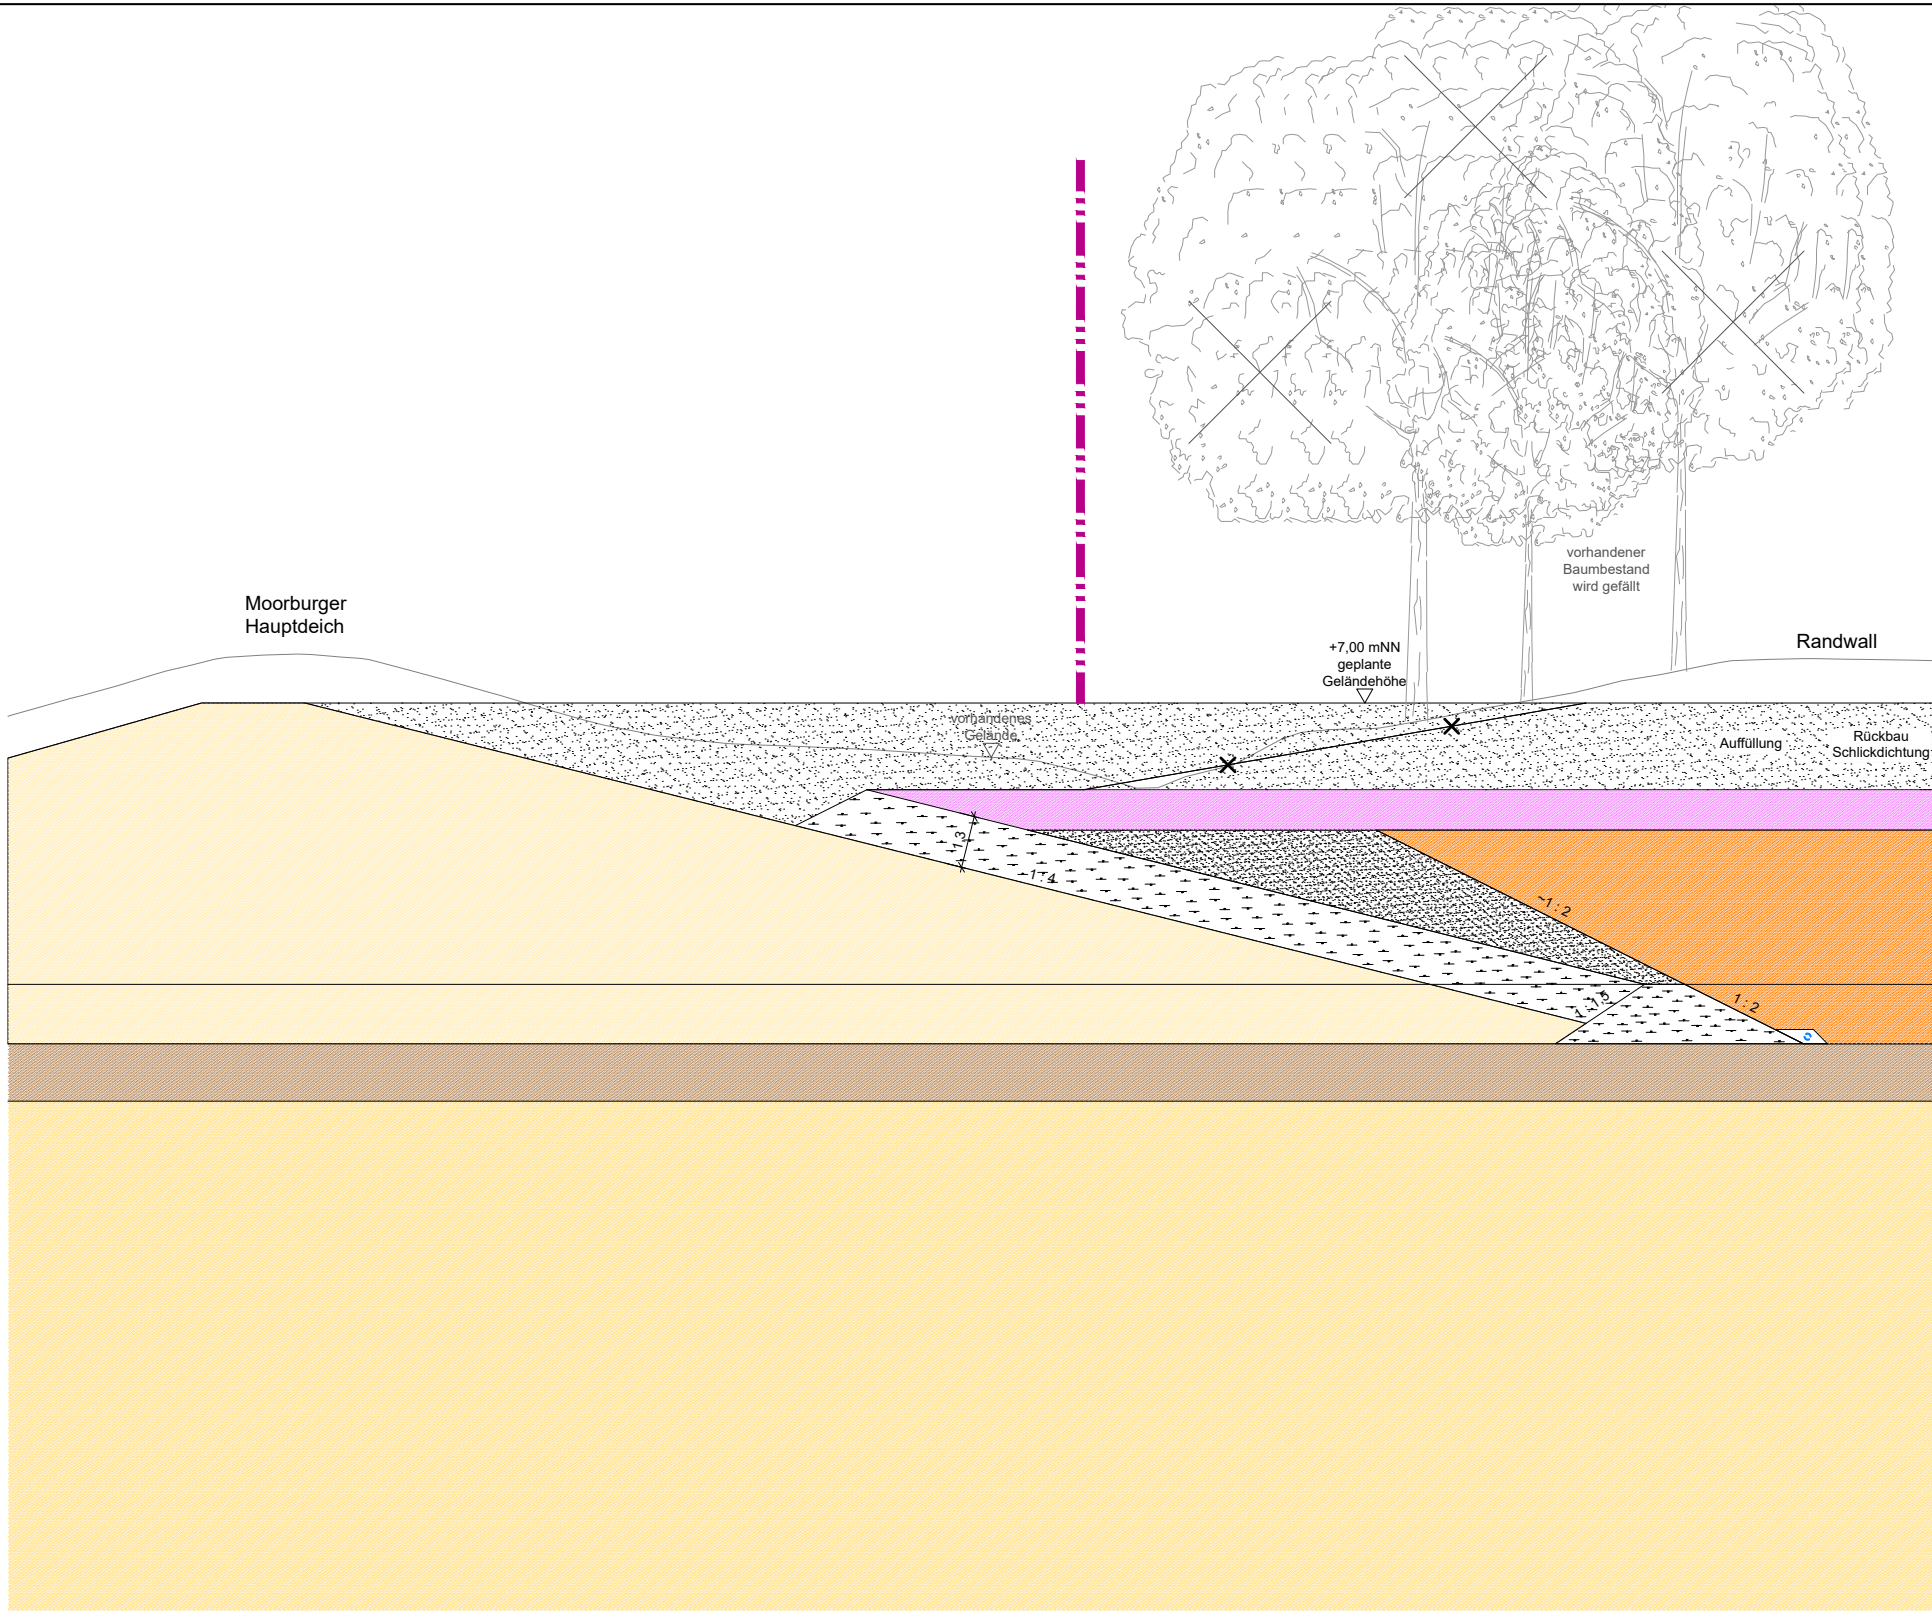
Moorburger
Hauptdeich
vorhandener
Baumbestand
wird gefällt
Randwall
+7,00 mNN
geplante
Geländehöhe
vorhandenes
Gelände
Auffüllung
Rückbau
Schlickdichtung
1,3
~1 : 4
~1 : 2
1 : 1,5
1 : 2

L:\CAD_BOPO_Zeichnungen\2013\2013-021-N03 Teilstilllegungsplanung\Zeichnungen\03_SONDERLEISTUNG\S01AG051A_Station 1+968_2+187_FESTSTELLUNGSENTWURF_14052019_EF+Stempelfeld_Sonderleistung_29Juni2023.dwg

Fläche für Nachnutzung durch HPA

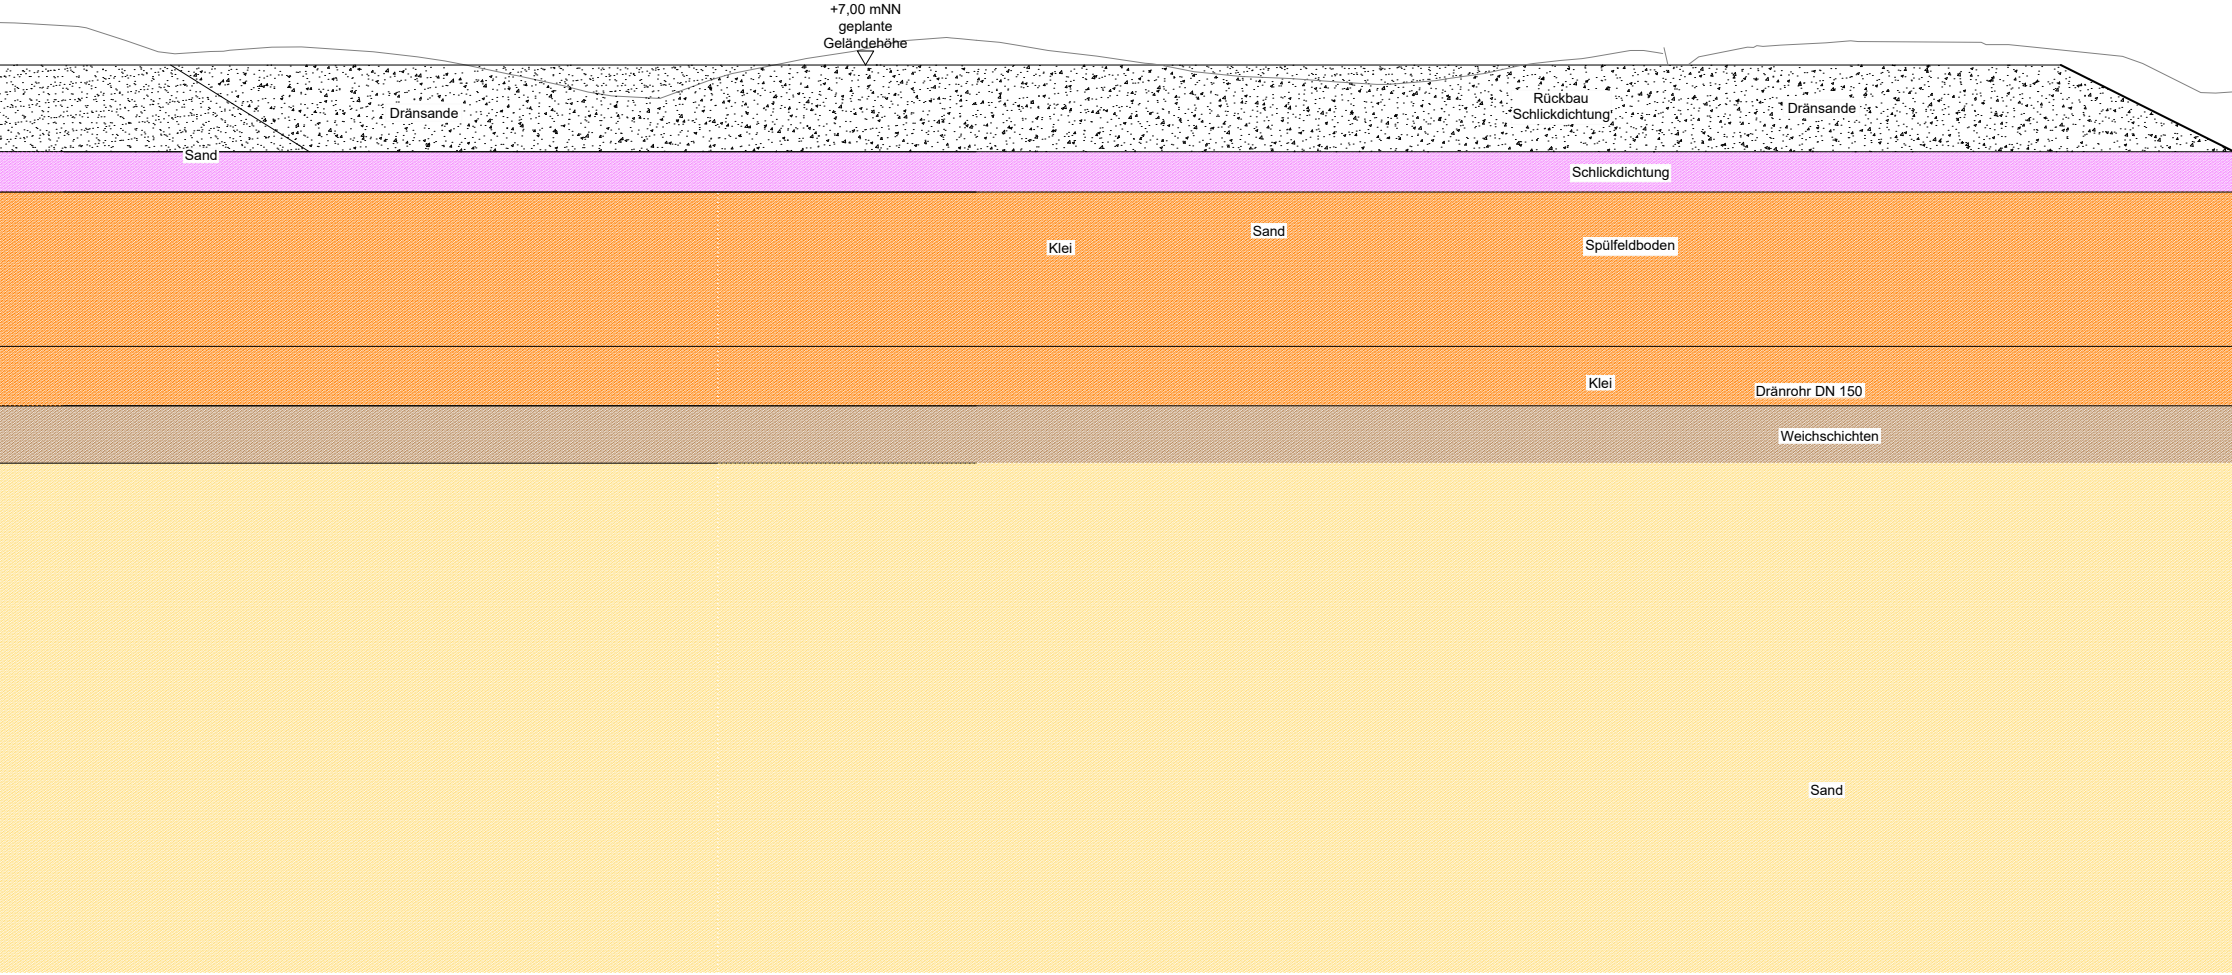
+7,00 mNN
geplante
Geländehöhe
Dränsande
Sand
Rückbau
Schlickdichtung
Dränsande
Schlickdichtung
Klei
Sand
Spülfeldboden
Klei
Dränrohr DN 150
Weichschichten
Sand

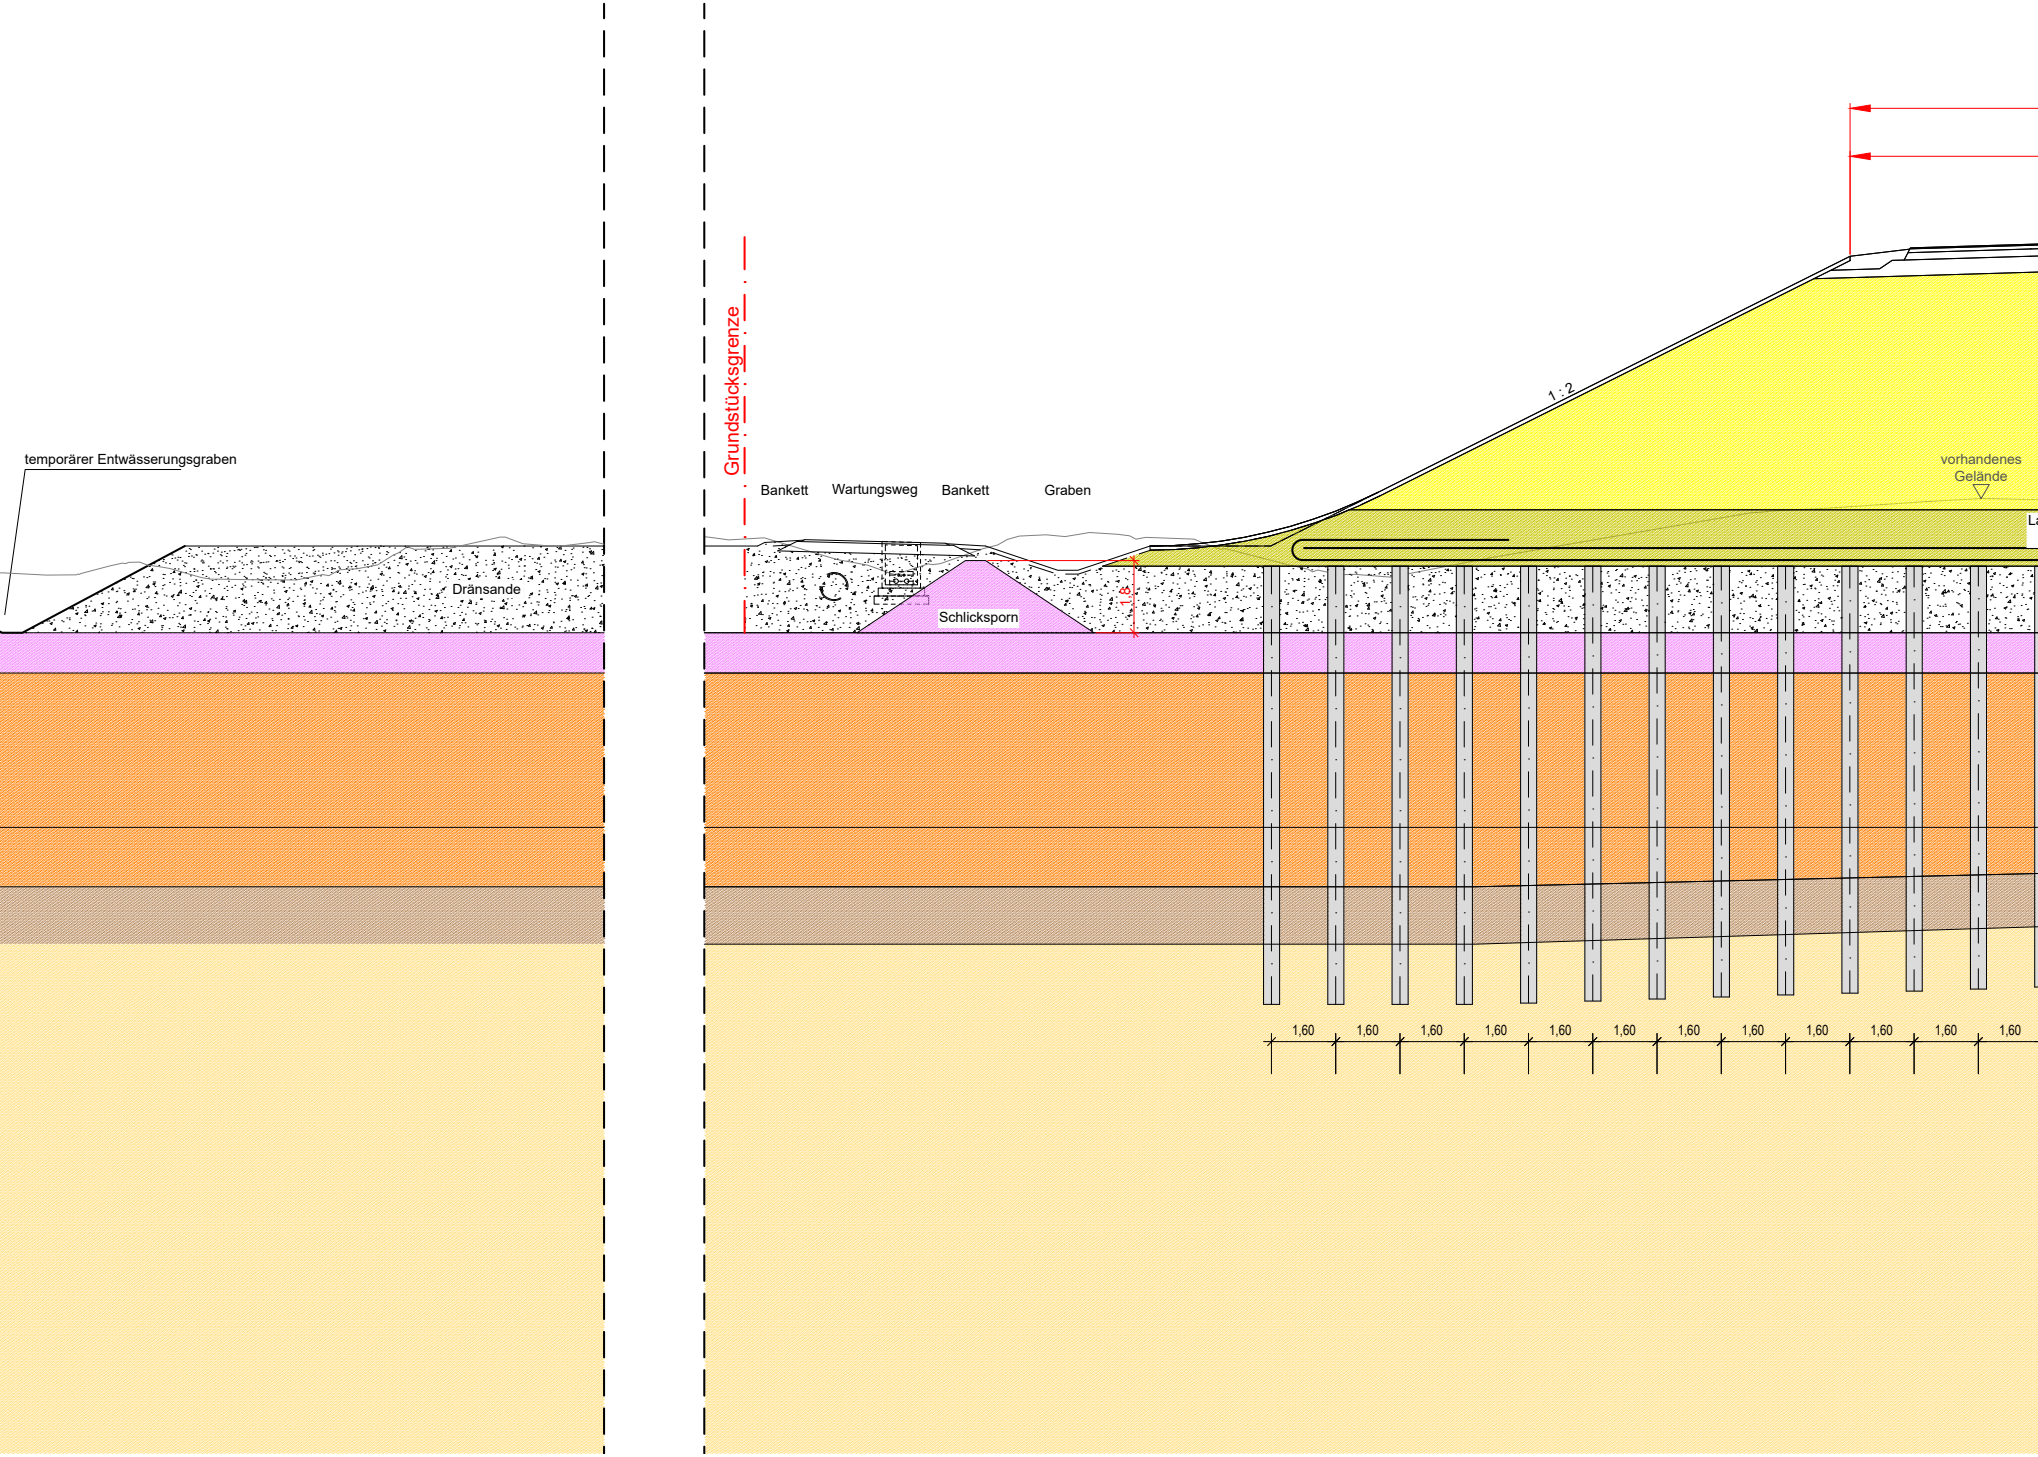
temporärer Entwässerungsgraben
Dränsande
Grundstücksgrenze
Bankett
Wartungsweg
Bankett
Graben
Schlicksporn
1,8
1 : 2
vorhandenes
Gelände
La
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

# Querprofil A 26 - Station 2+187.446

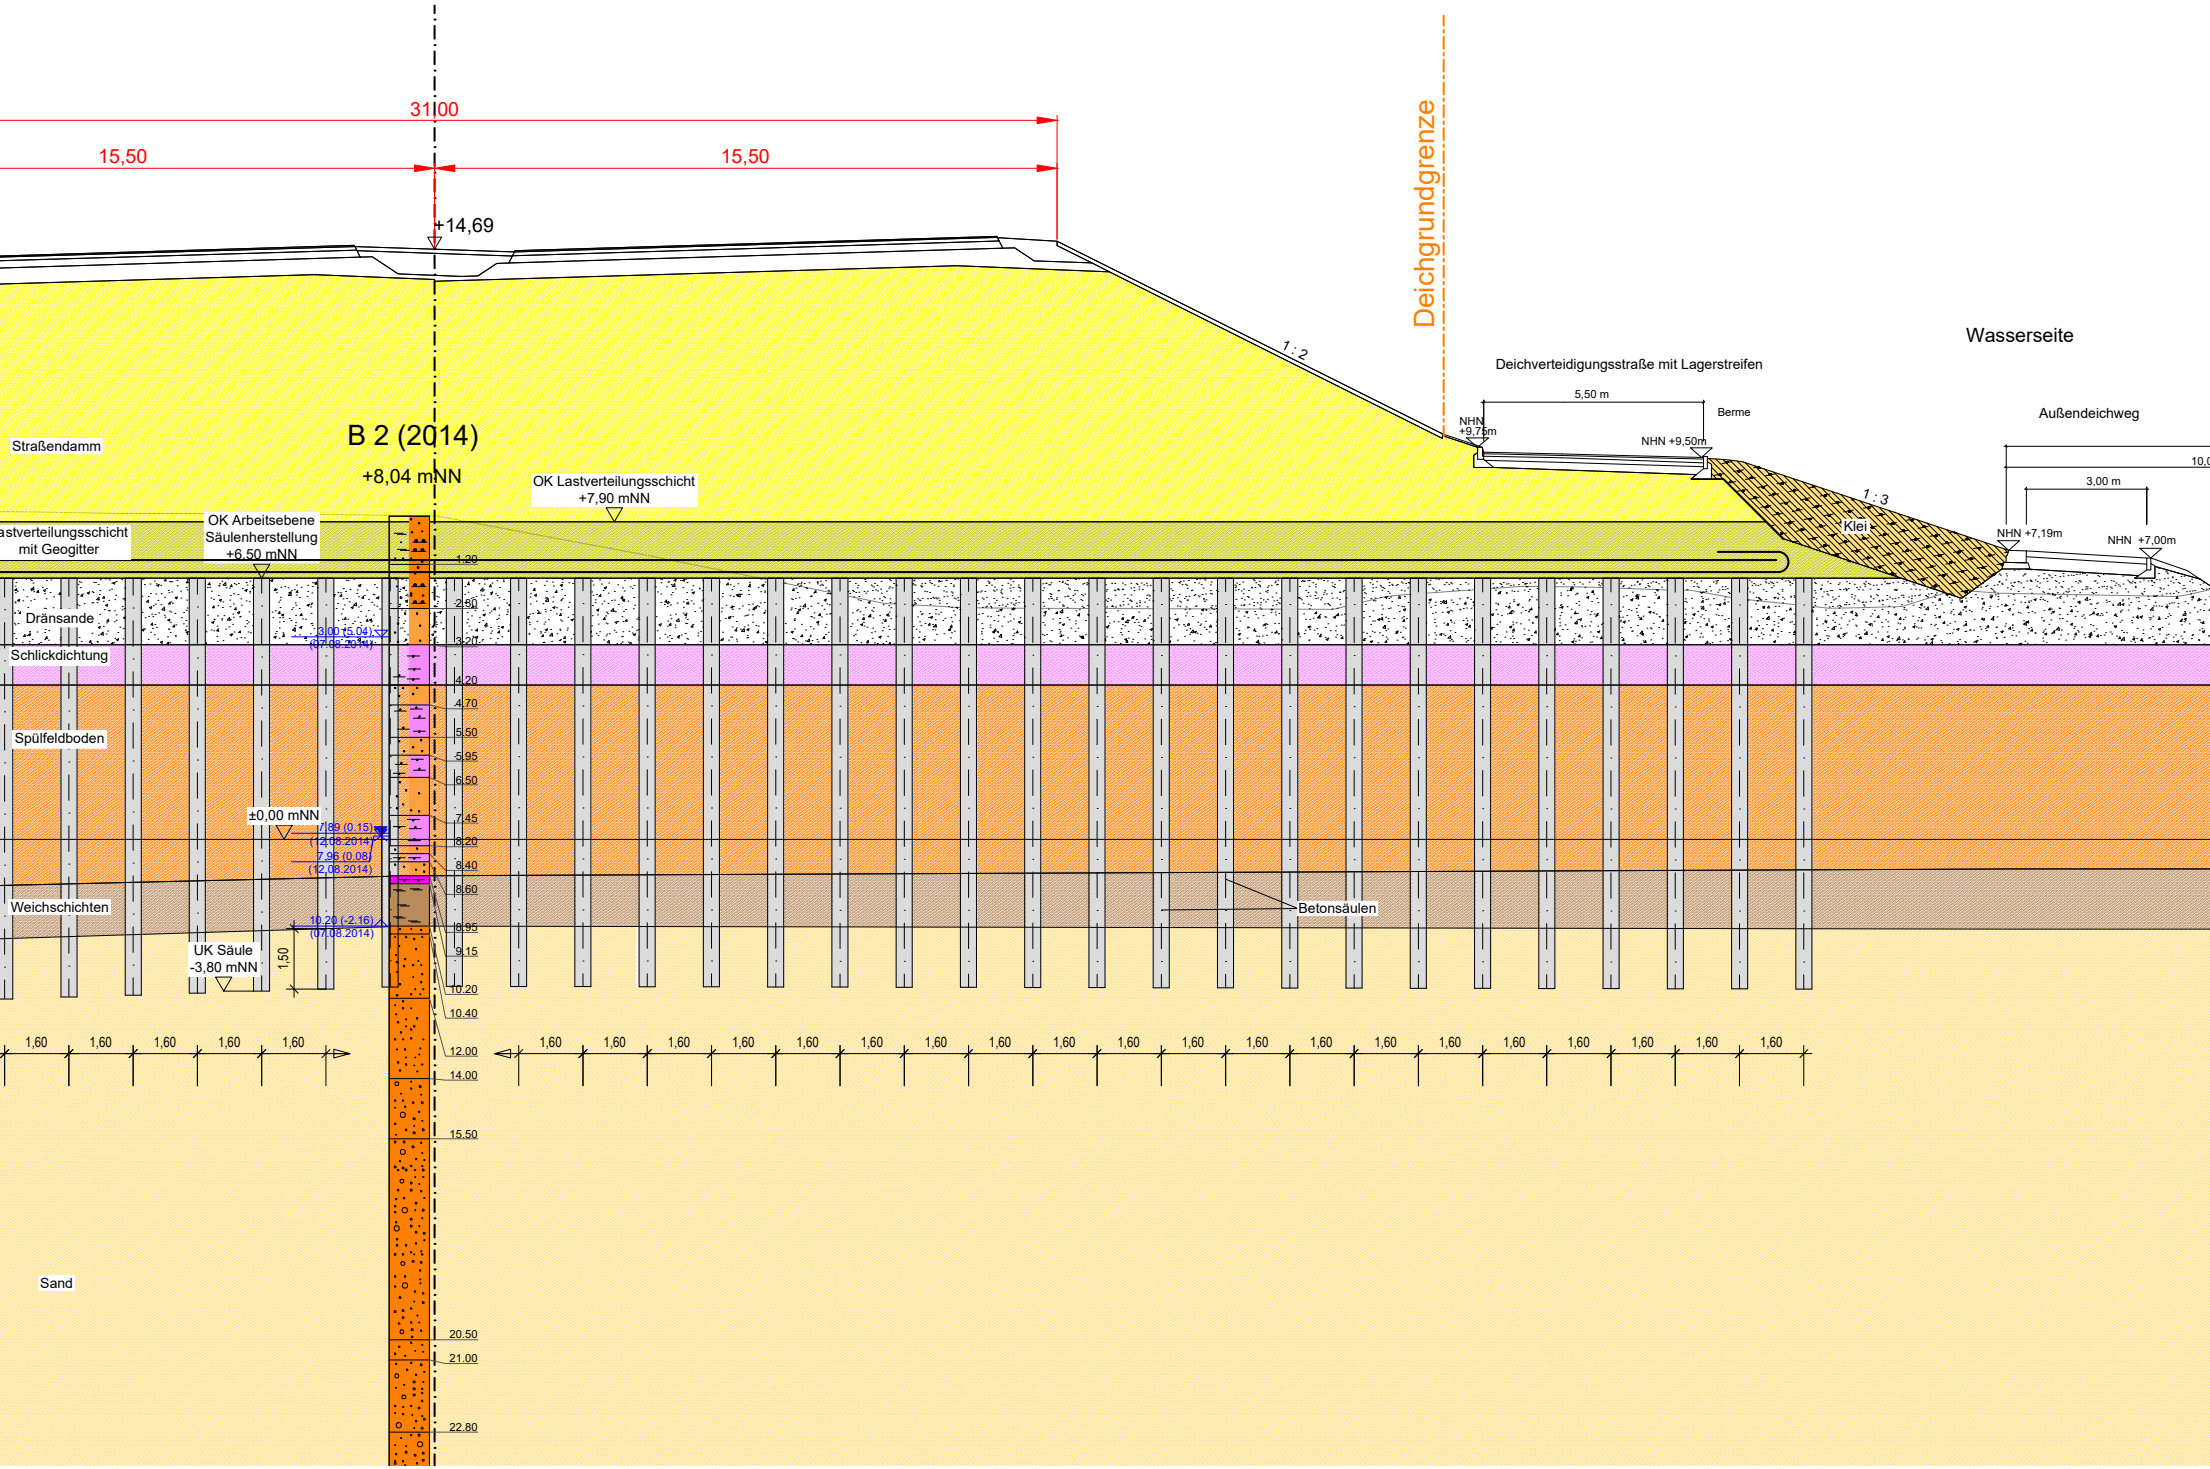
31,00
15,50
15,50
+14,69
Deichgrundgrenze
1 : 2
Wasserseite
Deichverteidigungsstraße mit Lagerstreifen
5,50 m
Berme
NHN +9,75m
NHN +9,50m
Außendeichweg
10,0
3,00 m
1 : 3
Klei
NHN +7,19m
NHN +7,00m
Straßendamm
B 2 (2014)
+8,04 mNN
OK Lastverteilungsschicht
+7,90 mNN
astverteilungsschicht
mit Geogitter
OK Arbeitsebene
Säulenherstellung
+6,50 mNN
Dränsande
Schlickdichtung
Spülfeldboden
±0,00 mNN
Weichschichten
UK Säule
-3,80 mNN
1,50
Betonsäulen
Sand
3.00 (5.04)
(07.08.2014)
7.89 (0.15)
(12.08.2014)
7.96 (0.08)
(12.08.2014)
10.20 (-2.16)
(07.08.2014)
1.20
2.80
3.20
4.20
4.70
5.50
5.95
6.50
7.45
8.20
8.40
8.60
8.95
9.15
10.20
10.40
12.00
14.00
15.50
20.50
21.00
22.80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

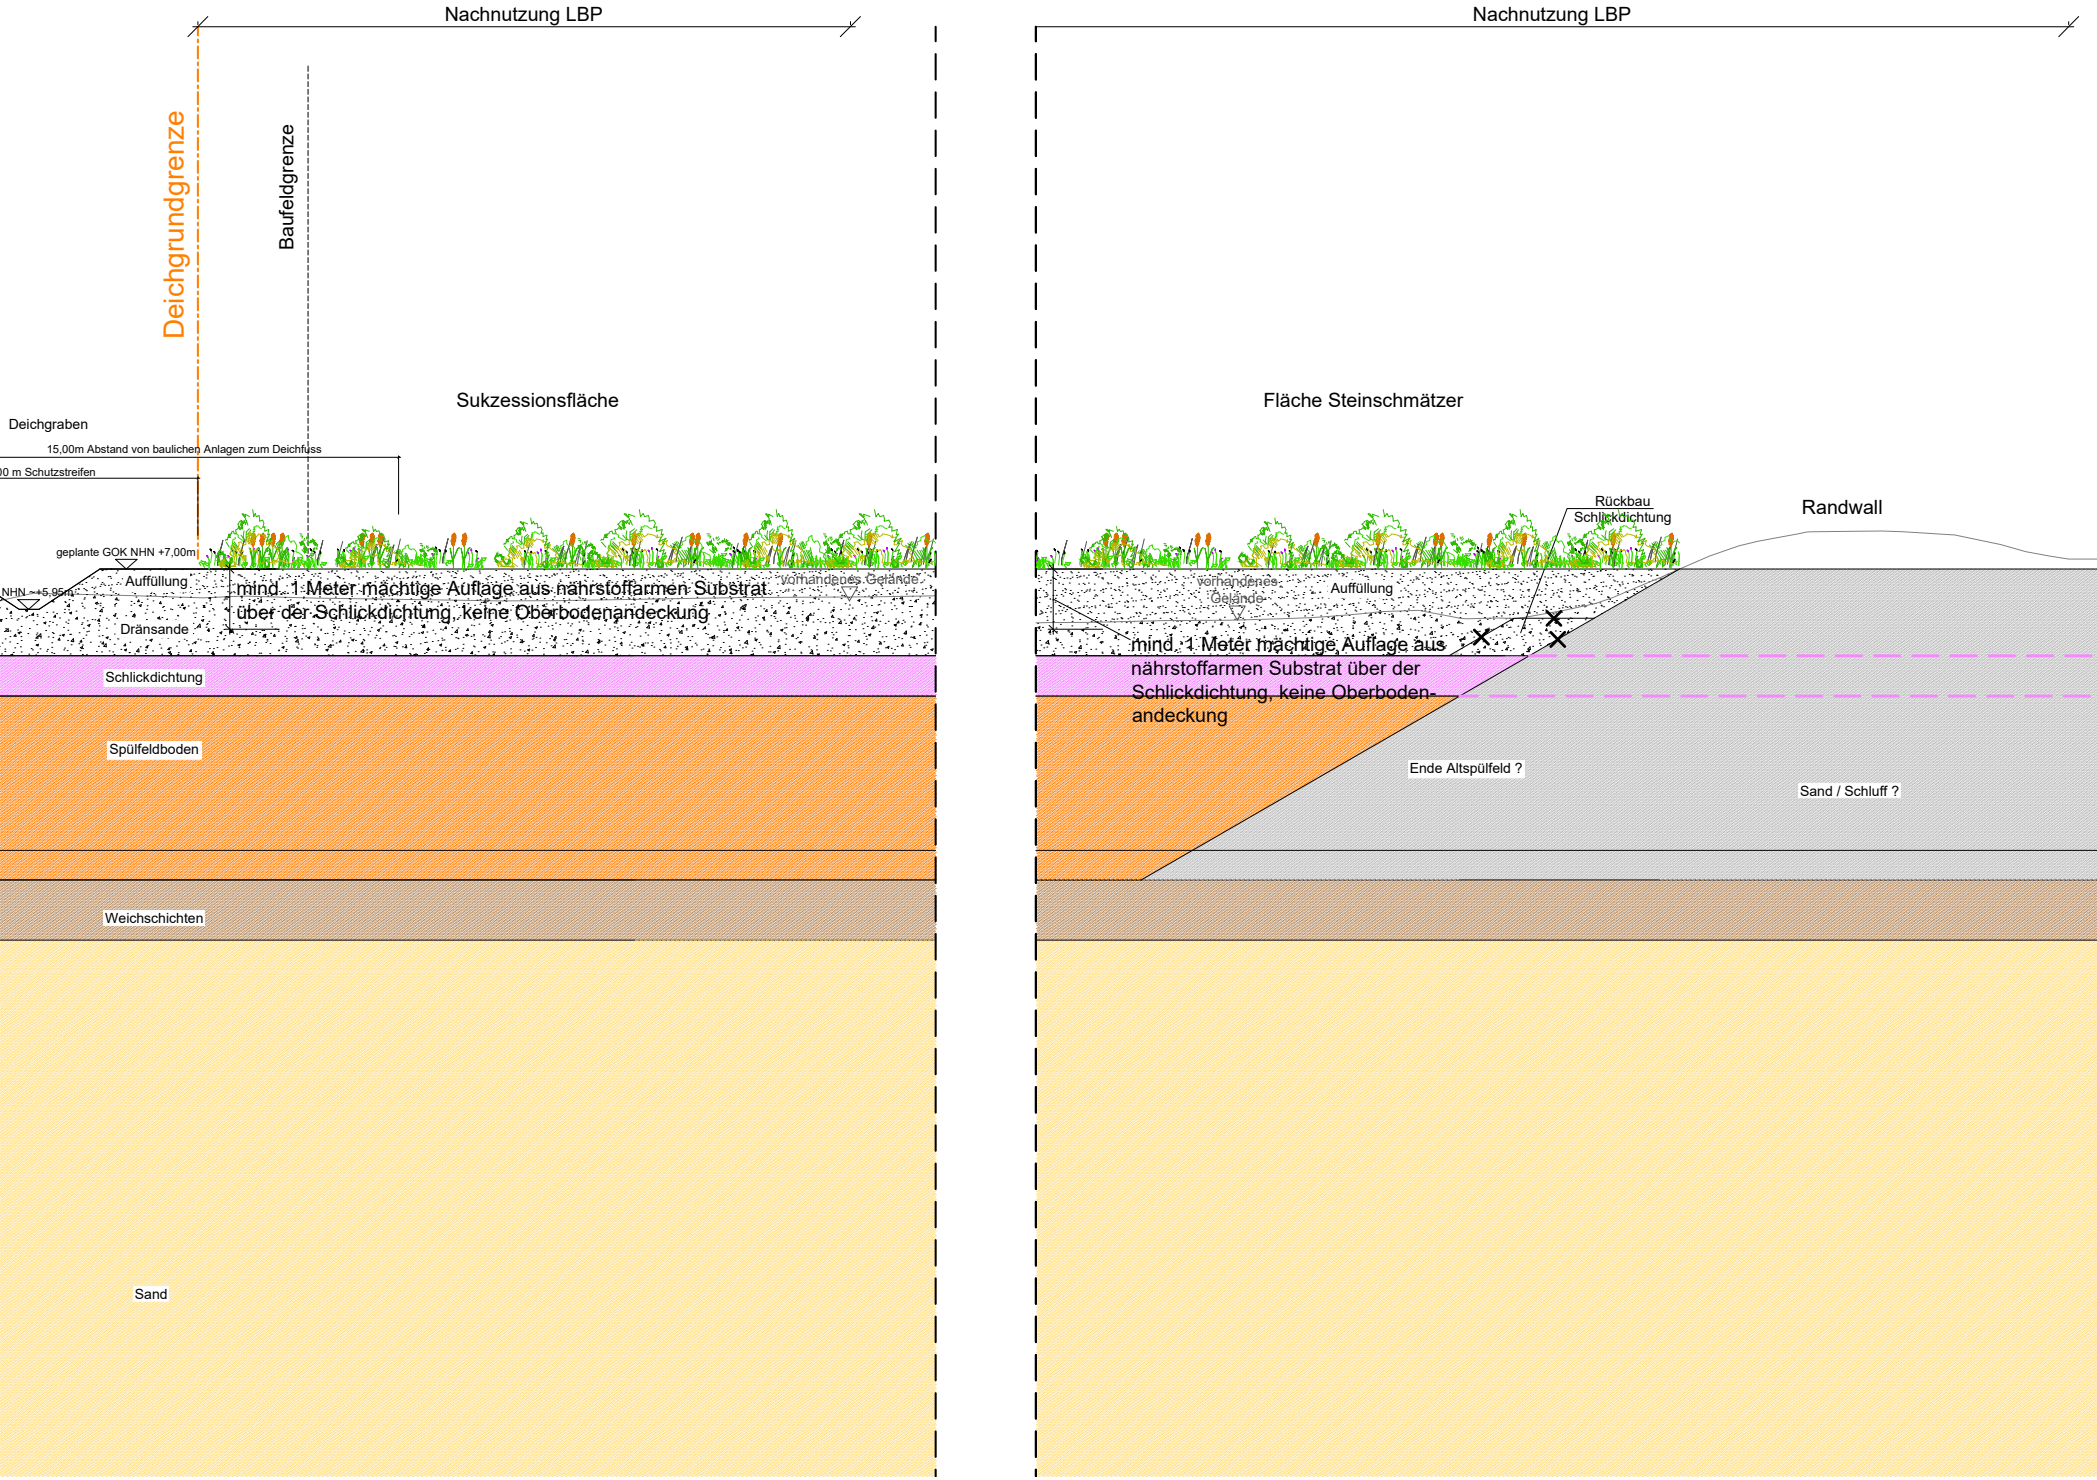
mind. 1 Meter mächtige Auflage aus nährstoffarmen Substrat über der Schlickdichtung, keine Oberbodenandeckung

mind. 1 Meter mächtige Auflage aus nährstoffarmen Substrat über der Schlickdichtung, keine Oberbodenandeckung

Nachnutzung LBP
Deichgrundgrenze
Baufeldgrenze
Sukzessionsfläche
Deichgraben
15,00m Abstand von baulichen Anlagen zum Deichfuss
0 m Schutzstreifen
geplante GOK NHN +7,00m
NHN ~+5,95m
Auffüllung
Dränsande
vorhandenes Gelände
Schlickdichtung
Spülfeldboden
Weichschichten
Sand
Nachnutzung LBP
Fläche Steinschmätzer
Rückbau Schlickdichtung
Randwall
vorhandenes Gelände
Auffüllung
Ende Altspülfeld ?
Sand / Schluff ?

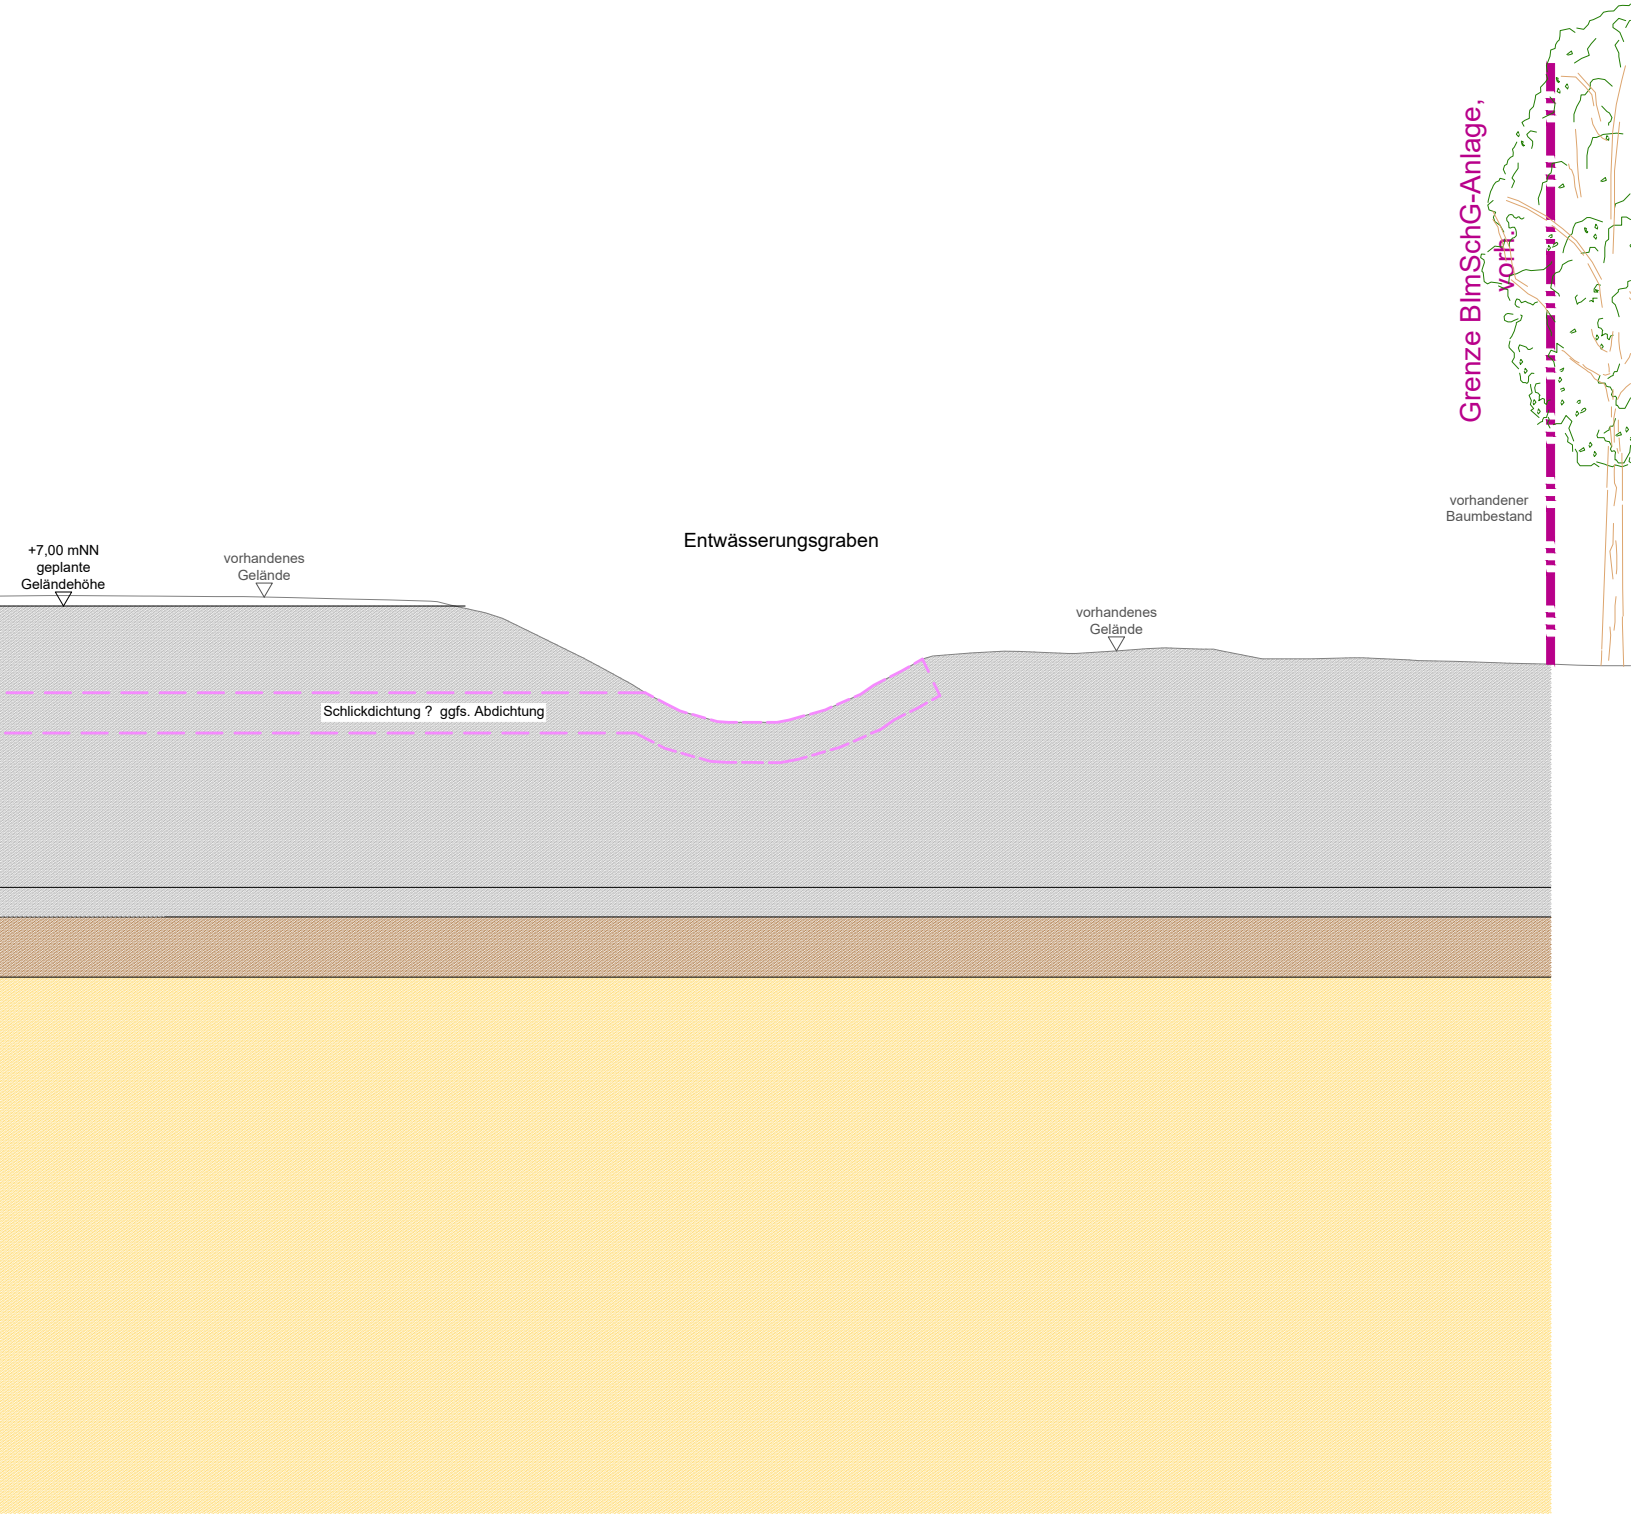
Grenze BImSchG-Anlage, vorh.
vorhandener Baumbestand
+7,00 mNN geplante Geländehöhe
vorhandenes Gelände
Entwässerungsgraben
vorhandenes Gelände
Schlickdichtung ? ggfs. Abdichtung

| Nr. | Art der Änderung | Datum | Zeichen |
|---|---|---|---|
| 03 | Darstellung des temporären (bis zur Nachnutzung HPA) Entwässerungsgrabens entspr. Anlage 6 | 29.06.2023 | Gr/So/Wi |
| 02 | Entfall der Baumreihe im Bereich der 380/110KV Freileitung | 29.06.2023 | Gr/So/Wi |
| 01 | Entfall der Darstellung des temporären (bis zum Rückbau des Deiches) erforderlichen Sickergrabens | 29.06.2023 | Gr/So/Wi |

1 2 3

**Arge A26 - Geotechnik Süderelbequerung**

GEO- UND UMWELTTECHNIK INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE

Hamburg, den 29.04.2019

|  | Datum | Zeichen |
|---|---|---|
| bearbeitet | 04/2019 | Wi |
| gezeichnet | 04/2019 | Gr |
| geprüft | 04/2019 | St |
| 2013/021 N03 |  |  |

DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes Die Autobahn

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

|  | Datum | Zeichen |
|---|---|---|
| bearbeitet | 30.04.2019 | gez. Mentschke |
| geprüft | 30.04.2019 | gez. Hecht |

Projekt-Nr. VKE 7052

Plancodierung

| Lagebezugssystem: ETRS89/ Gauß-Krüger/ LS 320 | Höhenbezugssystem: DHHN 92/ Höhenstatus 160 |
|---|---|

# FESTSTELLUNGSENTWURF 1. PLANÄNDERUNG

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße: A26

PROJIS-Nr.: 02019905 00

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.3 / 5.1A

**Querschnitt**

Station 2+187.446

Maßstab: 1 : 100

## Neubau A 26 - Ost

AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Süderelbe (A1/A26)
Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg (A26) - AS HH-Hohe Schaar
Bau-km 1+950,000 - 5+840,895

Aufgestellt: 30.04.2019 / 30.06.2023
gez. i.A. Flohr

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

3250 x 420 2013-021 N03_S01AG051.DWG