




Standardverlegung von Kabelsysteme


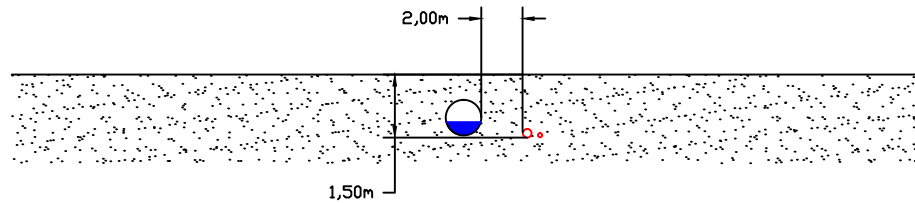


- ▲ Mittelspannungskabel
- Warnband

Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

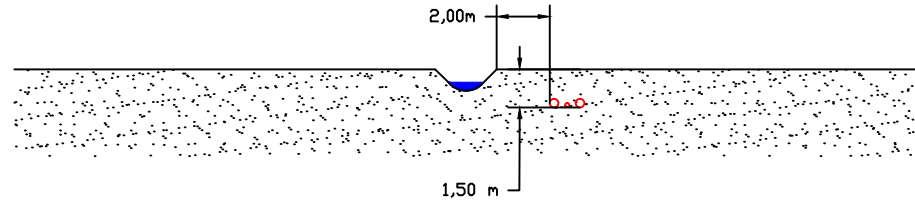

Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

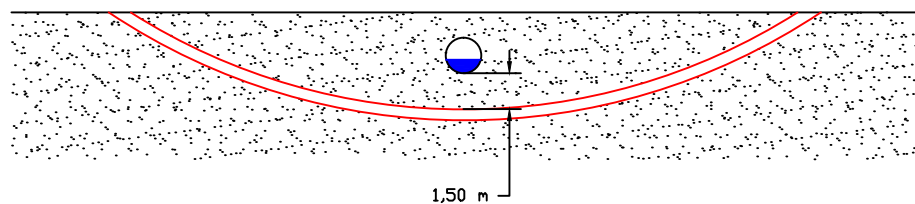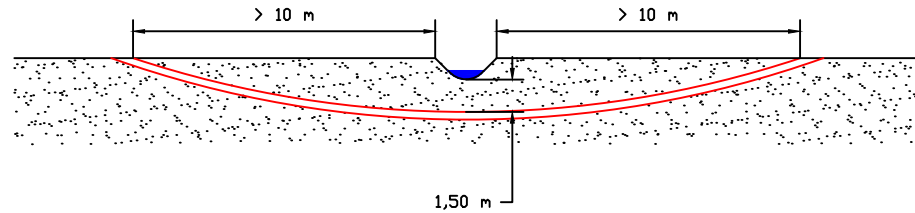

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:
 Einzug Schutzrohr ____ x PE-HD ____ mit einem ____-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x ____mm²
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD ____ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

						Maßstab: ohne Maßstab			
						Ber.: Ort: Str.:			
8.					Datum	Name	Benennung: Antrag nach BImSchG "Neubau von 1 WEA Nordex N149 in Uelitz"		
7.				Bearb.	11.12.2014	T.Helke			
6.				Gepr.					
5.				Norm					
4.									
3.				 Scheifstraße 35 19055 Schwerin Tel.: 0385/ 778837-0 Fax.: 0385/778837-29					
2.							Plan- / Zeichnungsbezeichnung Prinzipdarstellung Kabelverlegung		Blatt.
1.									Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name				Anl.- Nr: 3.9.2		