




Standardverlegung von Kabelsysteme


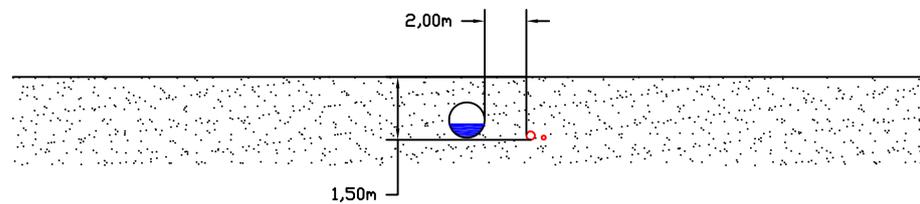


- △ Mittelspannungskabel
- Warnband

Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

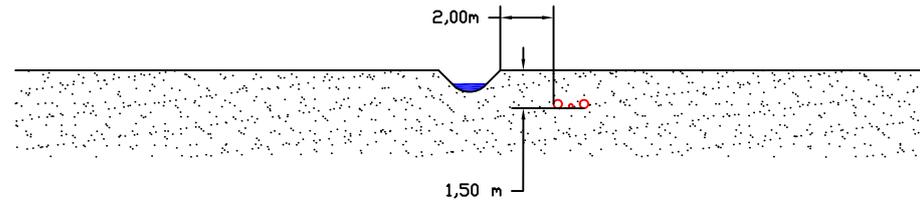

Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

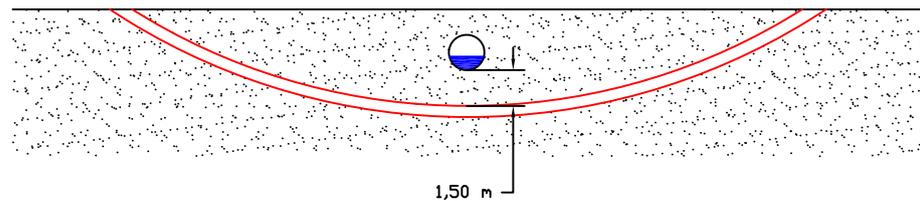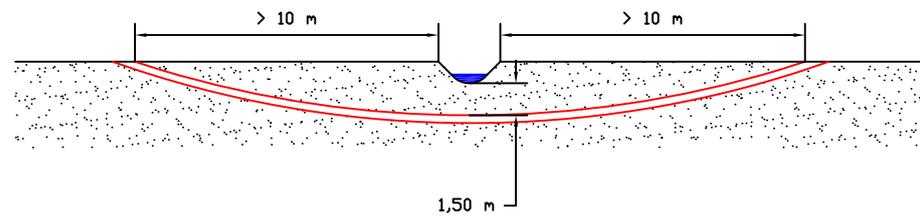

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:
 Einzug Schutzrohr ____ x PE-HD ____ mit einem ____-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x ____ mm²
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD ____ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

						Maßstab ohne Maßstab		
						Ber: Dr: Str:		
8.				Datum	Name	Benennung		
7.				Bearb.	08.10.2014	Antrag nach BImSchG		
6.				Gepr.		Neubau von 1 WEA Nordex N149/4500 im Windpark Kladrup		
5.				Norm				
4.								
3.				 Schelfstraße 35 19055 Schwerin Tel.: 0385/ 778837-0 Fax.: 0385/778837-29		Plan- / Zeichnungsbezeichnung		
2.						Prinzipdarstellung Kabelverlegung		
1.								
Zust.	Änderung	Datum	Name					Anl.- Nr:
							Blatt.	
							Bl.	