




Standardverlegung von Kabelsysteme


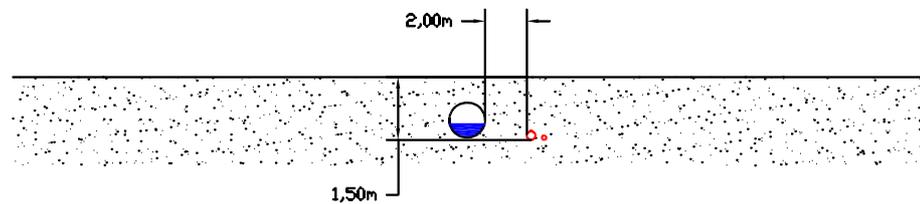


- Mittelspannungskabel
- Warnband

Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

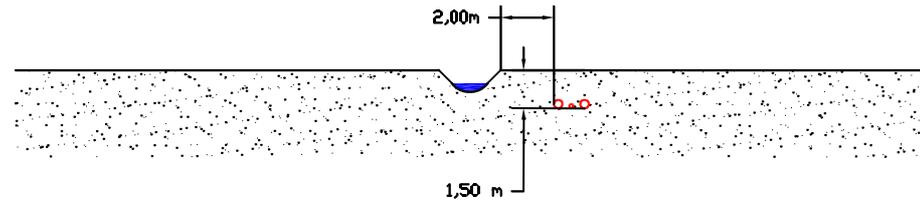

Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

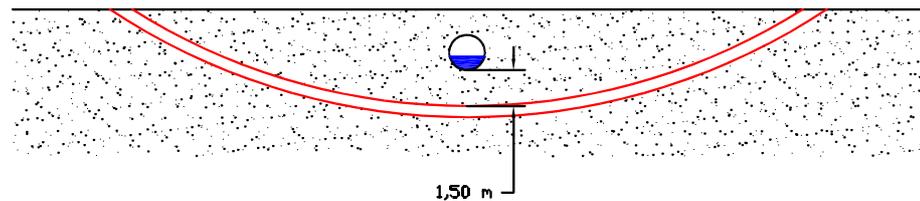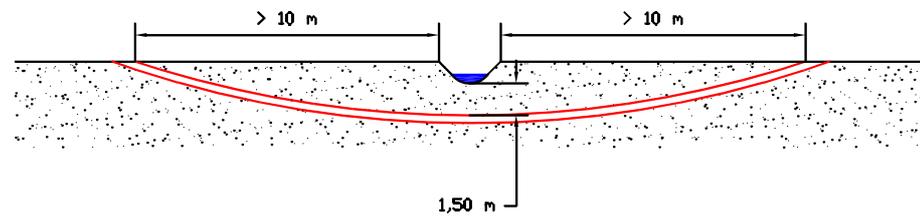

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:
 Einzug Schutzrohr ____ x PE-HD ____ mit einem ____-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x ____ mm²
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD ____ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

						Maßstab ohne Maßstab			
						Bem. Dati Stru.			
8.				Datum	Name	Benennung Antrag nach BImSchG "Neubau von 2 WEA Vestas V150 und 1 WEA V136 bei Rubkow"			
7.			Bearb.	08.10.2014	T.Heinke				
6.			Gepr.						
5.			Norm						
4.									
3.				 Schelfstraße 35 19055 Schwerin Tel.: 0385/ 778837-0 Fax.: 0385/778837-29		Plan- / Zeichnungsbezeichnung Prinzipdarstellung Kabelverlegung			
2.								Blatt.	
1.								Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name					Anl.- Nr: 392	