
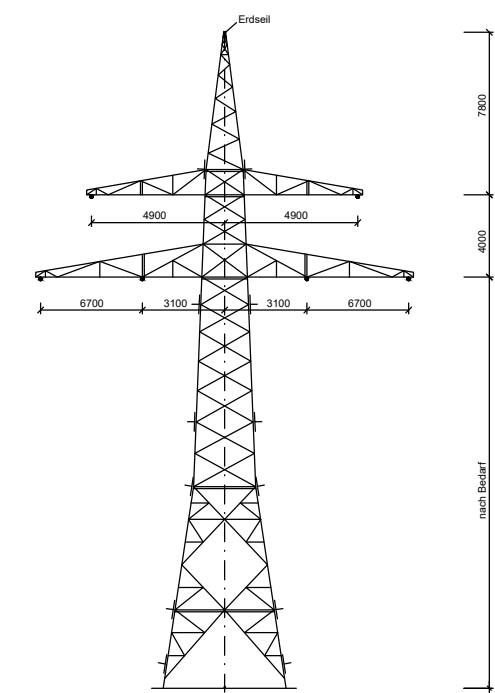
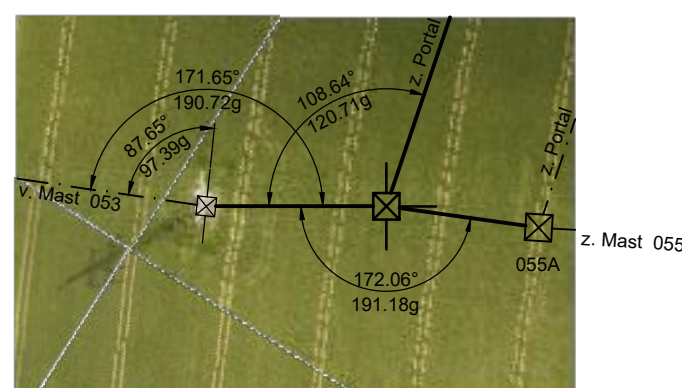



Mast 054A  
WEZ160-18.00/13.00  
DA/

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	0.75*	0.80*
40°C	0.50	0.53
-5°C+u.Z.	-	-


\*dargestellte Seilkurve

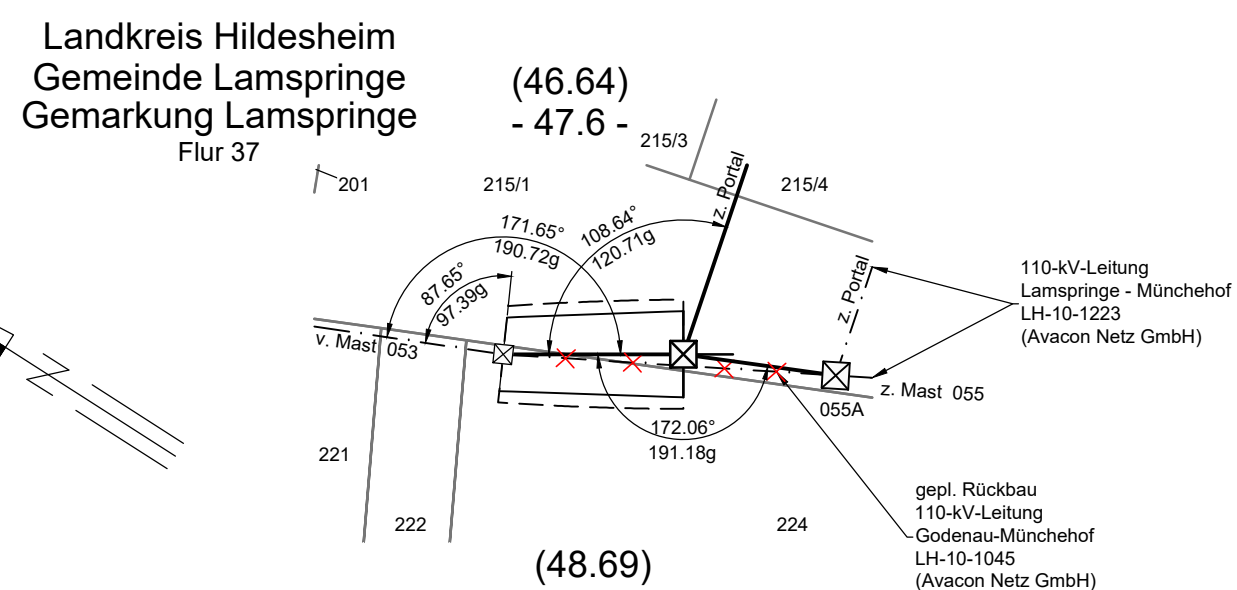

WA A-2-D-058  
Mast 054

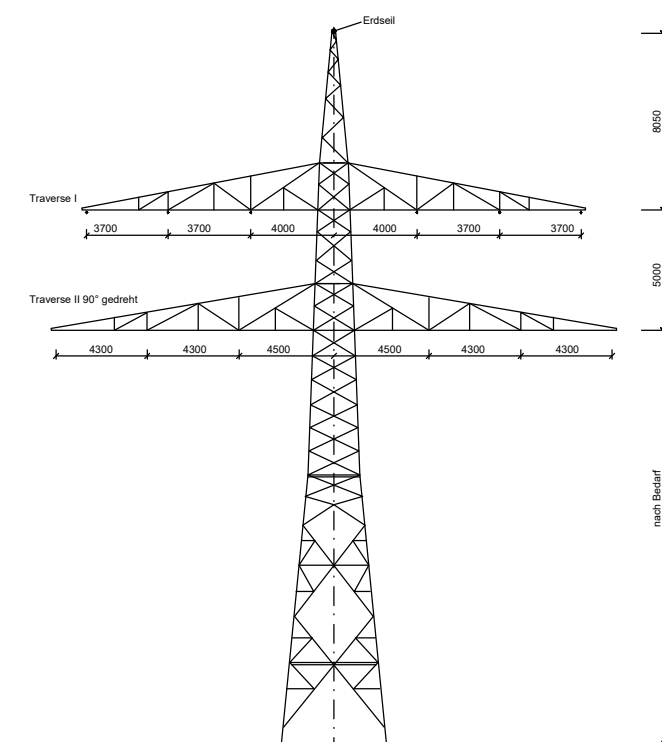

WEZ160 A-2-E-2007.1  
Mast 054A



— Vegetationspunkte mit Seilabstand  $< 5.00$  m

— Vegetationspunkte mit Seilabstand  $\geq 5.00$  m

## Anlage 8.5

# 380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

110-kV-Leitung Godenau - Lamspringe, LH-10-1222  
110-kV-Leitung Lamspringe - Münchehof, LH-10-1223  
(Avacon Netz GmbH)

## Längenprofil

Mast-Nr. 054 - Mast-Nr. 054A

## Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	:	DIN VDE 0210/5.69
Gestänge	:	A-2-D-58, A-2-E-2007.1
<b>Beseilung</b>		
Leiterseil	:	1x3x1 AL/ST 240/40 SIGMA HZ=77.3 N/mm <sup>2</sup> (Links) 1x3x1 AL/ST 265/35 SIGMA HZ=77.3 N/mm <sup>2</sup> (Rechts)
Erdsseil	:	-
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	1x AL/SM 95/55/R SIGMA HZ=78.3 N/mm <sup>2</sup>
Ketten	:	DA=3.30m
Seitliche Überhöhung	:	15m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung  
© 2012/2013/2017/2019

## Planfeststellungsunterlage

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit  
vom .....  
bis .....

Aufgestellt  
Bayreuth, 06.12.2017

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

\_\_\_\_\_

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde	
--------------------------	--

Firma  
K2E  
K2 Engineering GmbH

Maßstab:	Einheit:
Länge 1 : 2000	Meter
Höhe 1 : 200	

	Datum	Name
--	-------	------

Bearb.	20.07.2017	Vocht
--------	------------	-------

Gepr.	25.07.2017	König
-------	------------	-------

Zustand	Gültig
---------	--------

Org.-Einheit NNO	-
------------------	---



Blatt: 1 / 4

the	Blatt.	174
-----	--------	-----

**Speicherdatum: 06.05.2020 - Plotdatum: 12.06.2020**

08\_05\_LH-10-1222\_PP01\_054-054A\_PFB\_BLAU.dwg