
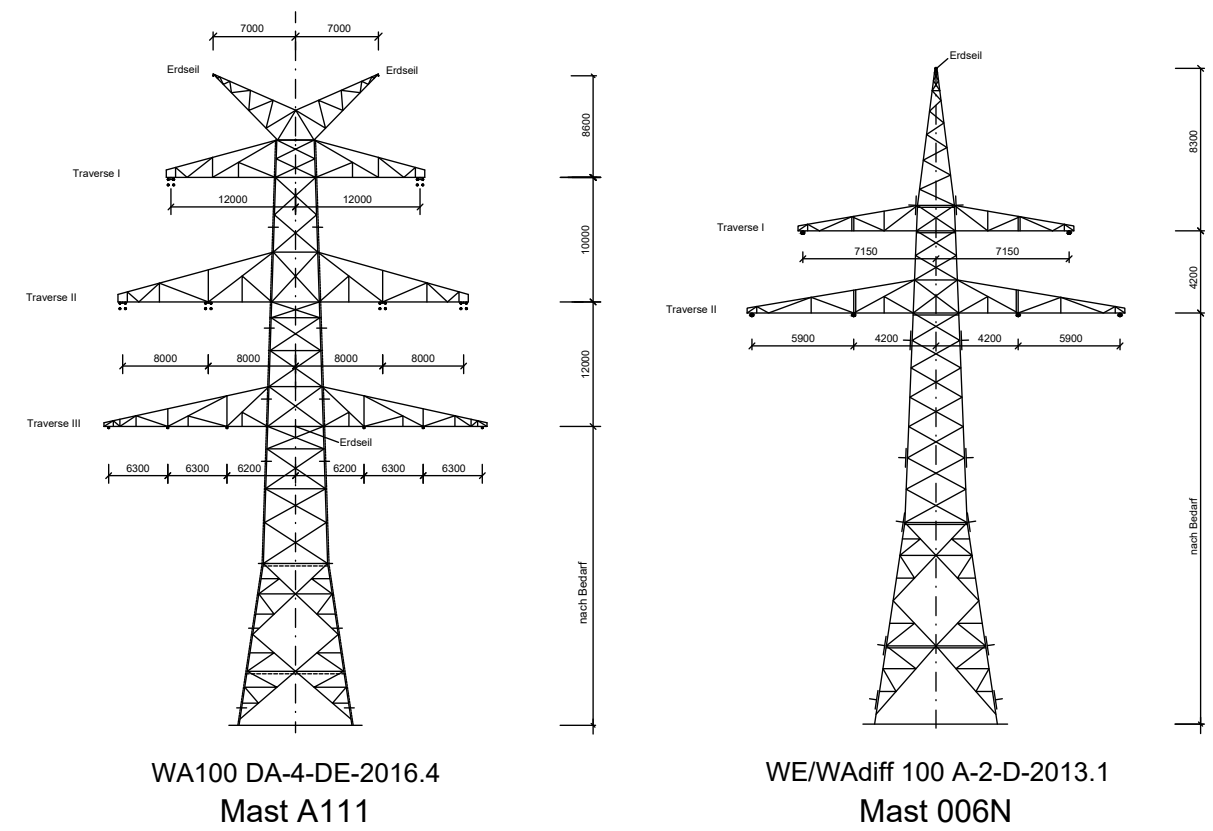
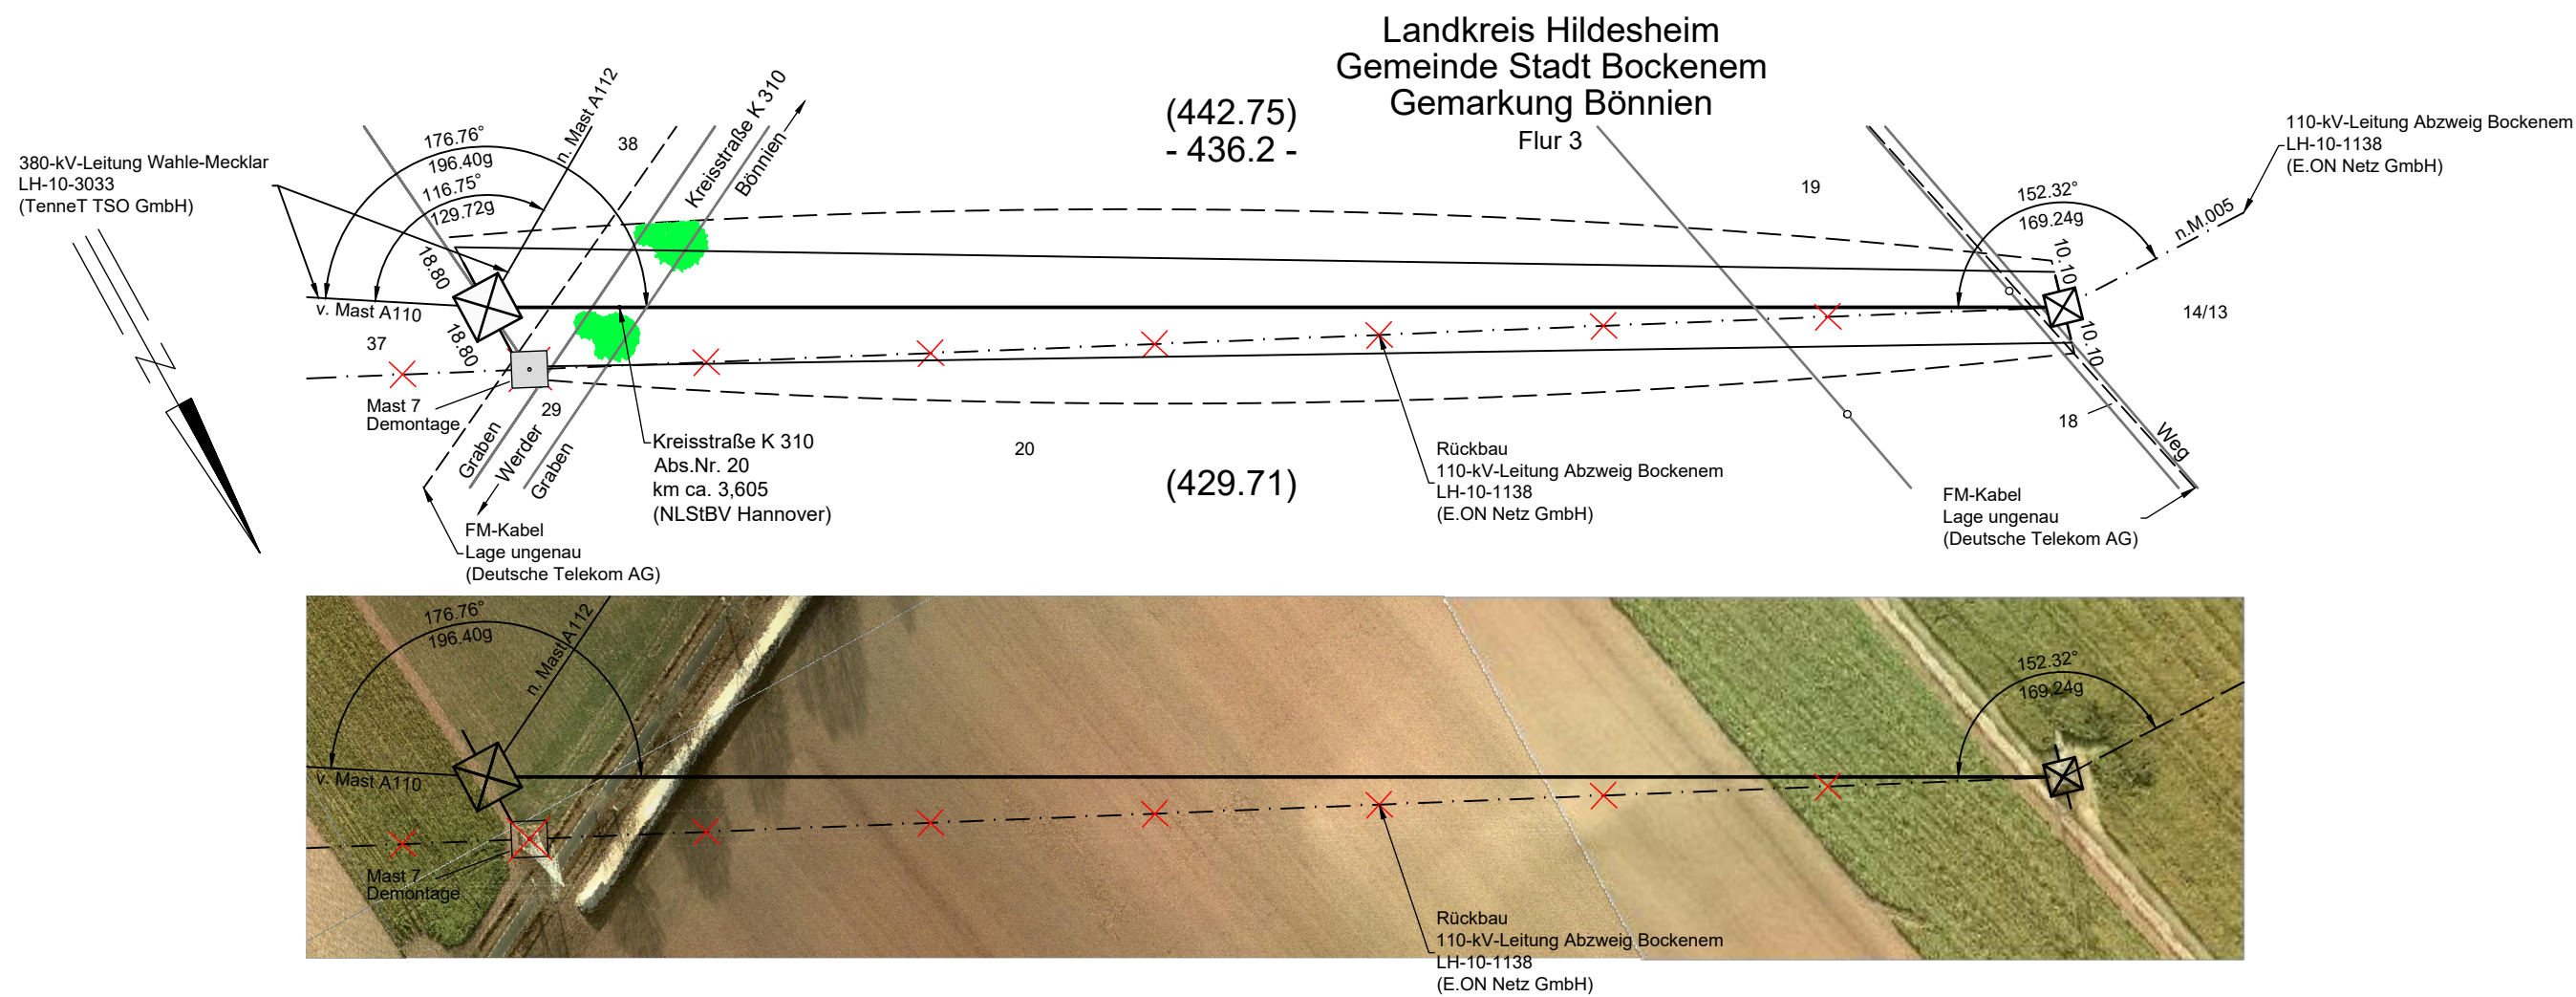
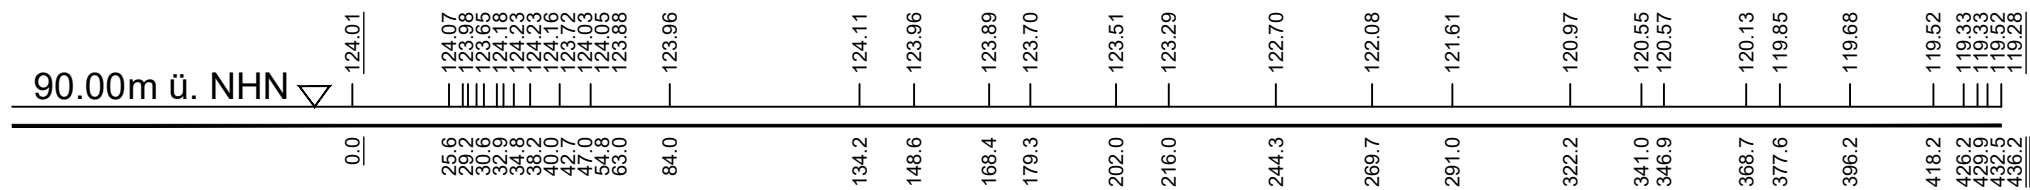


Mast A111
WA 100-36.00
/DA
Ausbindemast

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	18.34*	17.41*
40°C	16.83	15.92
-5°C+u.Z.		

*dargestellte Seilkurve

Mast 006N
WE/WAdiff 100-29.00
DA/

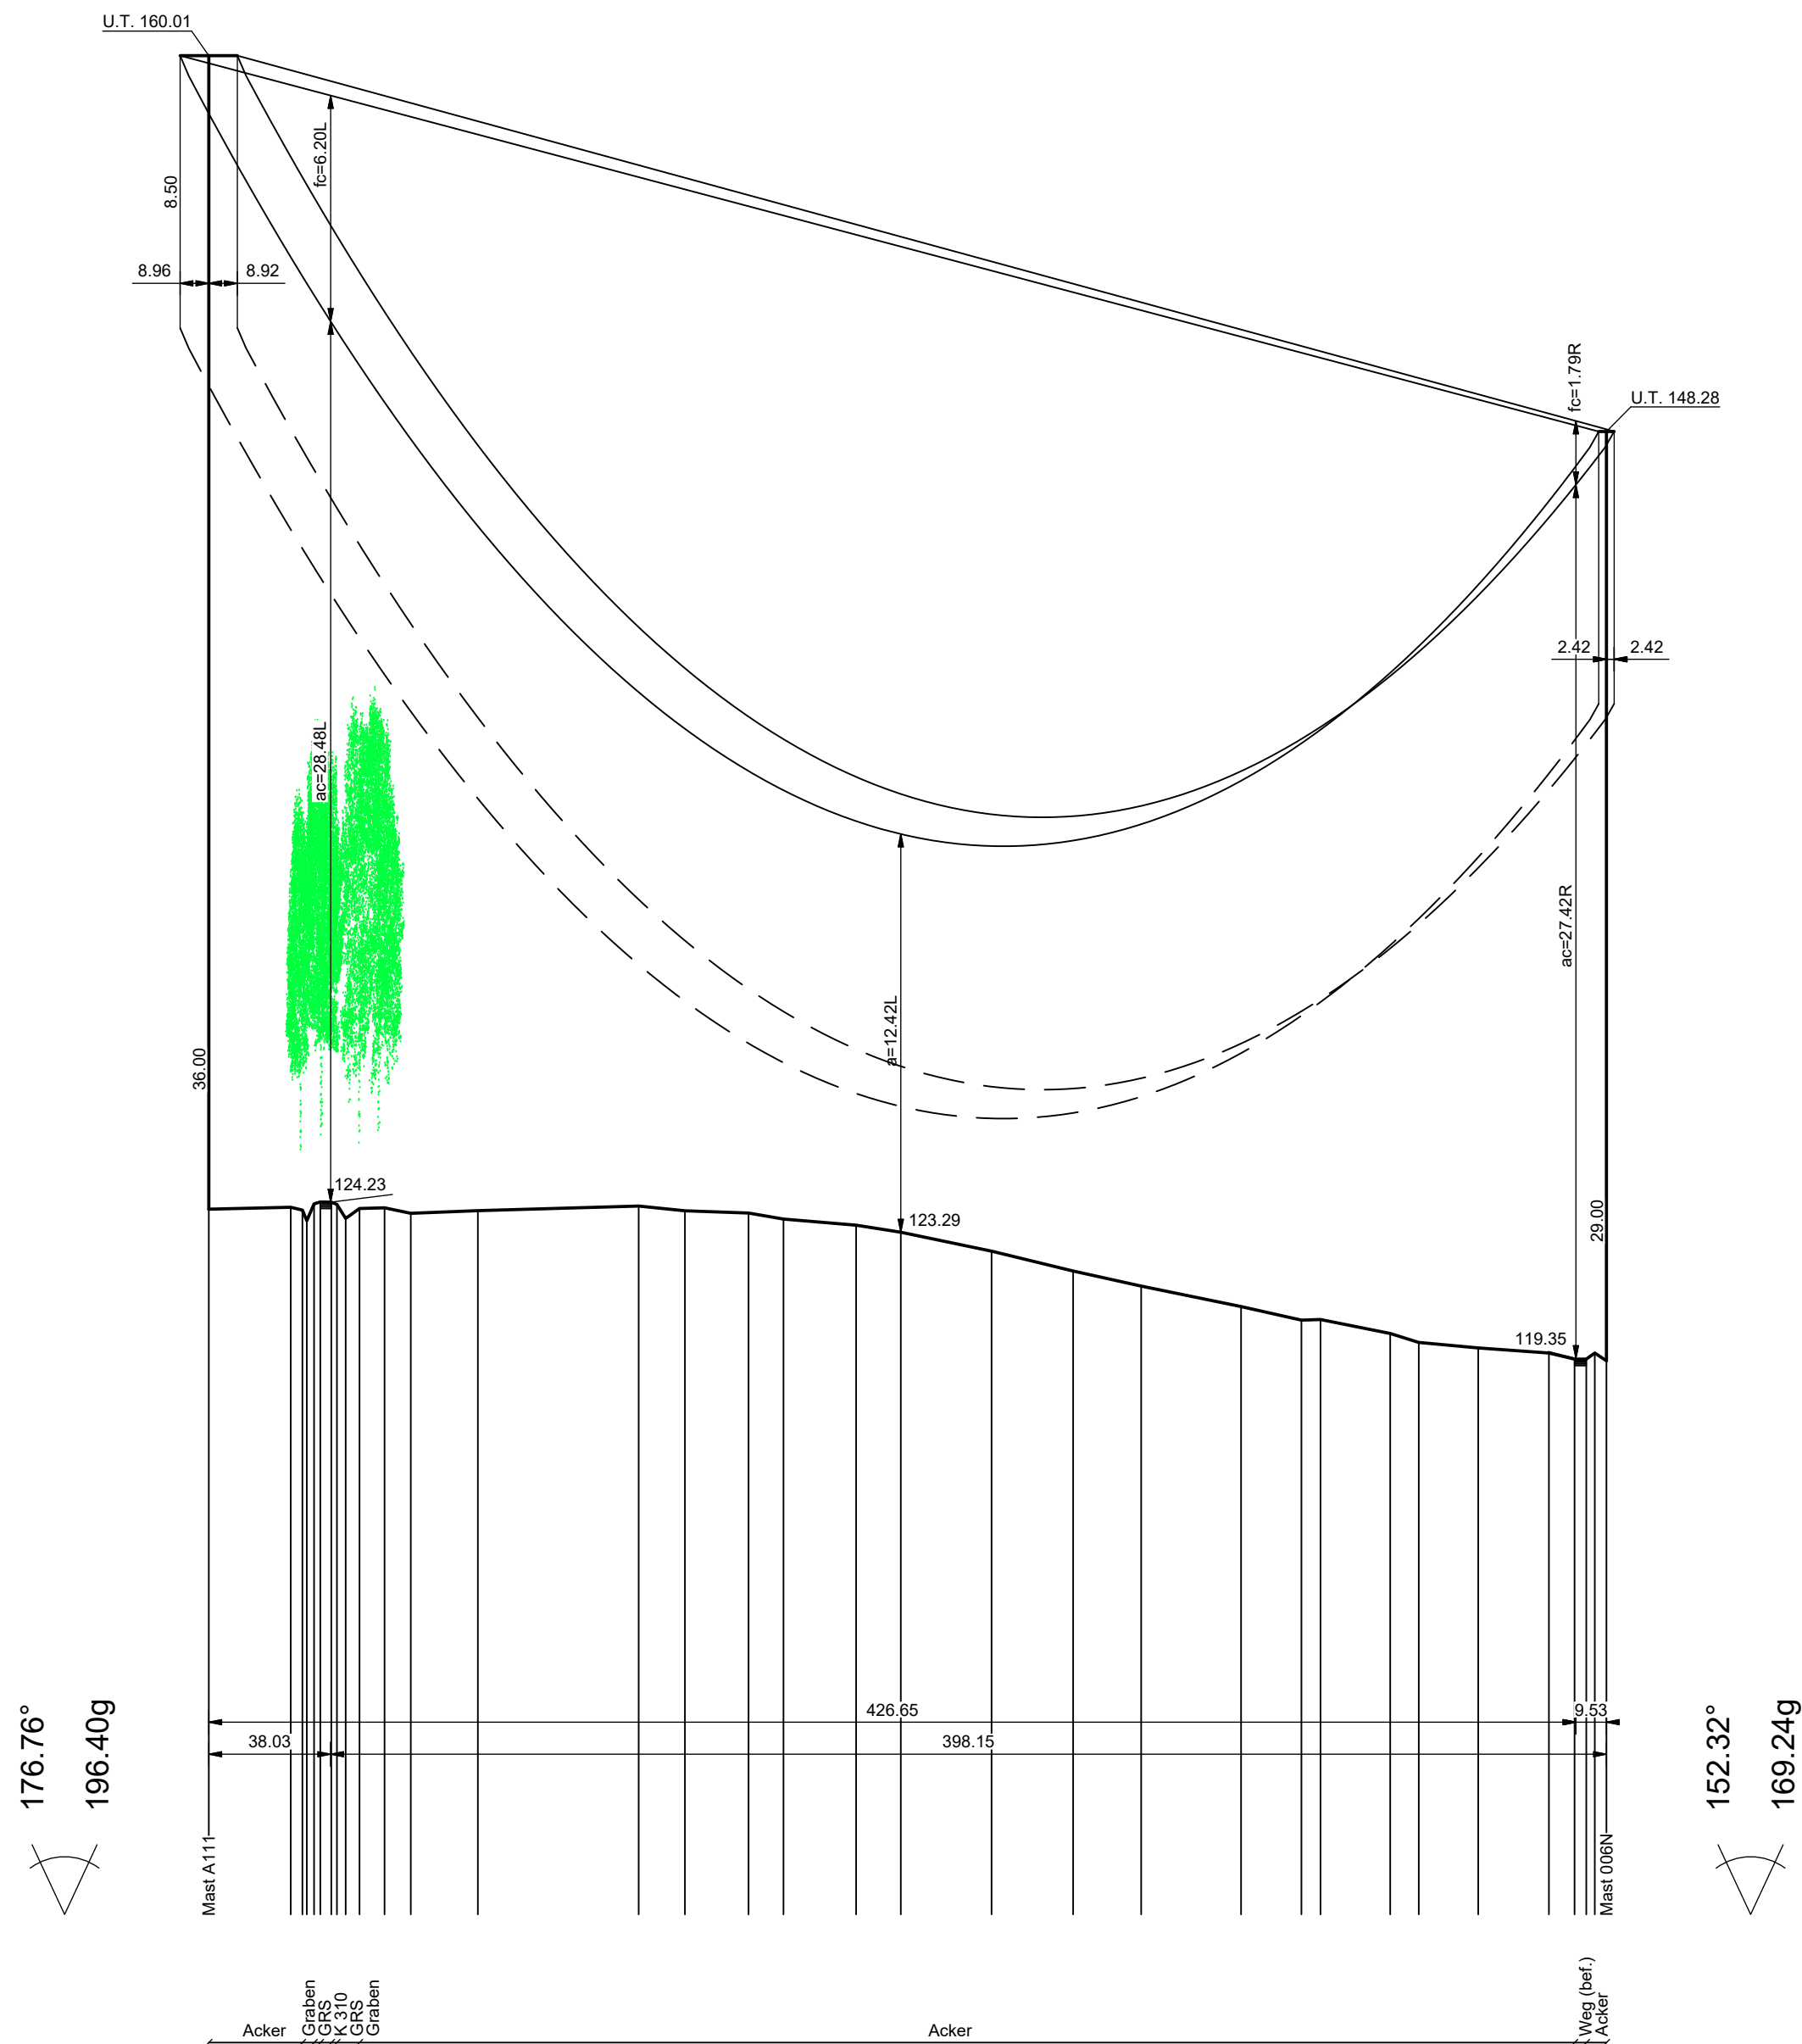

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m



Anlage 8.3

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Teilabschnitt A: UW Wahle - UW Lamspringe, LH-10-3033
Ausschleifung 110-kV-Ltg. Abzweig Bockenem, LH-10-1138

Längenprofil

Mast-Nr. A111 - Mast-Nr. 006N

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	: EN 50341-3-4/01.11 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	: DA-4-DE-2016.4, A-2-D-2013.1
Beseilung	
Leiterseil	: 2x3x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=52.0 N/mm ²
Erdseil	: -
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 1 x 108-AL3/26-A20SA SIGMA MZ=58.0 N/mm ²
Ketten	: DA=2.80m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013/2017

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth,	06.12.2017	Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden		Gemeinde:
Firma K2E K2 Engineering GmbH		Dienstsiegel/Unterschrift
Maßstab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200		Planfeststellungsbehörde
Datum Bearb. 20.06.2013 Gepr. 25.06.2013 Zustand Org.-Einheit ANO		Name Vocht König Gültig -
Zust. Änderung Datum Name		Blatt: 2 / 2