

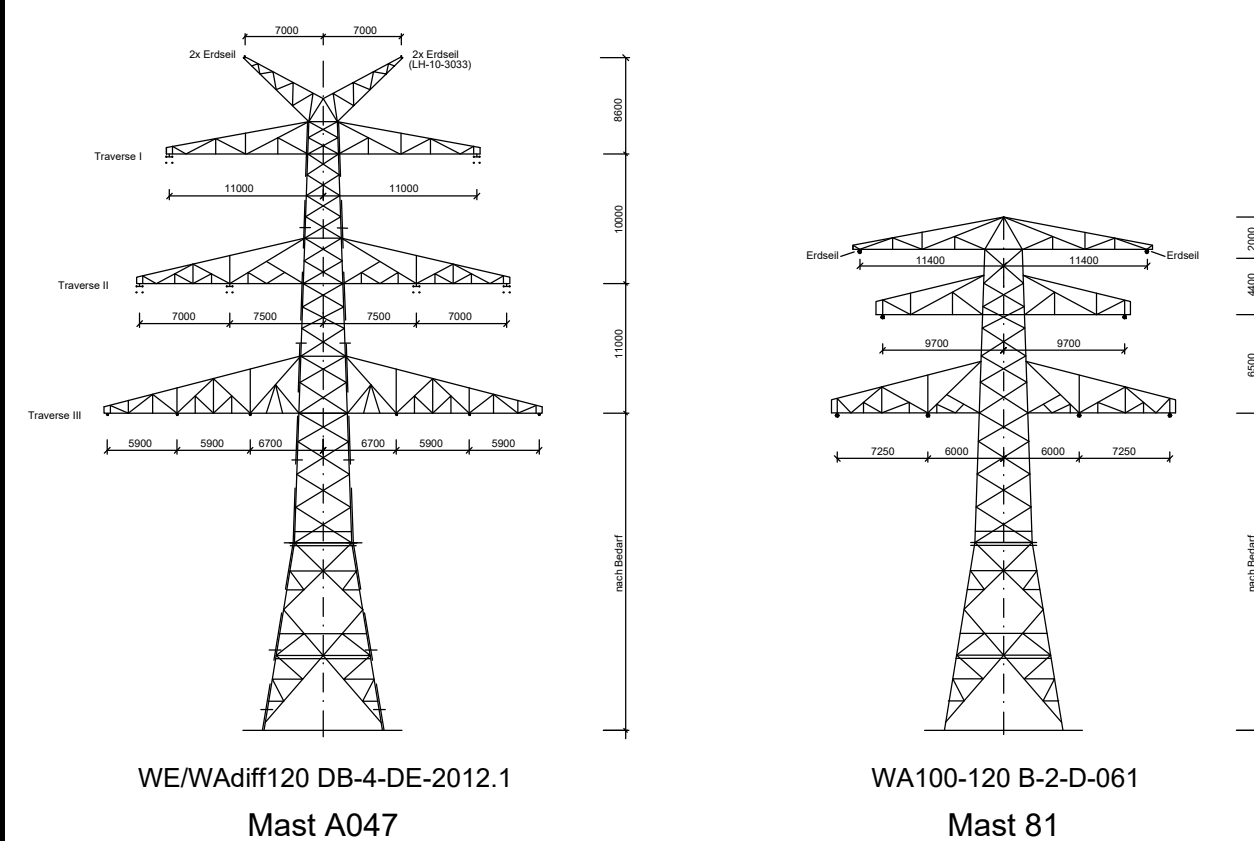
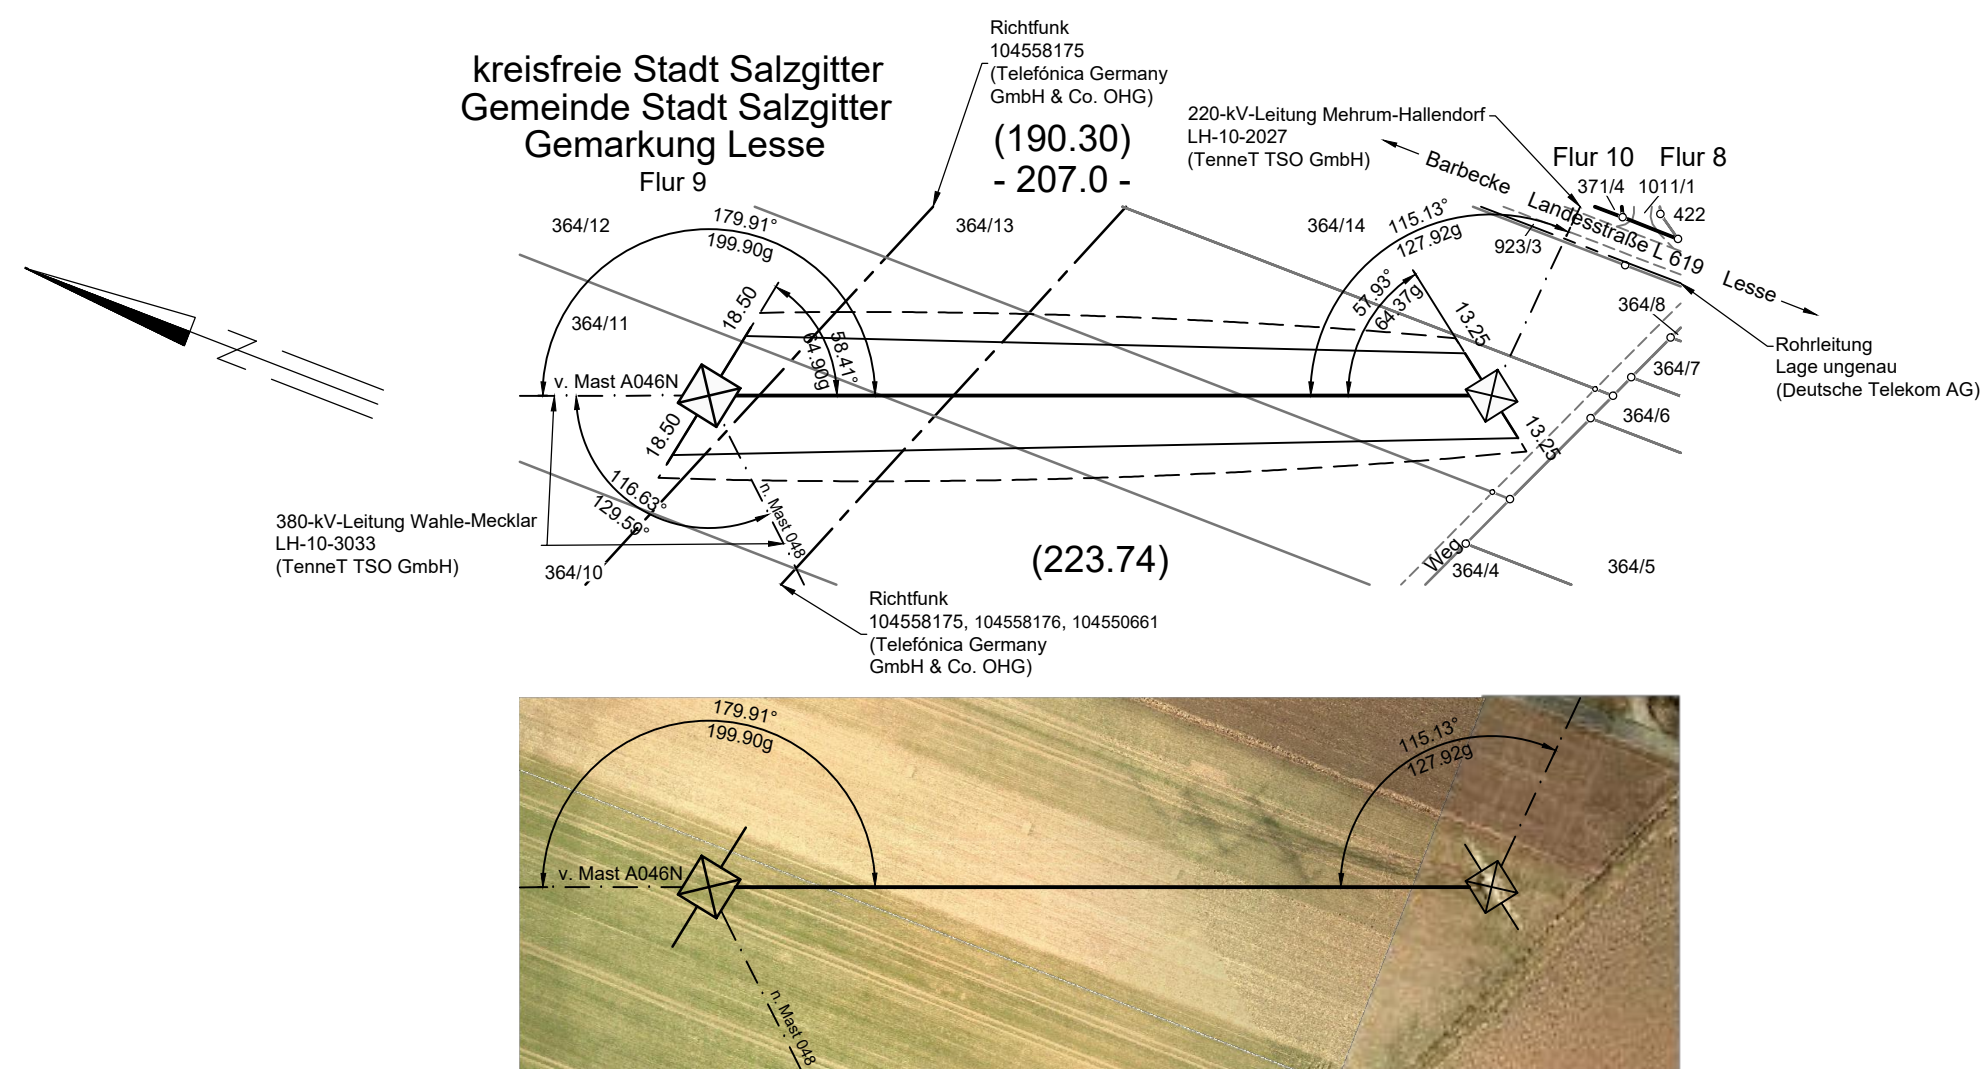


81
WA 100-120 +2,0
DA/
Bestandsmast

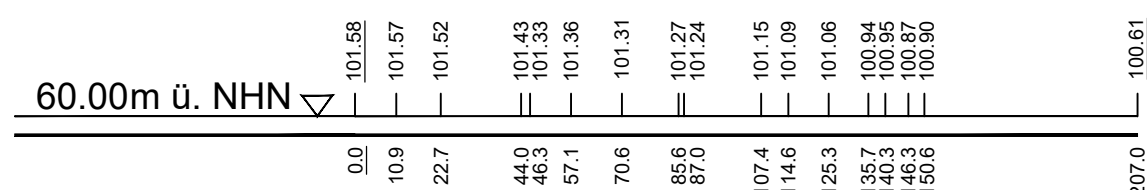

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Teilabschnitt A: UW Wale - UW Lamspringe, LH-10-3033
Ausschleifung 220-kV-Ltg. Mehrum - Hallendorf, LH-10-2027

Längenprofil

Mast-Nr. A047 - Mast-Nr. 81

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	: DIN VDE 12.85
Gestänge	: DB-4-DE-2012.1, B-2-D-061
Beseilung	
Leiterseil	: 2x3x1 AL/ST 340/110 SIGMA HZ=77.0 N/mm ²
Erdseil	: 2 x AL/ST 185/30 SIGMA HZ=88.0 N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung	: -
Ketten	: DA=4.76m / 4.19m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth 30.11.2018

и. В. Жуков

Firma
K2E
K2 Engineering GmbH

Maßstab:	Einheit:
Länge 1 : 2000	Meter
Höhe 1 : 200	

	Datum	Name
Bearb.	20.06.2013	Vocht
Gepr.	25.06.2013	König
Zustand		Gültig
Org.-Einheit ANO		-

B	ToB aktualisiert	13.05.20	SR
A	Mast A047	18.03.20	HV
Zust.	Änderung	Datum	Nam



Blatt: 2 / 2

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit
vom

bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde